

Tartu mnt 56
94901:006:0435

TINGMÄRGID

- 2W1 Projekteeritud 2 x 0,4kV maakaabel 1250N torus
- 2W1 Projekteeritud 2 x 0,4kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud 0,4kV maakaabli jätkumuhv
- Projekteeritud 0,4kV jaotus/liitumiskilp
- Projekteeritud tarbija reservtoru
- Projekteeritava jaotus/liitumiskilbi reaalne suurus
- Projekteeritud muru taastamise ala
- Olemasolev kinnistupiir

Tartu mnt 39
94901:006:0365

Kasevälja tee
94901:007:1856

Taastatava murukatte ala S=19m²

Taastatava murukatte ala S=19m²

Tartu maantee J4
94901:001:0327

2xØ110mm; 1250N kaitsetoru
paigaldada 22,0m kinniselt
Vt. Joonis EL-05-Ristmävälj-Leht 2


Kiviristi
94901:007:1663

22130 Tartu-Ülenurme tee L1
94901:007:0699

Tartu mnt 54
94901:001:0325

MURU TAASTAMINE

M 1:50

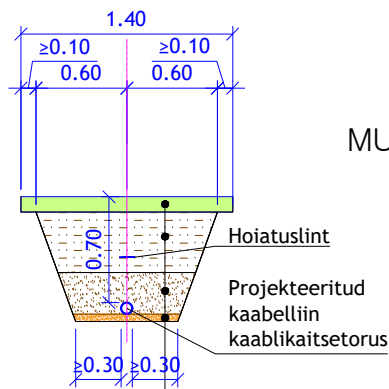

MURU TAASTAMISE ALA

Kasvupinnas ja muru kül	h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 40 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063...63, E≥60 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63, E≥60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

MÄRKUSED:

- 1) Kaeviku tagasitäiteks (tee mulde) taastamiseks tuleb kasutada (homogeenset) võrdlemisi sarnast või kaevikust eelnevalt välja kaevatud materjali. Mitte kasutada liiga suure filtratsiooniga materjale.
- 2) Kaeviku nõlvus peab vastama ohutusnõuetele ja ei tohi olla suurem kui puistematerjali looduslik varisemisnõlvus.
- 3) Kaevikute kõrval olevad konstruktsioonid peavad olema püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks kaevata. Selle juhtumisel, tuleb konstruktsioonid avada ja taastada.

Tellija: Elektrilevi OÜ		Joonis: Katendite taastamise asendiplaan	Joonise nr. EL-02	Möötkava 1:500 / A3	Leht 1/1
Stadium Koostas Kontrollis Proj. kood Töö nr. Kuupäev	Tööprojekt K. Kaarmäe I. Lillemäe LC2550 24_THR916215 07.11.2024	Töö nimetus: Tartu mnt 54 liitumine elektrivõrguga	Muudatus	Kuupäev	
		Address: Ülenurme, Kambja vald, Tartu maakond	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektrotoode reg. nr.: EL10360030-0001		
		24_THR916215_TP_EL-02_KATTED_241107_KK			