
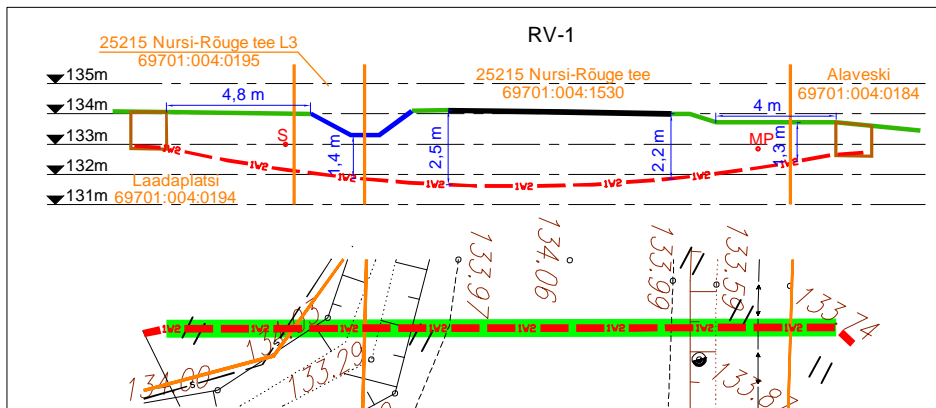


Vaade 4

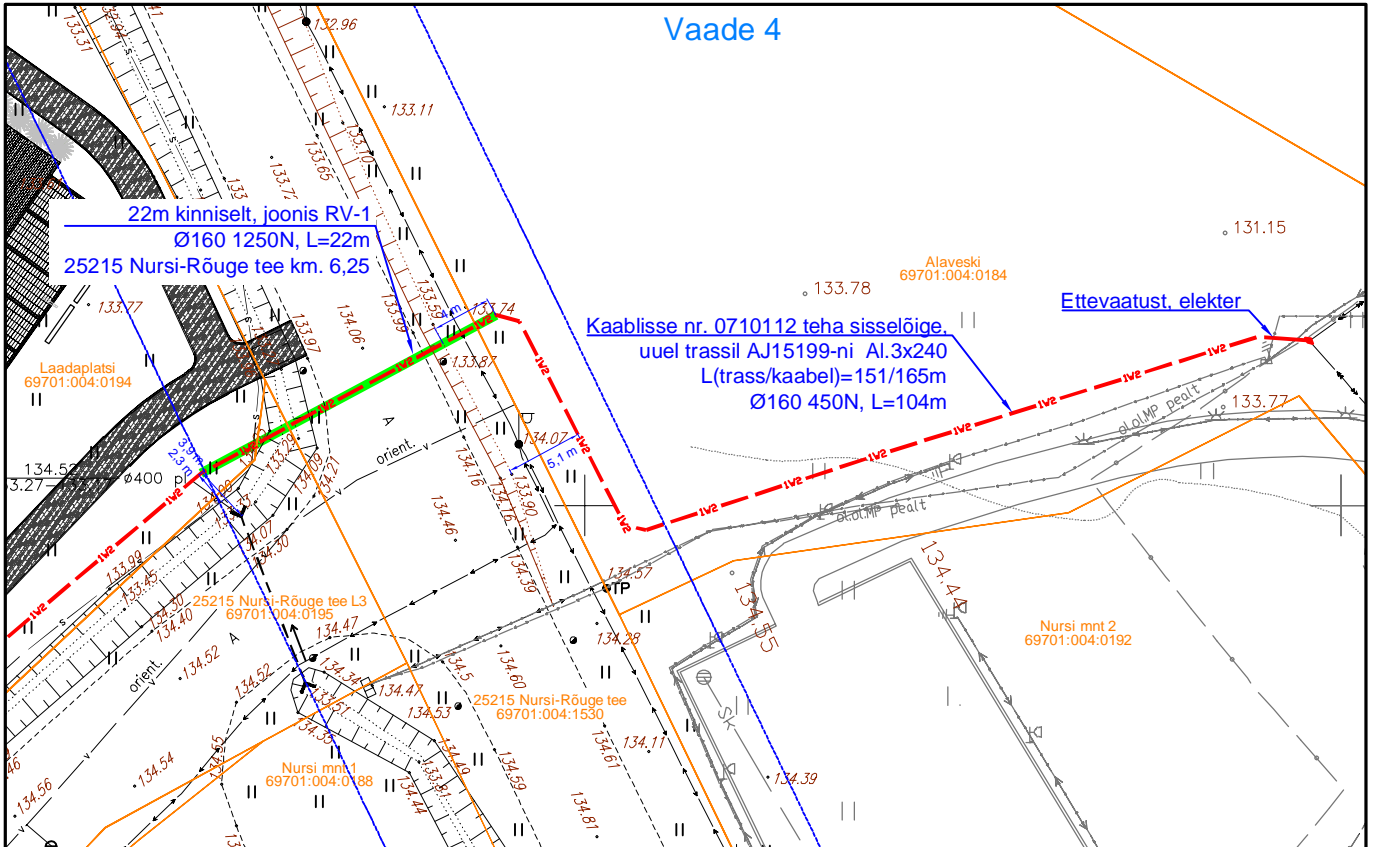

Haljasala taastamine

Muruseeme
(külvinorm 25 g/m²)


Taastatav pealiskihit
(kasvupinnas, maksimaalne osakeste suurus 20mm)

Tagasitüide kohapealsest pinnasest

Hoiatuslint (kollane, veniv kile)

Kaitsetoru

Maakaabel

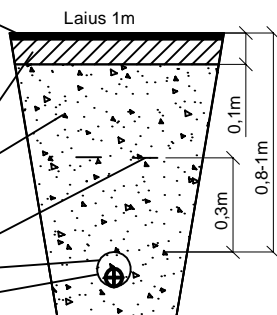

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Maantee kaitsevööndi piir
- Sidekanalisatsioon
- Sidekaabel
- Kaugküttetorustik
- Veetrass
- Kanalisatsioon
- Drenaažitorustik
- 0,4 kV kaabelliin
- 10kV kaabelliin
- - - Proj. 10 kV maakaabel kaitsetorus
- Trassi rajamine kinniselt

Projekt	Laadaplatsi kinnistu elektriliitumine, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa				Tellija	Elektrilevi OÜ	
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis	Asendiplaani vaade 4			Joonise nr	LE0110-1	
	Projekteeris	A. Erik		53 090 199	Möötkava	M 1:500	
	Kontrollis	K. Maaten		512 7053	Staadium	Tööprojekt	
					Keel	Leht	Lehti
					EST	3	3