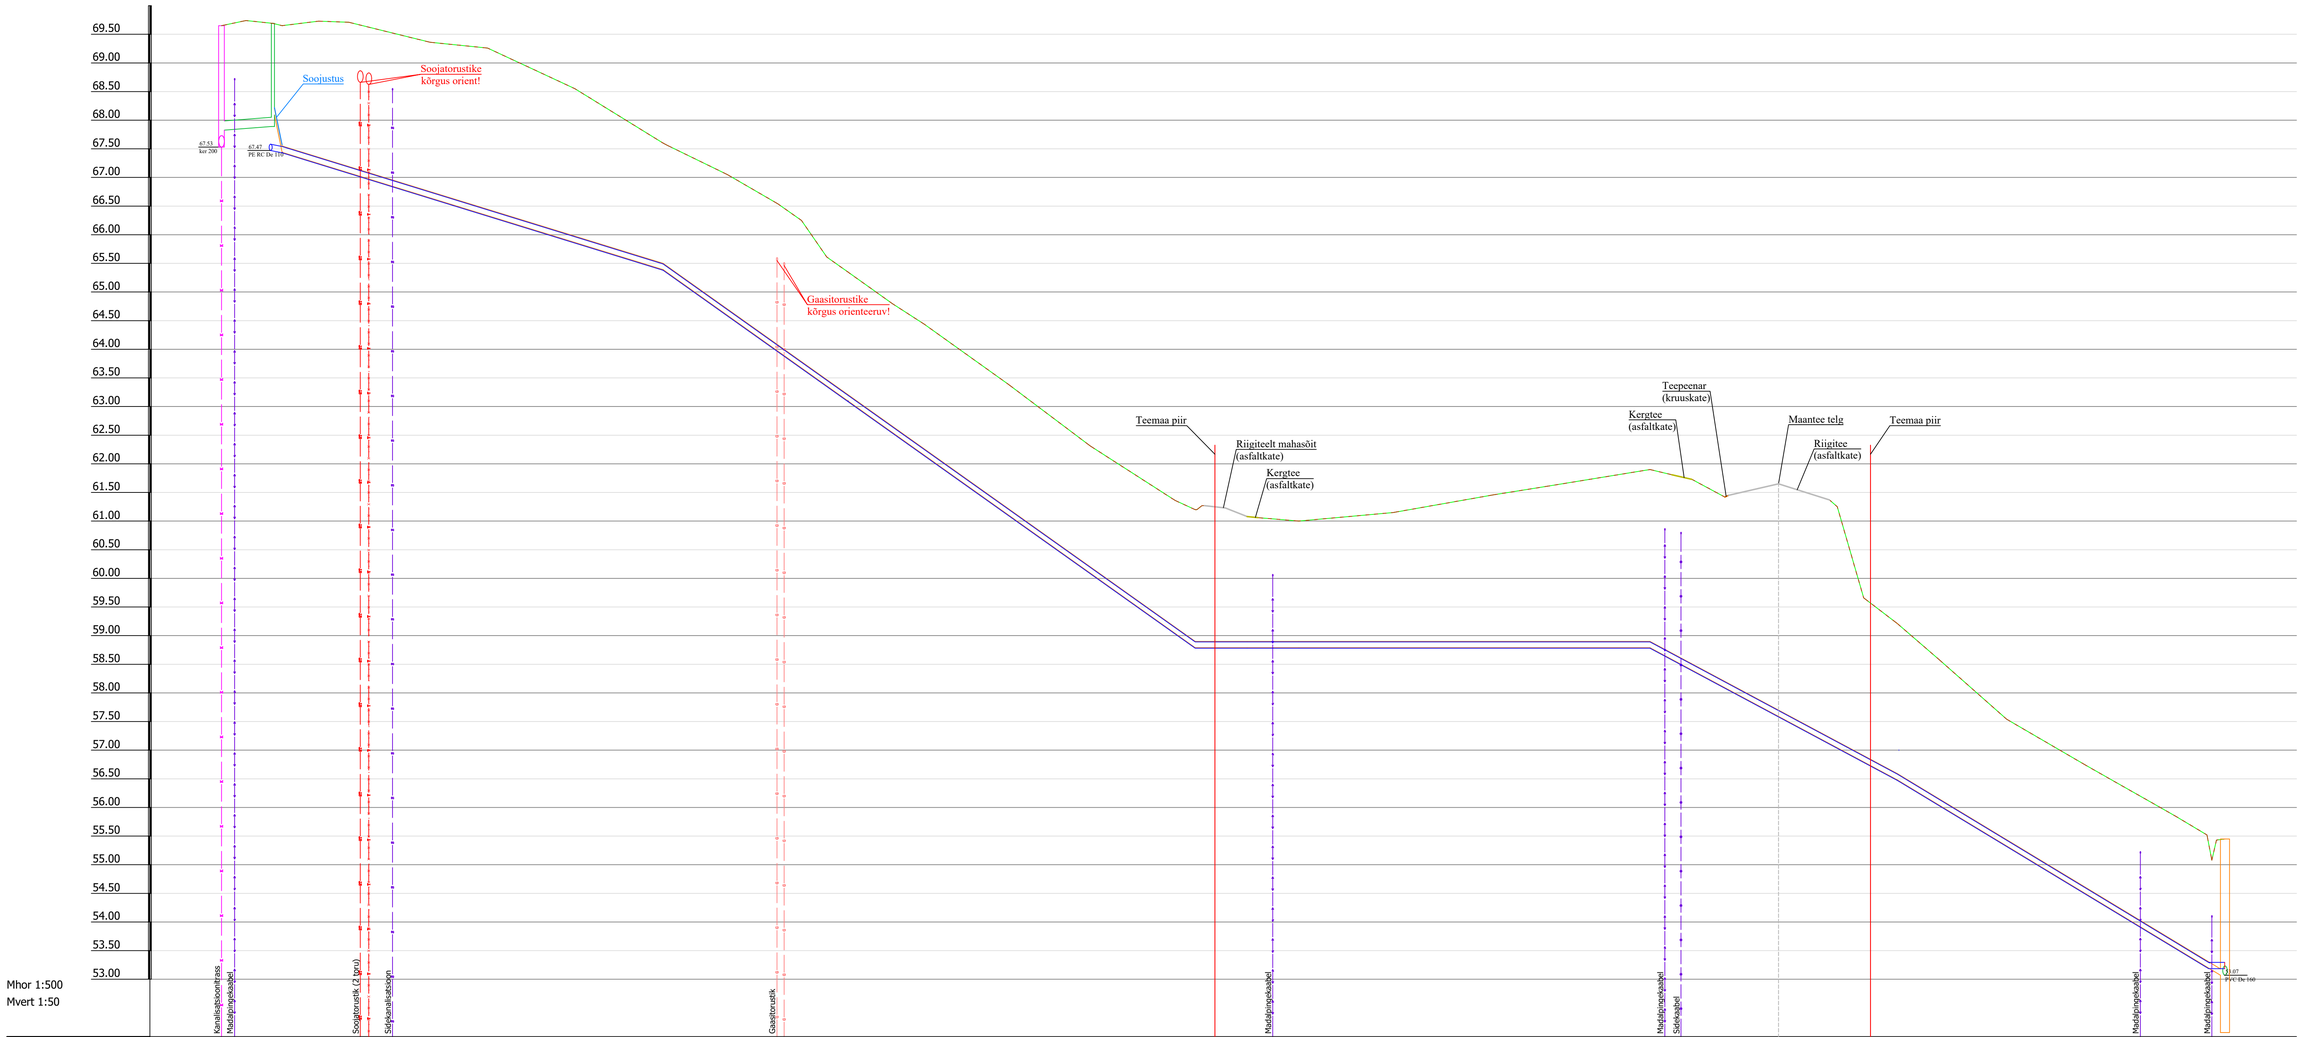

KAEVU TÄHIS	Ol.ol. KK	KK 1	KS 1	KS 2	KS 3			KS 4	KS 5	RKP
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	69.65	69.69	69.65	67.60	65.35	61.20	61.08	61.00	61.90	59.21	55.45
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	69.65	69.69	69.65	67.60	65.35	61.20	61.08	61.00	61.90	59.21	55.45
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	67.83	67.89	67.44	65.39	63.10	58.79	58.79	58.79	58.79	56.48	53.07
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.82	1.80	2.21	2.21	2.25	2.41	2.29	2.21	3.11	2.73	2.38
LANG ‰ / PIKKUS (m)	7	9.0	405 1.6 66.5	31	92.9	71	0	79.4	43.2	53	57.2	60
TORU LÄBIMÕÕT	PVC De 160 - 9.0m			PE RC De 110 - 341.0m							
VAHEKAUGUSED (m)	9.0	1.6	66.5	32.3	60.7	9.1	9.0	61.3	43.2	57.2	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	141°	90°	225° 136°	181°	178°	121°	173°	169°	238°	210°	180°

MÄRKUSED:
1. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
2. Ühikuta mõõdud on meetrites.
3. Kõrgused on EH2000 süsteemis.

KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350, info@mahutid.ee	Tellija: AS Emajõe Veevärk		Töö nr: 042/2024
	Projekt: Tabivere ranna piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikud		Tabivere alevik Tartu vald Tartumaa
Projektijuht: Lauri Aim			
Vastutav spetsialist: Sirle Punka	Joonis: Kanalisatsioonitorustiku pikiprofiil Ol.ol. KK...RKP		Staadium: Tööprojekt
Projekteerijad: Merilin Lilo	Fail: 0422024_TP	Kuupäev: 17.05.2024	Mõõt: 1:50 1:500
			Joonis: VK-6-02