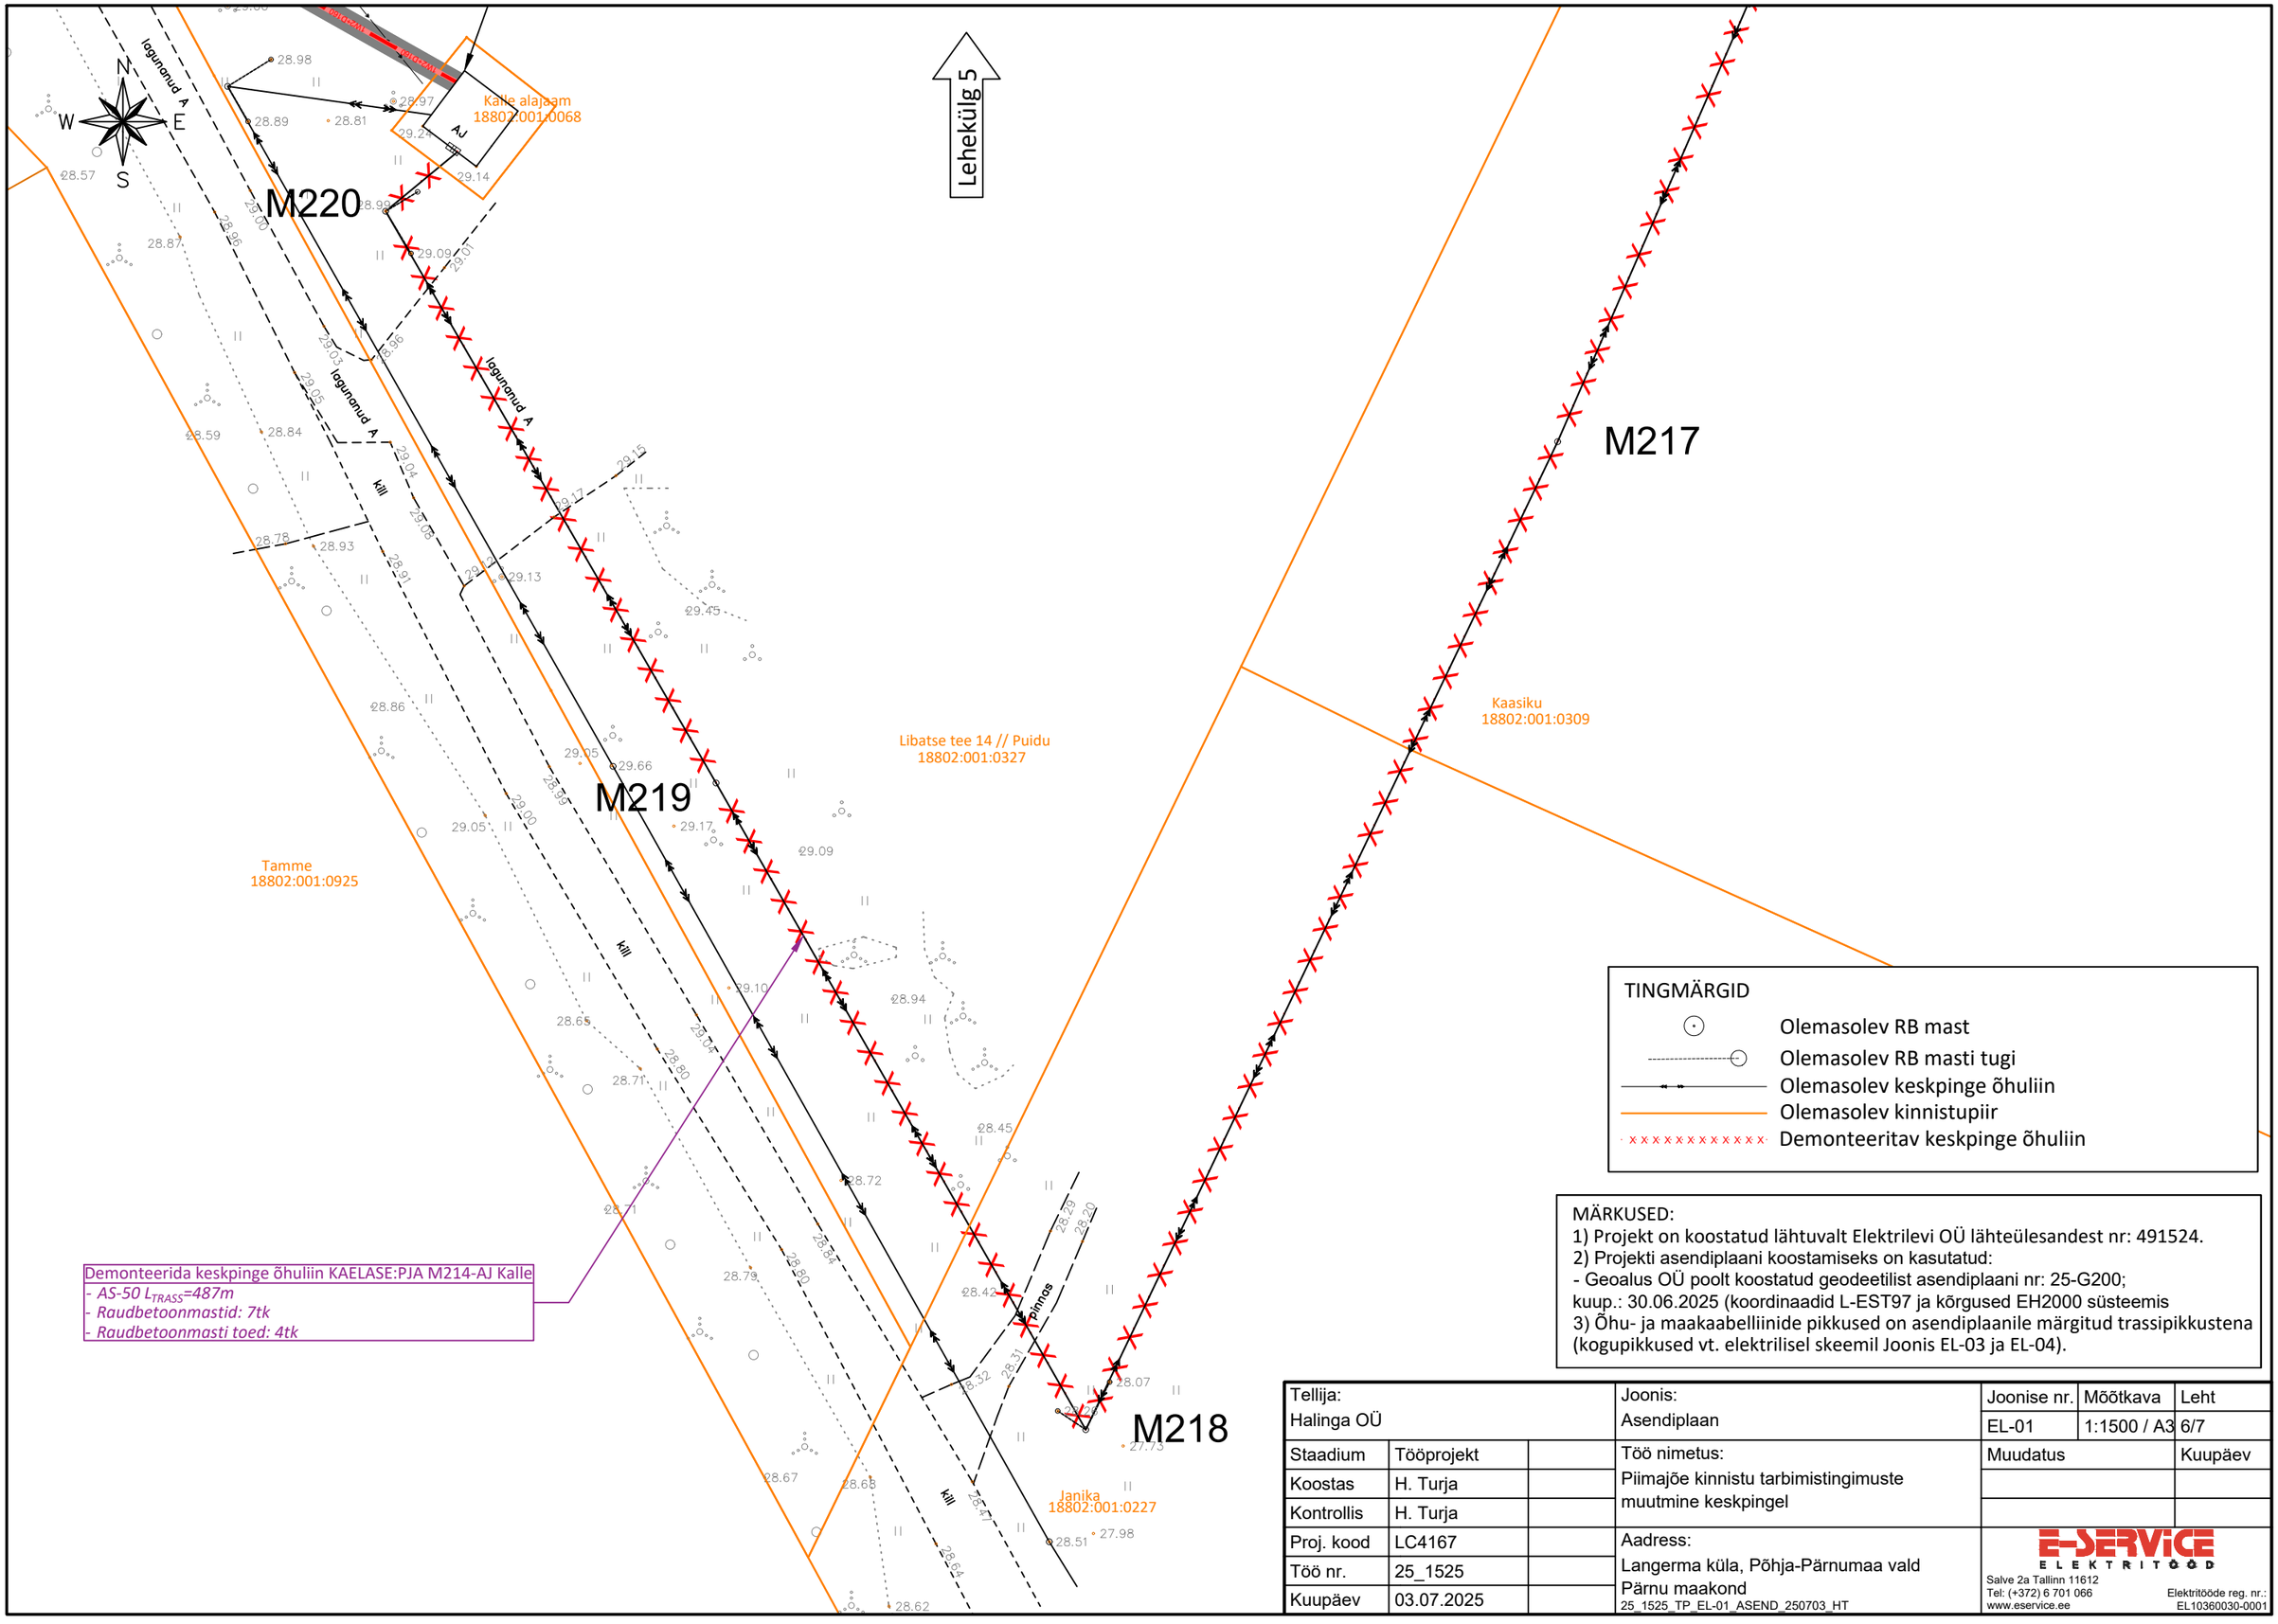
Lehekülg 5
M220
M219
M218
M217
Kalle alajaam
18802:001:0068
Libatse tee 14 // Puidu
18802:001:0327
Kaasiku
18802:001:0309
Tamme
18802:001:0925
Janika
18802:001:0227
Demonteerida keskpinge õhuliin KAELASE:PJA M214-AJ Kalle
- AS-50 L_TRASS=487m
- Raudbetoonmastid: 7tk
- Raudbetoonmasti toed: 4tk
TINGMÄRGID
Olemasolev RB mast
Olemasolev RB masti tugi
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev kinnistupiir
Demonteeritav keskpinge õhuliin
MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 491524.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 25-G200;
kuup.: 30.06.2025 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-03 ja EL-04).
Tellija: Halinga OÜ
Joonis: Asendiplaan
Joonise nr. EL-01
Mõõtkava 1:1500 / A3
Leht 6/7
Staadium Tööprojekt
Koostas H. Turja
Kontrollis H. Turja
Proj. kood LC4167
Töö nr. 25_1525
Kuupäev 03.07.2025
Töö nimetus: Piimajõe kinnistu tarbimistingimuste muutmine keskpingel
Muudatus
Kuupäev
Aadress: Langerma küla, Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond
25_1525_TP_EL-01_ASEND_250703_HT
E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg. nr.: EL10360030-0001