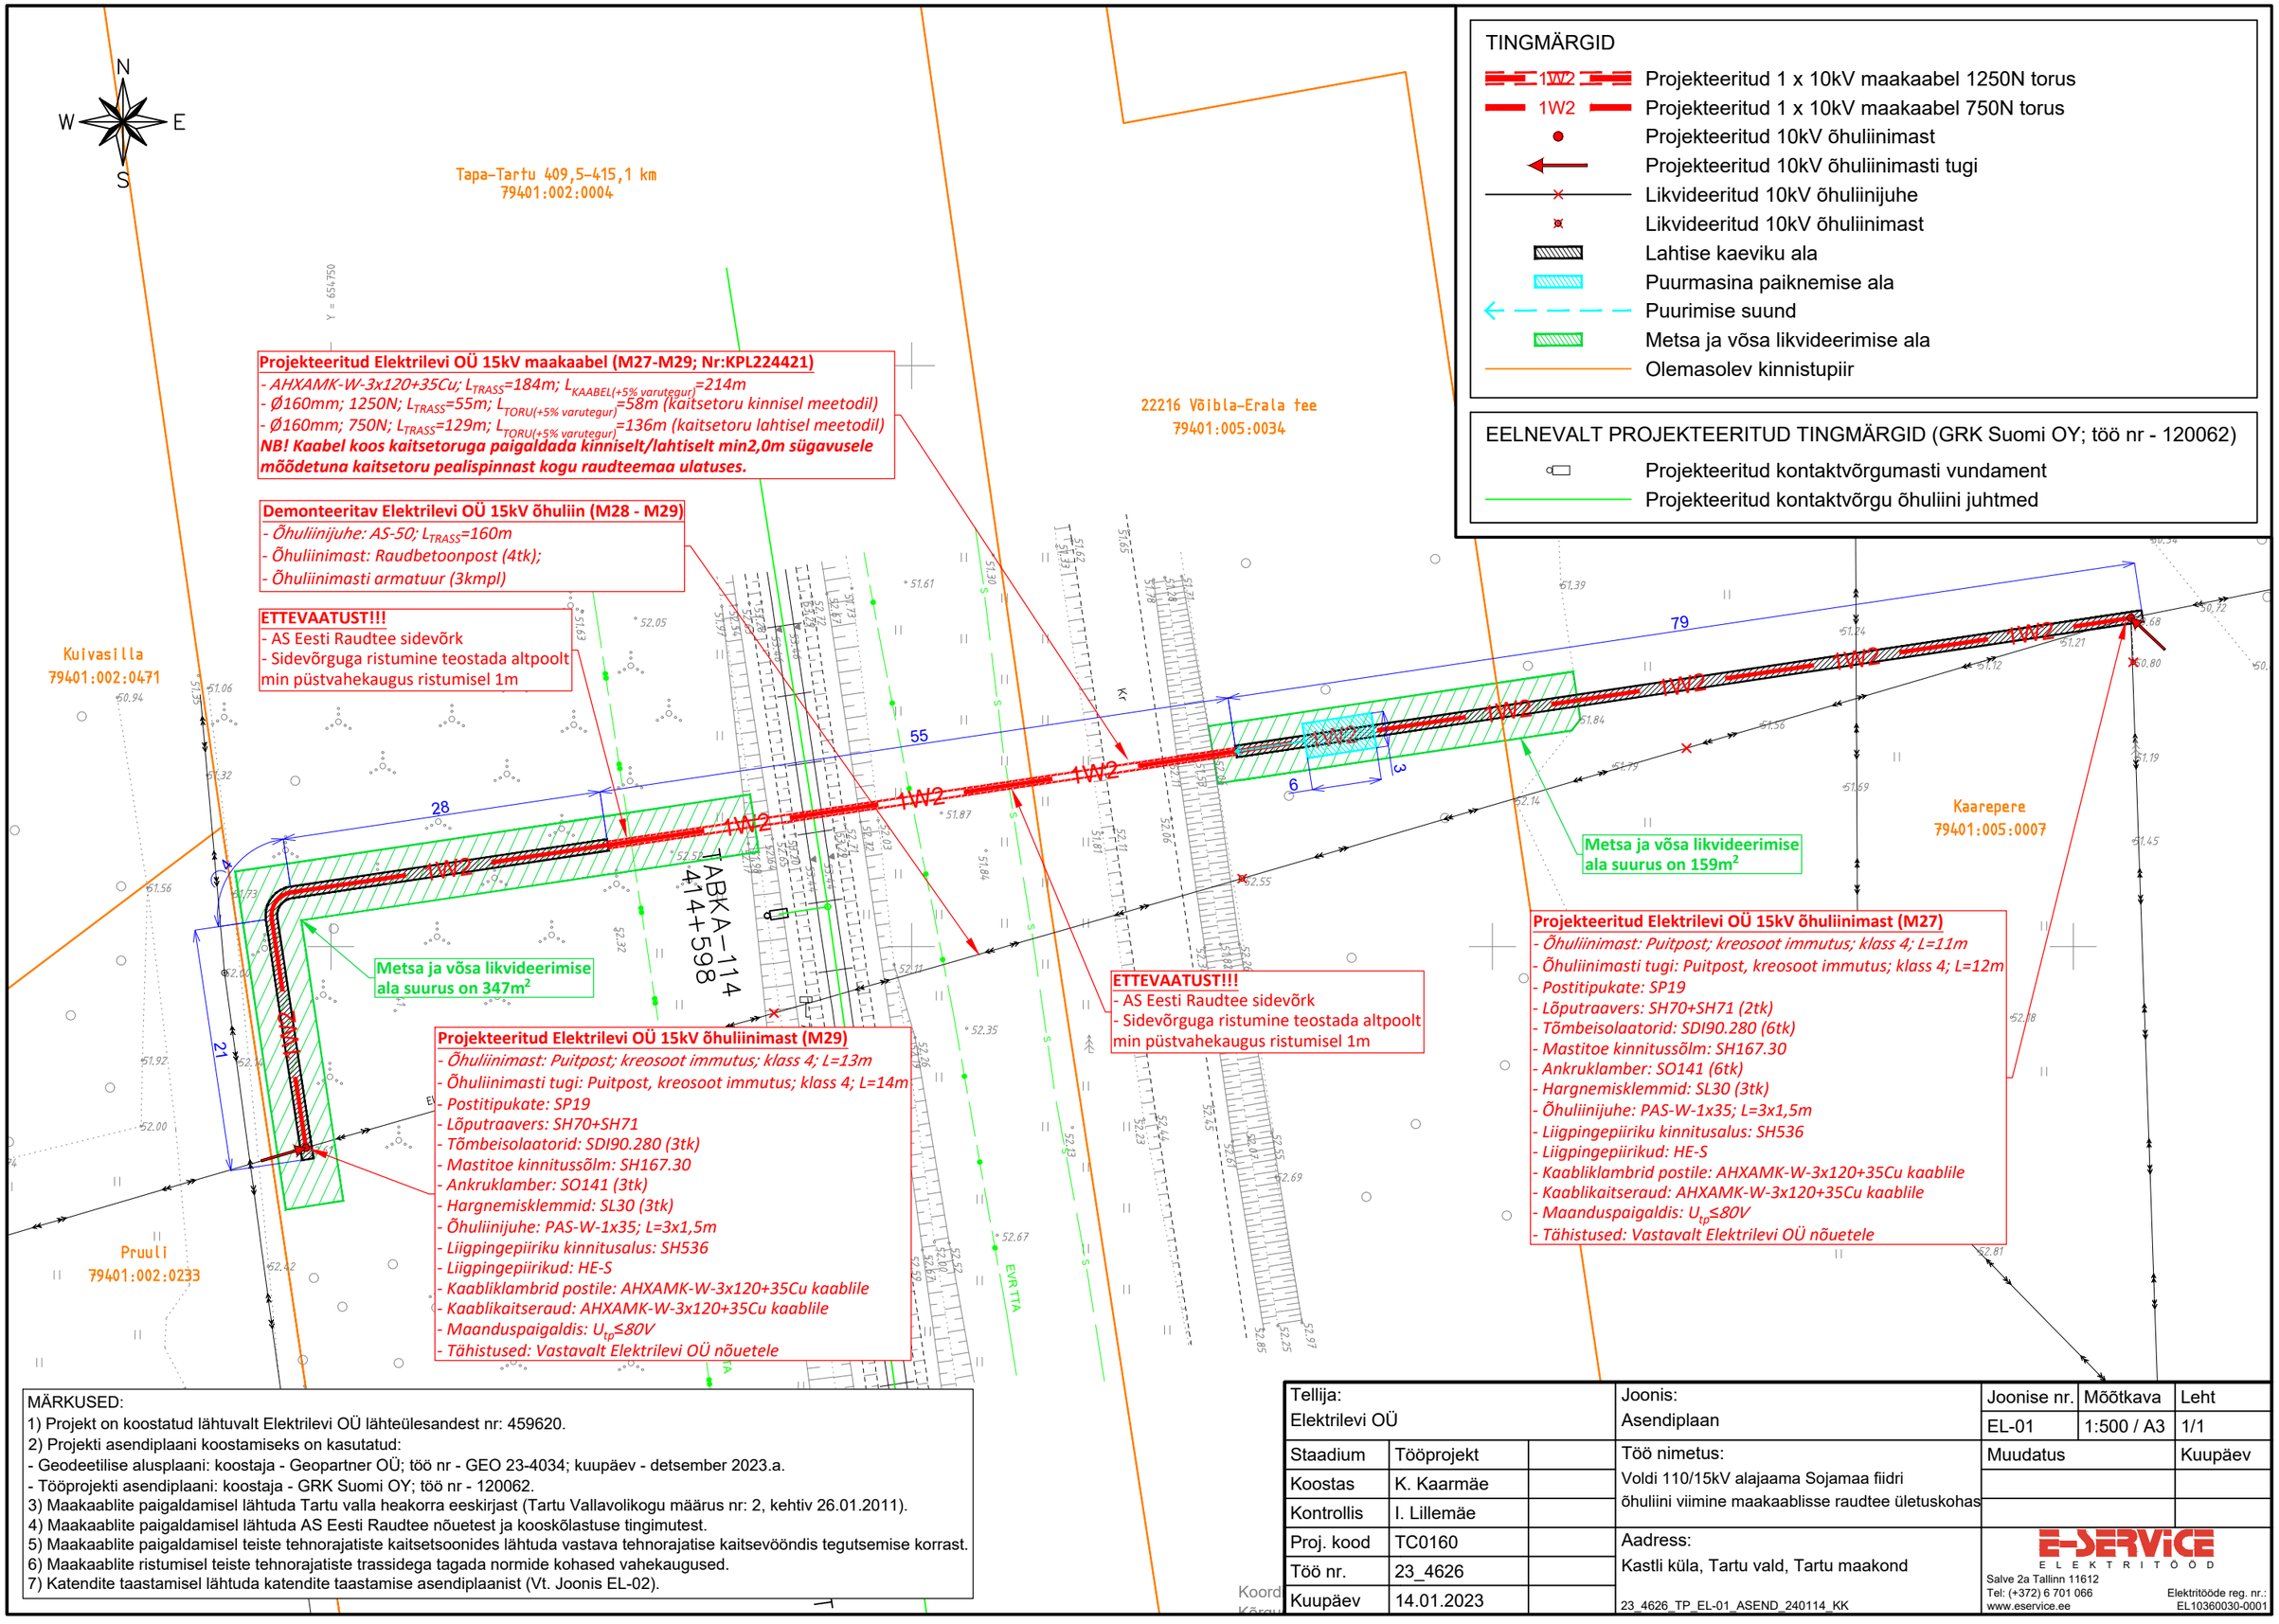

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 459620.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geodeetilise alusplaani: koostaja - Geopartner OÜ; töö nr - GEO 23-4034; kuupäev - detsember 2023.a.
- Tööprojekti asendiplaani: koostaja - GRK Suomi OY; töö nr - 120062.
3) Maakaablite paigaldamisel lähtuda Tartu valla heakorra eeskirjast (Tartu Vallavolikogu määrus nr: 2, kehtiv 26.01.2011).
4) Maakaablite paigaldamisel lähtuda AS Eesti Raudtee nõuetest ja kooskõlastuse tingimutest.
5) Maakaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
6) Maakaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
7) Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonise nr.	Mõõtkava	Leht
				EL-01	1:500 / A3	1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Voldi 110/15kV alajaama Sojamaa fiidri õhuliini viimine maakaablisse raudtee ületuskohas	Muudatus		Kuupäev
Koostas	K. Kaarmäe					
Kontrollis	I. Lillemäe					
Proj. kood	TC0160		Aadress: Kastli küla, Tartu vald, Tartu maakond			
Töö nr.	23_4626					
Kuupäev	14.01.2023		23_4626_TP_EL-01_ASEND_240114_KK			

E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg. nr.: EL10360030-0001