


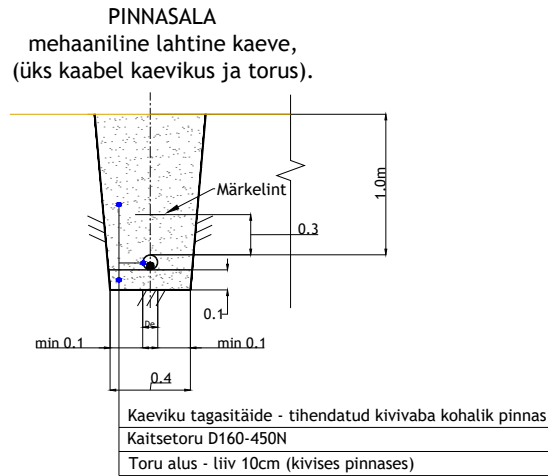

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus
	Projekteeritud keskpinge õhuliin
	Projekteeritud puitmast
	Projekteeritud tõmmits
	Projekteeritud tugi
	Projekteeritud mastalajaam
	Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Demonteerimine
	Pinnasala taastamine

Märkused:

- Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
- Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud paindelaaduseid, tõmbefoortusi ja teisi paigaldustingimusi.
- Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldada vähemalt 1,5m allapoole teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele. Riigitee nõvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid paigaldada kaitsetorusse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurimist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Kui kaabel paigaldatakse paepinnasesse, siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja süvistatud pae sisse ning kaabel tuleb paigaldada täiendavalt 750N tuguvusega kaitsetorusse.
- Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
- Tagasitõimeisel pinnas tihendada.
- Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
- Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäätjed (k.a. pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viitust).

MÄRKUSED 2:

- Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
- Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
- Tööd järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV Võrgustandardi).
- Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Töö nimetus		Töö tellija
 OÜ KESKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001		Karu-Kandla (Jõempa HL)		Elektrilevi OÜ
Kontrollis Projekteeris Marek Uiboupin Projekteeris Marek Uiboupin Projekteeris Rasmus Valli		Joonise nimetus Asendiplaan		Töö väljaandmise aeg 01.07.2026 Joonise digiaadress IP8561_TP_EL-4-01_Asendiplaan-t
Objekti aadress Jõempa küla, Saaremaa vald, Saare maakond		Projekti staadium TP	Töö number IP8561	
		Möötkava 1:500	Joonise number EL-4-01	