

ASENDIPLAAN

27003:001:0360
Tiigi

Olemasolev AXPk4x120
(AJ14884 aj. F2 MPL441391
Ühendada JK lattidele. Vajadusel
teha soontele jätkud.

AJ14884 10/0,4 kV mastalajaamas asendada
F2 kaitselüliti 32A sularid 50A-ga (NH00)


Proj. jaotuskilp JK72207, sokliga pinnases.
Paigaldus liitumiskilbi kõrvale.

Olemasolev LK237238
(CDC420 kest)

Planeeritav mahasõit. Kaabel kaitsta
PVC110/750N/10m kaitsetoruga. Vähemalt
1m sügavusel.

Riigitee nr 21140 Kuressaare-Sikassaare km0-1,815
rekonstrueerimise raames ehitatav mahasõit
Projekti nr.P22061

KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

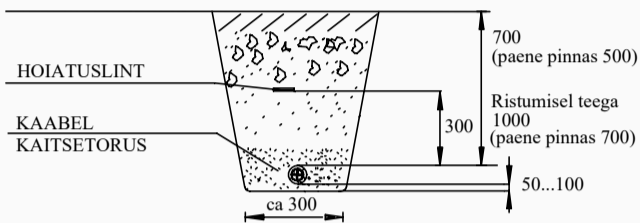

Olemasolev tarbija KP kaabel!

Vajalik teostada trassipuhastus võsast.

Ristumisel kraaviga, kaitsetoru kraavipõhjust
vähemalt 0,5 m sügavamale.

27003:001:0220
Tootmisbaasi

Ristumisel teega kaitsta kaabel kaitsetoruga
PVC110/750N/16m. Taastada kruusatee ca.8m2
Ristumisel 1 m sügavusel.

Ristumisel kraaviga, kaitsetoru vakraavipõhjust
vähemalt 0,5 m sügavamale.

27003:001:0363
Männikäbi

Olemasolev tarbija KP kaabel!


LK240926 ühe arvesti kohaga liitumiskilp, sokliga pinnases.
3x20A. Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4.
Üksega maantee poole (märketulbaga)

Proj. AXPk4G120 maakaabel (145/154m)
JK72207 (F1)-LK240230 kaabel (MPL448966)
Kaitsetorus 450N/110mm/119m
Kaitsetorus 750N/110mm/26m

27003:001:0556
Mati

Ristumine tarbija KP kaabliga!

KILBI PAIGALDUS

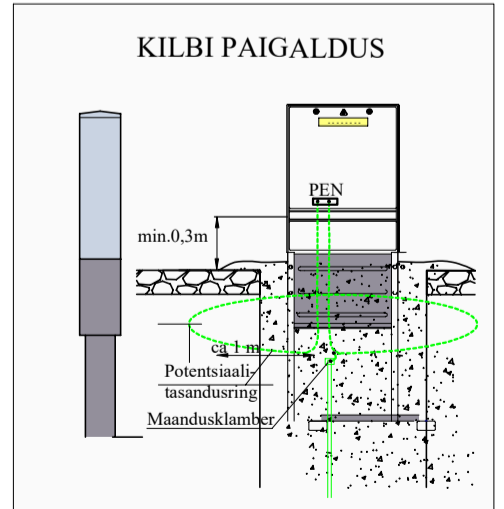

TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. liitumiskilp
- proj. jaotuskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev liitumiskilp
- olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- olemasolev tarbija 10 kV maakaabelliin

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmöödistust, töö nr.14898G
12.05.2026 Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis.

| | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------|
| Tellija: | Töövõtja: | Address: | Kuupäev: 10.06.2026 |
| Elektrilevi OÜ | enersense | Tolli 27 Kuressaare 93813 | Töö nr: LC5254 |
| Töö nimetus: | Männikäbi Sikassaare küla Saaremaa vald, Saare maakond. LC5254, 514809, EPP-951107-1 | Reg nr: 11445550 | Joon nr: 001 |
| Joonise nimetus: | Asendiplaan | Telefon/fax: 56608245 | Mõõtkava: 1:500 |
| | | e-mail: heiki.jakobson@enersense.com | |
| | | Projekteerija: Heiki Jakobson | |