

OÜ GEORAM

Tegevuslitsentsi reg.nr.:EG10245381-0001

Suur-Aia 2-3 Paide Järvamaa, tel: 38 50323, e-mail: paidegeoram@georam.ee

Töö nr: **297/04-26**

Tellija: **E-Service AS**

Geodeetiliste tööde aruanne

OLEREXI TARTU MNT 169 TANKLA LAADIMISTARISTU TEOSTUSJONIS

**Harjumaa
Rae vald
Peetri alevik**


Töö täitja: *allkirjastatud digitaalselt* / A. Altküla /

Paide 2026

SISUKORD

Jrk. nr.	Dokumentide loetelu	Lk. nr.
1.	Seletuskiri	3
2.	Asukoha skeem	4
3.	Teostusjoonis	5

ASUKOHA SKEEM

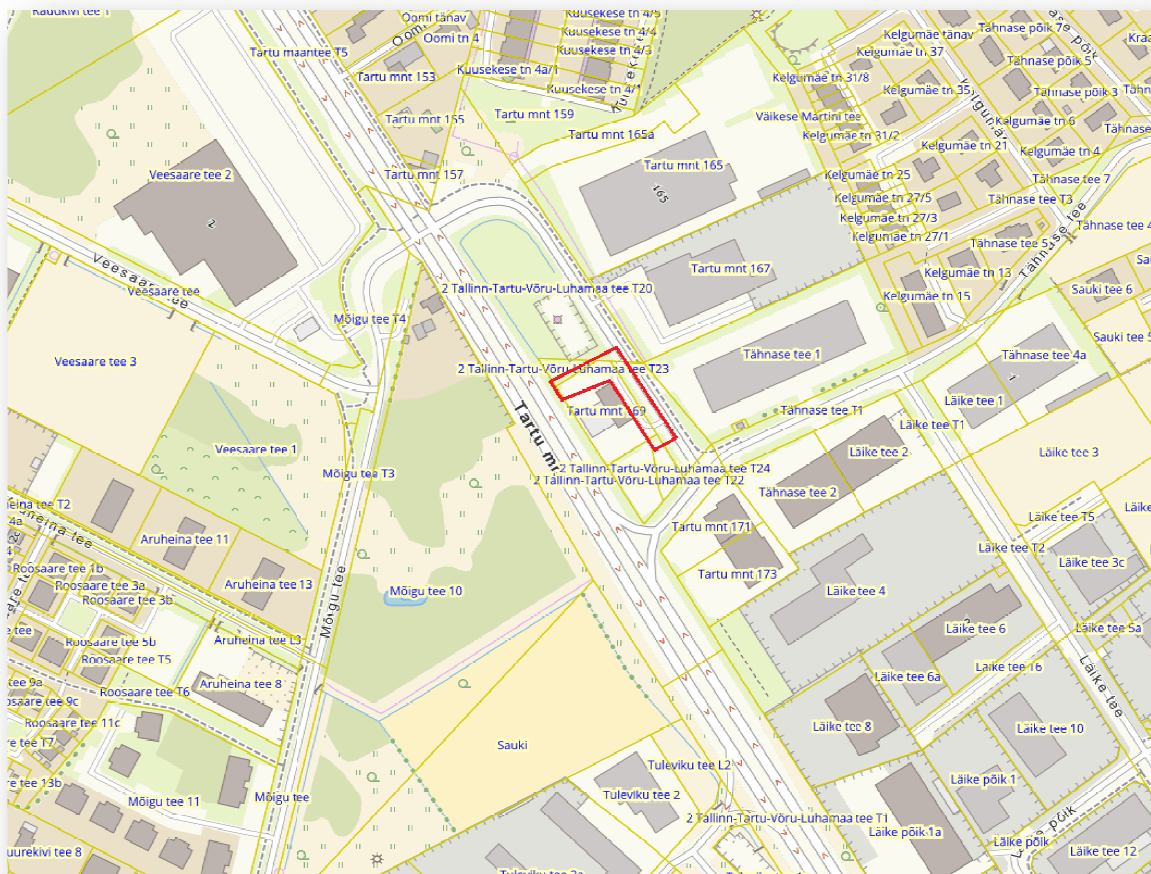

Objekti üldandmed:

Objekti nimi: Olerexi Tartu mnt 169 tankla laadimistaristu
Asukoht: Harjumaa, Rae vald, Peetri alevik

SELETUSKIRI

Tööde täitmise aeg:

Välitööd: 16.05.2026.a.

Kameraaltööd: 22.05.2026.a.

Tööde teostaja andmed:

Ettevõtja nimi: Georam OÜ

Registrikood: 10245381

Majandustegevuse registri registreeringu number: EG10245381-0001

Geodeet: Rain Varul

Lähtepunktide andmed:

Lähtereeper: VRS mõõdistusvõrk

Koordinaadid L-Est97 süsteemis

Kõrgused EH2000 süsteemis

Objekti geodeetilise sidumise andmed:

Mõõdistamistöödeks vajalik alusvõrk rajati GPS seadmega Leica GS18.

Mõõdistamine:

Mõõdistusmetoodika: Tahümeetiline mõõdistus (polaar meetod)

Mõõdistusseadmed: Leica TS13, Leica GS18 koos väliarvutiga Leica C20

Instrumendi mõõtmistäpsus: kaugus $\pm(3\text{mm}+2\text{ppm} \times D)$; nurkadetäpsus 2"

Tarkvara: AutoCAD Civil 2010

Üleantavate materjalide loetelu:

1. Aruanne – pdf formaadis
2. Teostusjoonis – dwg ja pdf formaadis

Ülevaade mõõdistatud objektidest:

Maakaablid:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. XPK 5G6: | L=6.27m |
| 2. MCMK 2x2,5/2,5: | L=7.14m |
| 3. NYY-O 95mm ² KORO: | L=0.87m |
| 4. NYY-O 185mm ² : | L=3.60m |
| 5. AXPk 4G300: | L=95.61m |
| 6. CAT6 FTP 4x2x0,5: | L=15.69m |

Mõõdistatud trasside kogupikkus: **L=129.18m**

Kaitsetorud:

- | | |
|------------------|----------|
| 1. Ø32PL N750: | L=28.59m |
| 2. Ø50PL N750: | L=11.60m |
| 1. Ø110PL N750: | L=36.23m |
| 2. Ø110PL N1250: | L=59.39m |