
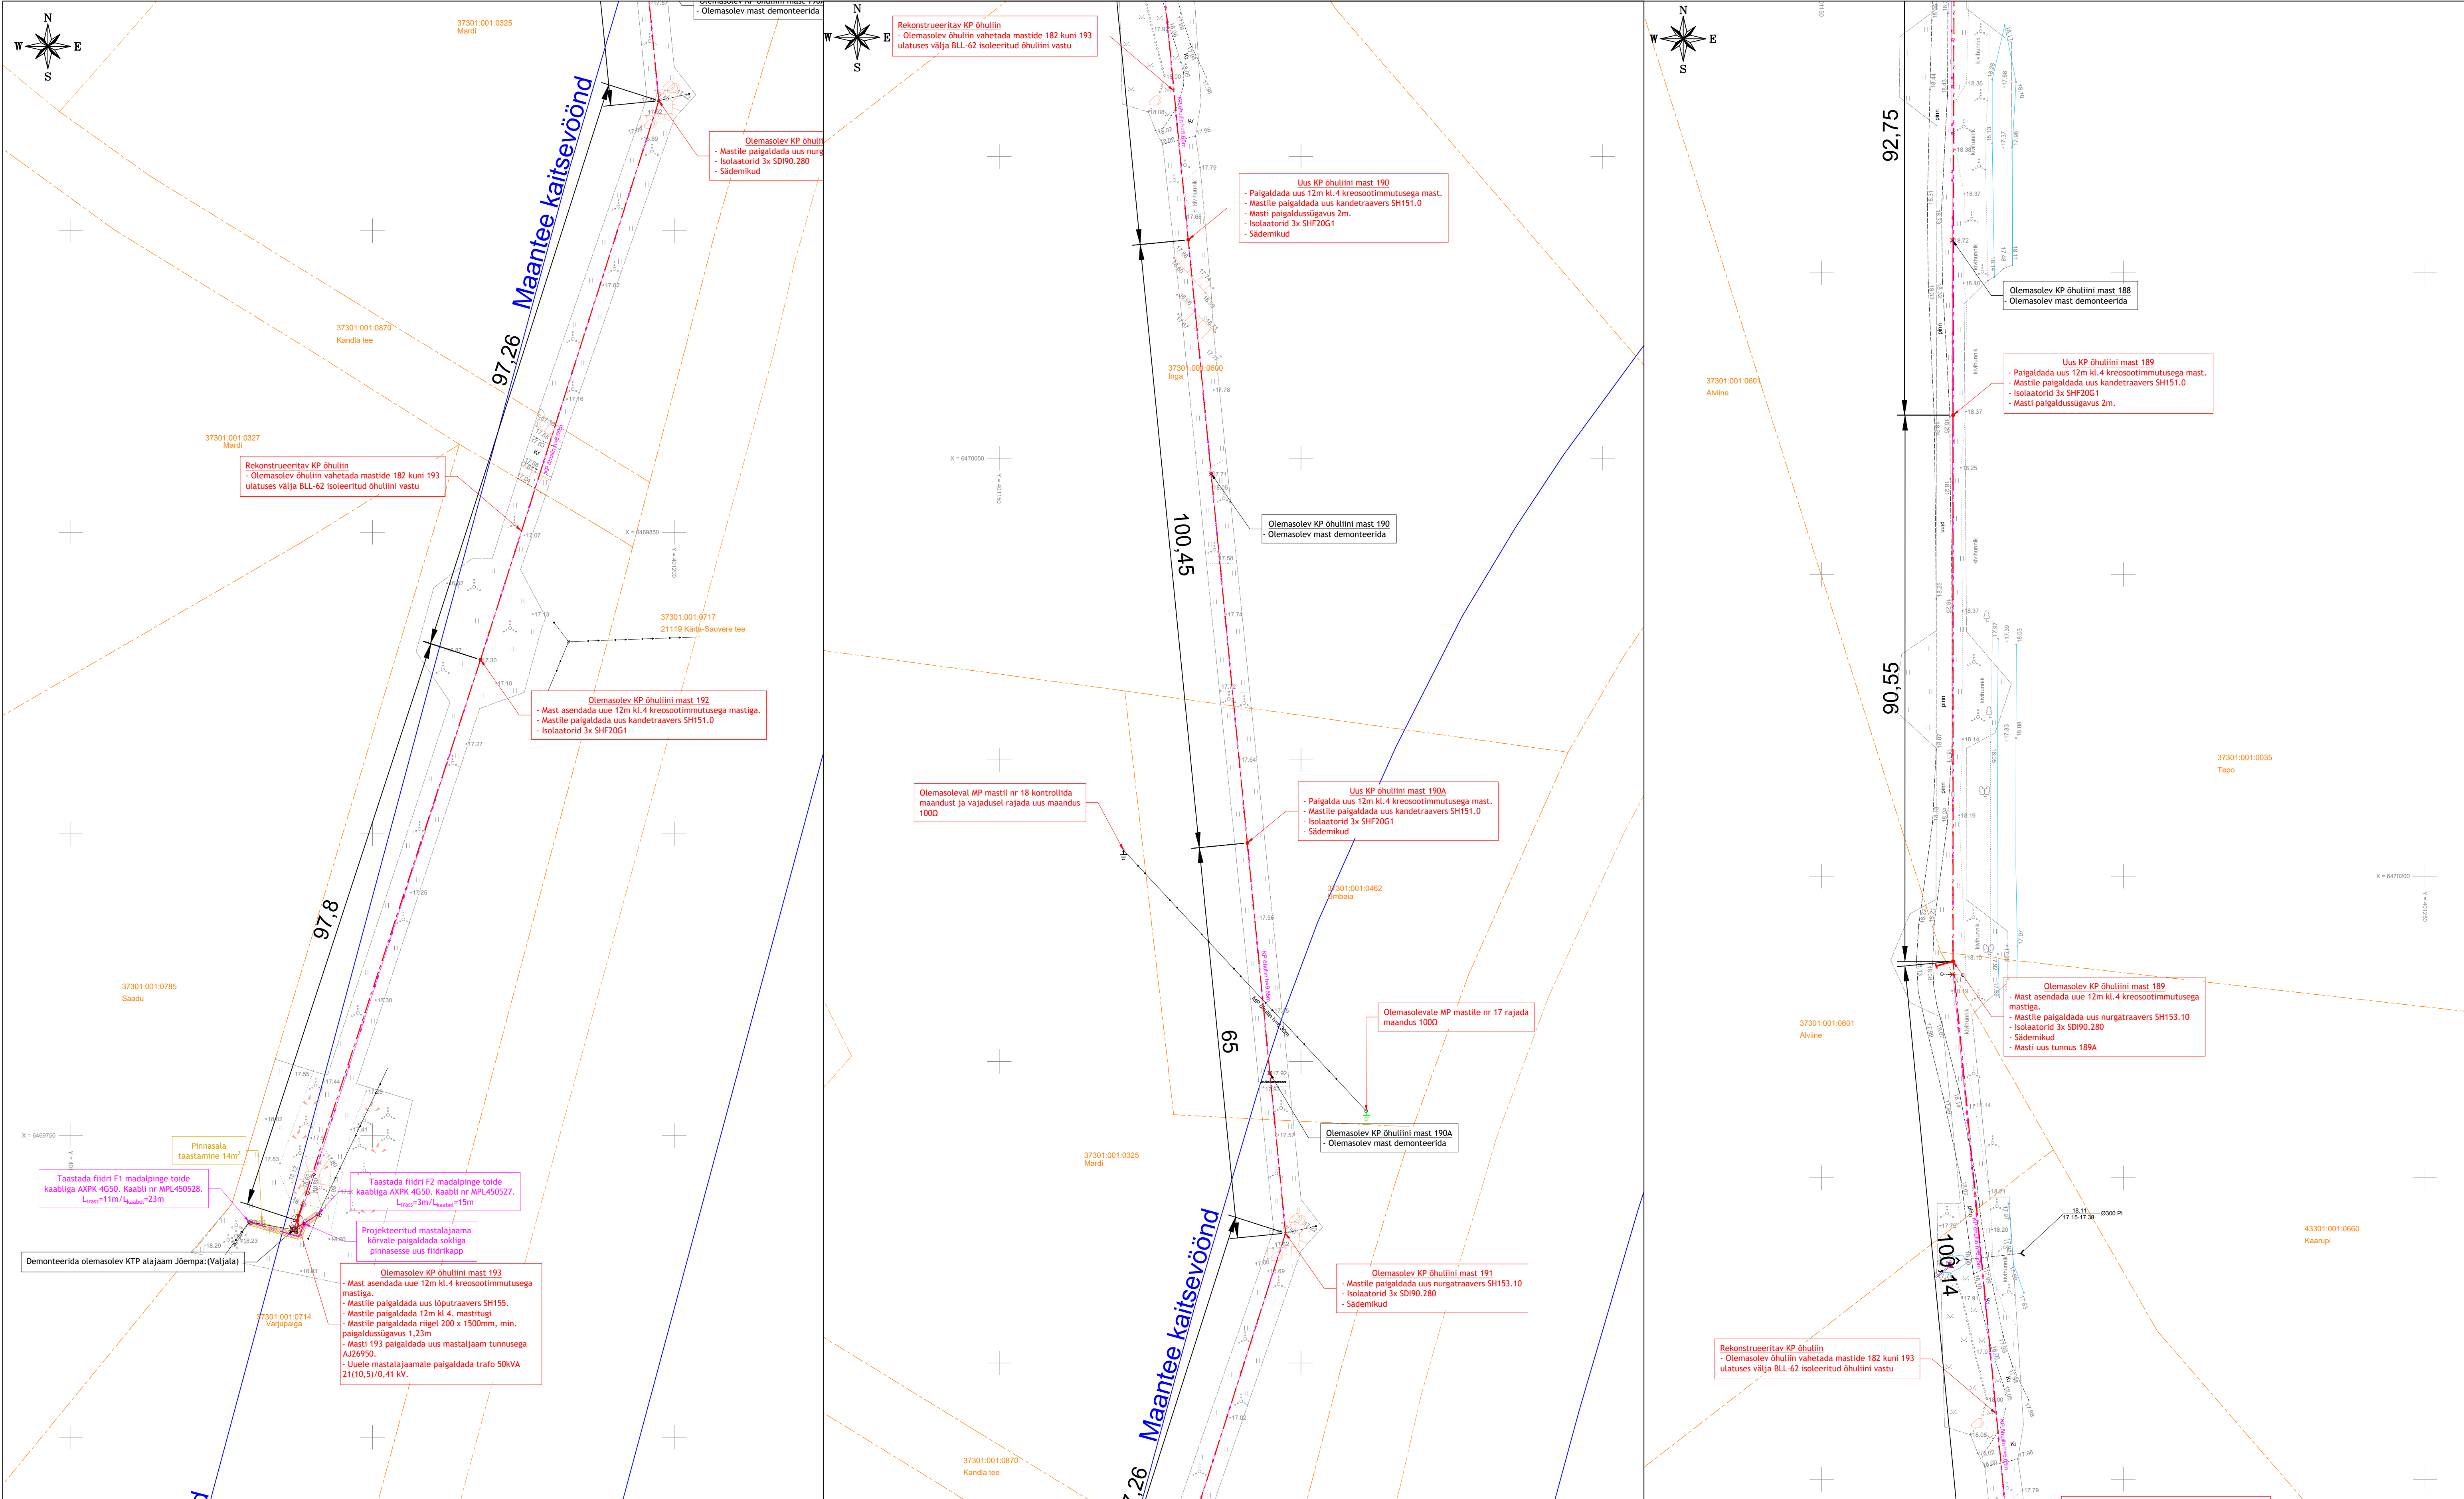





















Muuatuse nr		Kauplev	Projekteerija	Vastutav spetsialist		Selgitus	
		Projekteerija		Töö nimetus		Töö tellija	
		Kesk-konnaprojekt		Karu-Kandla (Jõemäe HL)		Elektrilevi OÜ	
		Joonise nimetus		Asendiplaan		Töö väljaandmise aeg	
		Asendiplaan				01.07.2026	
		Objekti aadress		Jõemäe küla, Saaremaa vald, Saare maakond		Töö staadium	
		Mööbikava				Töö number	
		1:500				TP	
						IP8561	
						Joonise number	
						EL-4-01	

Märkused:	
1. Kattid taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr 101 "Tee ja teede kvaliteedindoude".	
2. Kaabli paigaldamine järgida standardi ning tootja poolt lubatud paanderiisutuste, tihendajad ja terti paigaldustingimusi.	
3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Ringite alla järsud kaablid paigaldada vähemalt 1,5m allapoole teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele. Ringite rõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast. Kaablid paigaldada kaitsekoostuse 750N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnist meeteri sunduurimist siis peab kasutama kahtluse 1250N. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse paigaldusse, siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja kontrollitud oke toot ning kaabel tuleb paigaldada täpselt 750N tuguvõruga kaitsetoru.	
4. Linapadi kirves pinnasest või kui kaevikupõh jätetakse taastamata.	
5. Tagastatimisel pinnas tihendada.	
6. Kommunikatsioonide kaitsetoru (2m) kaitsekiht teostada kinni.	
7. Pinnas töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korraldada ehtusajad (k.a. pinnaslad, kus pole eraldi taastamise viirust).	
MÄRKUSED 2:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases)	
Märkused:	
1. Enne töde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata rütmite transide täpsed asukoht ja sügavused.	
2. Kõnelevat joonist kaitsetele lahutamatu osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projektis selendavaks.	
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid oh 0.4., 0.4., 20kV Viirgustandari.	
4. Arvestada koolikollete tingimustega.	
TINGMÄRGID	
1W1	
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus	
Projekteeritud keskpinge õhuliin	
Projekteeritud puttmast	
Projekteeritud tõmmits	
Projekteeritud tugi	
Projekteeritud mastalajaam	
Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale	
Projekteeritud maanduspalgdis	
Demonteerimine	
Pinnasala taastamine	
PINNASALA mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).	
	
Kaeviku tagastajade - tihendatud kivivah kohalik pinnas	
Kaitsetoru D160-450N	
Toru all - 10v 10cm (kivis pinnases	