



Jõhvi Vallavalitsus
johvi@johvi.ee
Kooli tn 2
41595, Jõhvi, Ida-Viru maakond


Teie 13.08.2025 nr 7-1.3/1861-9

Meie 01.09.2025 nr 7.2-2/25/3018-8

Pühajõe õgvenduse ära jätmisest


Olete pöördunud meie poole Jõhvi valla üldplaneeringu eskiisi avalikul väljapanekul laekunud Keskkonnaameti kirjale arvamuse saamiseks. Keskkonnaamet tegi ettepaneku Pühajõe õgvenduse ära jätmiseks. Küsite meie seisukohta, kas ja millisel kujul oleme üldplaneeringus mainitud Pühajõe õgvendusega arvestanud.

Pühajõe õgvenduse realiseerimine ei ole põhimaantee nr 1 ümberehituse seisukohast vajalik. Jõhvi-Toila eelprojekti lahendus on täna parim teadmine perspektiivse tee paiknemisest. Teeprojektis ei ole Pühajõe õgvendamist üldplaneeringu joonistel märgitud asukohas kavandatud (vt joonis nr 1).

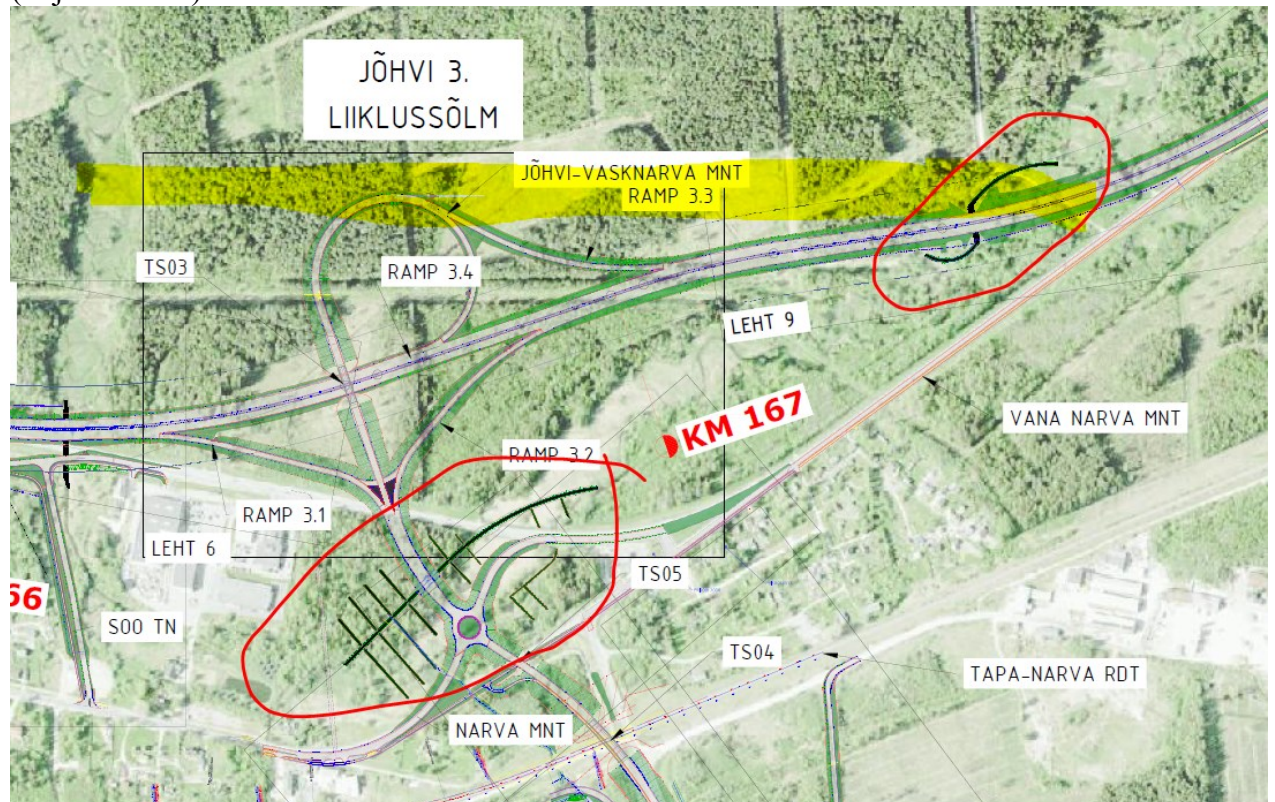

Joonis nr 1. Väljavõte Jõhvi-Toila eelprojektist. Kollase joonega on tähistatud ligikaudne Pühajõe õgvenduse asukoht. Punase ringiga on tähistatud eelprojektiga kavandatud jõe õgvendused.

Meie hinnangul kattub üldplaneeringu joonise nr 3 *Väärtused ja piirangud* kajastatud jõe õgvendus Jõhvi liiklussõlme rambiga. Pühajõe õgvenduse asukohas on kavandatud ka perspektiivne D-kategooria gaasitrass, mille ümbertõstmine on tee ümberehitusel vajalik (vt joonis nr 2).

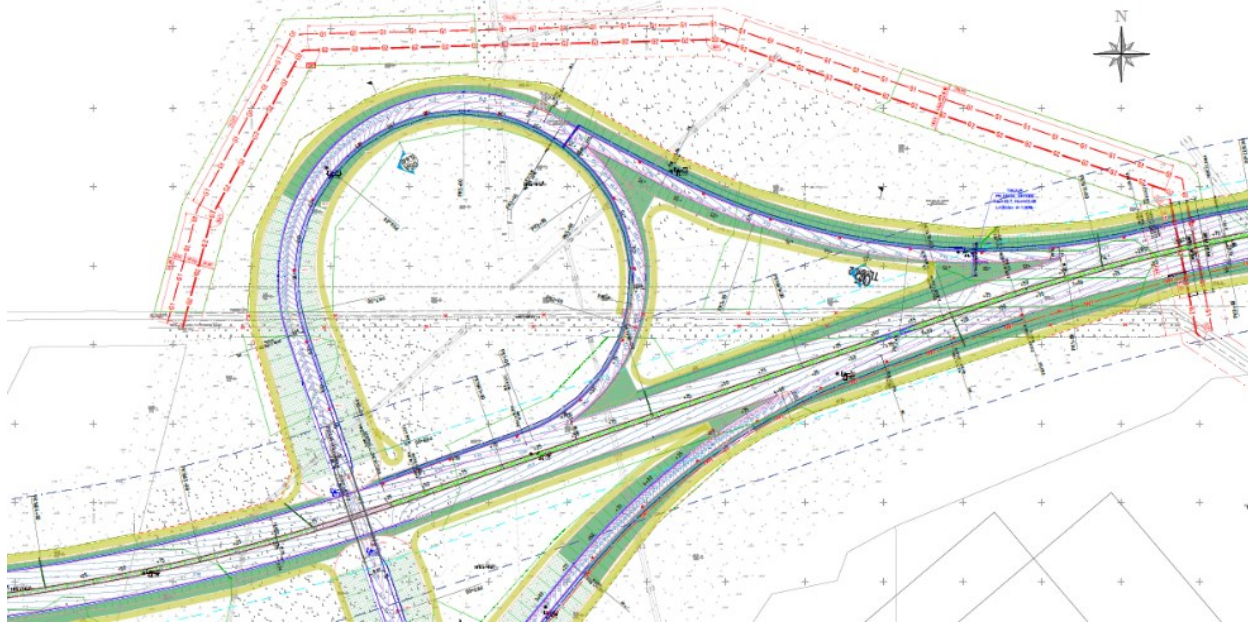

Joonis nr 2. Väljavõte Jõhvi-Toila eelprojektist. Gaasitrass punase joonega.

Meie arvates ei mõjuta Keskkonnaameti ettepanek Pühajõe õgvenduse ära jätmiseks põhimaantee 1 olemasolevat ega perspektiivset lahendust ning peame võimalikuks seda kaaluda. Kui Pühajõe õgvendus on siiski vajalik üldplaneeringus välja tuua, siis peab selle kavandamisel olema võimalik realiseerida Jõhvi-Toila eelprojekti lahendust ning üldplaneeringuga ei tohi kavandada piiranguid, mis põhimaantee ümberehitust takistavad. Oleme oma 02.06.2025 kirjas nr 7.2-2/25/3018-4 esitanud ettepanekud üldplaneeringu täiendamiseks, sh trassikoridori sees tee asukoha uuendamiseks ja sõlmede lahenduse peale kandmiseks vastavalt Jõhvi-Toila eelprojektile, et tuvastada võimalik kattuvus. Palume veenduda, et Pühajõe õgvendus ei kattuks perspektiivse põhimaantee 1 liiklussõlme ega D-kategooria gaasitrassi kaitsevöönditega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Kristi Kuuse

58603278, Kristi.Kuuse@transpordiamet.ee