



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass  
kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 Projekteeritud 10 kV kaablitrass  
kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud keskpinge harukilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž

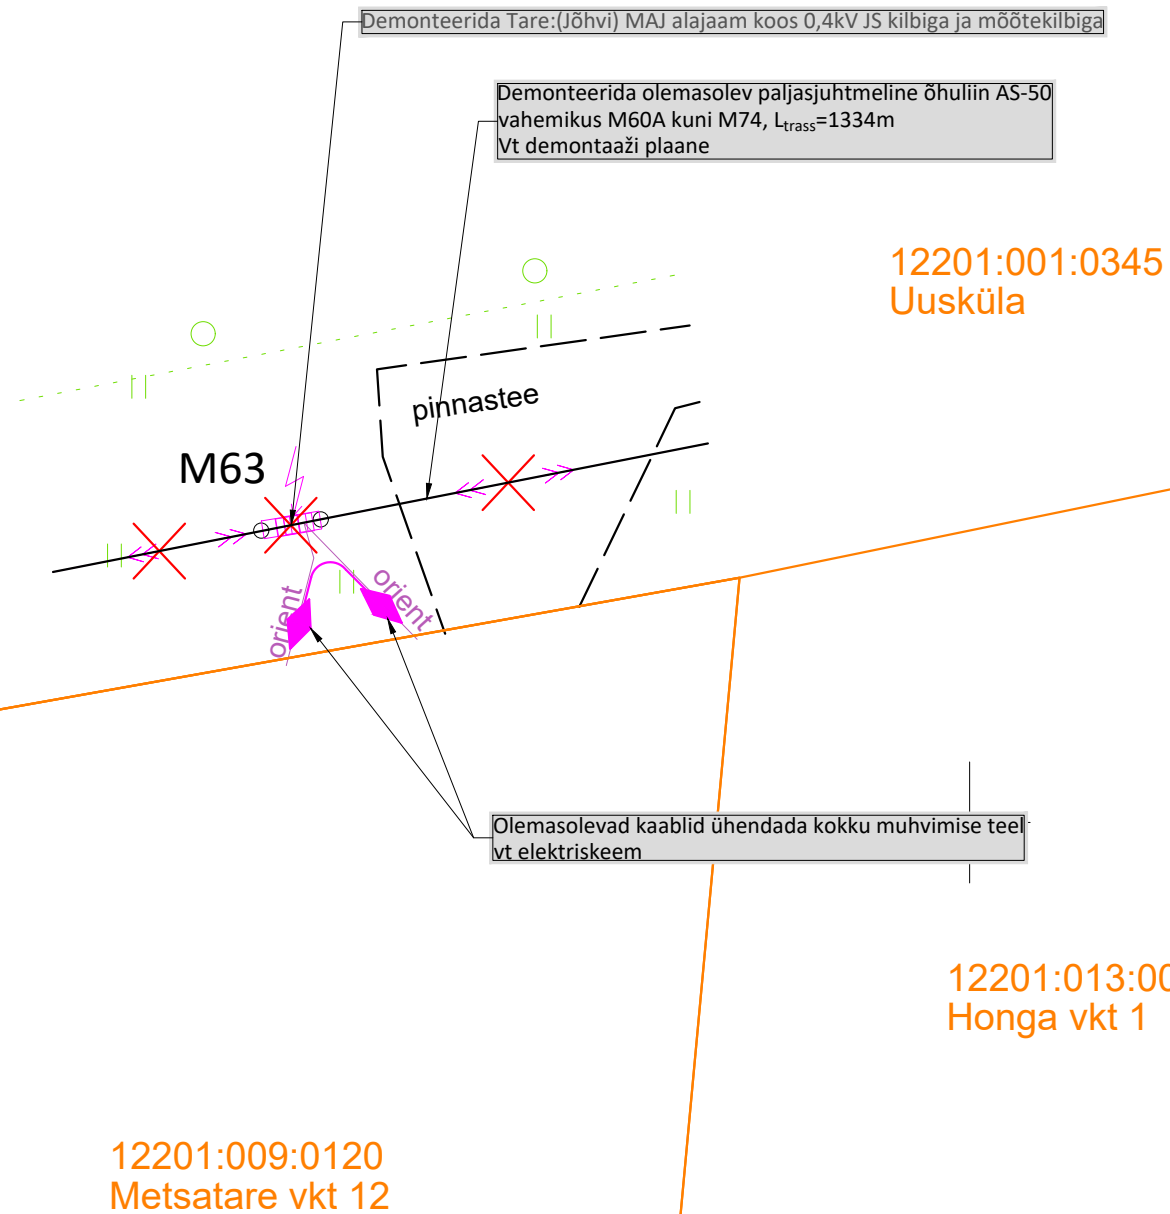

Ehitusala piirneb I kaitsekategooria kaitsealuse liigi lendorava (*Pteromys volans*) elupaigaga ja projekteeritava Katase lendorava püsielupaigaga. Tööde alal on sellest tulenevalt tingimused, mida vaadata Keskkonnaameti kirjast 13.05.2024 nr 7-9/24/7765-2

Tellija:  Elektrilevi OÜ			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 TEL002388	Kuupäev: 23.11.2023
			MTR: 12688881	Töö nr: 23-92
			Reg nr: 12688881	Joon nr: 025
Töö nimetus:		Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973	Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Mõõtkava: M1:250 A3
Joonise nimetus:		Asendiplaani osa	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	
			Kontrollis: Jaanus Kaldoja	