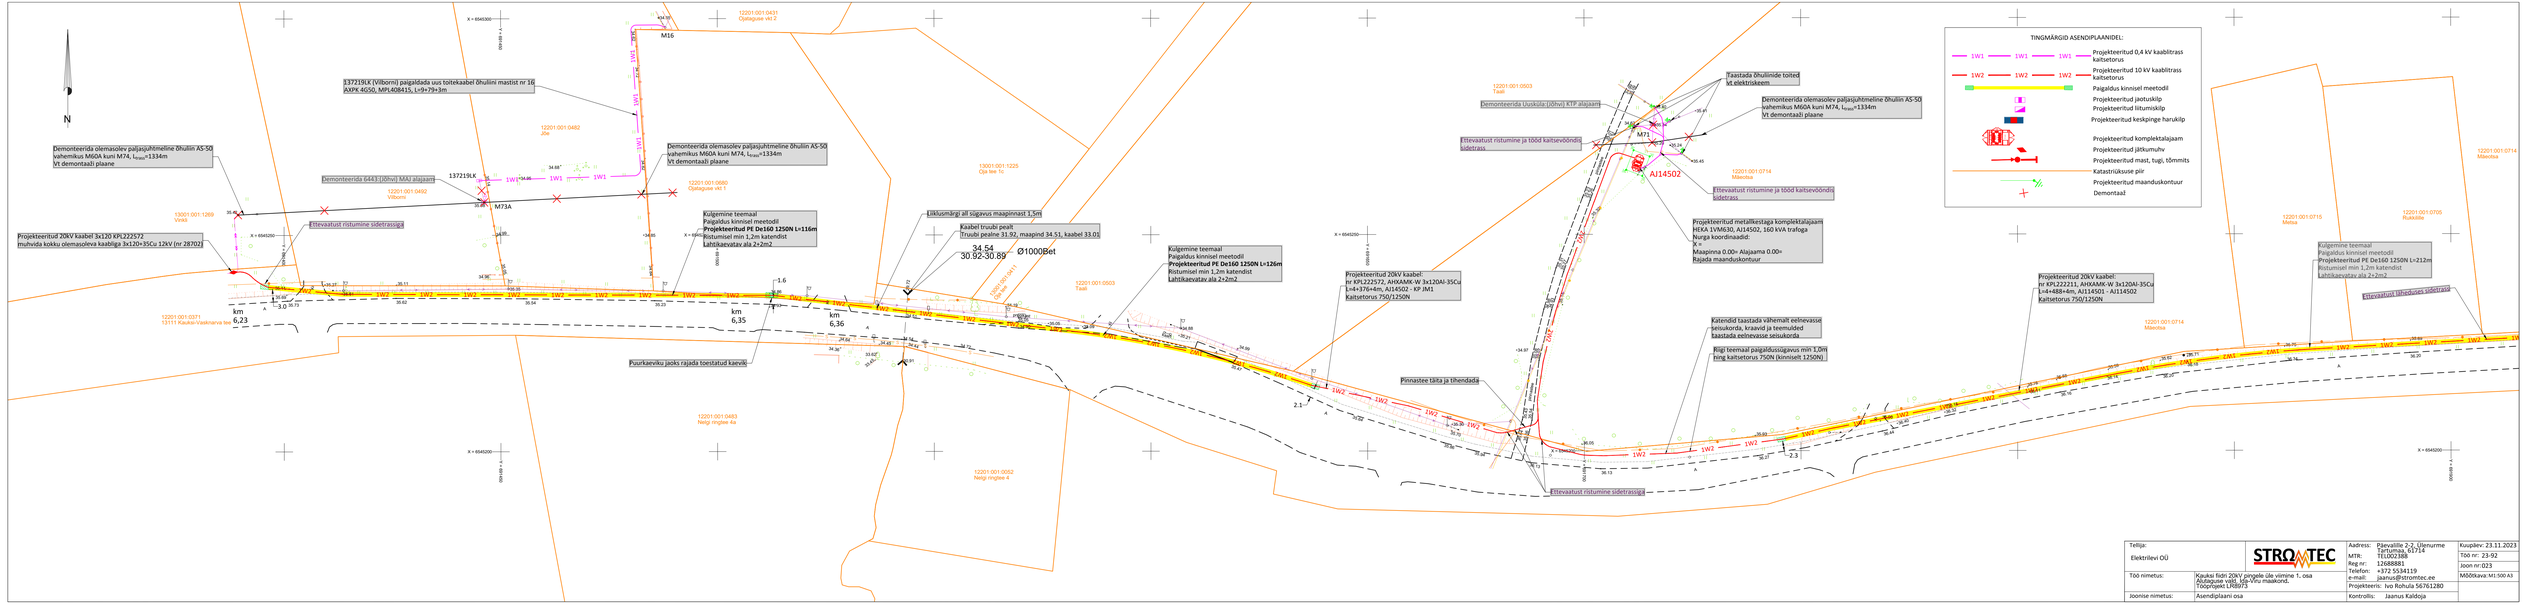
N
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:
1W1 Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
1W2 Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud jaotuskilp
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud keskpinge harukilp
Projekteeritud komplektalajaam
Projekteeritud jätkumuhv
Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
Katastriüksuse piir
Projekteeritud maanduskontuur
Demontaal
137219LK (Viiborni) paigaldada uus toitekaabel õhuliini mastist nr 16
AXPK 4G50, MPL408415, L=3+79+3m
Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50 vahemikus M60A kuni M74, l_mõõt=1334m
Vt demontaali plaane
Demonteerida 6443 (õhu) MAJ alajaam
137219LK
M73A
M74
M16
M71
AJ14502
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Projekteeritud 20kV kaabel 3x120 KPL222572
muhvida kokku olemasoleva kaabliga 3x120+35Cu 12kV (nr 28702)
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=116m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2x2m2
Liiklusmärgi all sõgavus maapinnast 1,5m
Kaabel truubi pealt
Truubi pealne 31.92, maapind 34.51, kaabel 33.01
34.54
30.92-30.89
Ø1000Bet
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=126m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2x2m2
Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222572, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+176+4m, AJ14502 - KP IM1
Kaitsetorus 750/1250N
Demonteerida Uuskülä (20kv) KTP alajaam
Taastada õhuliinide toited
vt elektriskeem
Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50 vahemikus M60A kuni M74, l_mõõt=1334m
Vt demontaali plaane
Ettevaatust ristumine ja töödd kaitsevööndis sidetrass
Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEXA 1VM630, AJ14502, 160 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X =
Maapinna 0.00= Alajaama 0.00=
Rajada maanduskontuur
Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda
Ning teemaal paigaldussõgavus min 1,0m ning kaitsetorus 750N (kinnisel 1250N)
Pinnastee täita ja tihendada
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222211, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+488+4m, AJ114501 – AJ14502
Kaitsetorus 750/1250N
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=212m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2x2m2
Ettevaatust tihenduses sidetrassi
Puurkaeviku jaoks rajada toerstatud kaevik
km 6,23
km 6,35
km 6,36
13001:001:1269 Vinka
13001:001:1225 Oja tee 1c
13001:001:0411 Tsaat
12201:001:0431 Ojalaguse vkl 2
12201:001:0482 Joe
12201:001:0492 Viiborni
12201:001:0680 Ojalaguse vkl 1
12201:001:0371 13111 Kaukas-Vaskvara tee
12201:001:0483 Nelgi ringtee 4a
12201:001:0052 Nelgi ringtee 4
12201:001:0503 Tsaat
12201:001:0903 Tsaat
12201:001:0714 Mäeotsa
12201:001:0715 Metsa
12201:001:0705 Rukkalõu
12201:001:0714 Mäeotsa
Tellija: Elektrilevi OÜ
STROMTEC
Aadress: Päevaliilia 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714
MTR: 10100388
Reg nr: 12688881
Telefon: +372 5534119
e-mail: jaanus@stromtec.ee
Kuupäev: 23.11.2023
Töö nr: 23-92
Joon nr 023
Töö nimetus: Kaukasi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa Alajaguse valis, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LKB973
Projekteeris: Ivo Rohula 56761280
Kontrollis: Jaanus Kalsteja
Joonise nimetus: Asendiplaani osa
Mõõtkava: M1:500 A3