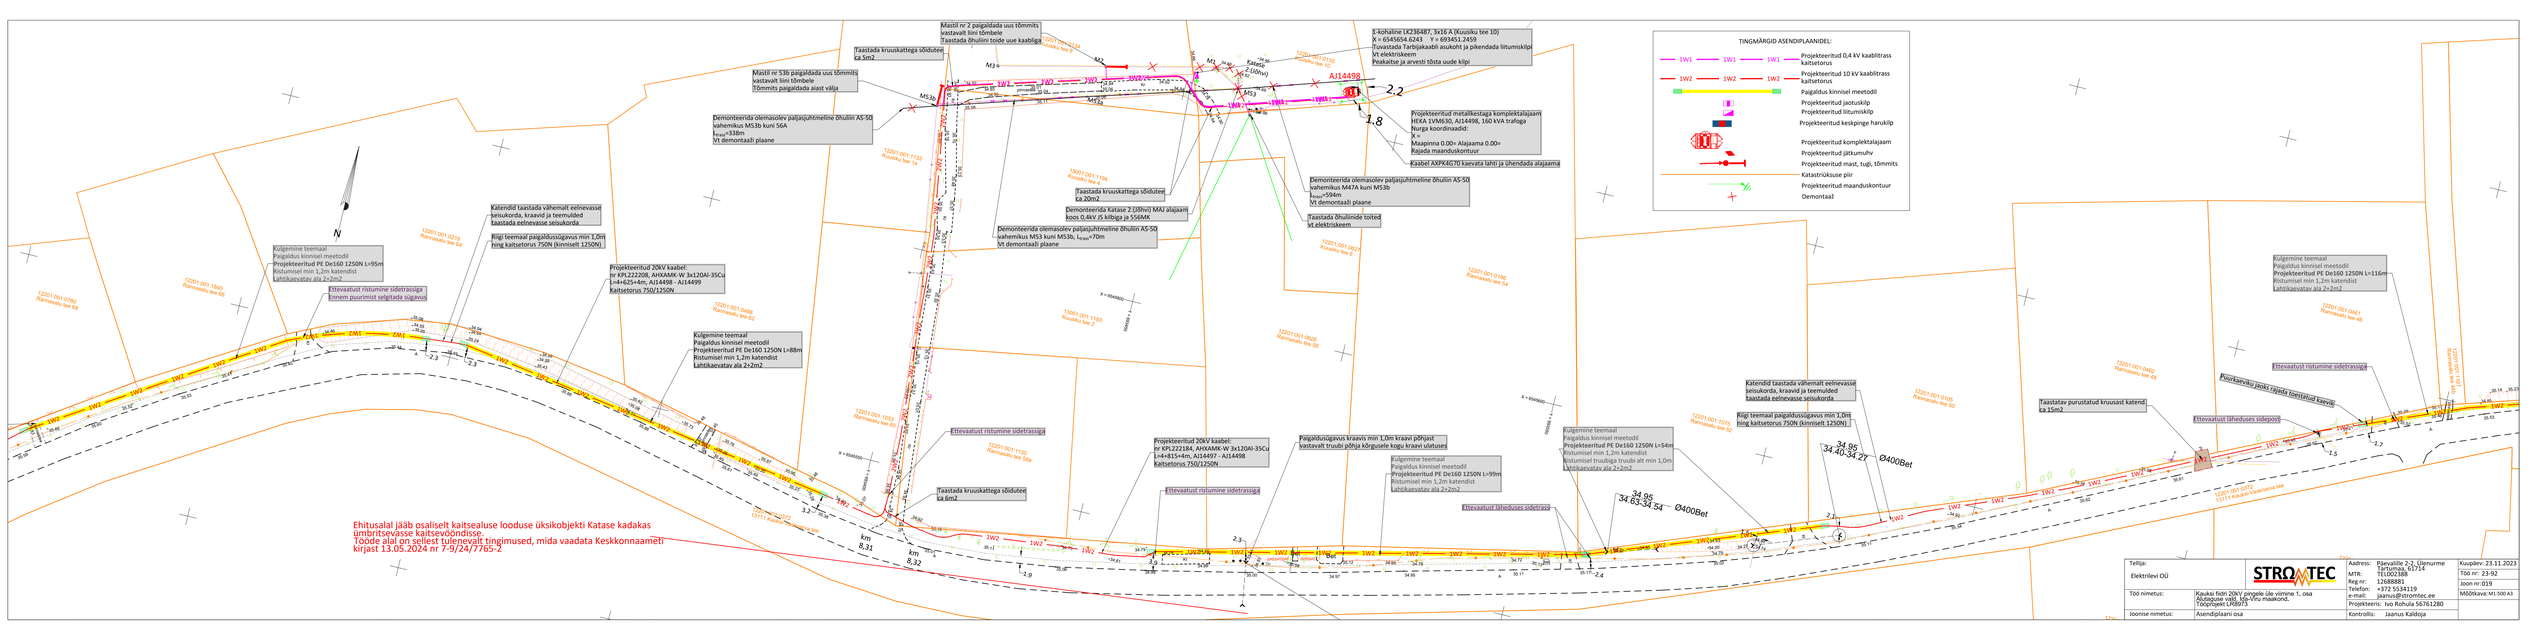
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:
1W1 Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetoros
1W2 Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetoros
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud jaotuskilp
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud keskpinge harukilp
Projekteeritud komplektalajaam
Projekteeritud jätkumuhv
Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
Katastriüksuse piir
Projekteeritud maanduskontuur
Demontaaž
Ehitusalal jääb osaliselt kaitsealuse looduse üksikobjekti Katase kadakas ümbritsevasse kaitsevööndisse. Toode alat on seletest tulenevalt tingimused, mida vaadata Keskkonnaameti kirjast 13.05.2024 nr 7-9/24/7765-2
Mastil nr 2 paigaldada uus tõmmits vastavalt liini tõmbele
Taastada õhuliini toide uue kaabliga
Mastil nr 53b paigaldada uus tõmmits vastavalt liini tõmbele
Tõmmits paigaldada aiast välja
Taastada kruuskattega sõidutee ca 5m2
Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50 vahemikus MS3b kuni S6A
L_demo=338m
Vt demontaali plaane
Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50 vahemikus M47A kuni MS3b
L_demo=594m
Vt demontaali plaane
Demonteerida Katase 2 (0kV) MAJ alajaam koos 0,4kV JS kiibiga ja 556MK
Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50 vahemikus MS3 kuni MS3b, L_demo=70m
Vt demontaali plaane
Taastada õhuliinide toitecl vt elektriskeem
Taastada kruuskattega sõidutee ca 20m2
Taastada kruuskattega sõidutee ca 6m2
1-kohaline LK23648T, 3x16 A (Kuusiku tee 10)
X = 6545654,6243 Y = 6593451,2459
Tuvastada Tarbijakaabli asukoht ja pikendada liitumiskilpi
Vt elektriskeem
Peakaitse ja arvesti tõsta uude kilpi
Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam HEKA 1tVMS30, AJ14498, 160 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X=
Maapinna 0,00= Alajaama 0,00=
Rajada maanduskontuur
Kaabel AXPK4G70 kaevata lahti ja ühendada alajaama
Projekteeritud 20kV kaabel:
hr KPL222208, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+625+4m, AJ14498 - AJ14499
Kaitsetoros 750/1250N
Projekteeritud 20kV kaabel:
hr KPL222184, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+815+4m, AJ14497 - AJ14498
Kaitsetoros 750/1250N
Paigaldusjäävgus kraavis min 1,0m kraavi põhjast vastavalt truubi põhja kõrguselle kogu kraavi ulatuses
Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda
Rigi teemaal paigaldusjäävgus min 1,0m hing kaitsetoros 750N (kinniselt 1250N)
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=95m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Hinnem puurimist selgitada sõgavus
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=88m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Ettevaatust läheduses sidepostiga
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=99m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=54m
Ristumisel min 1,2m katendist
Ristumisel truubiga truubi alt min 1,0m
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=116m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Puurkaevkaev jääks rajada loodatatud kaevuga
Taastatav purustatud kruusast katend ca 15m2
Ettevaatust läheduses sidepostiga
Ø400Bet
Ø400Bet
Ø400Bet
AJ14498
Tellija: Elektrilevi OÜ
Töö nimetus: Kaukasi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa Alajaguse valis, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LK89973
Joonise nimetus: Asendiplaani osa
STROMTEC
Aadress: Päevaliilia 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714
MTR: TEL0023B8
Reg nr: 12688881
Telefon: +372 5534119
e-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteeris: Ivo Rohula 56761280
Kontrollis: Jaanus Kalsbeja
Kuupäev: 23.11.2023
Töö nr: 23-92
Joon nr 019
Mõõtkava: M1:500 A3