

2601025_TP_ELV-9-02_valgustusarvutused

Parkla välisvalgustuse arvutused

Objekt

Tallinna mnt 33, Aruküla,
Raasiku vald, Harju maakond

Sisu

Tiitelleht	1
Sisu	2
Kontaktid	3
Kirjeldus	4
Valgustite loend	5


Toote andmekaardid

Ei ole veel DIALux-i liige - Micro Martin 100 W 16 LED (1x 16 LED MOD AA)	6
---	---

Territoorium 1

Arvutuse objektid / Valgusstseen 1	7
Arvutuspind 1 / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus	9

Kontaktid

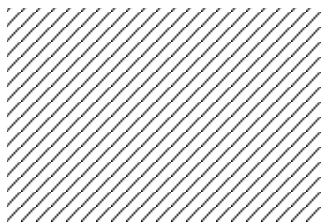

projekteerija

Dmitry Kondaev


Connecto Eesti AS

Tuisu 19, Kristiine linnaosa,

Tallinn

T 53231201

dmitry.kondaev@connecto.ee

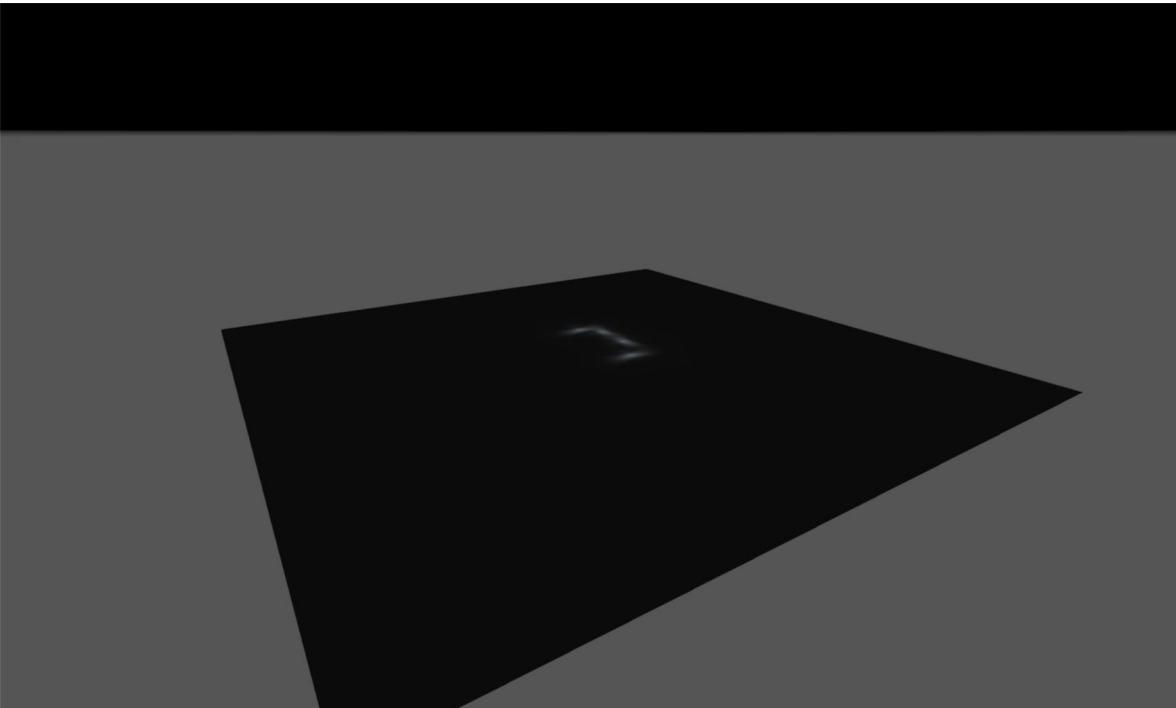

Kirjeldus

Grossi poe parkla välisvalgustuse arvutused

projekteerija

Dmitry Kondaev

Connecto Eesti AS

Tuisu 19, Kristiine linnaosa,
Tallinn

T 53231201

dmitry.kondaev@connecto.ee

Valgustite loend

 Φ_{kokku}

49460 lm

 P_{kokku}

400.0 W


Valgusviljakus

123.7 lm/W


tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
4	Ei ole veel DIALux-i liige	MRUTE 100 740 L01 AA016 CJN NG2	Micro Martin 100 W 16 LED	100.0 W	12365 lm	123.6 lm/W

Toote andmetabel

Ei ole veel DIALux-i liige - Micro Martin 100 W 16 LED




Artikli nr.	MRUTE 100 740 L01 AA016 CJN NG2
P	100.0 W
Φ_{Lamp}	12365 lm
Φ_{Valgusti}	12365 lm
η	100.00 %
Valgusviljakus	123.6 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

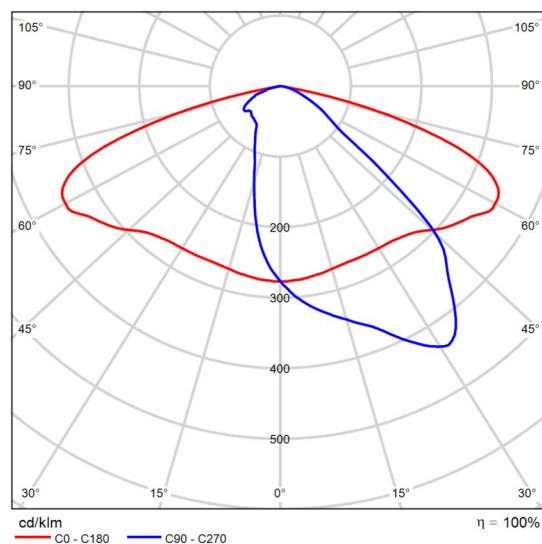

Polaarne LDC

Territorium 1 (Valgusseen 1)

Arvutuse objektid

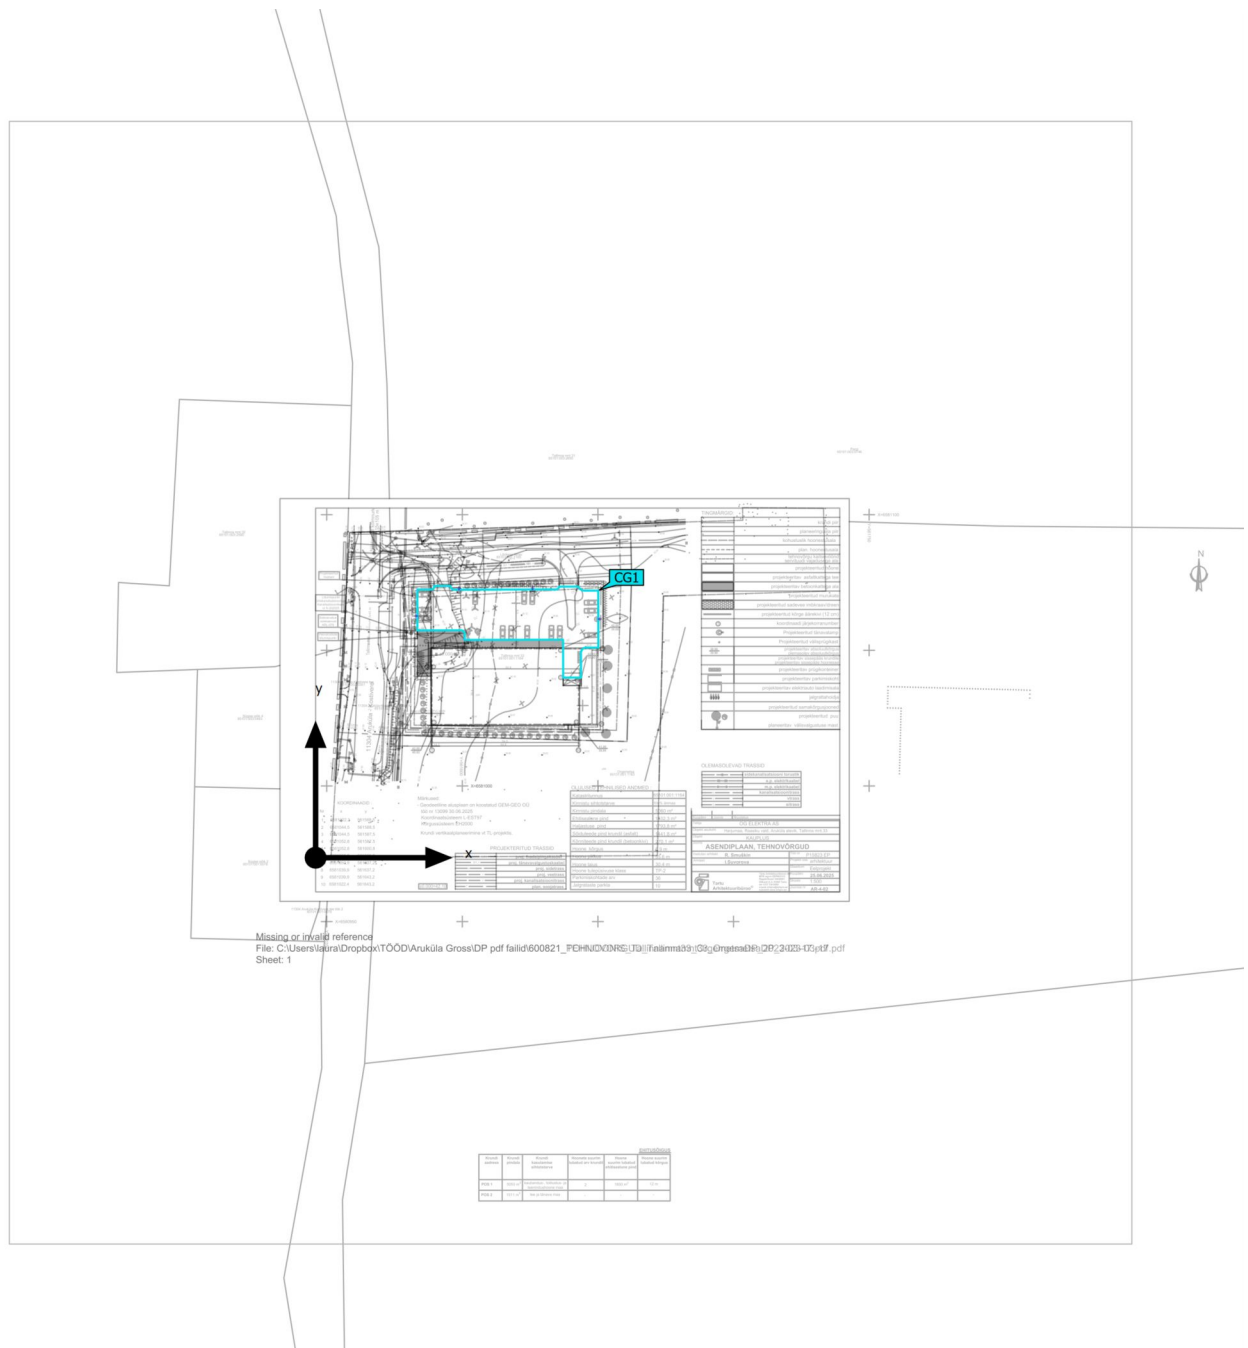

Territoorium 1 (Valgusstseen 1)




Arvutuse objektid

Arvutuspinnad

Atribuudid	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Arvutuspind 1 Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	10.5 lx	0.18 lx	73.1 lx	0.017	0.002	CG1

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

Territoorium 1 (Valgustseen 1)

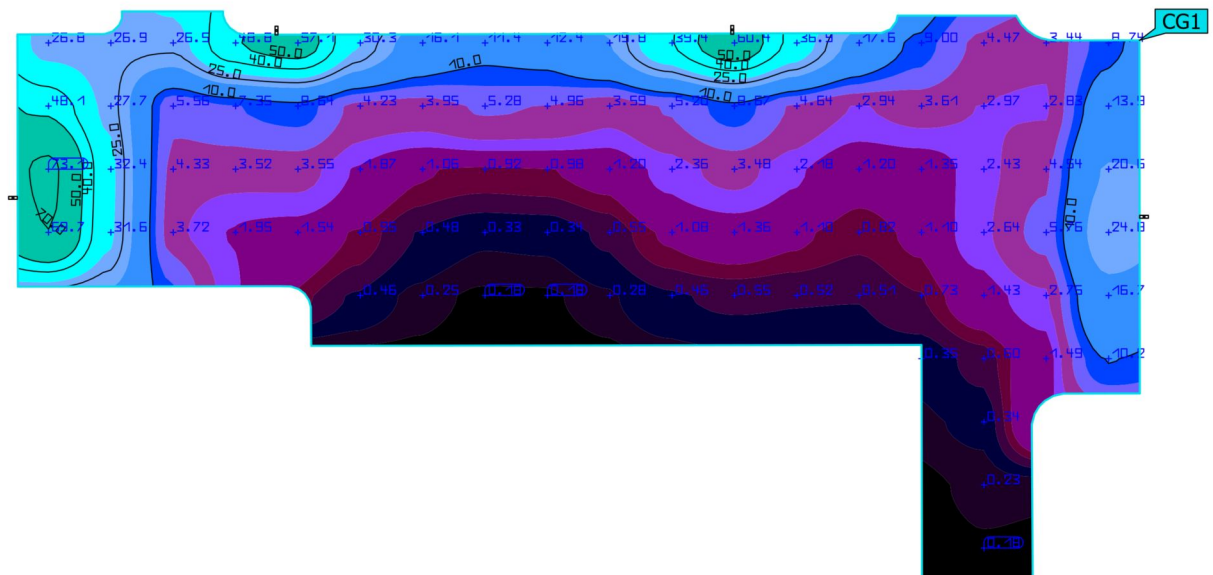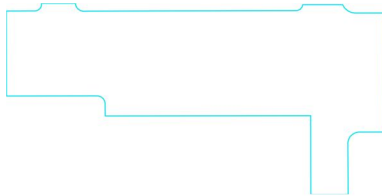Arvutuspind 1

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁)	g ₂	Indeks
Arvutuspind 1	10.5 lx	0.18 lx	73.1 lx	0.017	0.002	CG1
Ristine valgustustihedus						
Kõrgus: 0.000 m						

Kasutamispriifil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))