


| | | | | |
|--|--|--|-----------|--------------------------|
| Plaaniil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 27.02.2023 (kihil "PIIR" esitatud piirjooned asukohad on informatiivsed) | | Objekt: Kihnu vald Rootsiküla Enefit Connect sidevõrk | | koostatud: 30.05.2023 |
| Töö nr. 9523P VT1991 | | Möötkava 1:500 | Leht 1 | Lehti 9 |
| Objekti aadress | | fail: 9523P VT1991 Asendiplaan | | |
| Koostas T.Raide | | Joonis: Asendiplaan | | |
| Kontrollis H.Jürmann | | | | |




Kirjanurk
EEG000316; 686 MA-k
TEL003987
Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +37257503312

Leht 2 VT1991 Rootsiküla


Projekti alale jääb Kaerametsa Maaparandussüsteemi
eesvool kuni 10km²,
Eesvoolu kaitsevöönd.
Nähtuse id 234, vid: 60344102000100011M

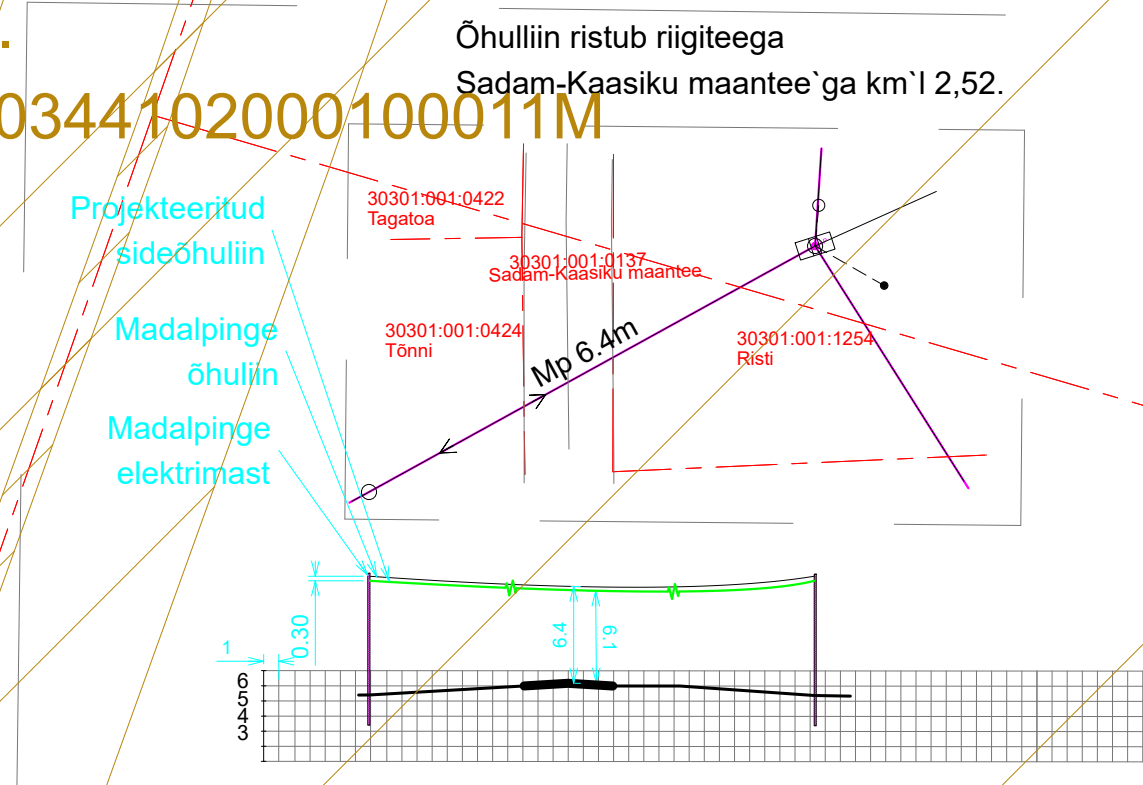








*Paigaldades ühisriputuses projekteeritud sideõhuliini olemasoleva elektriõhuliini alla,
tuleb tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
*Ühisriputuses paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada
ristumisel riigi maanteega 7,0m riipe madalaimas osas.
Juhul kui minimaalne õhuliini kõrgusgarantiit teekatte pinnast 7,0 m
ei saa tagatud, tuleb kavandada olevate õhuliini mastide väljavahetus. (min 6m)

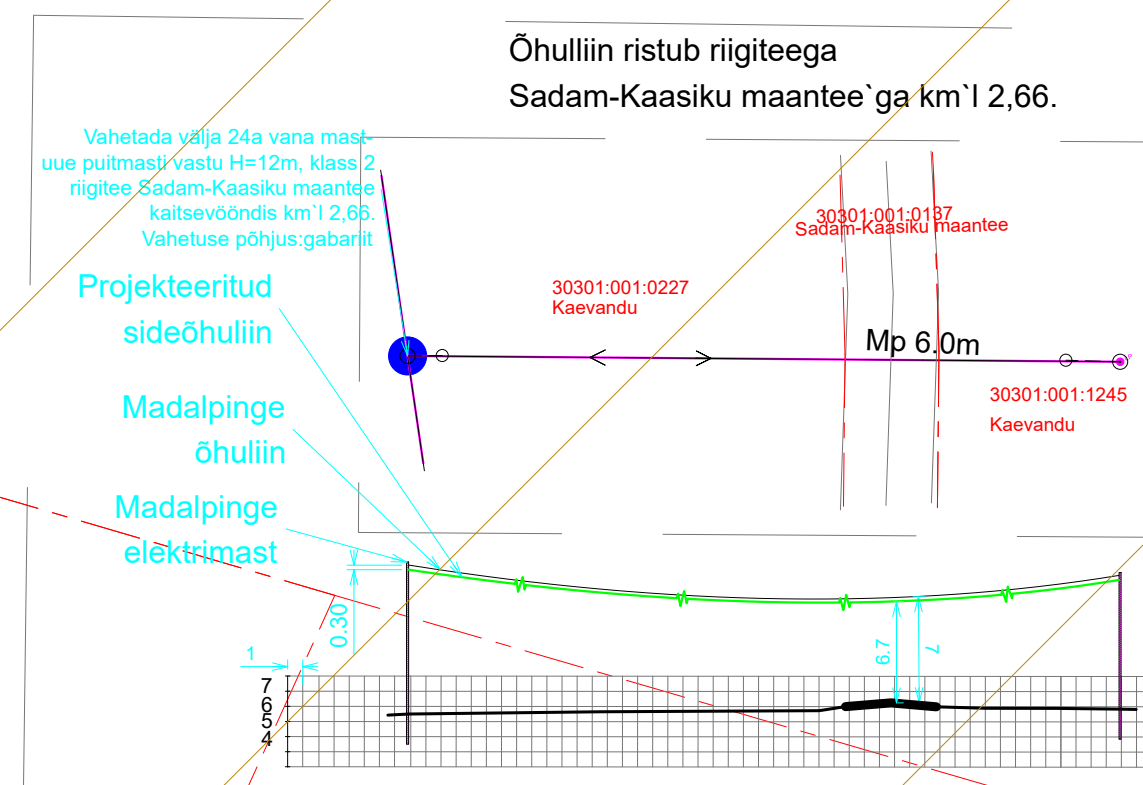

*Paigaldades ühisriputuses projekteeritud sideõhuliini olemasoleva elektriõhuliini alla,
tuleb tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
*Ühisriputuses paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada
ristumisel riigi maanteega 7,0m riipe madalaimas osas.
Juhul kui minimaalne õhuliini kõrgusgarantiit teekatte pinnast 7,0 m
ei saa tagatud, tuleb kavandada olevate õhuliini mastide väljavahetus. (min 6m)

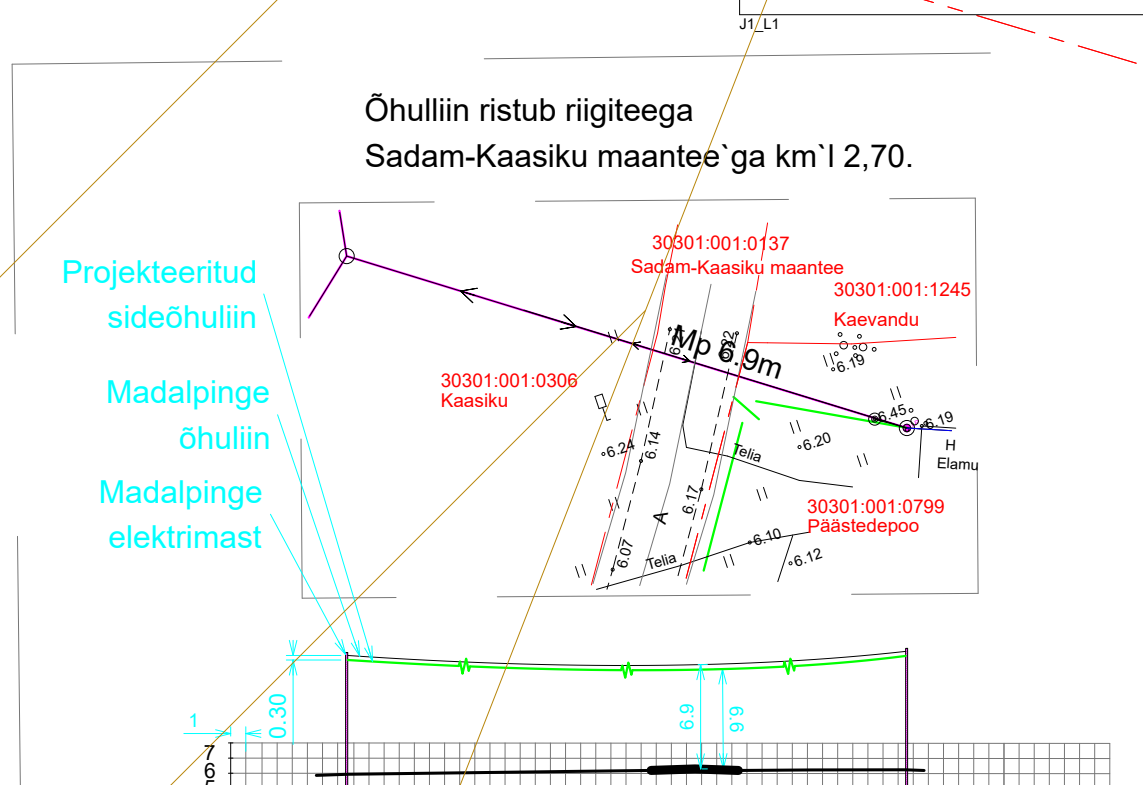

*Paigaldades ühisriputuses projekteeritud sideõhuliini olemasoleva elektriõhuliini alla,
tuleb tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
*Ühisriputuses paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada
ristumisel riigi maanteega 7,0m riipe madalaimas osas.
Juhul kui minimaalne õhuliini kõrgusgarantiit teekatte pinnast 7,0 m
ei saa tagatud, tuleb kavandada olevate õhuliini mastide väljavahetus. (min 6m)

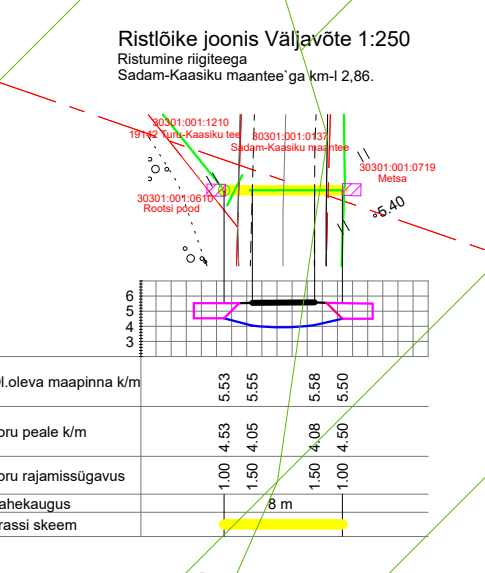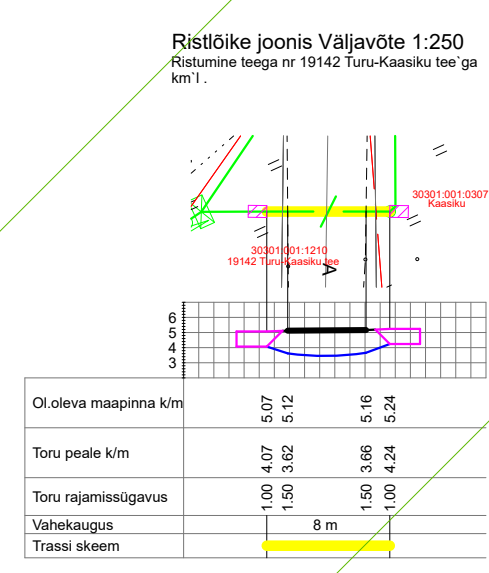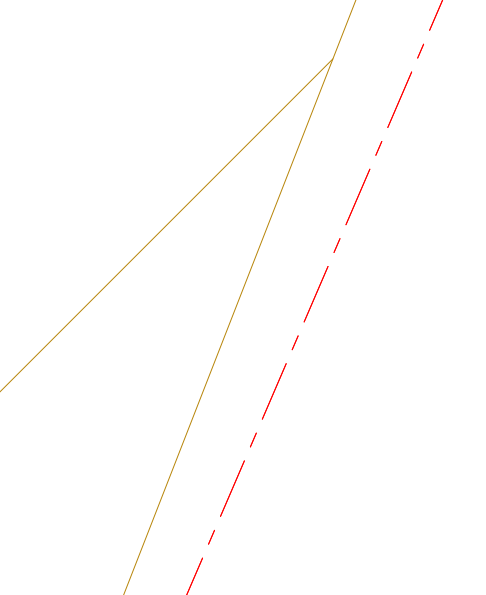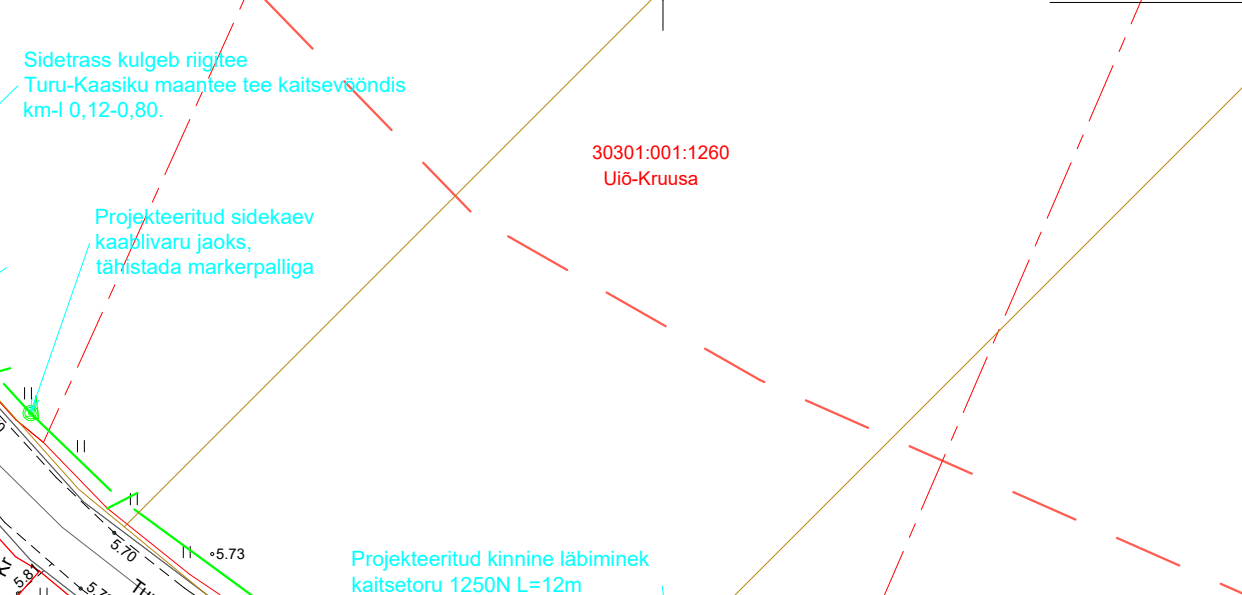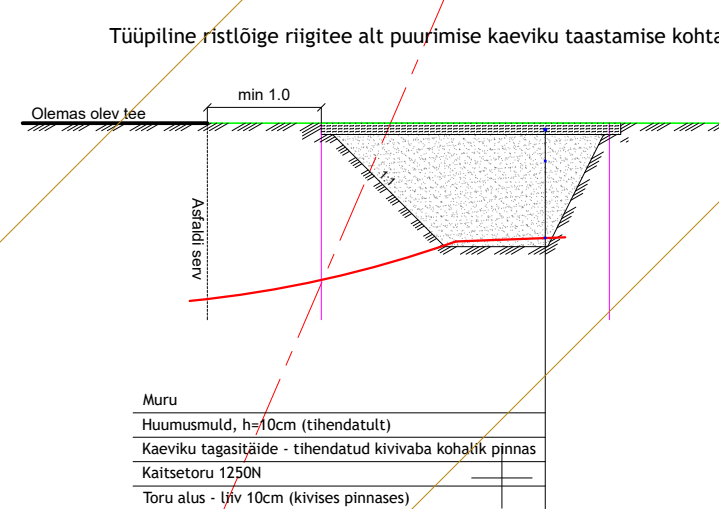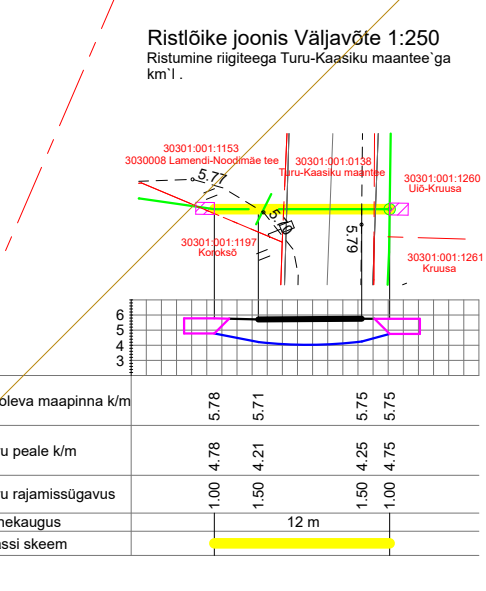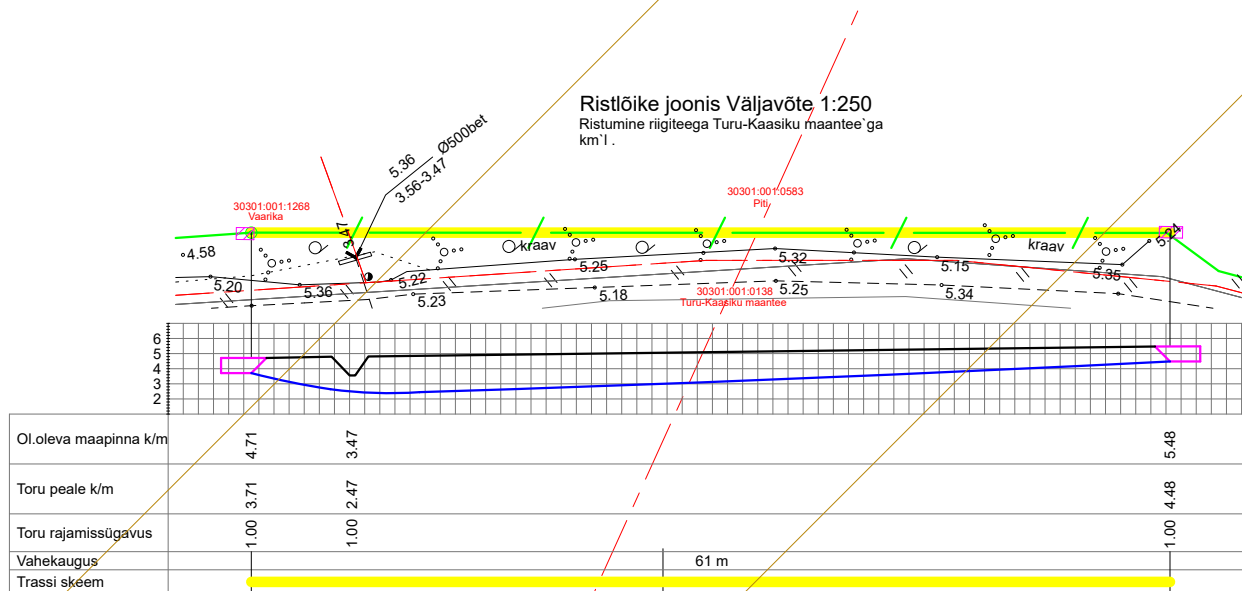

*Olevate õhuliini mastide väljavahetus toimub koostöös Elektrilevi OÜ'ga.
Elektrilevi OÜ vahetab märgitud mastid ise.