





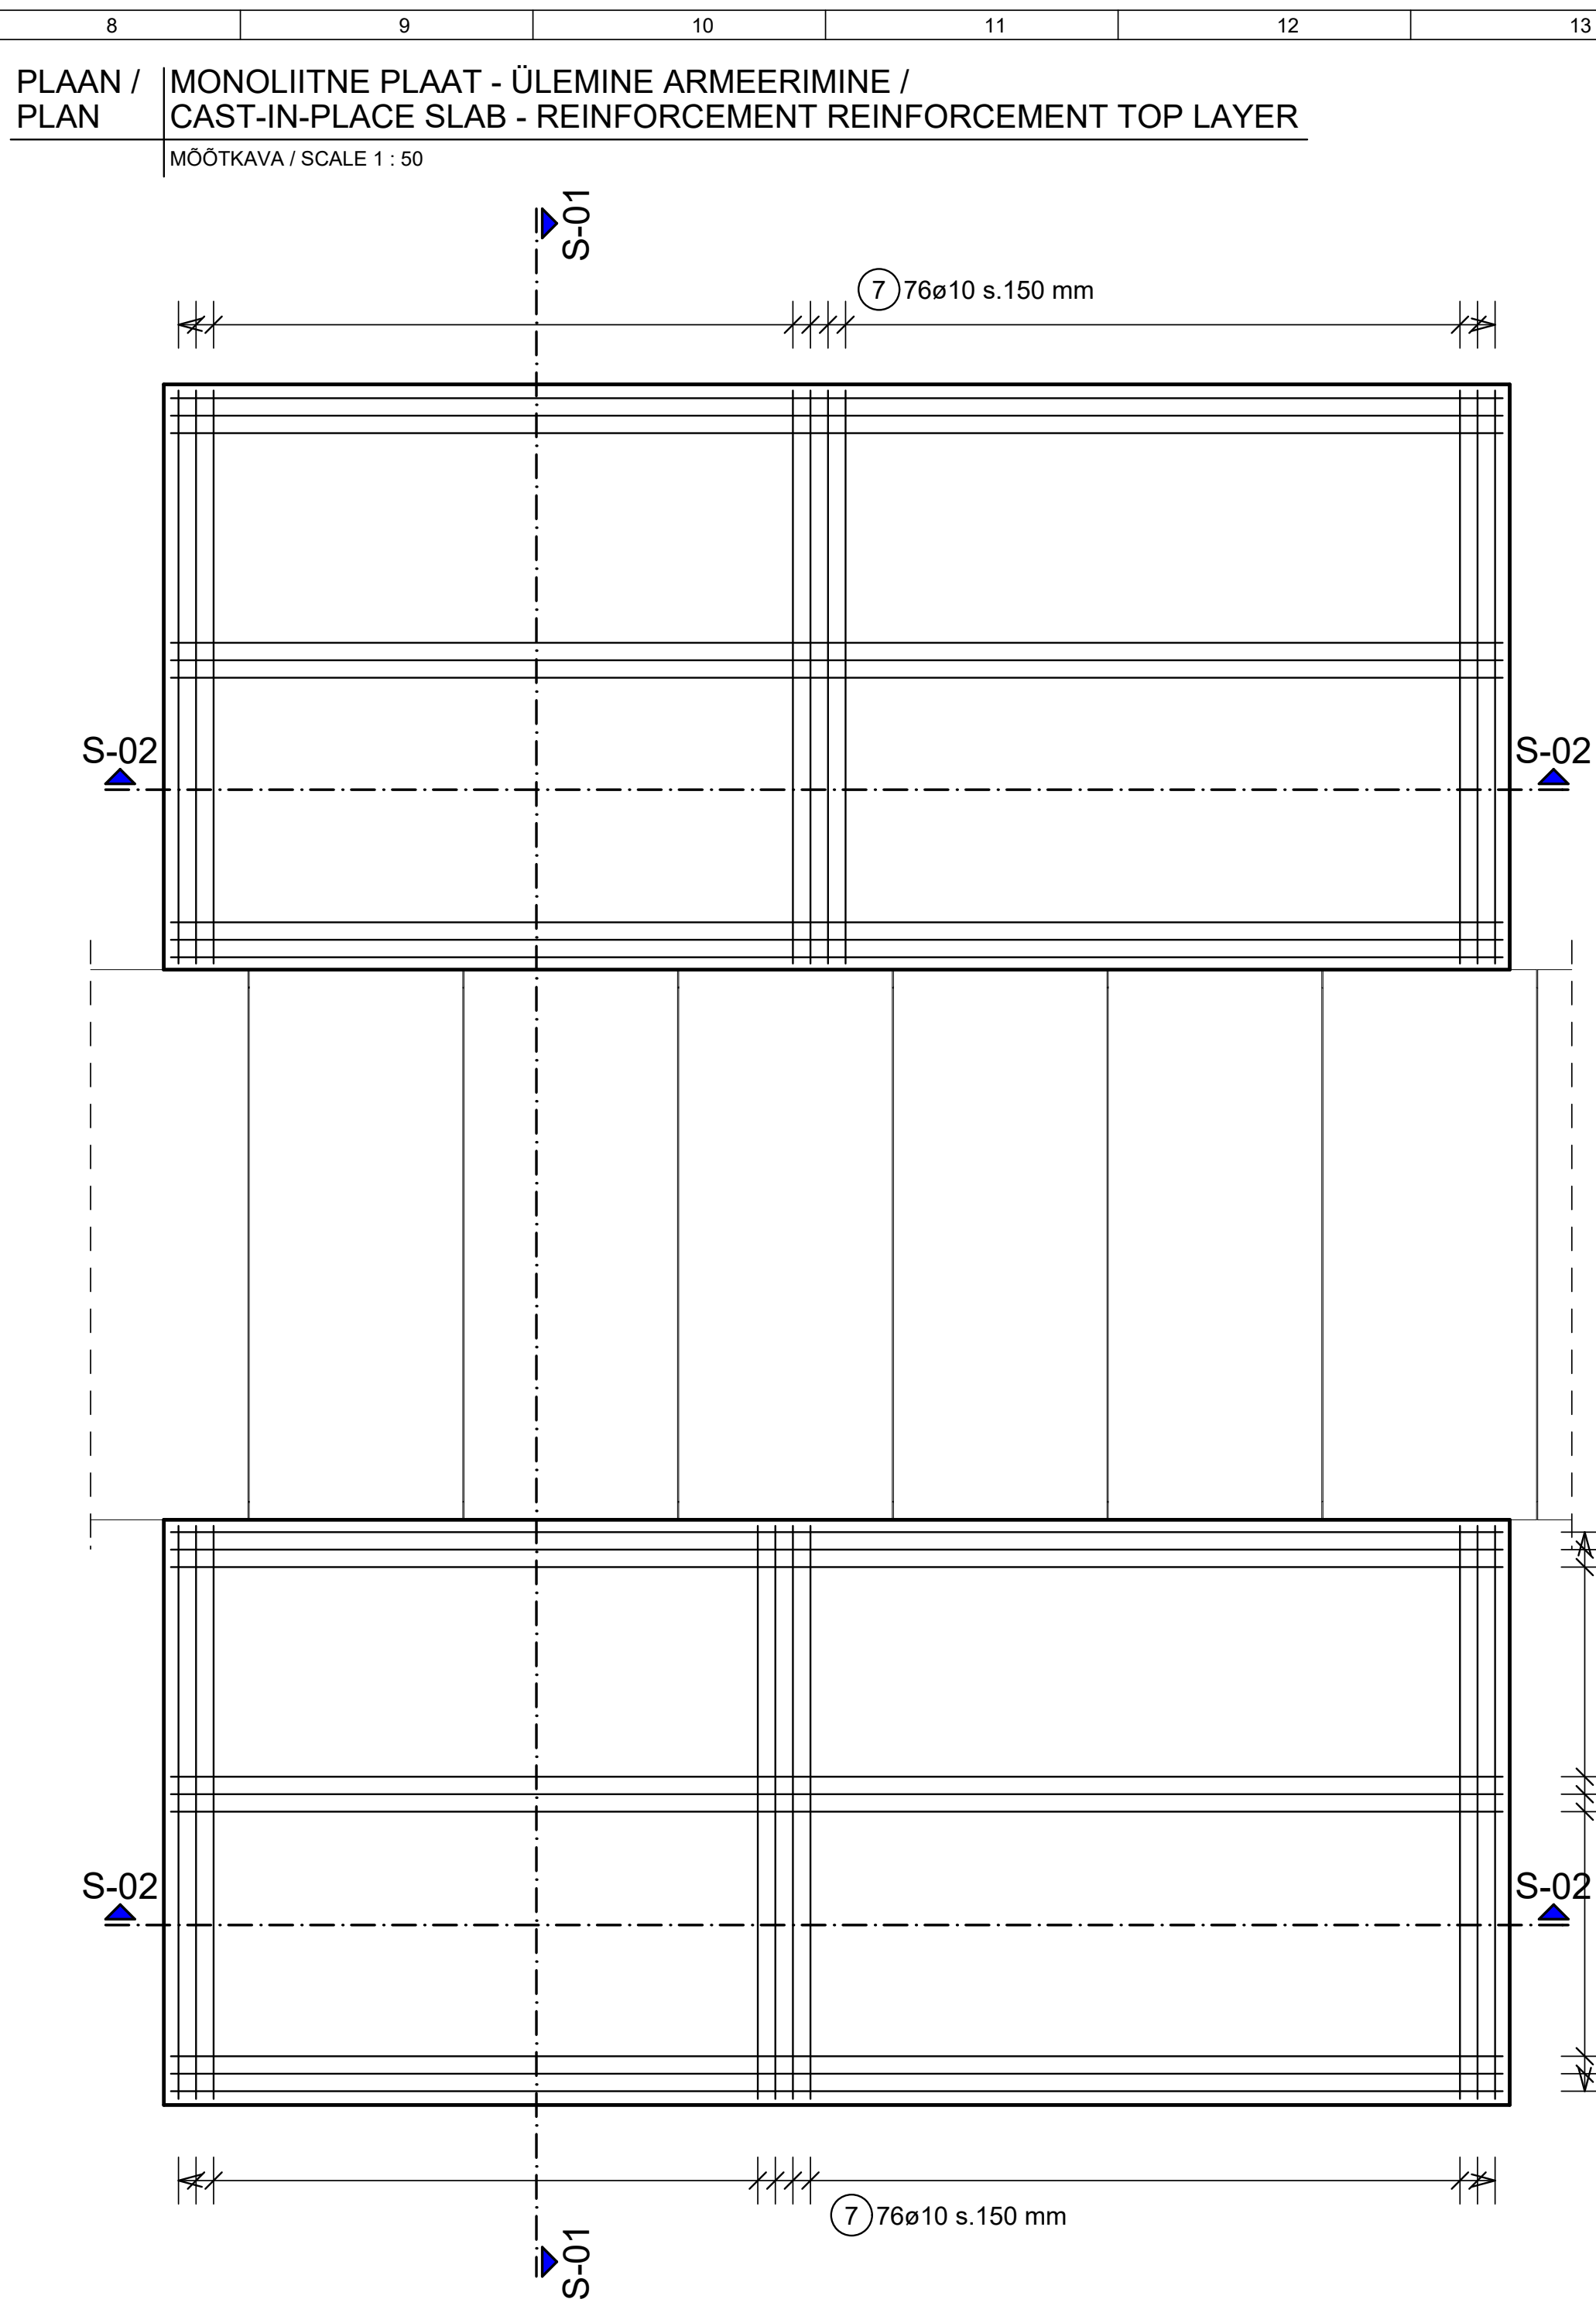
Märkused / Notes	
Kinnitused/Supports	<p>Ehitusöäged toed ja kinnitused kuuluvad toodete valmistaja ja ehitaja öäsennete hulka. / The product manufacturer and the builder are responsible for the supports and attachments used during construction.</p>
Raketi/Formwork	<p>Lähtiraketiast peab betoon olema saavutanud vähemalt 70% oma tugevusest / The concrete must have reached at least 70% of its strength before formwork is removed.</p>
Betoonkonstruktsiooni tolerantsid / Tolerance requirements	<p>Betoonkonstruktsioonide valmistamise ja monteerimise tolerantsid vastavalt nõuetele EVS-EN 13670. / Tolerances for Concrete Constructions must comply with the requirements of EVS-EN 13670.</p>
Mõõdud / Dimensions	<p>Kõik mõõdud on millimeetrites, kui joonisel pole teisiti näidatud / All dimensions are in millimeters unless otherwise indicated on the drawing.</p>
Läbiviidud / Openings	<p>Ainult konstruktsioonileist öäluised läbiviidud on näidatud. Täiendavad avad ja/või läbiviidud tuleb koostöökästada projekteejajaga. Muude läbiviikude jaoks vajadake objektijooniseid. / Only structurally important openings are shown in the drawings. Additional openings must be coordinated with the designer. Refer to object drawings for other lead-throughs.</p>
Monteeritava tarvikud Embedded parts	<p>Kasutatavate materjalide kohta peavad olema esitatud tootja- või tarnijaga poolused juhised materjalide käitlemise ning nende omaduste kohta. Materjalide käitlemine peab olema kooskõõas nimealuste juhistega, juhul kui materjalide omadused erinevad ehitiste juhistest. / Instructions regarding the handling of materials and their properties must be provided by the manufacturer or supplier. The handling of materials must comply with these instructions. If the properties of the materials differ from those required in the project, this must be consulted with the designer.</p>
Betoonpindade viimistlus / Concrete surfaces	<p>Betoonpindade kvaliteet, eriti nähtava jäävade pinnad betooni puhul, vastavalt objekti planeerija nõuetele. Betoonpindade viimistlus: nähtavale jäävade pinnad - klass varjatud pinnad - nõuded ei esitata The quality of concrete surfaces, especially those that remain visible, must meet the requirements of the project planner. Concrete surface finishing: visible surfaces - class hidden surfaces - no requirements are set.</p>
Töövõõud / Construction joints	<p>Töö-, paisumis- ja kahanemisvõõud tuleb teha vastavalt tehnilistele nõuetele ja konsulteerides projekteejajaga. Töövõõud tuleb teha vähemalt "carefully", kui pole öeldud teisiti. (DIN EN 1992-1-1 punkt 6.2.5) / Construction, expansion, and shrinkage joints must be made according to the requirements and in consultation with the designer and construction manager. Construction joints must be made at least "rough", unless otherwise specified (DIN EN 1992-1-1 section 6.2.5).</p>
Veekindlus / Waterproofing	<p>Ve- ja pinnasega kokkupõõrutavate ehituskonstruktsioonide öäürasolustatud tsementi tuleb teostada vastavalt DIN 18533 standardiga ja objekti- ning spetsialisti juhistele. / Waterproofing of structures in contact with water and soil must be carried out according to the DIN 18533 standard and with instructions of the specialist and specialists.</p>
Maandus / Grounding	<p>Tõid tule teostada vastavalt spetsialisti juhistele; rõõngaspeemondaur vastavalt standardile EVS-EN 50122-1:2022. Betoonkonstruktsioonide öäse ehitatud maandus, öhendus- ja pöskelakesisüsteemi komponendid projekteeritud kasutisuga vastab tehnilise kaitse süsteemi nõuetele/politisele. Work must be carried out according to specialist instructions; ring grounding according to the EVS-EN 50122-1:2022 standard. The designed service line of grounding, connection, and lightning protection system components built into concrete structures corresponds to the section of the technical description document.</p>

LEGEND / MÄRKID	
TÄHISED / MARKINGS	
TV = Töövaug / Construction joint	TBS = Tõbbeinad / Retaining Wall
KL = Katte Labimure / Slab Breakthrough	MT = Mõnteritatav tarkivid / Embedded parts
KS = Katte Süvend / Slab Recess	PÜS = Plaatü ülemine serv / Slab top level
AS = Aava Seinass / Wall Breakthrough	PAS = Plaatü alumine serv / Slab bottom level
SS = Süvend Seinass / Wall Recess	SÜS = Seinass ülemine serv / Wal top level
ÜP = Ülemine plaat / Top Slab	SAS = Seinass alumine serv / Wall bottom level
AP = Alumine plaat / Bottom Slab	AÜS = Aava ülemine serv / Recess top level
TR = Truup / Culvert	RÜS = Rinnitass ülemine serv / Top edge of the parapet
TGS = Tugisein / Wingwall	
 KL	 KS
 AS	 SS
<p>KÕRGUSED EH2000 SÜSTEEMIS / ELEVATIONS IN THE EH2000 SYSTEM</p> <p>Kõik joonisel antud kõrgusmärgid on absoluutkõrgusmärgid. All elevation marks given in the drawing are absolute elevation marks</p>	

Symbol	Description
	Raudbetoon / Reinforced concrete
	Tõuse raudbetoon / Raising reinforcement concrete
	Monoliitne raudbetoon / Precast reinforced concrete
	Betoon / Concrete
	Metal / Metal

Reinforced concrete: DIN EN 1992-1-1:NA
Concrete: DIN EN 1992-1-1:NA

[illegible]



Märkus armatuuri paigaldussuuna kohta /
Note on reinforcement installation direction

Alumine armeerimine: 1.+2. Kiht
Ülemine armeerimine: 3.+4. Kiht

2.+3. kiht
y-telje suunas
1.+2. kiht
x-telje suunas
Loendamisjärjestus alustades alt!

Designed with STRAKON - www.DICAD.d