


- MÄRKUSED:**
- Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
 - Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
 - Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV Võrgustandard).
 - Arvestada kooskõlastuste tingimustega.
 - Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a. pinnasalat, kus pole eraldi taastamise viirust).

- MÄRKUSED:**
- Ühikuta mõõtmised meetrites.
 - Kaabel kaitsta kogu trassi ulatuses kaablikaitseturuga.
 - Liivapadi kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata.
 - Tagasitõitel pinnas tihendada vastavalt kehtivatele nõuetele.
 - Kõrgaljustusest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsejoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
 - Pärast ehitustööd taastada pinnase ja teekatte endine olukord.

- Märkused projekteeritud kilbi paigaldamise kohta:
- Projekteeritud liitumiskilp paigaldada asendiplaanil näidatud asukohta.
 - Projekteeritud liitumiskilbi LK234049 keskkoha koordinaadid: x=6469494.28; y=397116.29
 - Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon/säik peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. Kilpid täita kergkruusaga kilbil näidatud jooneni.
 - Kilpidele ehitada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis R_s30Ω.
 - Reservtoru ots tarbija kaablitele D110-450N; L=2m. Maapinnal ots tähistada. LK234049 ühenduse teostab klient.

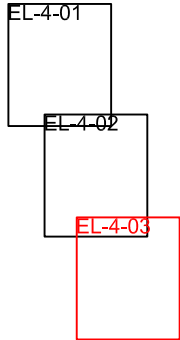

TINGMÄRGID

| | |
|--|---|
| | Projekteeritud 0,4kV maakaabel 750N kaitsetorus |
| | Projekteeritud liitumiskilp |
| | Projekteeritud maanduspaigaldis |
| | Pinnasala taastamine |
| | Projekteeritud puurimistoru 1250N |

| Muudatuse nr | Kuupäev | Projekteerija | Vastutav spetsialist | Selgitus |
|---|---------|--|--|-------------------|
| Projekteerija | | <p>Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS</p> <p>OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001</p> | Töö nimetus | Töö tellija |
| <p>Roosi Paiküla Saaremaa vald Saare maakond, Liitumine kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel</p> | | | Joonise nimetus | Elektrilevi OÜ |
| Kontrollis | | Objekti aadress | Töö väljaandmise aeg | Asendiplaan |
| Marek Uiboupin | | | Roosi, Paiküla, Saaremaa vald, Saare maakond | |
| Projekteeris | | Möötkava | Joonise digiaadress | Projekti staadium |
| Robert Putnik | | | 1:1000 | |
| Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/ | | Töö number | Joonise number | Töö number |
| Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/ | | | EL-4-03 | |