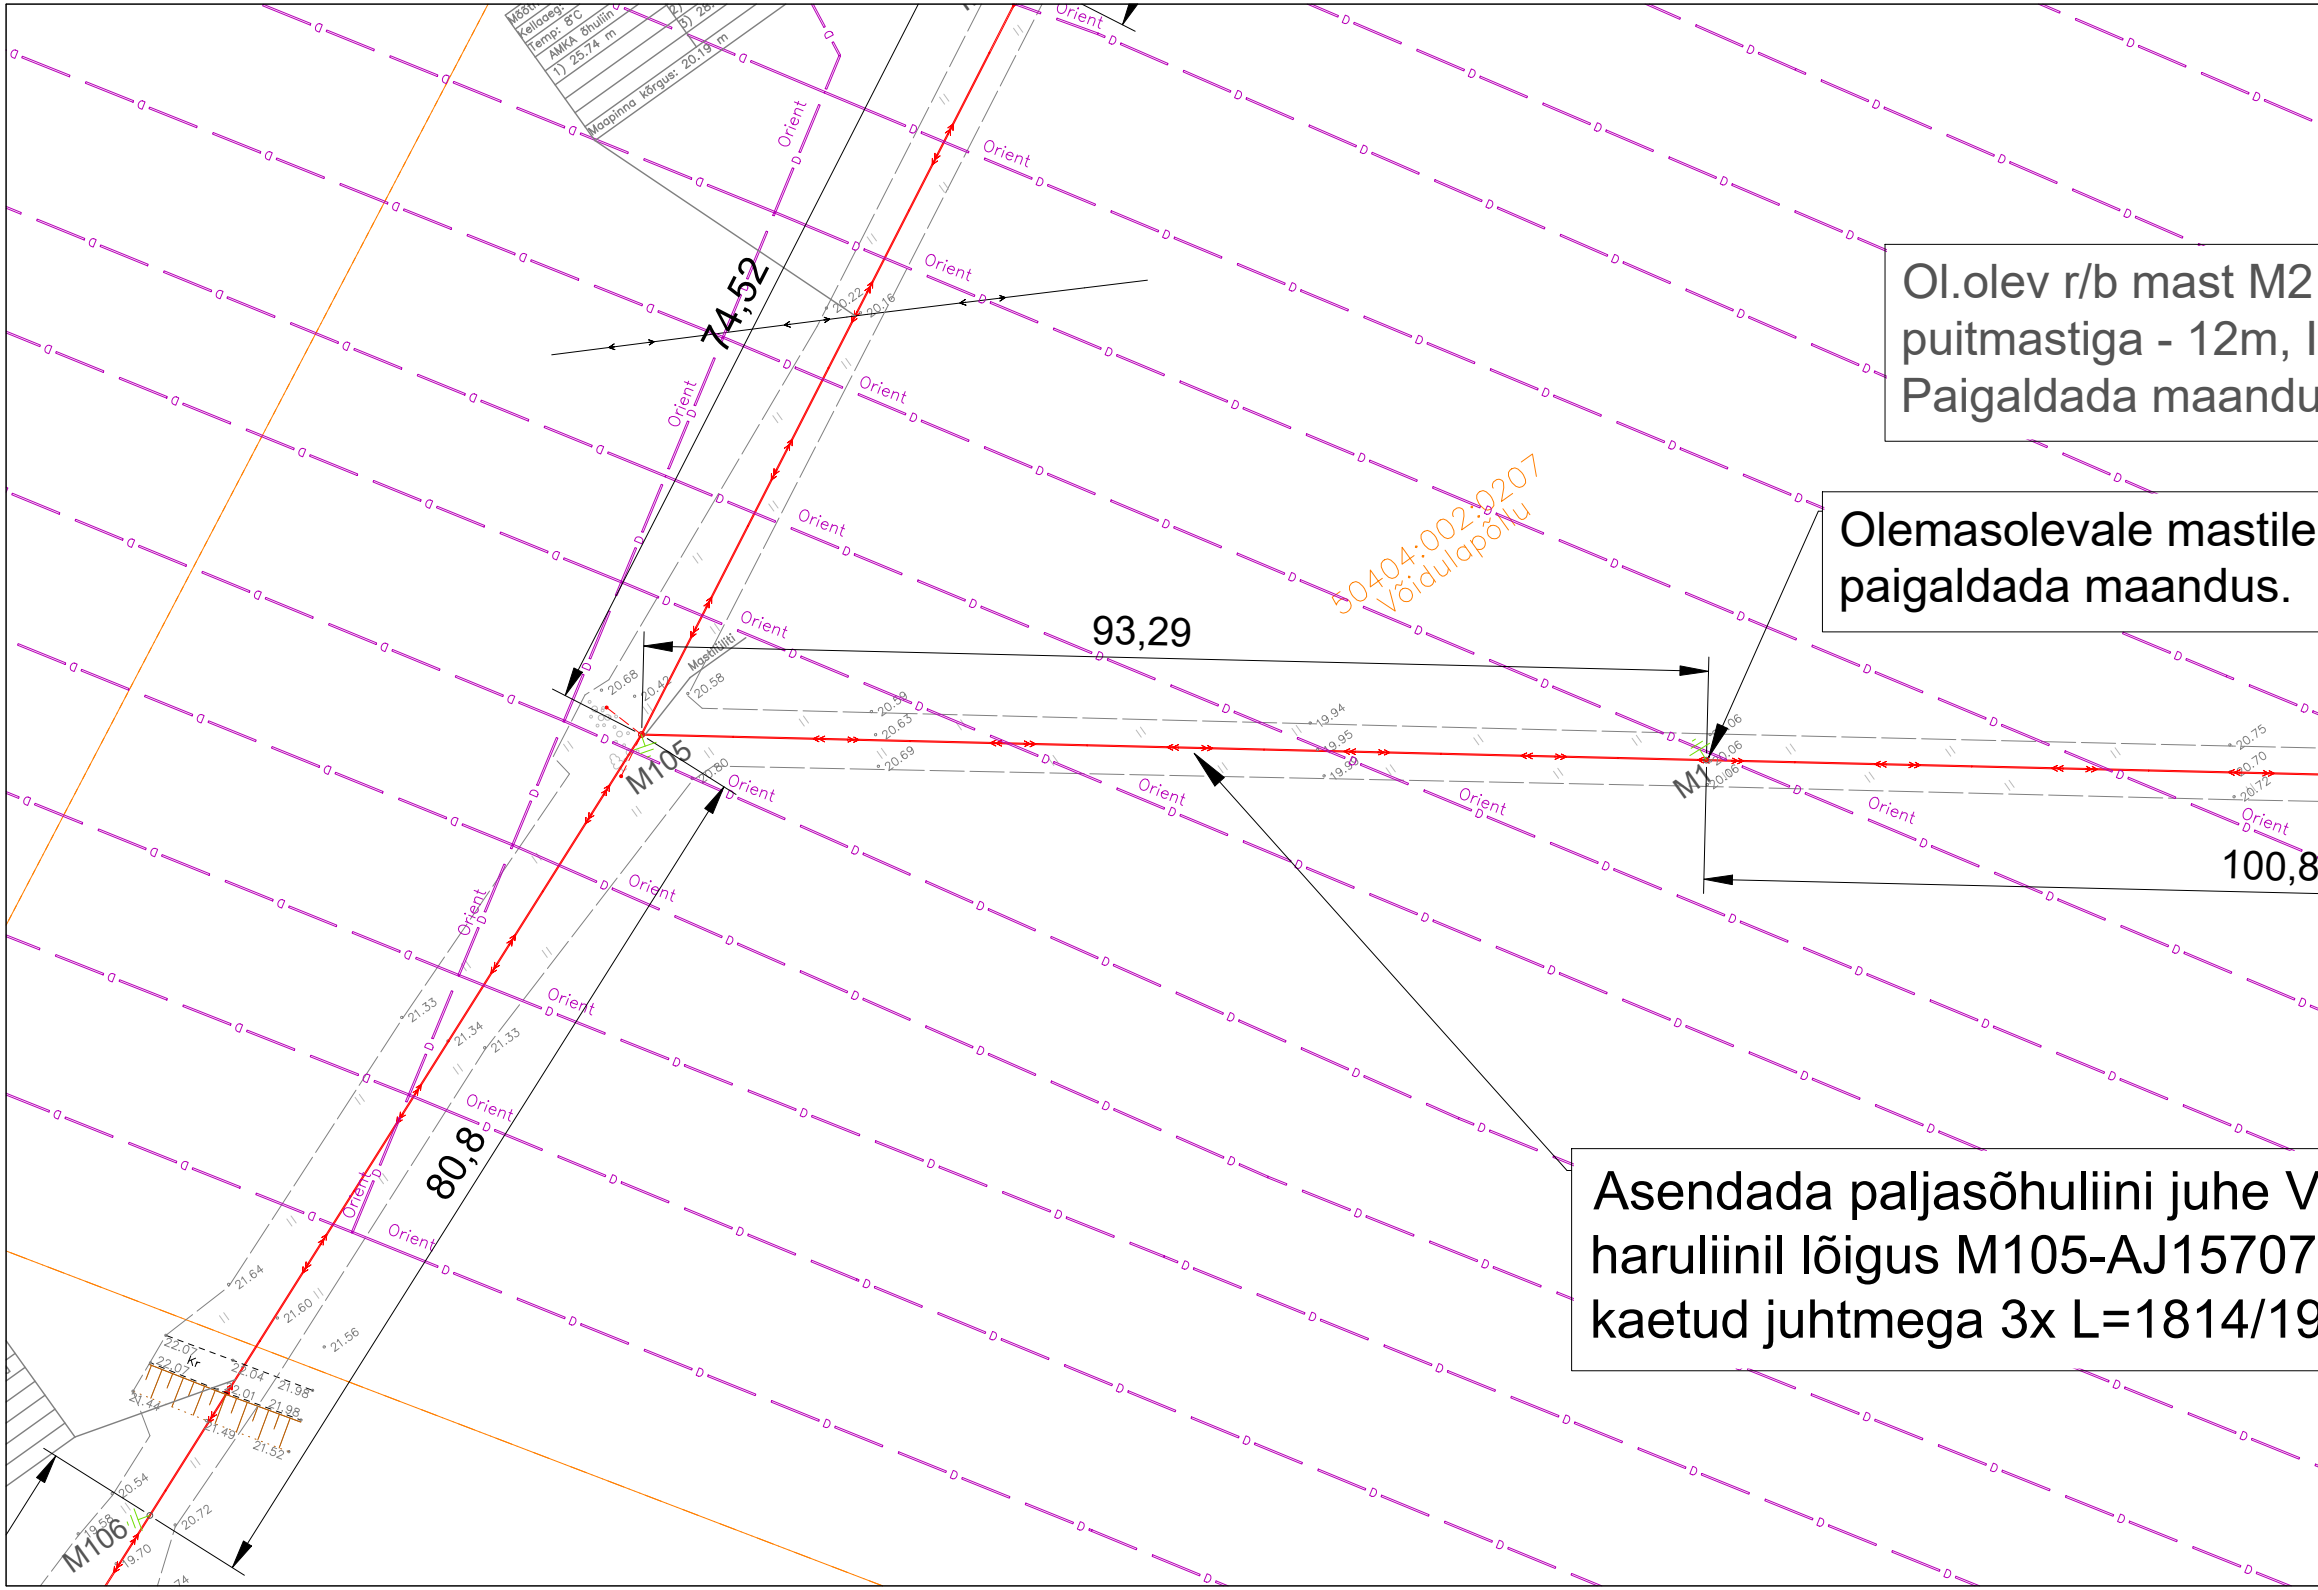
Kellaaeg:
Temp: 8°C
AMKA õhuliin
1) 25.74 m
2)
3) 28.
Maapinna kõrgus: 20.19 m
74,52
93,29
80,8
100,8
M105
M106
M1
Mastihüliti
50404:002:0207
Võidulapõllu
Orient
D
Kr
20.22
20.16
20.68
20.42
20.58
20.59
20.63
20.69
20.80
19.94
19.95
19.99
20.75
20.70
20.72
21.33
21.34
21.33
21.64
21.60
21.56
22.04
21.98
22.01
21.98
21.49
21.52
21.44
20.54
19.58
19.70
20.72

Ol.olev r/b mast M2
puitmastiga - 12m, I
Paigaldada maandu

Olemasolevale mastile
paigaldada maandus.

Asendada paljasõhuliini juhe V
haruliinil lõigus M105-AJ15707
kaetud juhtmega 3x L=1814/19

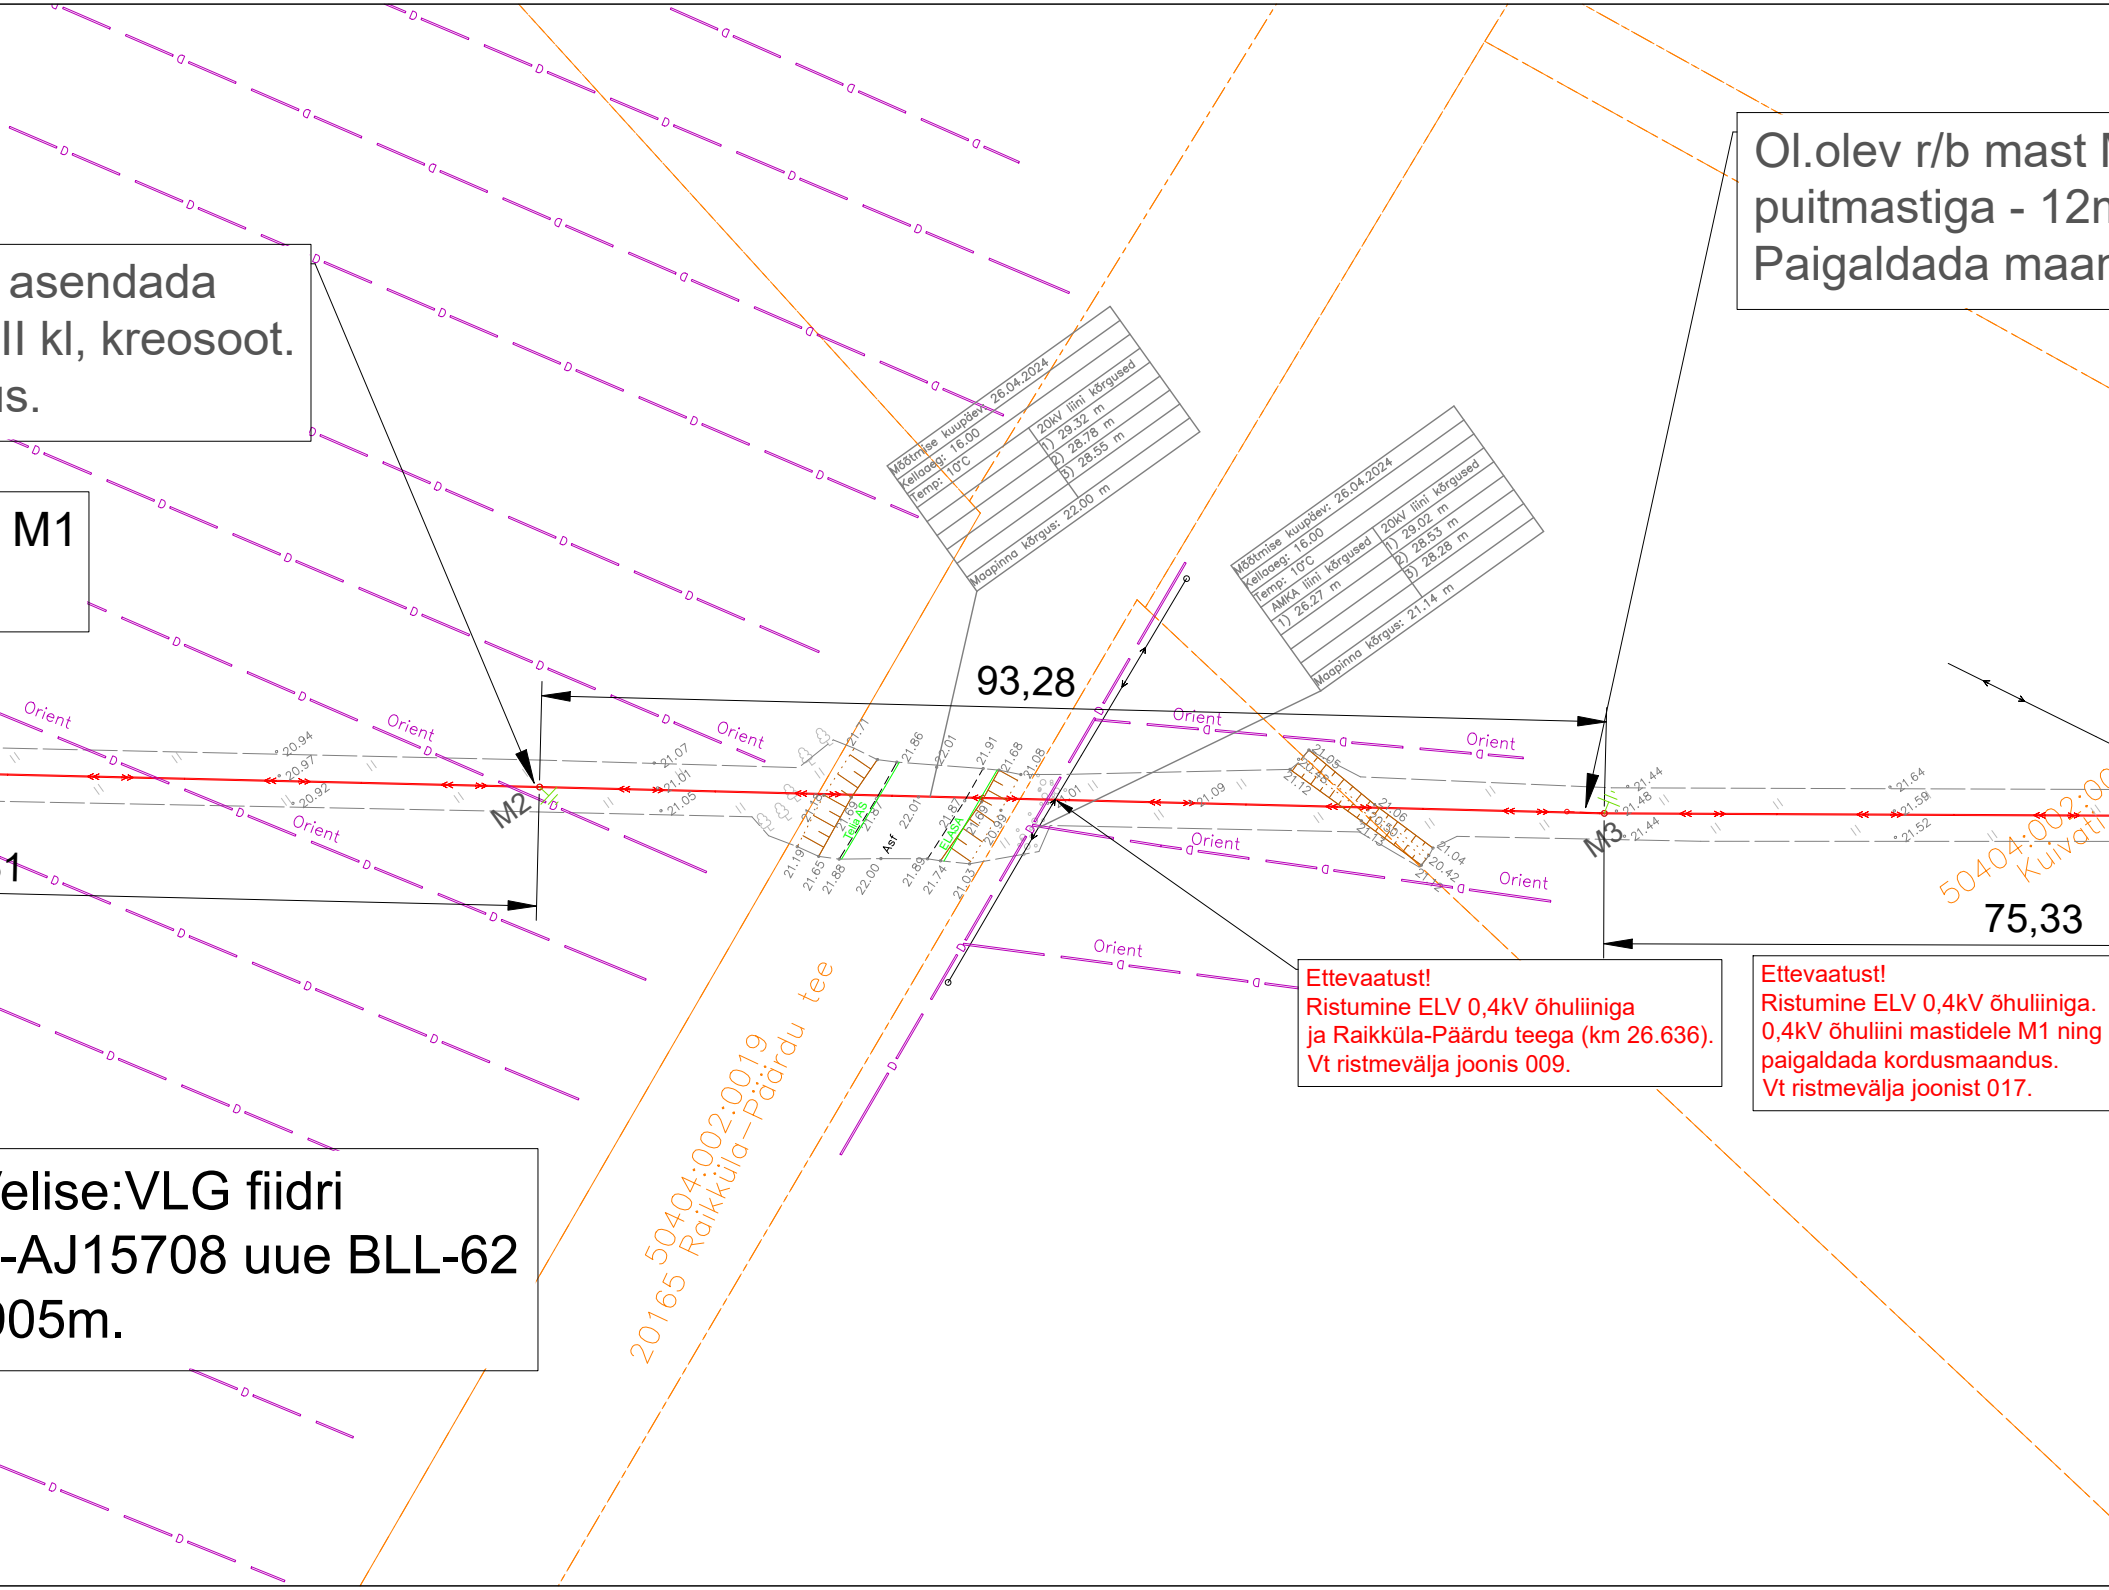

Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 16.00
Temp: 10°C
20kV liini kõrgused
1) 29.32 m
2) 28.78 m
3) 28.55 m
Maapinna kõrgus: 22.00 m
Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 16.00
Temp: 10°C
AMKA liini kõrgused
1) 26.27 m
20kV liini kõrgused
1) 29.02 m
2) 28.53 m
3) 28.28 m
Maapinna kõrgus: 21.14 m
93,28
75,33
M1
M2
M3
Orient
Asf
50404:002:0019
20165 Raikküla-Päärdu tee
50404:002:00
Kuivati

asendada
II kl, kreosoot.
us.

elise:VLG fiidri
-AJ15708 uue BLL-62
05m.

Ol.olev r/b mast
puitmastiga - 12
Paigaldada maa

Ettevaatust!
Ristumine ELV 0,4kV õhuliiniga
ja Raikküla-Päärdu teega (km 26.636).
Vt ristmevälja joonis 009.

Ettevaatust!
Ristumine ELV 0,4kV õhuliiniga.
0,4kV õhuliini mastidele M1 ning
paigaldada kordusmaandus.
Vt ristmevälja joonist 017.

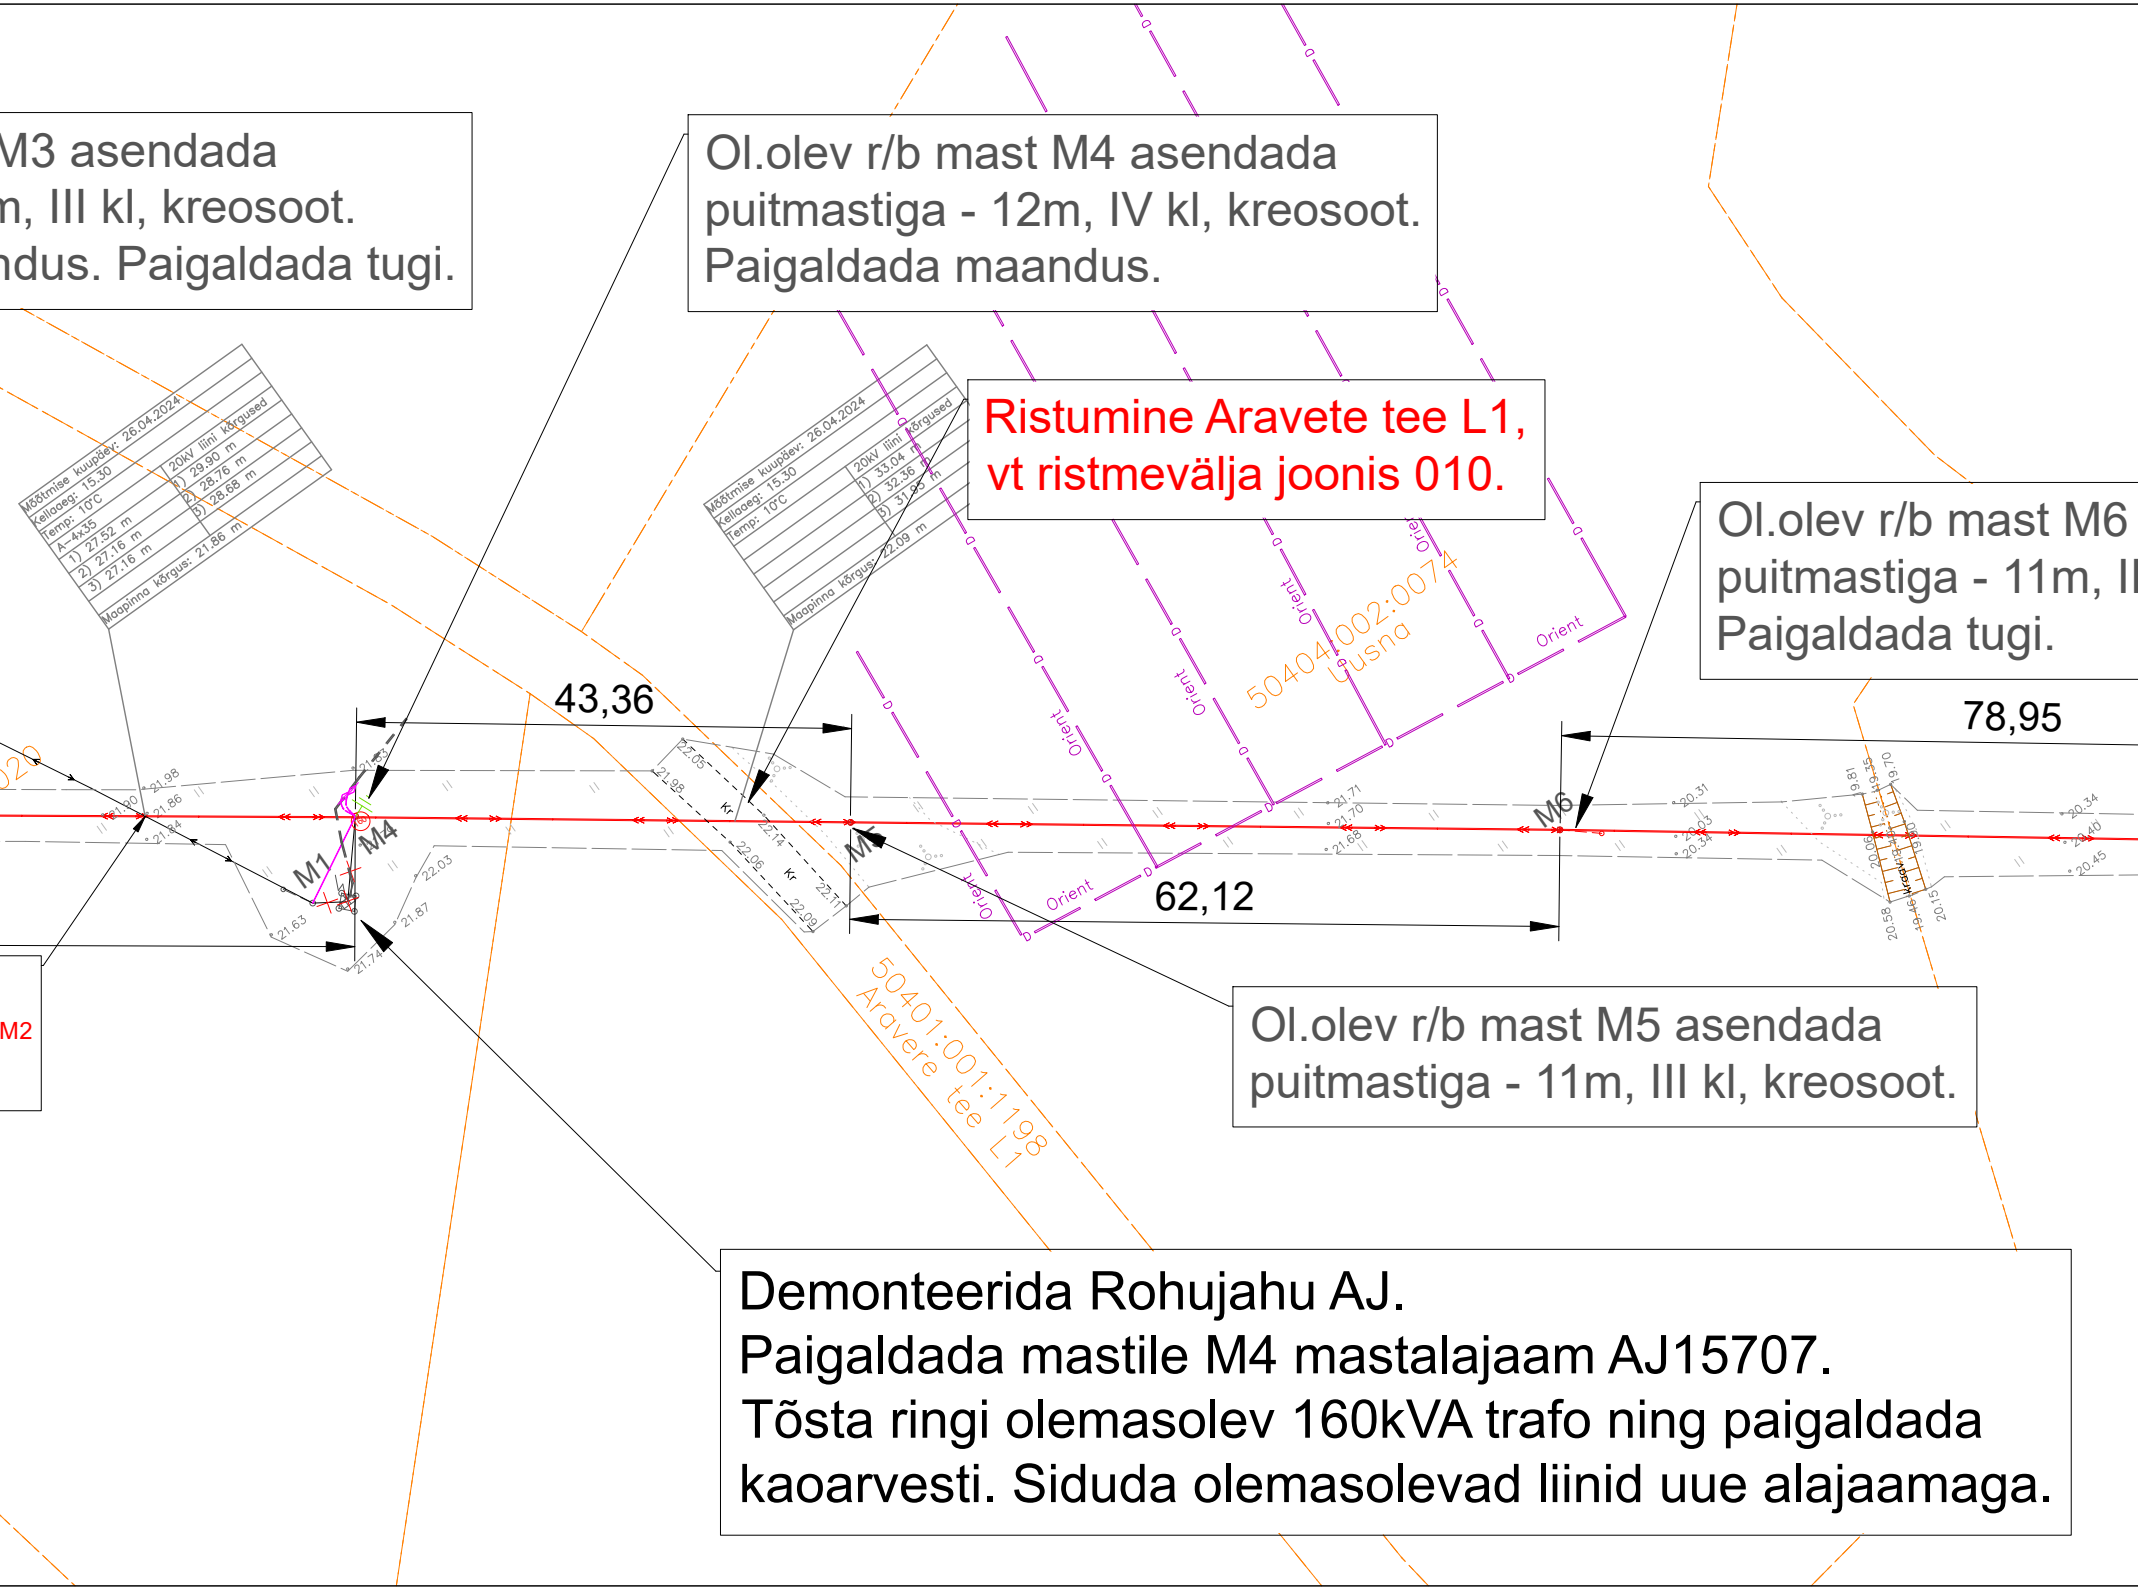

M3 asendada
m, III kl, kreosoot.
ndus. Paigaldada tugi.

Ol.olev r/b mast M4 asendada
puitmastiga - 12m, IV kl, kreosoot.
Paigaldada maandus.

Ristumine Aravete tee L1,
vt ristmevälja joonis 010.

Ol.olev r/b mast M6
puitmastiga - 11m, II
Paigaldada tugi.

Ol.olev r/b mast M5 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Demonteerida Rohujahu AJ.
Paigaldada mastile M4 mastalajaam AJ15707.
Tõsta ringi olemasolev 160kVA trafo ning paigaldada
kaoarvesti. Siduda olemasolevad liinid uue alajaamaga.

M2

Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 15.30
Temp: 10°C
A-4x35
1) 27.52 m
2) 27.16 m
3) 27.16 m
20kV liini kõrgused
1) 29.90 m
2) 28.76 m
3) 28.68 m
Maapinna kõrgus: 21.86 m
Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 15.30
Temp: 10°C
20kV liini kõrgused
1) 33.04 m
2) 32.36 m
3) 31.95 m
Maapinna kõrgus: 22.09 m
43,36
62,12
78,95
M1
M4
M5
M6
50404:002:0074
Uusna
Orient
50401:001:1198
Aravere tee L1
kr

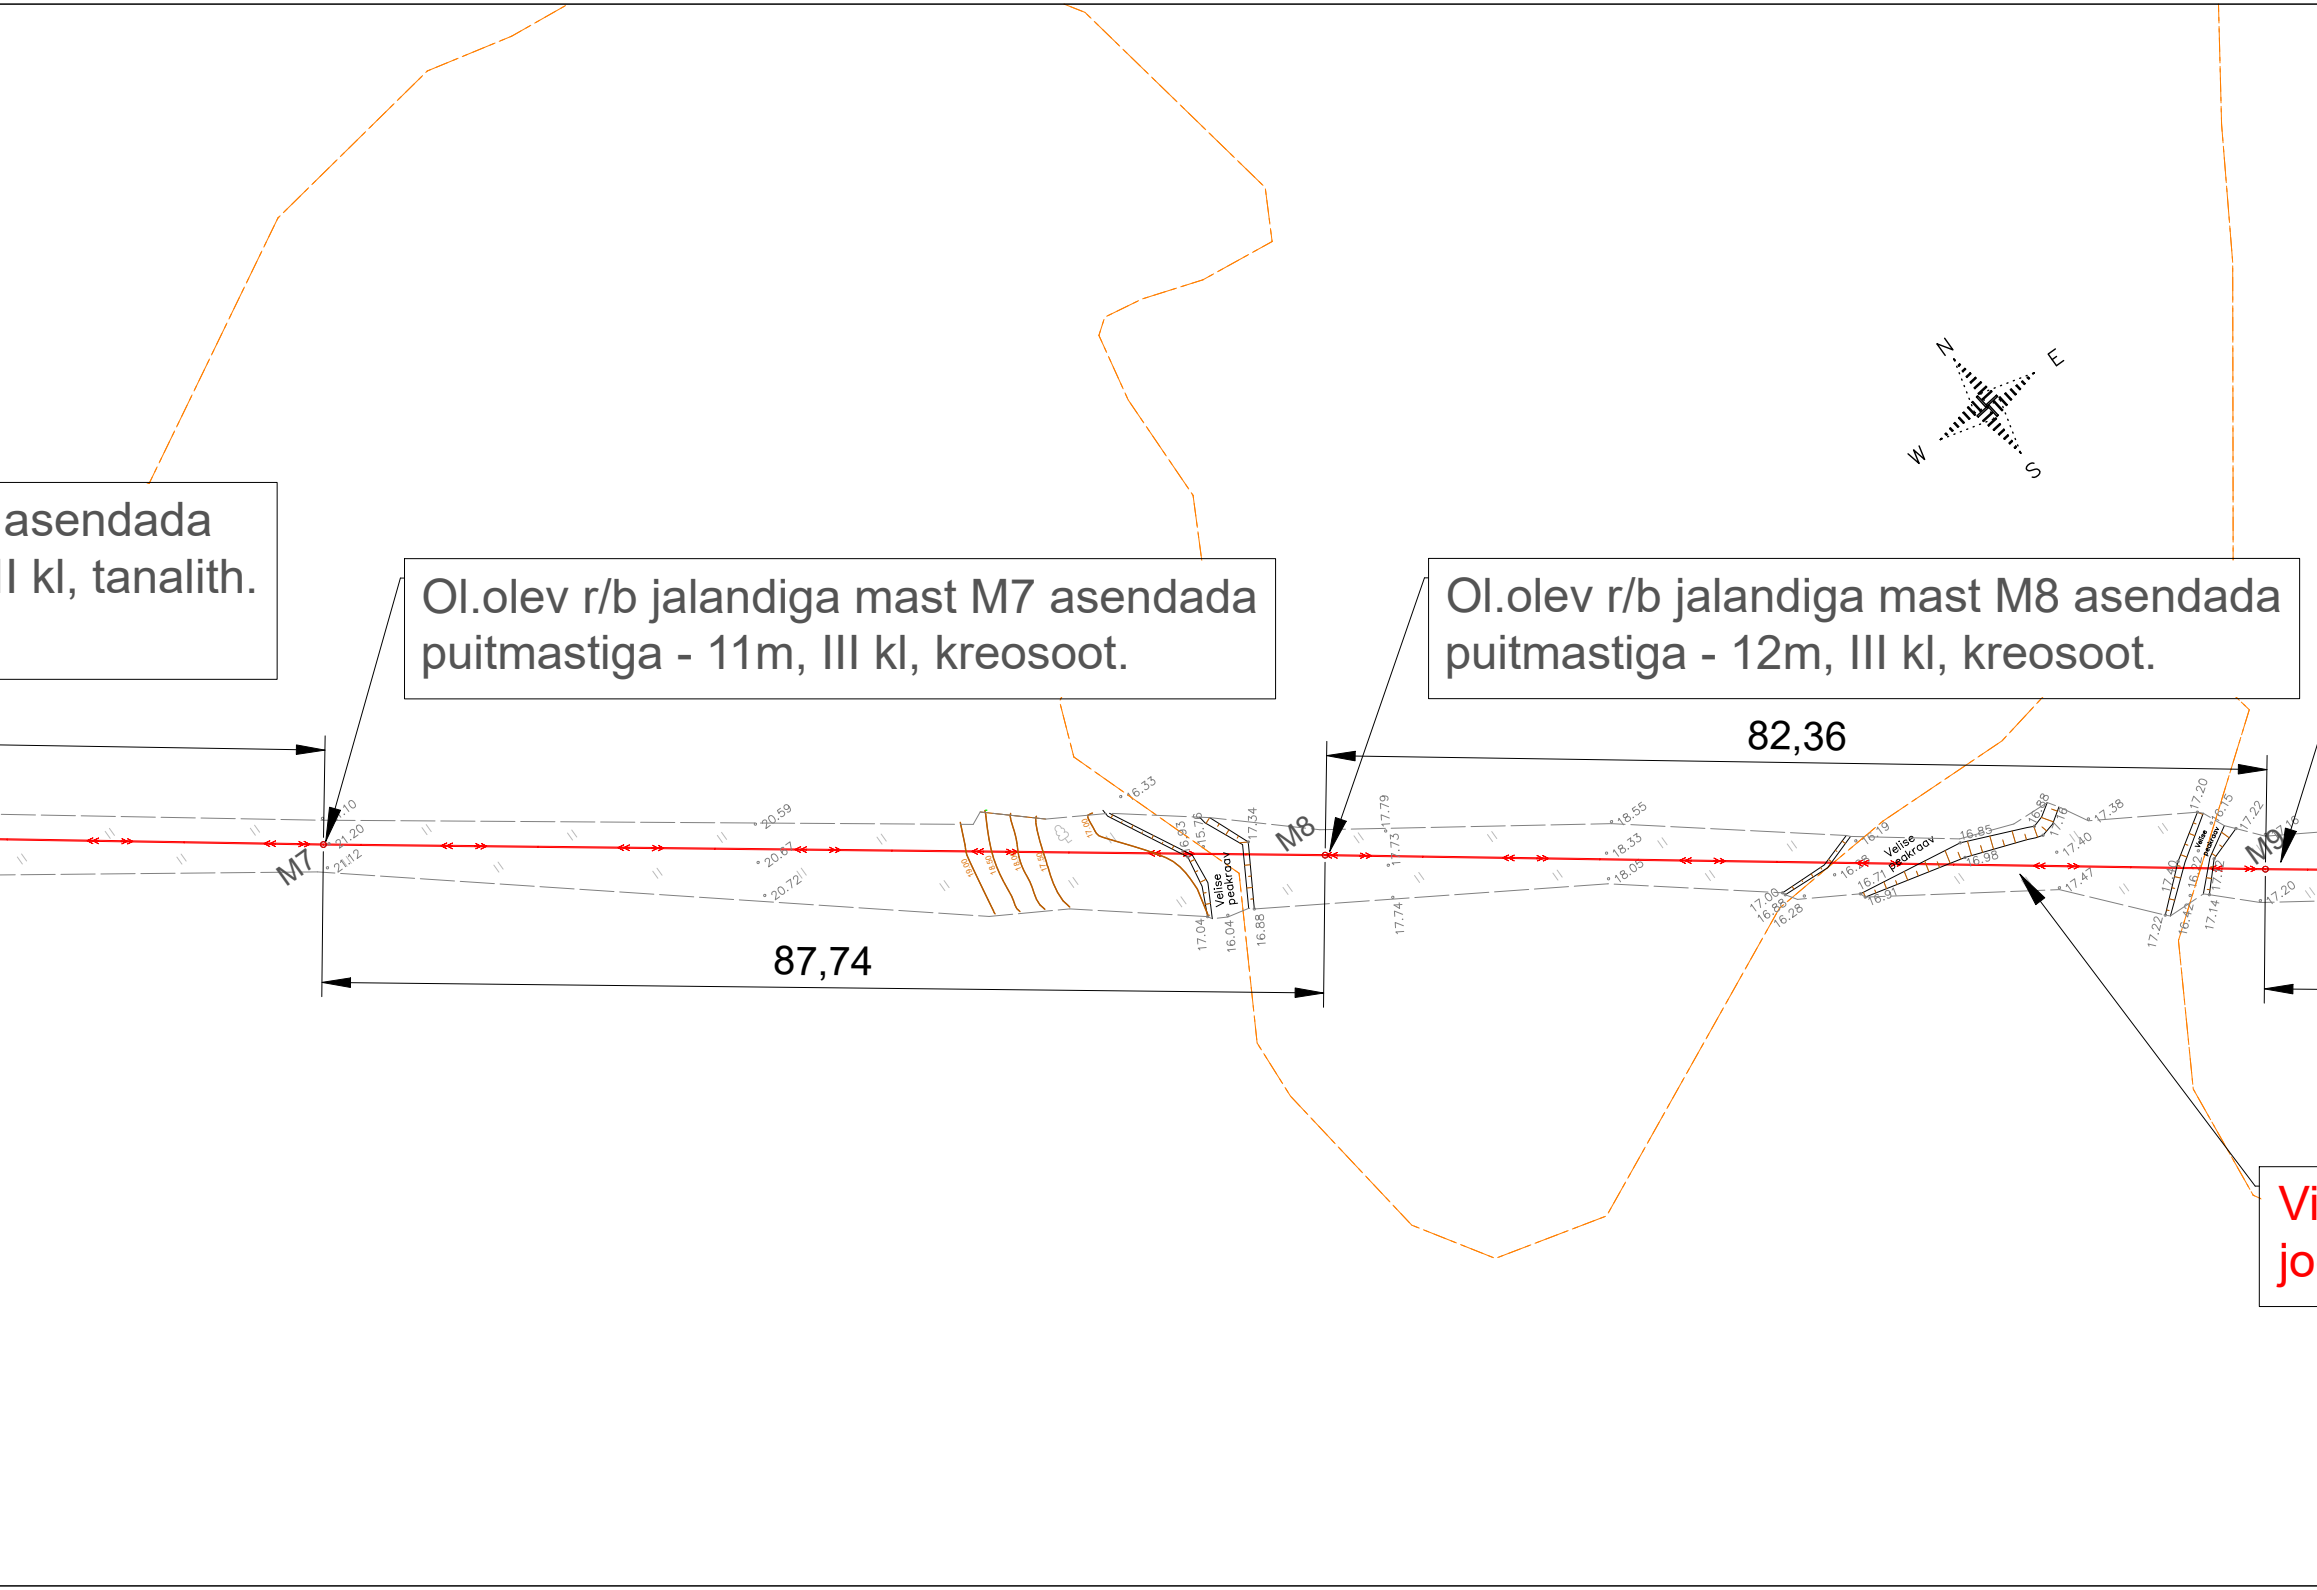
M7
M8
M9
87,74
82,36
Velise peakraav
Velise peakraav
N
E
S
W
20.59
20.67
20.72
21.20
21.12
16.33
15.76
17.34
17.04
16.04
16.88
17.79
17.73
17.74
18.55
18.33
18.05
17.00
16.88
16.28
16.71
16.91
16.85
16.98
17.38
17.40
17.47
17.20
17.22
17.14
17.20

asendada
I kl, tanalith.

Ol.olev r/b jalandiga mast M7 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Ol.olev r/b jalandiga mast M8 asendada puitmastiga - 12m, III kl, kreosoot.

Vi
jo

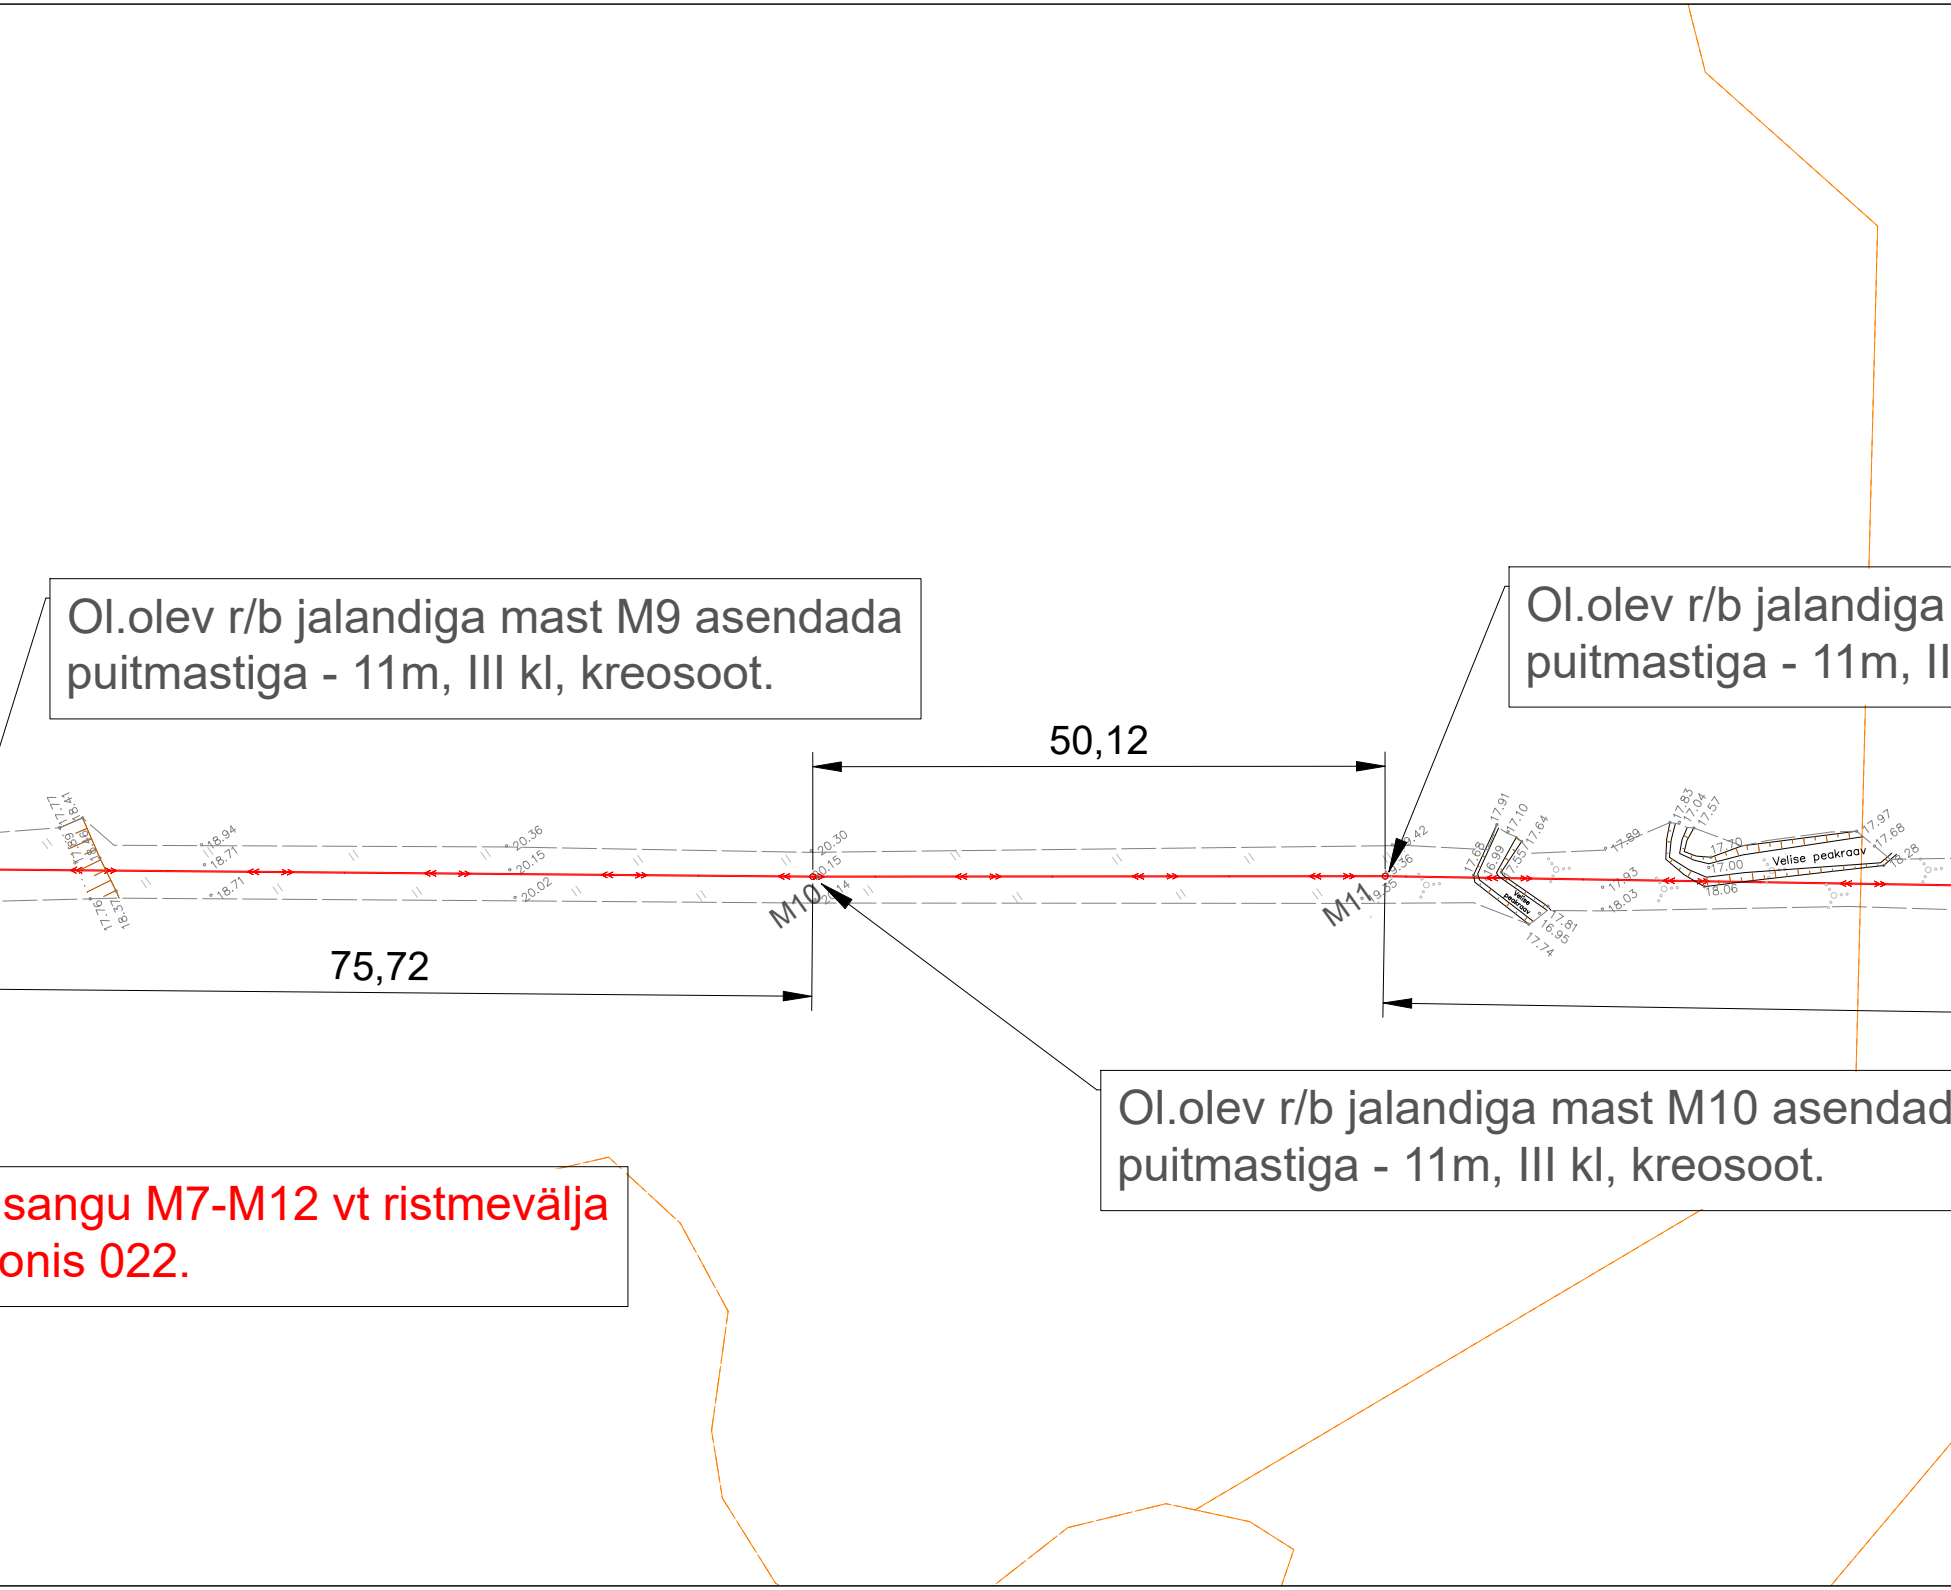
50,12
75,72
M10
M11
Velise peakraav

Ol.olev r/b jalandiga mast M9 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Ol.olev r/b jalandiga
puitmastiga - 11m, II

Ol.olev r/b jalandiga mast M10 asendad
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

sangu M7-M12 vt ristmevälja
onis 022.

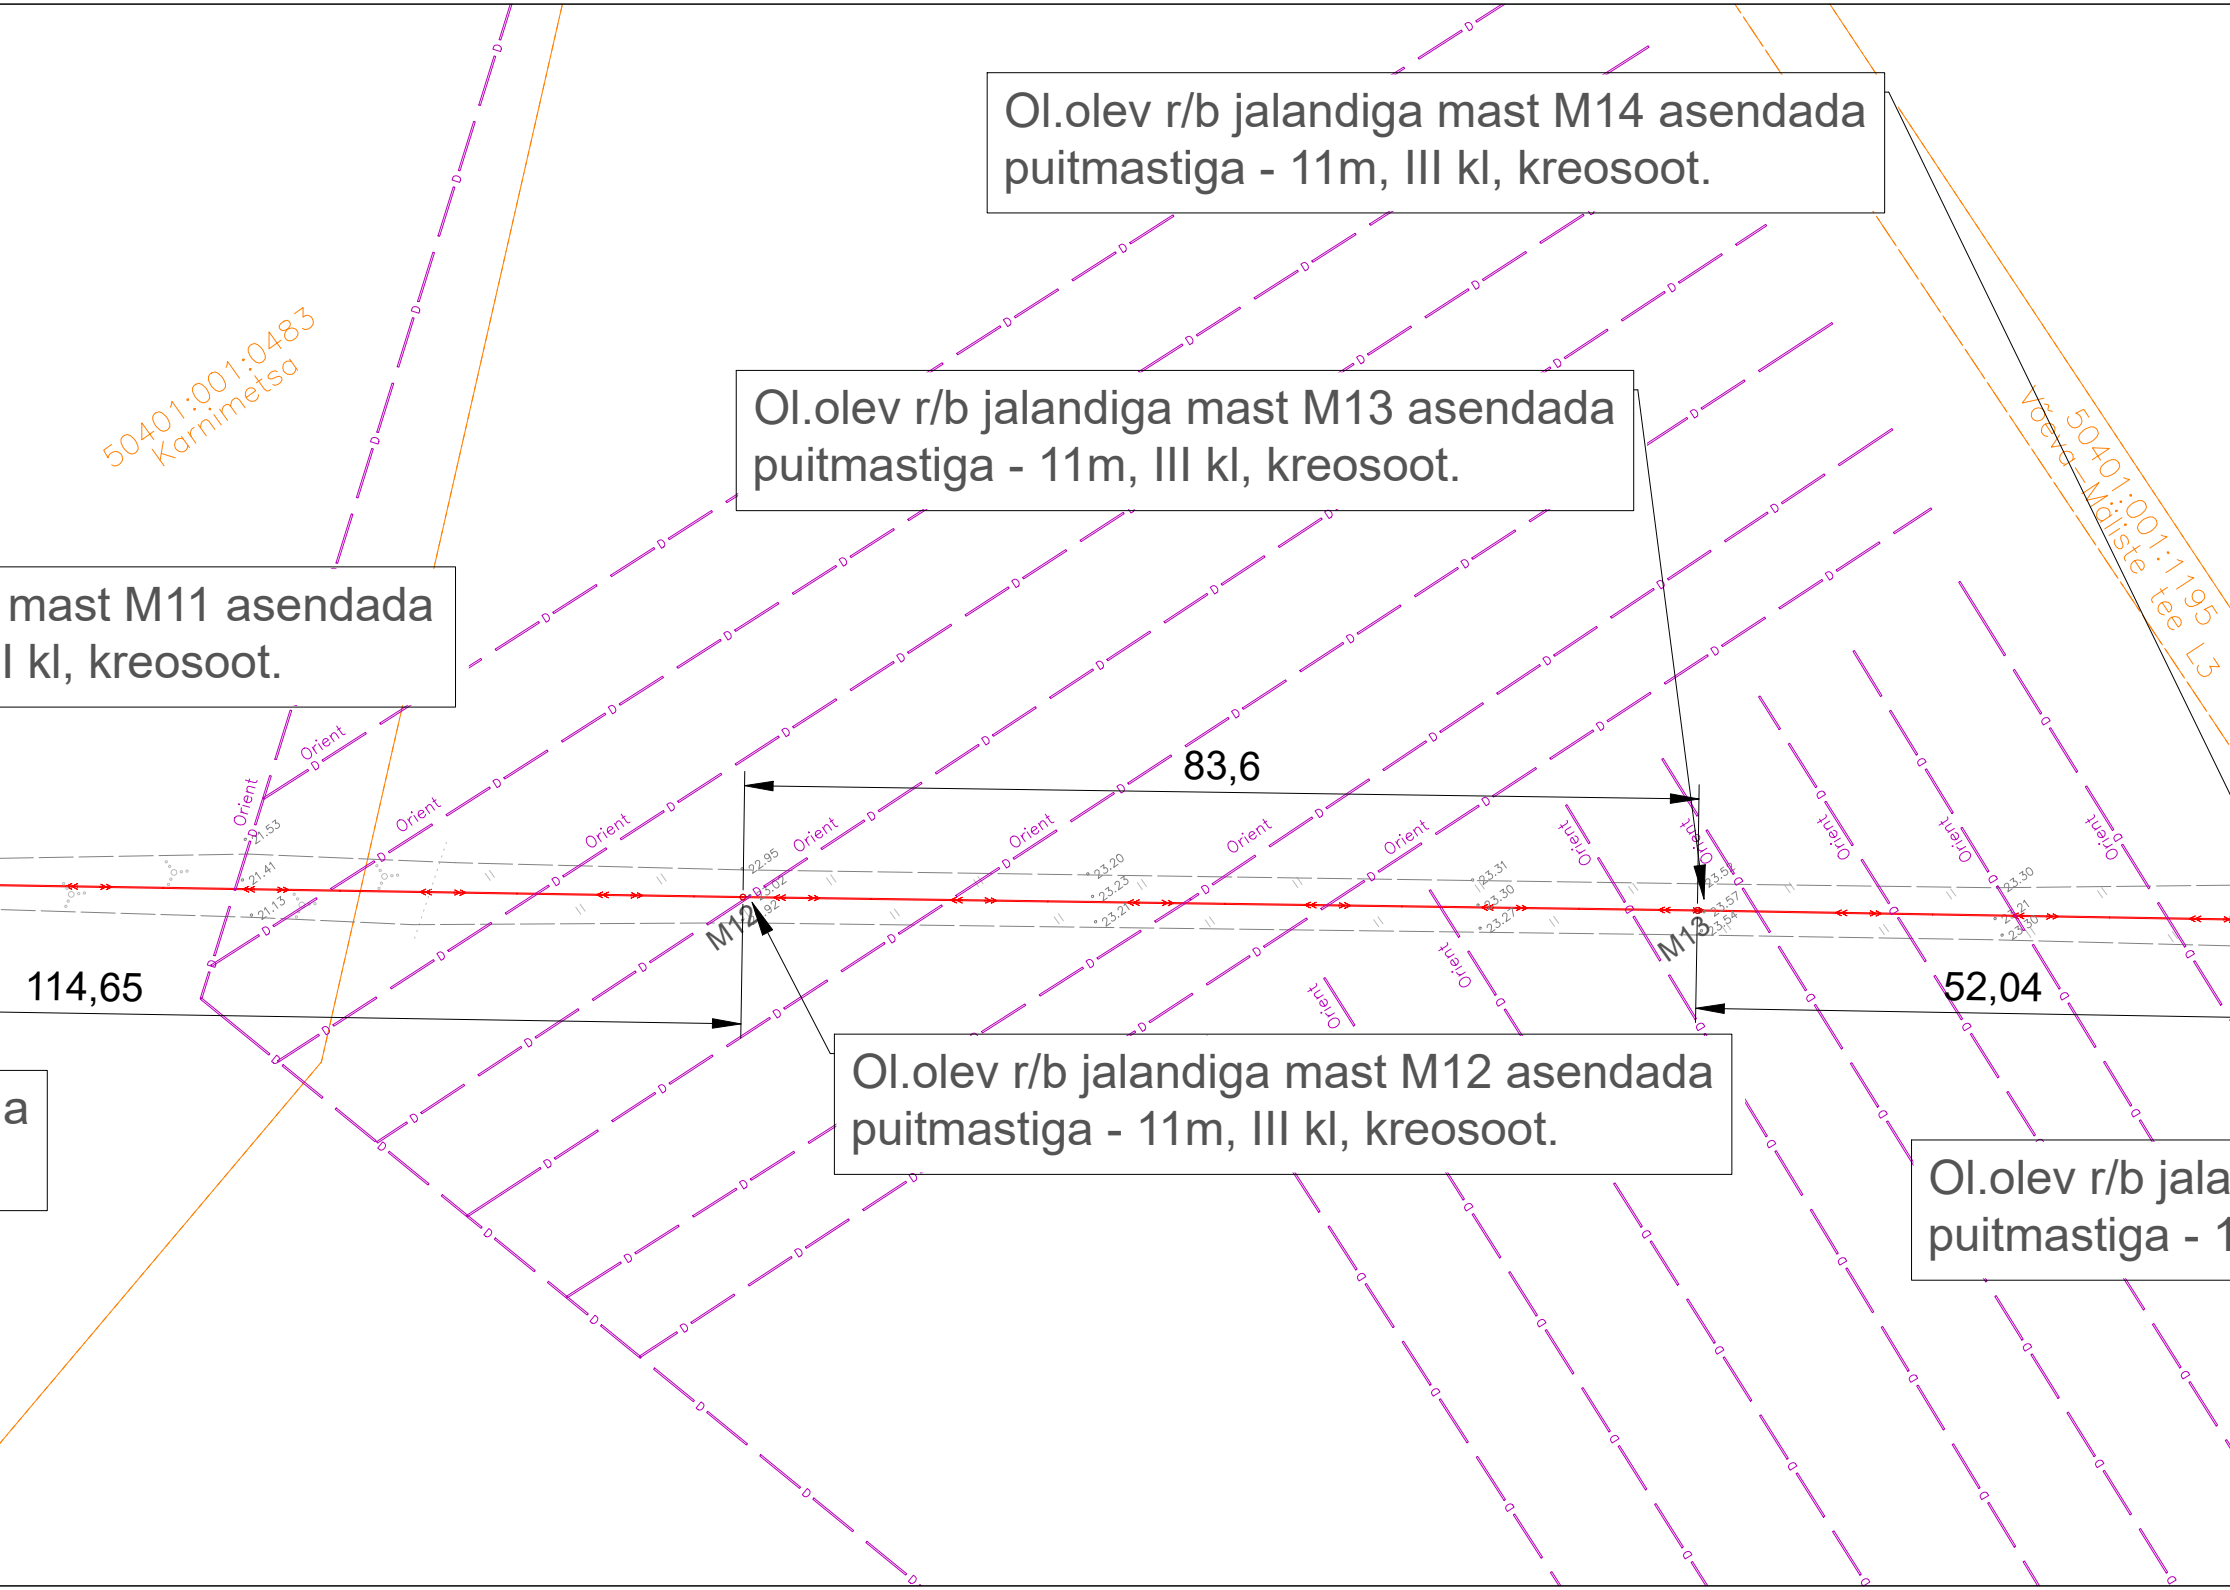
50401:001:0483
Karnimetsa
50401:001:1195
Võeva–Mäliste tee L3
83,6
114,65
52,04
M12
M13
Orient

Ol.olev r/b jalandiga mast M14 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Ol.olev r/b jalandiga mast M13 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

mast M11 asendada
I kl, kreosoot.

a

Ol.olev r/b jalandiga mast M12 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Ol.olev r/b jala
puitmastiga - 1

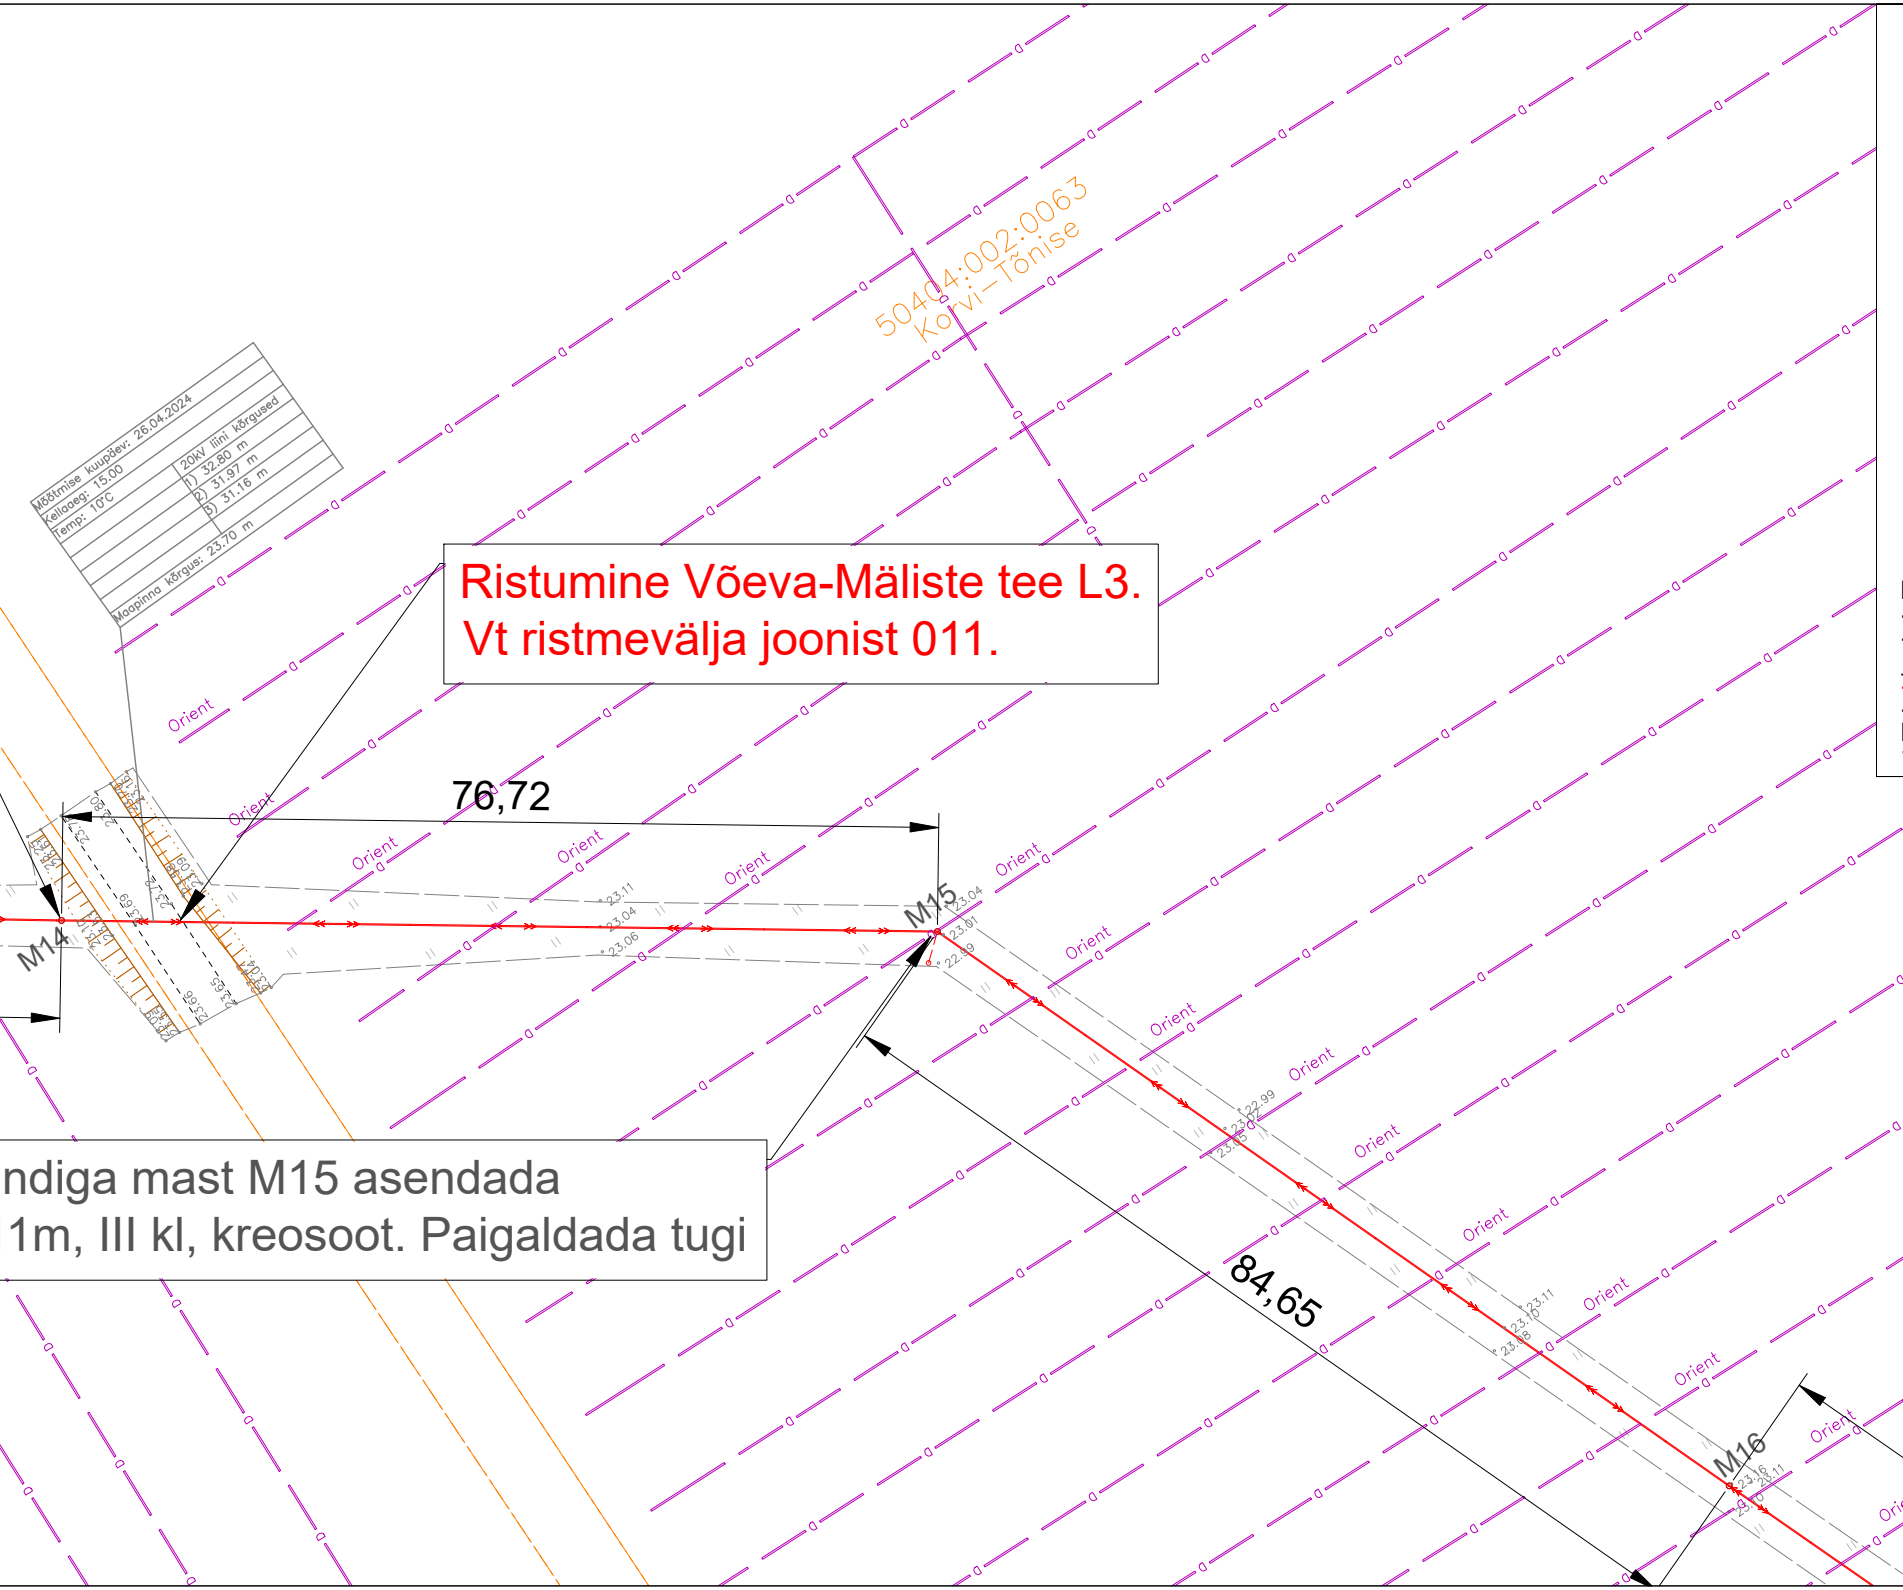
50404:002:0063
Korvi-Tõnise
Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 15.00
Temp: 10°C
20kV liini kõrgused
1) 32.80 m
2) 31.97 m
3) 31.16 m
Maapinna kõrgus: 23.70 m
Ristumine Võeva-Mäliste tee L3.
Vt ristmevälja joonist 011.
76,72
M14
M15
M16
84,65
Orient
ndiga mast M15 asendada
1m, III kl, kreosoot. Paigaldada tugi
23.11
23.04
23.06
23.04
23.01
22.99
23.16
23.11

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev KP maakaabel
- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Demonteeritav/töödst välja viidav võrk
- Olemasolev drenaaž

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-88
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Lehekülgede paiknemine

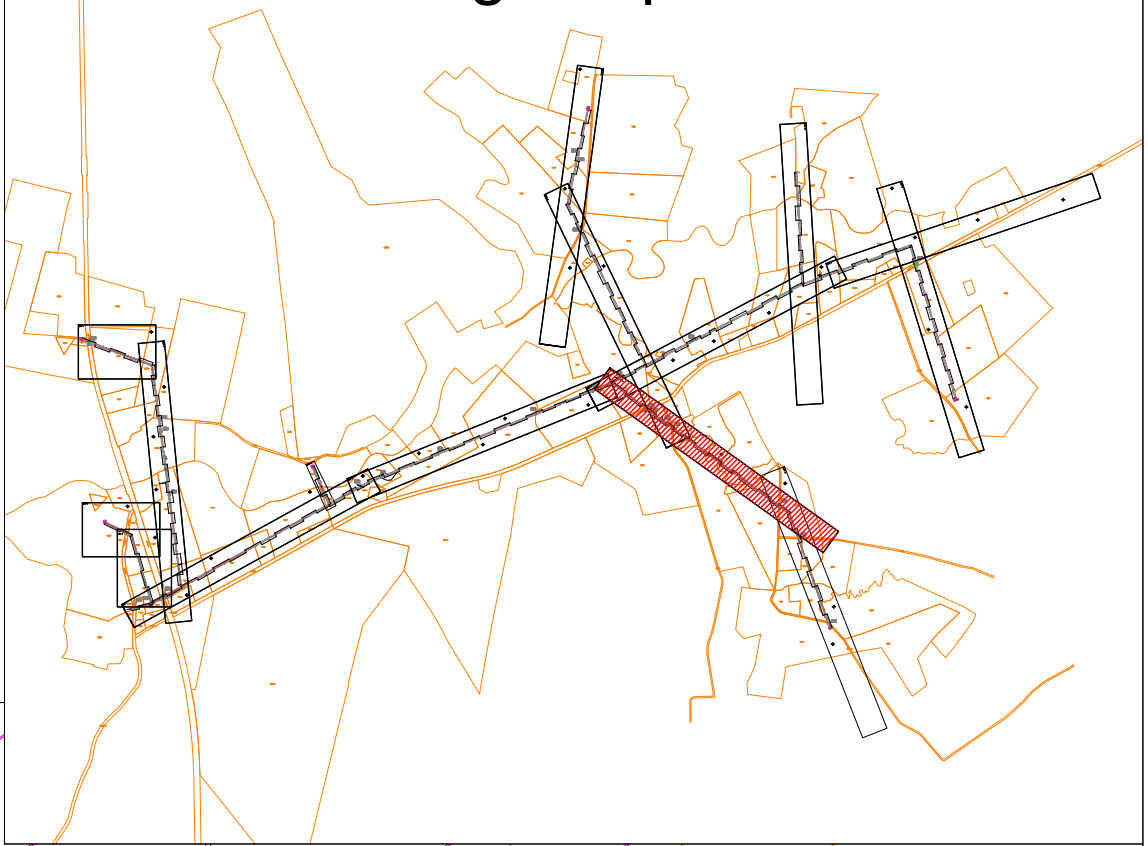

Mastid, mis vahetusse ei lähe, vajadusel õiguda!

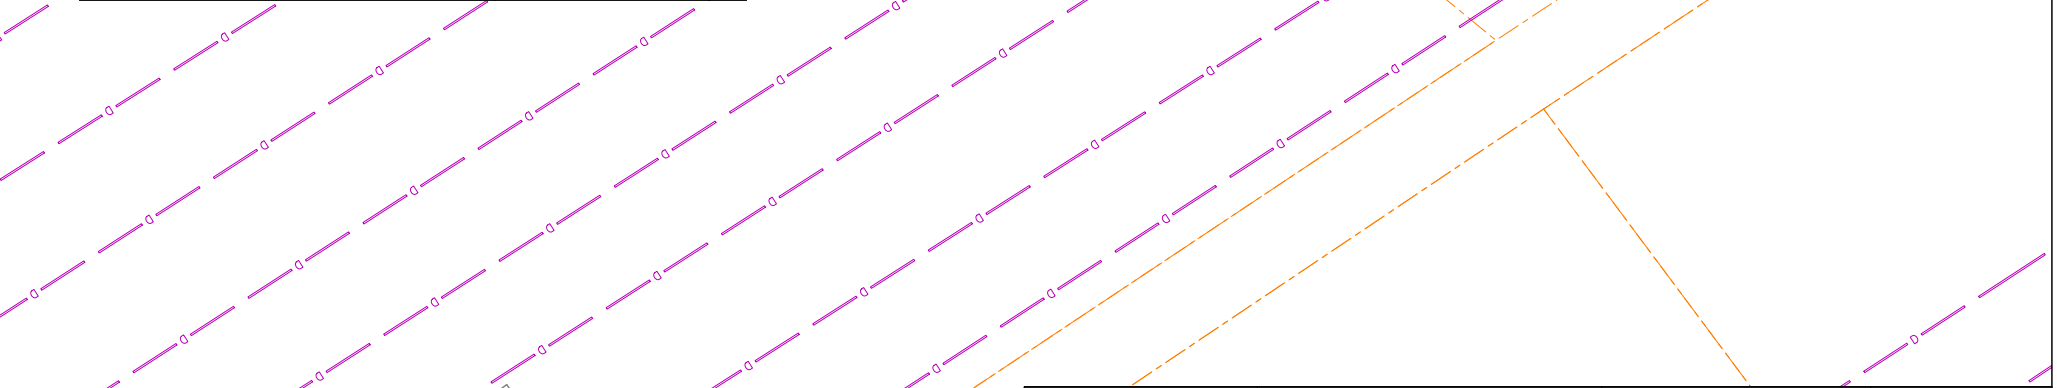

Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 15.00
Temp: 10°C

20kV liini kõrgused
1) 32.03 m
2) 31.29 m
3) 30.71 m

inna kõrgus: 23.53 m

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 05.07.2024 Töö nr: 06/02/7059
Töö nimetus: Valgu-Velise, Märjamaa vald, Rapla maakond IP7059		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK11 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	Leht: 11/15