


### Haljasala ristlõige

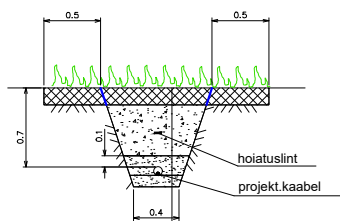

MURU	
KASVUPINNAS	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.92)	
LIIV (Kt=0.96, Kf=0.5 m/ööp)	
LIIV Kf=0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92	

### Tingmärgid

---	W1	Projekteeritud MP maakaabel
---		Projekteeritud kaablikaitseturu (450N)
■		Projekteeritud liitumiskilp
*		Projekteeritud kilbi tegelik suurus
→		Olemasolev MP maakaabel
---	s	Olemasolev sidetrass
---		Kinnistu piir

### Märkused:

1. Projekt on koostatud Elektrilevi OÜ lähteülesannete nr.470419 põhjal.
2. Projekteeritud liitumiskilp LK229212 võtta olemasoleva õhuliini toitele mastilt nr 21 projekteeritud maakaabliga MPL427177 AXP 4G120.
3. Maakaabel paigaldada pinnasesse kaablikaitseturus min 0,7m sügavusele, riigitee maal min 1,0m sügavusele.
4. Kilp paigaldada vastavalt tootja juhiste.
5. Tööde käigus rikutud katted taastada endisele tasemele.
6. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega Geolus OÜ töö nr. 24-G204, 05.2024
7. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 amsterdami süsteemis.

Töö nimetus: Hansu 1 kinnistu elektriliitumine				Objekti aadress: Äksi küla, Kose vald, Harju maakond			
Tellija Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus:  ASENDIPLAAN			
Kontrollis:	A.Vilu	11.06.24					
Koostas:	A.Vilu	11.06.24					
Töö nr:	LC1413	Stadium:	TP	Version:	01	Joon. nr:	EL-4-01
						Möötkava:	1:500
						Faili nimi:	LC1413 TP EL-4-01 asendiplaan.dwg
						Leht:	1/1



MTR nr.  
TEL003705

OÜ PLUVO EESTI  
Värvi tn 4, 10621  
Tallinn, Eesti  
Tel. : (+372) 660 7008  
Faks : (+372) 660 7008  
e-mail : info@pluvo.ee  
www.pluvo.ee