

Saatja: Artjom Klibanov <artjom@reaalprojekt.ee>

Saadetud: 31.10.2023 14:34

Adressaat: Maanteeameti klienditugi <maantee@transpordiamet.ee>

Koopia: Lauri Rahe <Lauri.Rahe@transpordiamet.ee>

Teema: RE: Tartu maakond Elva vald Palupera küla passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, VT2000

Manused: image001.jpg; image002.png; image005.png; image006.png; image007.png; image008.png; VT2000.zip

Tere

Kirjutan seoses side eelprojektiga ?VT2000 Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond?.

Saadan Teile korrigeeritud projekti.


- 1) Märkus nr 1 täidetud
- 2) Märkus nr 2 täidetud
- 3) Oli lisatud veel üks profiil, kus on näidatud õhuliini paigaldus ristumisel 22159 Elva-Palupera-Kähri teega (km 13,69).

Lugupidamisega

**Artjom Klibanov**  
Elektrivõrkude projekteerija

---

Reaalprojekt OÜ  
Pärnu mnt 174b, Tallinn 10917  
+372 608 1100  
[artjom@reaalprojekt.ee](mailto:artjom@reaalprojekt.ee)  
[www.reaalprojekt.ee](http://www.reaalprojekt.ee)



**From:** Lauri Rahe <Lauri.Rahe@transpordiamet.ee>

**Sent:** teisipäev, 31. oktoober 2023 12:00

**To:** Artjom Klibanov <artjom@reaalprojekt.ee>

**Subject:** RE: Tartu maakond Elva vald Palupera küla passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, VT2000


Tere

Täna selgituse eest. Paar küsimust on veel.

1. Projekteeritud õhuliinid ristuvad riigiteega nr 71 kolmes kohas. Kolmest kohast kahel on olemas ristmävälja joonis. Ühel ristumisel joonis puudu. Kooskõlastuse eeltingimuseks on kõigi ristumiskohtade ristmävälja jooniste olemasolu.



2. Palun näidata joonise tingmärkide alal tingmärk ja selle tähendus.

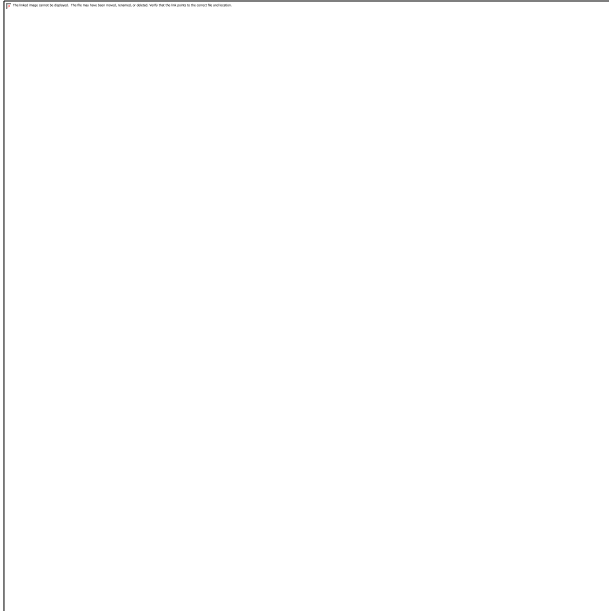

Lugupidamisega

**Lauri Rahe**  
peaspetsalist

planeerimise osakond  
kooskõlastuste üksus  
+372 55679183  
[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)  
Pargi 3a / Viljandi / Transpordiamet

**From:** Artjom Klibanov <[artjom@reaalprojekt.ee](mailto:artjom@reaalprojekt.ee)>  
**Sent:** Monday, October 30, 2023 5:02 PM  
**To:** Lauri Rahe <[Lauri.Rahe@transpordiamet.ee](mailto:Lauri.Rahe@transpordiamet.ee)>  
**Subject:** RE: Tartu maakond Elva vald Palupera küla passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, VT2000

Tere


Kollase värviga liin nätab, et proj. sideõhuliin paigaldatakse Elektrilevi OÜ ol.ol. mastidele, ol.ol. elektriõhuliini kaitsevööndis.  
Rohelise värviga liin näitab, et proj. sidekaabelliini või -õhuliini jaoks on vaja sõlmida IKÕ lepingud.  
Antud kahe liinide tüüpid on vajalik ainult Enefit Connect-le, seetõttu PDF-I need puuduvad.  
Te saate antud kaks layerit panna kinni DWG joonisel.

Lugupidamisega

**Artjom Klibanov**  
Elektrivõrkude projekteeija

---

Reaalprojekt OÜ  
Pärnu mnt 174b, Tallinn 10917  
+372 608 1100  
[artjom@reaalprojekt.ee](mailto:artjom@reaalprojekt.ee)  
[www.reaalprojekt.ee](http://www.reaalprojekt.ee)




**From:** Lauri Rahe <[Lauri.Rahe@transpordiamet.ee](mailto:Lauri.Rahe@transpordiamet.ee)>  
**Sent:** esmaspäev, 30. oktoober 2023 16:37  
**To:** Artjom Klibanov <[artjom@reaalprojekt.ee](mailto:artjom@reaalprojekt.ee)>  
**Subject:** Tartu maakond Elva vald Palupera küla passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, VT2000


Tere,

Palun tingmärkide selgitusi.

1. Mis tähendus on rohelisel taustal puurimistoru tingmärgi all?

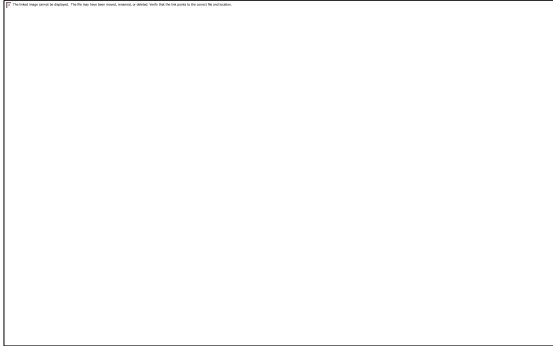

2. Mis tähendus on kollasel taustal õhuliini tingmärgi all?

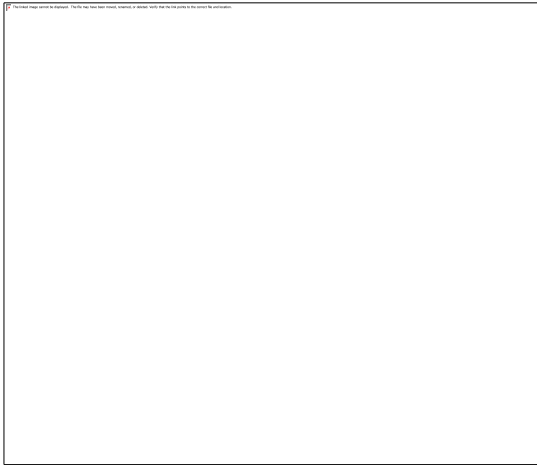

Lugupidamisega

**Lauri Rahe**

peaspetsalist

planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

+372 55679183

[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)

Pargi 3a / Viljandi / Transpordiamet