


TINGMÄRGID (Teejoon OÜ, töö nr 2538)

—	Kinnistu piir	
■	Projekteeritud betoonkivisillutiskatendi taastamine "Tüüp 3"	19 m ²
■	Projekteeritud haljasalade murukatte taastamine	
—	Projekteeritud jalgrataste betoonäärkivi taastamine 80x200 mm	10 m

- MÄRKUSED:
- Kaevetööde teostamisel tuleb lähtuda Elva valla kaevetööde eeskirjast.
 - Vertikaalplaneering täpsustada enne ehitustööde algust ning taastatavad alad viia kokku olemasolevate aladega.
 - Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
 - Kaeviku tagasitõide (tee mulde) taastamiseks tuleb kasutada (homogeenset) võrdlemisi sarnast või kaevikust eelnevalt välja kaevatud materjali. Mitte kasutada liiga suure filtratsiooniga materjale.
 - Kaeviku nõlvus peab vastama ohutusnõuetele ja ei tohi olla suurem kui puistmaterjali looduslik varisemisnõlvus.
 - Kaevikute kõrval olevad konstruktsioonid peavad olema püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks kaevata. Selle juhtumisel, tuleb konstruktsioonid avada ja taastada.
 - Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms- taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.
 - Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäämeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmutunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niidukõlblikkus. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms.
 - Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded " (Majandus- ja taristuministri 03. 08. 2015.a. määrus nr 101).
 - Killustikust aluse minimaalsed nõuded peavad vastama "Killustikust katendikihtide ehitamise juhised TA 2022", tabel 1 omadustele:
 - killustikalus fr. 4/63 (h= 20 cm) (500-AKÖL20<3000) -tulp nr.6 - Gc80/20; C50/10; LA35; F135; f4; f4

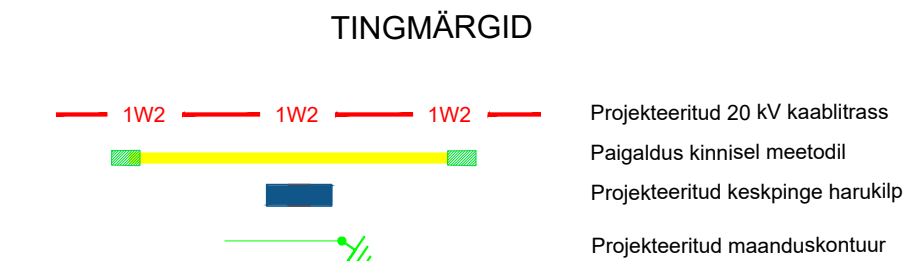

Teejoon OÜ		Projekti nimi:	
Teejoon OÜ Akadeemia tee 68-46 Tallinn 12614 Eesti tel +372 55667713 rolandlaugason@gmail.com reg. 1433760, 03.10.2017		Puhja alevikus 20kV kaabli trassi rajamine	
Projekti juht	Roland Laugason	Objekti asukoht: Puhja-Mõisanurme tee (Kavilda tee) kõrvalmaantee, tee nr 22123, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond	
Projekteerija	Roland Laugason	Joonise nimi:	
		Katete taastamise plaan	
Faili nimi:	2538_PP_TL-4.dwg	Töö nr:	2538
Koostatud / trükitud:	08.01.2026 / 08.01.2026	Joonise tähts [nr - leht (lehti)]:	TL-4-03
		Staadium:	PP
		Möötkava:	1:250