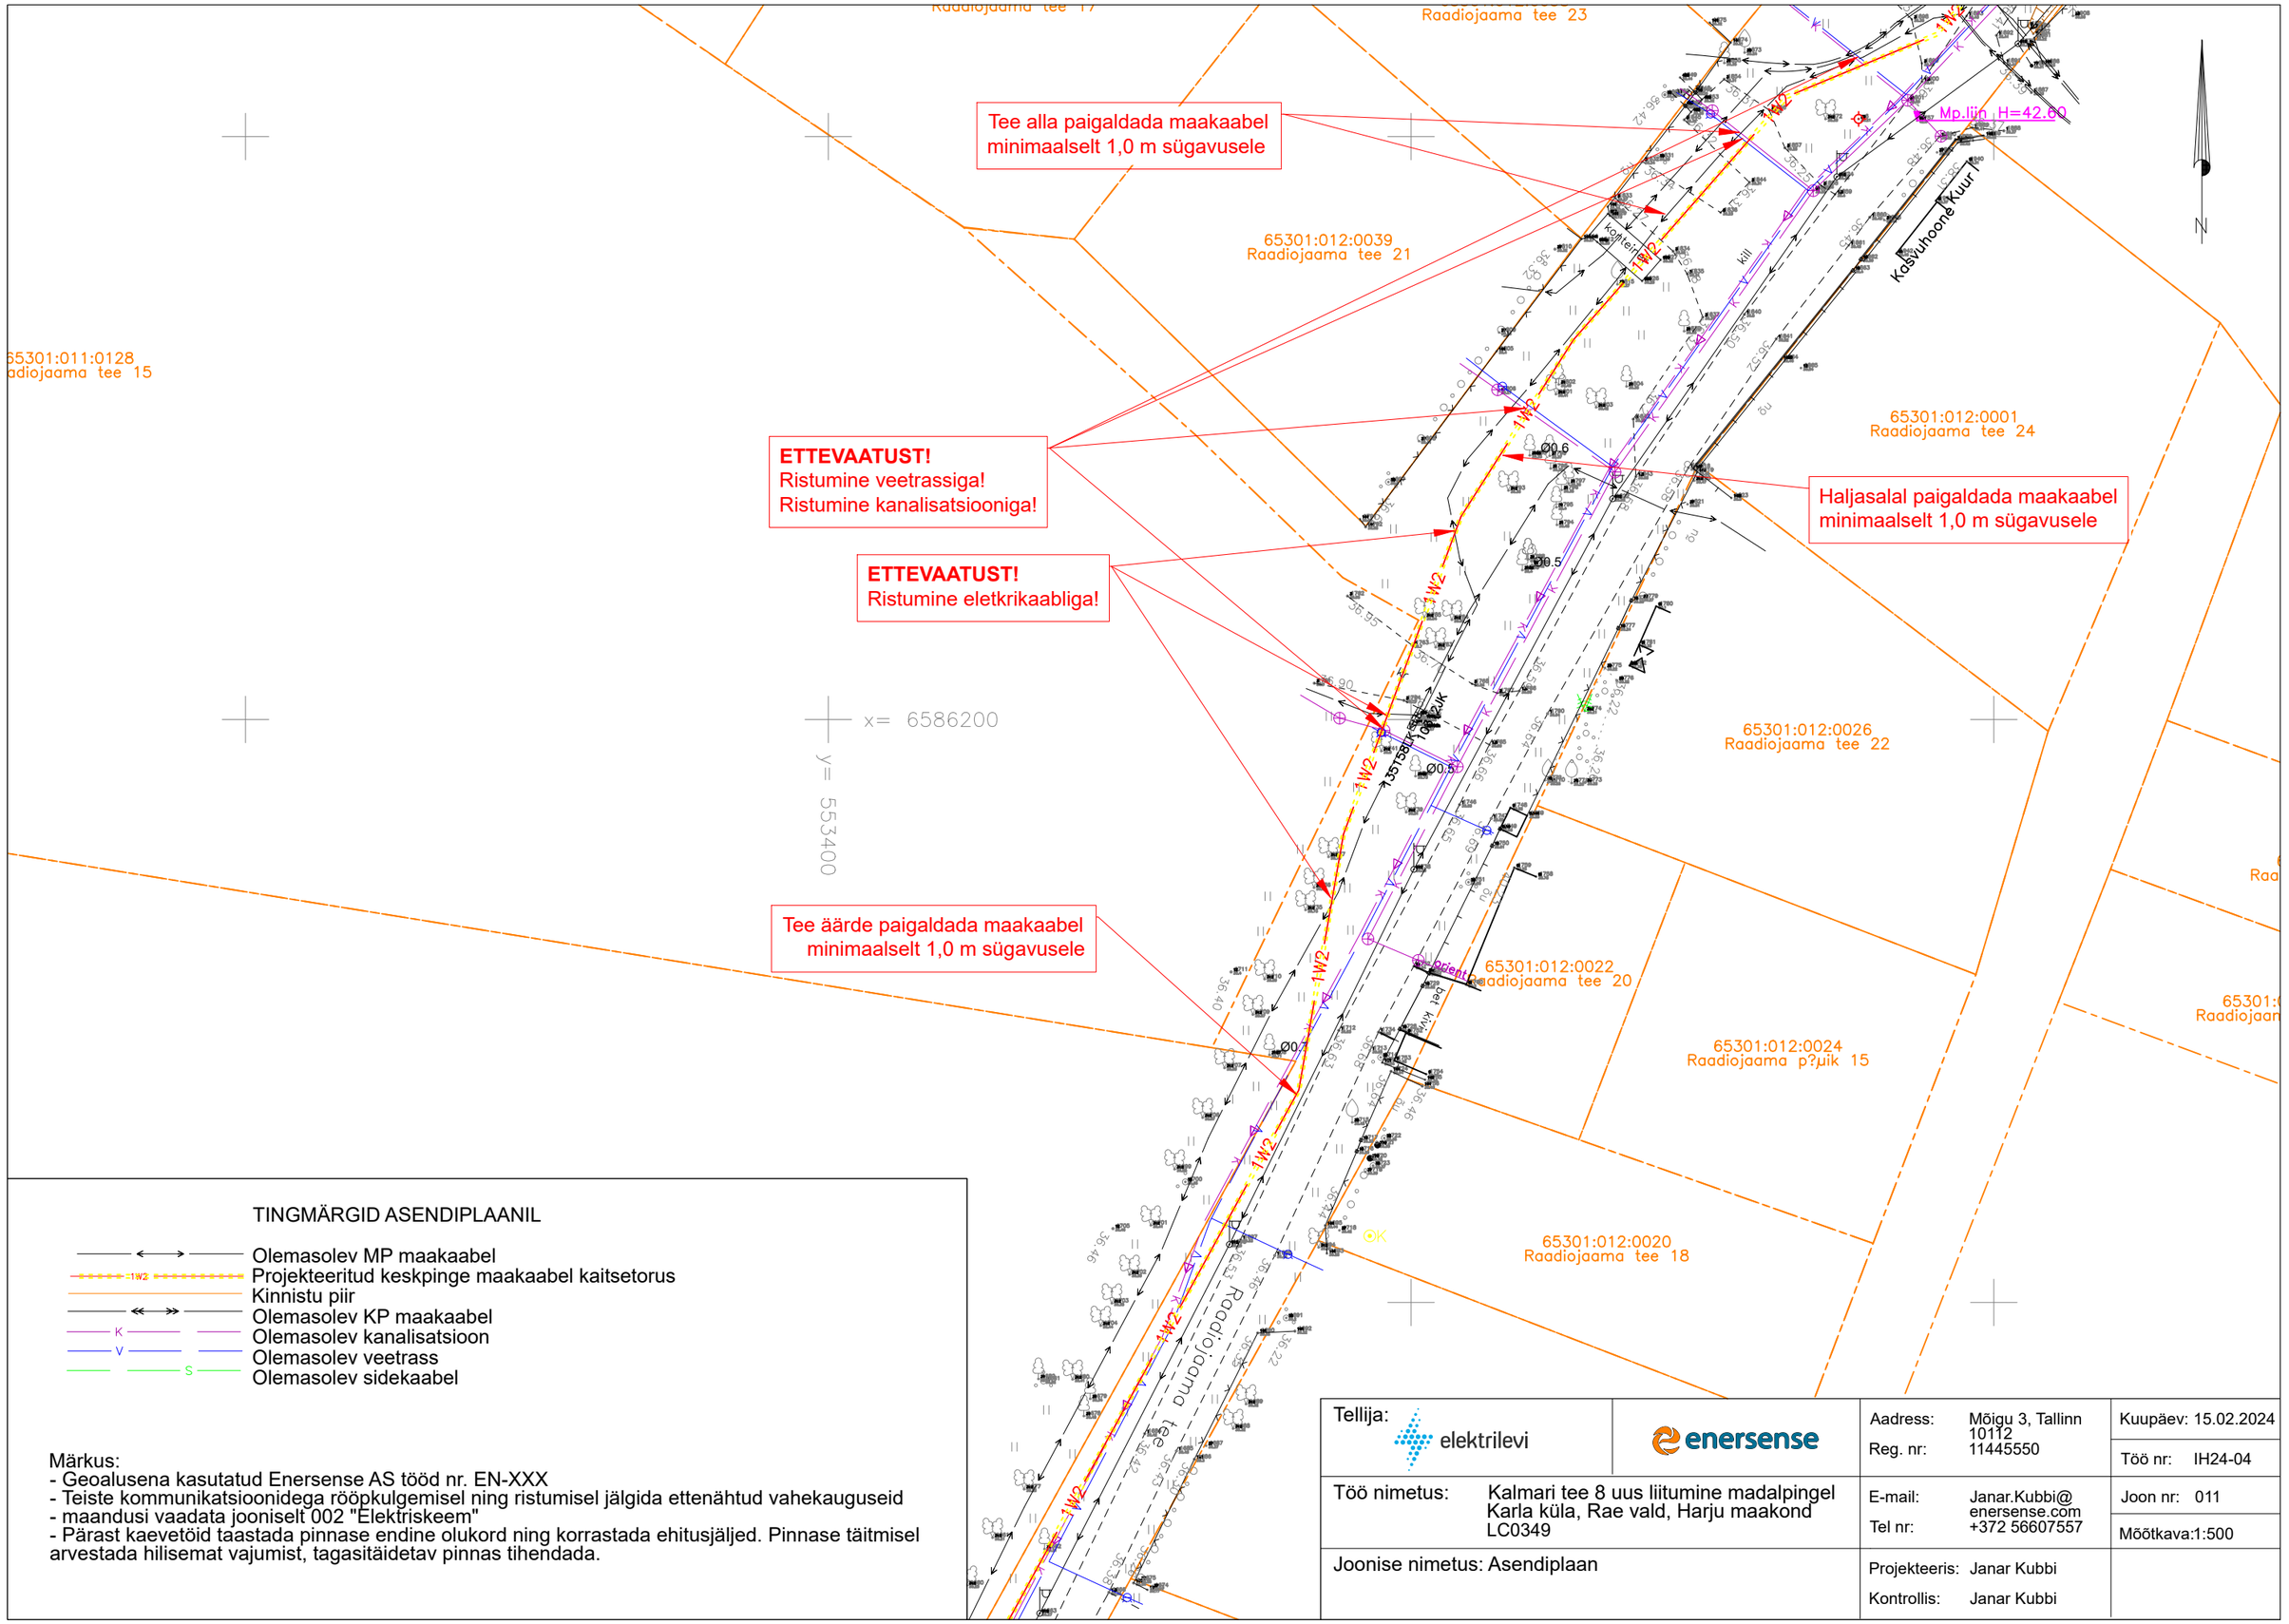

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud keskpinge maakaabel kaitsetorus
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-XXX
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 15.02.2024
			Töö nr: IH24-04
Töö nimetus: Kalmari tee 8 uus liitumine madalpingel Karla küla, Rae vald, Harju maakond LC0349		E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 011
			Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Janar Kubbi	