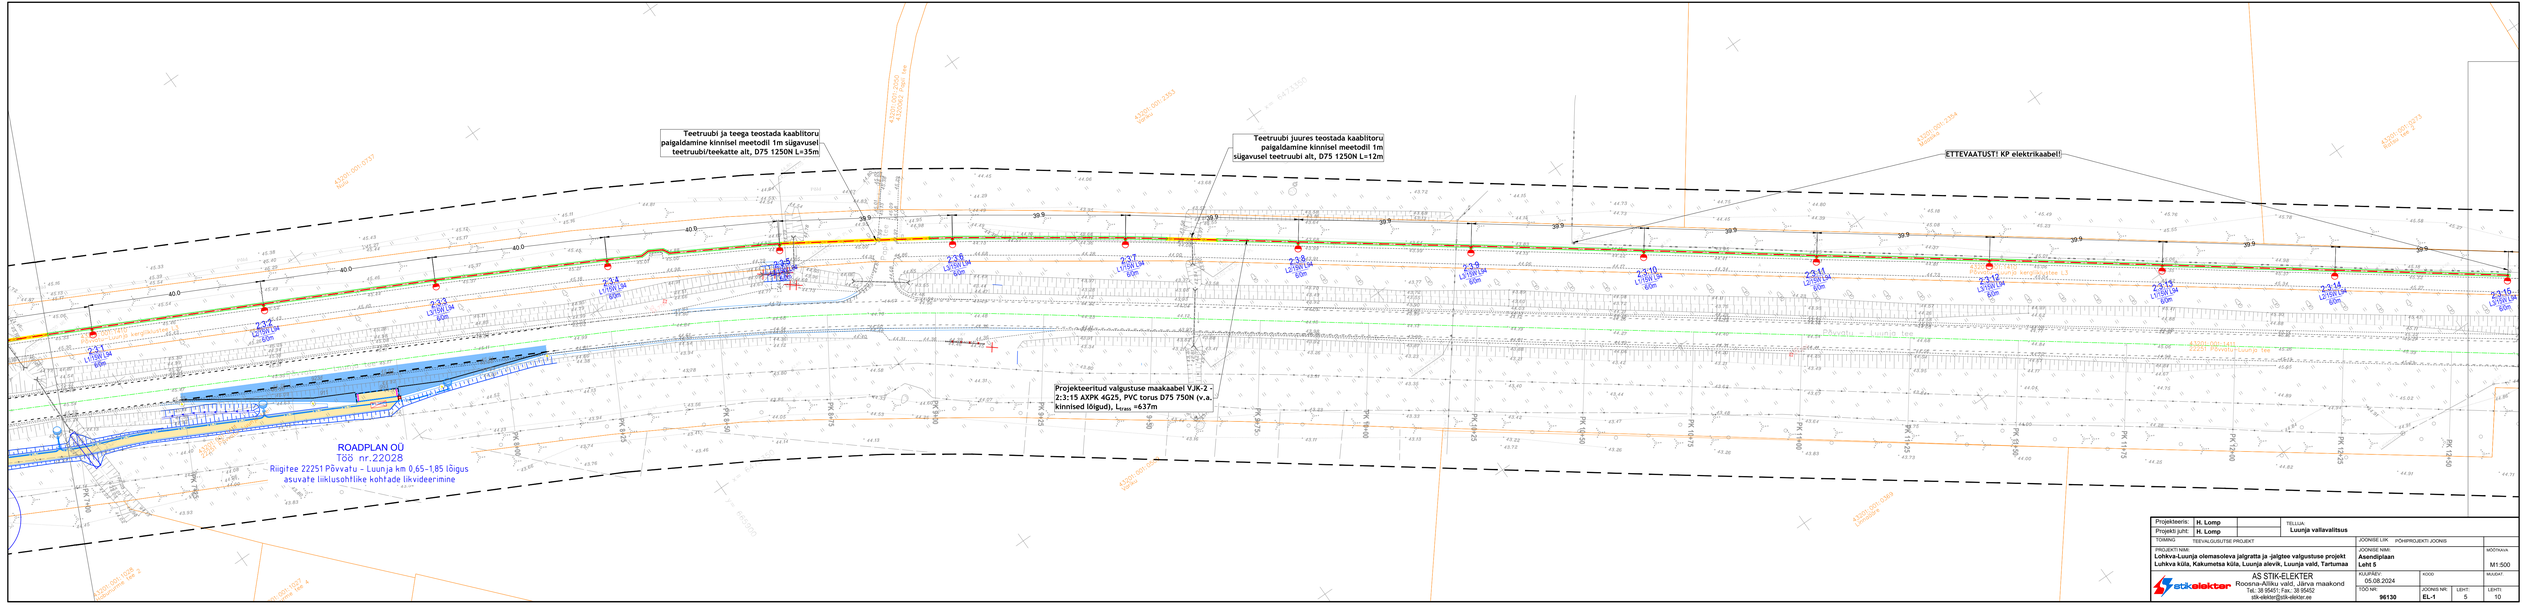
Teetruubi ja teega teostada kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil 1m sügavusel teetruubi/teekatte alt, D75 1250N L=35m
Teetruubi juures teostada kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil 1m sügavusel teetruubi alt, D75 1250N L=12m
ETTEVAATUST! KP elektrikaabel!
Projekteeritud valgustuse maakaabel VJK-2 - 2:3:15 AXPK 4G25, PVC torus D75 750N (v.a. kinnisel lõigud), L_trass =637m
ROADPLAN OÜ
Töö nr.22028
Riigitee 22251 Põvvatu – Luunja km 0,65–1,85 lõigus asuvate liiklusohtlike kohtade likvideerimine
Põvvatu – Luunja tee
22251 Põvvatu-Luunja tee
Projektitud kergliiklustee L3
Projektitud kergliiklustee L4
Projektitud kergliiklustee L5
Projektitud kergliiklustee L6
Projektitud kergliiklustee L7
Projektitud kergliiklustee L8
Projektitud kergliiklustee L9
Projektitud kergliiklustee L10
Projektitud kergliiklustee L11
Projektitud kergliiklustee L12
Projektitud kergliiklustee L13
Projektitud kergliiklustee L14
Projektitud kergliiklustee L15
Projektitud kergliiklustee