
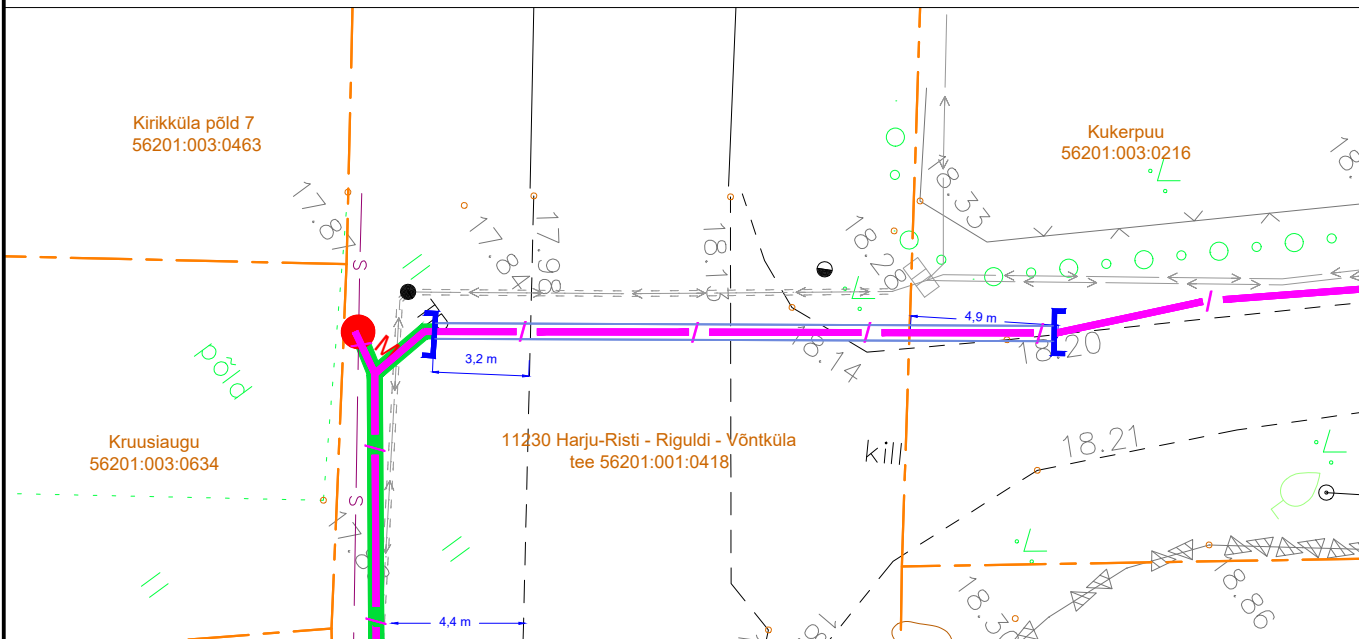


# Sidekaabli ristumine kinnisel meetodil maanteega 11230 Harju-Risti - Riguldi - Vöntküla teega 6,45 kilomeetrit

Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil.
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast või terastoru.
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullel.
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba.

**Enne puurimist kutsuda kohale tehnoorkude valdajad või omanikud tehnoorkude sügavuste täpsustamiseks!**

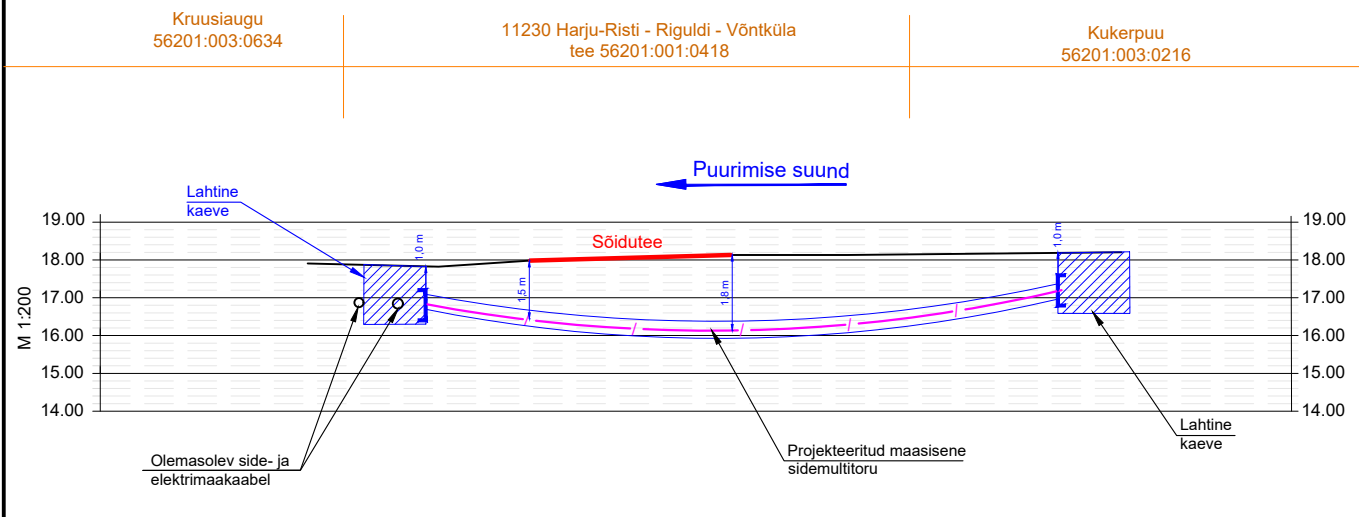



Enefit Connect OÜ			Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 12.12.2021 Töö nr: VT1543 Joon nr: 004 Mõõtkava: 1:250
Töö nimetus:	Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgurajamine, Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond. Eelprojekt.		Projekteeris: Astrid Kesküla 56573830	
Joonise nimetus:	Ristmäväli	Kontrollis: Jaanus Kaldoja		

# Sidekaabli ristumine kinnisel meetodil maanteega

## 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla teega 6,14 kilomeetril

Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil.
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast või terastoru.
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullel.
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba. **Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!**  
**Enne puurimist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud tehnovõrkude sügavuste täpsustamiseks!**

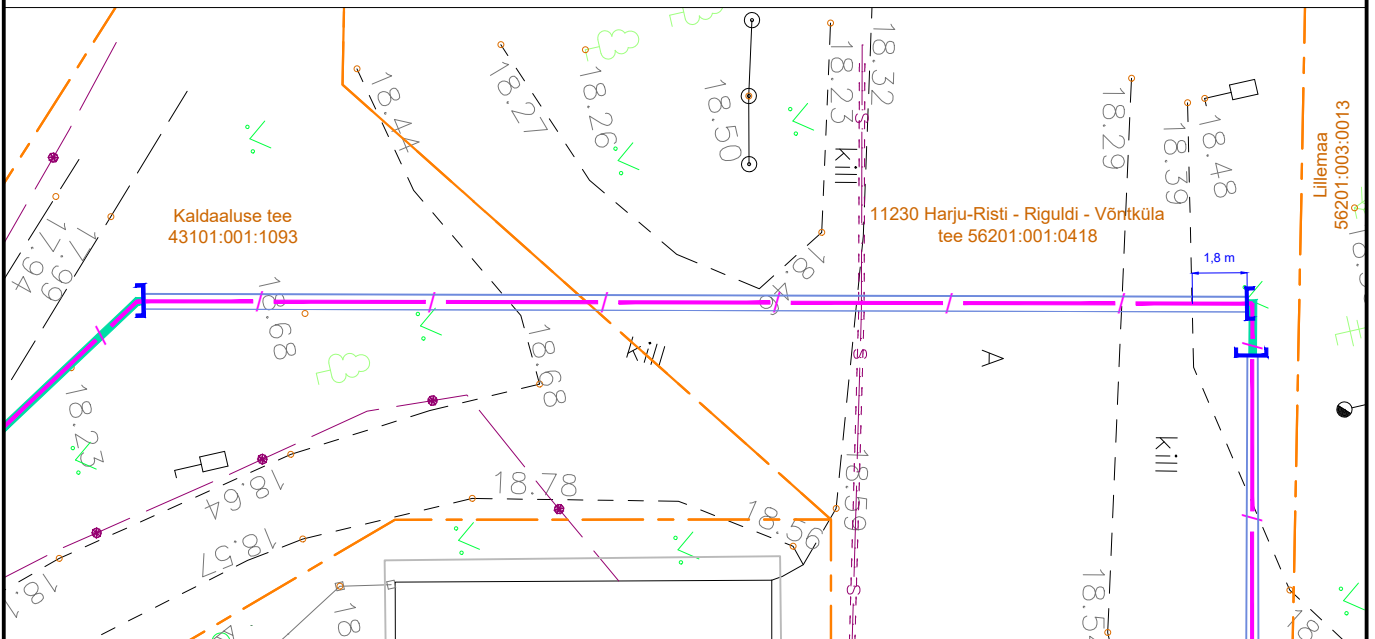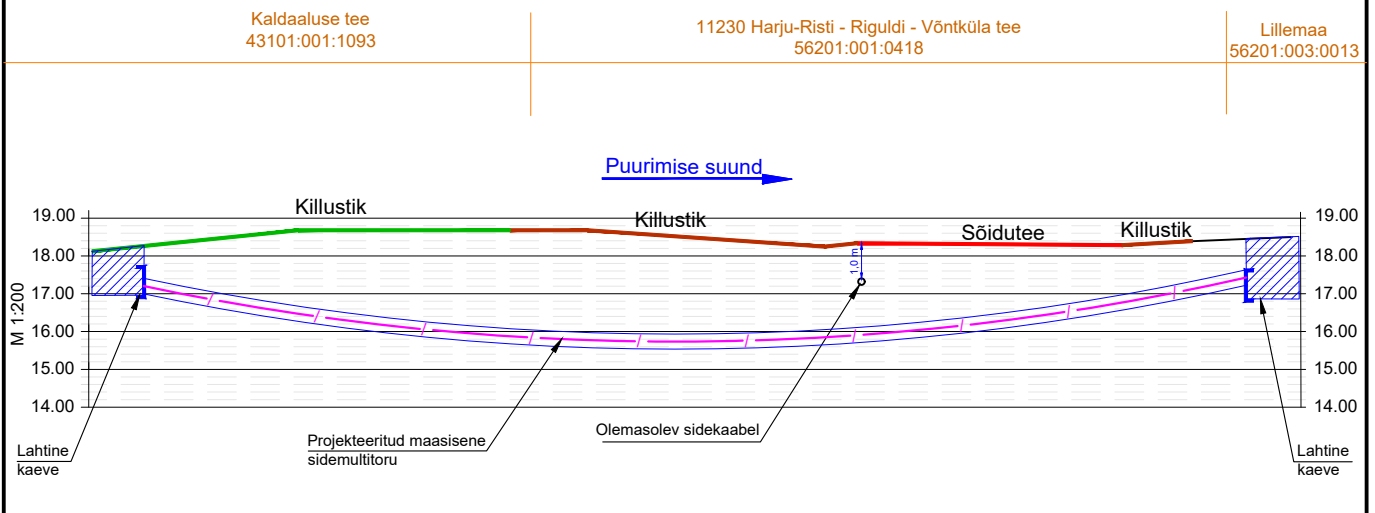


Enefit Connect OÜ			Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 15.12.2021 Töö nr: VT1543 Joon nr: 005 Mõõtkava: 1:250
Töö nimetus:	Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgurajamine, Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond. Eelprojekt.		Projekteeris: Astrid Kesküla 56573830	
Joonise nimetus:	Ristmehali	Kontrollis: Jaanus Kaldoja		

# Sidekaabli paralleelkulgemine kinnisel meetodil maanteega 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla teega 6,14-6,12 kilomeetril

Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil.
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast või terastoru.
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullel.
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba. **Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!**  
**Enne puurimist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud tehnovõrkude sügavuste täpsustamiseks!**

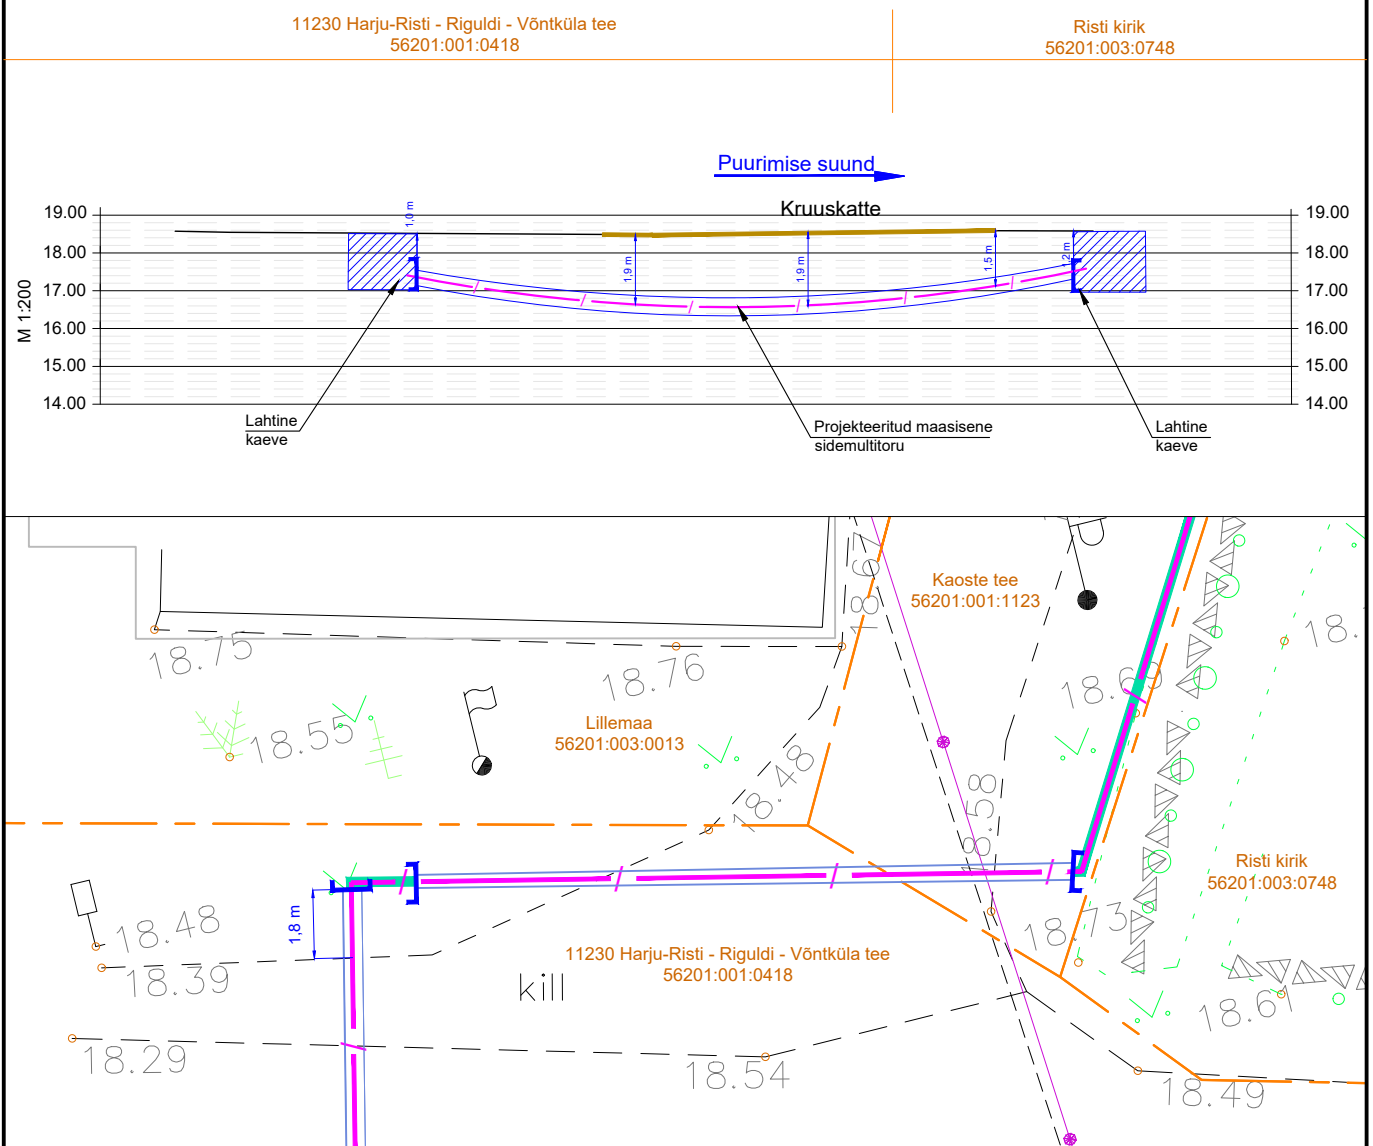

Enefit Connect OÜ

**STROMTEC**

Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik,  
Kambja vald Tartumaa 61714  
MTR: TEL002388  
Reg nr: 12688881  
Telefon: +372 5534119  
e-mail: jaanus@stromtec.ee

Kuupäev: 15.12.2021

Töö nr: VT1543

Joon nr: 006

Mõõtkava: 1:250

Töö nimetus:

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgurajamine,  
Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond.  
Eelprojekt.

Projekteeris: Astrid Kesküla 56573830

Joonise nimetus:

Ristmehali

Kontrollis: Jaanus Kaldoja