



# 18115 Vooreküla - Puskaru tee 21,37 km

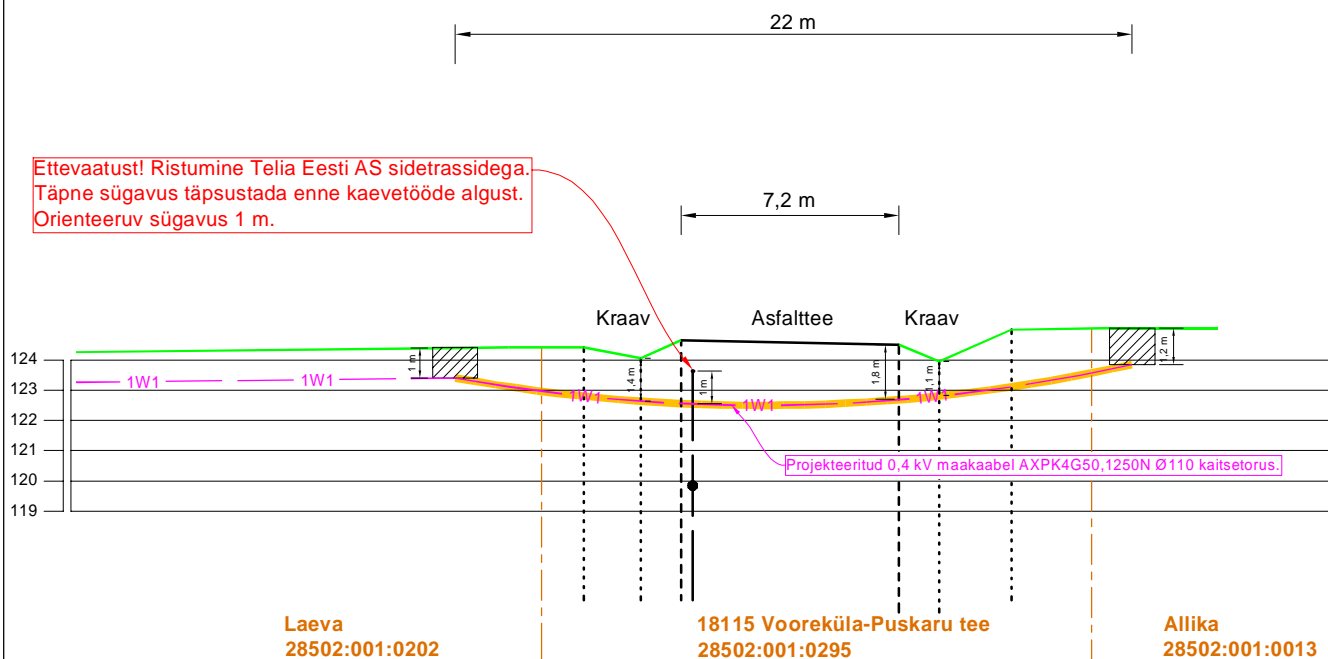

## Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.

Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1,5 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=22 m. Kraavi põhjast paigaldada kaabel min 1m sügavusele.

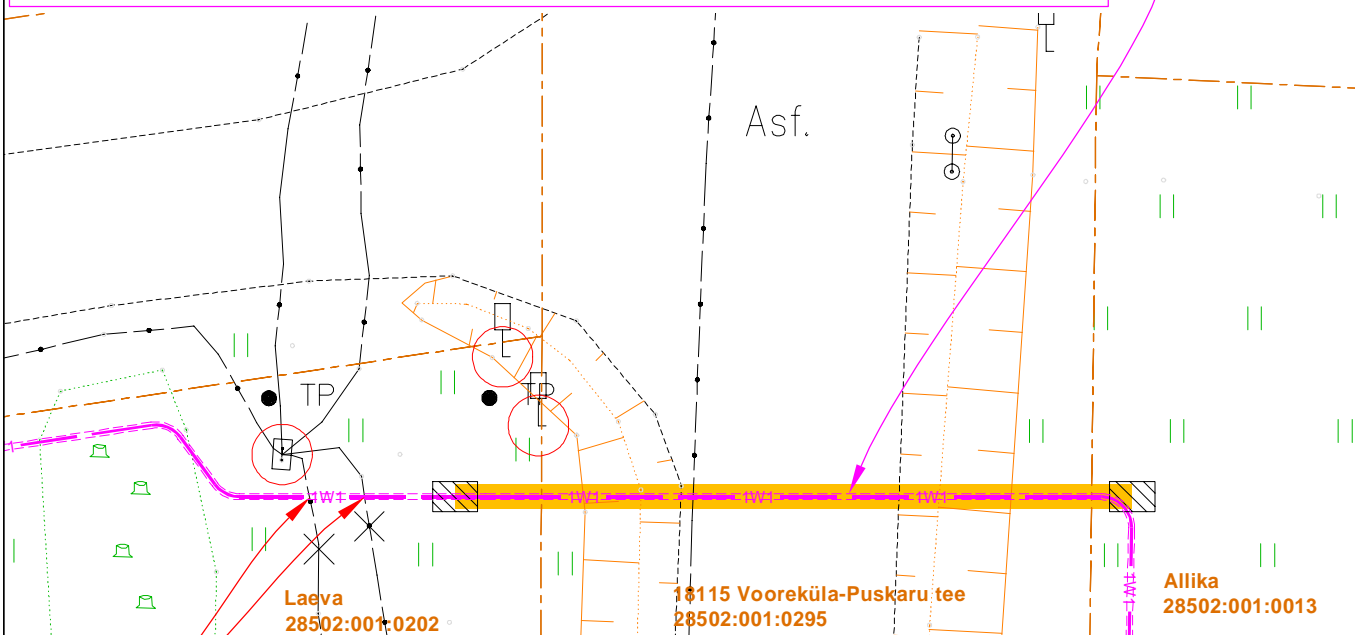

Projekt				Tellija			
Allika kinnistu elektriliitumine. Varbuse küla, Kanepi vald, Põlva maakond				Elektrilevi OÜ			
Joonis				Joonise nr			
Ristmäväli				LC2260_TP_EL-4-02			
Projekteeris	Raido Rebane	16.10.2024	+372 5699 8445	Mõõtkaava	M 1: 250		
Kontrollis	Kunnar Kangro	16.10.2024	+372 5304 5971	Staadium	Tööprojekt		
Projektijuht				Keel	Leht	Lehti	
				EST	1	1	



LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS OÜ  
E-post estonia@leonhard-weiss.com  
Telefon +372 601 2285  
Registrikood 12083348  
EE101756486