



TORUSTIKU SOOJUSTAMINE SOOJUSTUSPLAADIGA KAEVIKUS

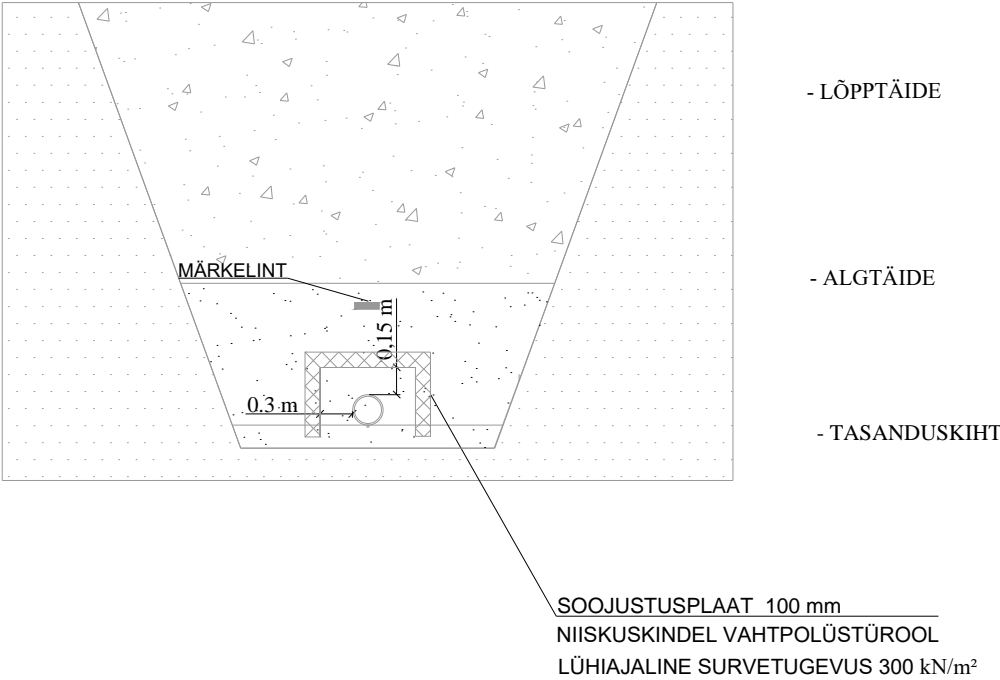

MÄRKUSED:

1. Survetorustikele paigaldada soojustus kui toru peale jääb vähem kui 1,8m pinnast.
2. Survetorustikele paigaldada soojustus kui kraavide/truupide põhjast kuni toru peale jääb vähem kui 1,5m pinnast.
3. Sadeveetorustikule paigaldada soojustus kui toru peale jääb vähem kui 1,2m pinnast.
4. Kanalisatsioonitorustikule paigaldada soojustus kui toru peale jääb vähem kui 1,5m pinnast.

| | | | |
|--|------------------|---|--|
|  <p>OÜ LIHTSAD LINNAMEHED UUS TN 32-3, TARTU 50603. Reg. kood 11105794 Litsents EEP000313 v.a 06-04-05</p> | | <p>ROOSI TÄNAV JA NÕLVA TEE KAMBJA VALD, REOLA KÜLA</p> | |
| PROJEKTEERIJA | AHTI SÄRG | <p>TORUSTIKU SOOJUSTAMINE</p> | |
| TELLIJA | AS TARTU VEEVÄRK | | |
| TÖÖ NR. | 2024-11 LL | | |
| JOONISE NR. | VVK-10 | | |
| MÕÕTKAVA | 1.500 | | |
| KUUPÄEV | SEPTEMBER 2024 | VÄLISVÕRGUD, TÖÖPROJEKT | |