


TINGMÄRGID

Connecto Eesti AS

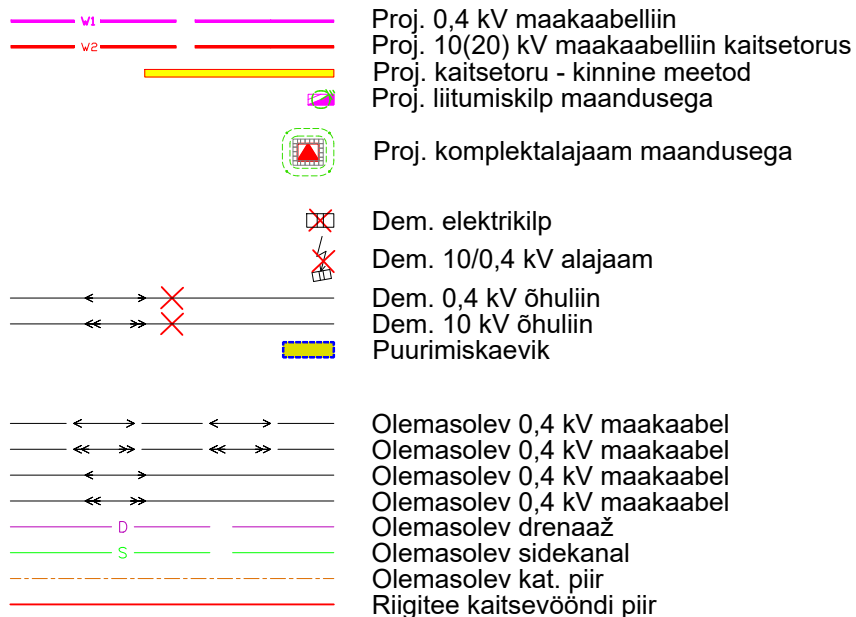

Märkused:

- Rajada 10, 0,4 kV kaabelliinid, liitumiskilp, komplektalajaamad, sidekanal ja sidekaevud vastavalt joonistele LC4585; 689-26-1 ja LC4585; 689-26-2.
- Maakaabel paigaldada min 1,0 m, ristumisel teedega min 1,2 m, kraavide, jõgede ja ojade põhjast min 1,0 m sügavusele. RMK-le kuuluvatel kinnistutel Audru metskond 100 (82603:004:0187), Audru metskond 20 (62401:001:3410) ja Audru metskond 52 (62401:001:3411) min 1,2 m sügavusele. Ristumisele riigiteetga vastavalt profiilidele.
- Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Tellijä:	
Rähni kinnistu liitumine elektrivõrgu ja sidega Kõpu küla / Päraku küla / Kõima küla / Soomra küla, Pärnu linn Pärnu maakond Etapp I - Kõpu suund		Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus	
Joonis:		Peatöövõtja:	
Tingmäärgid		ConArte OÜ	
AS Connecto Eesti (reg. nr: 17100148) Tuisu tn 19, 11314 Tallinn Eesti tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee		Alltöövõtja:	
Koostaja:		Connecto Eesti AS	
L. Saamel		Projekt nr:	
Kontrollija:		LC4585; 689-26	
L. Saamel		Joonise nr:	
		01	
		Staadium:	
		TP	
		Mõõtka:	
		Leht:	
		Leht:	
		1	
		1	