


Maidla põllu:(Kohtla-Järve)

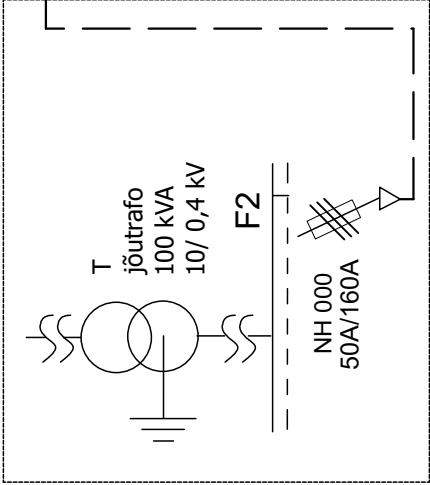


$I_k=318A$
 $\Delta U=2,9\%$

LK231174

(vundamendil, Tarbija)

Nõmme tee 5
00800085-4

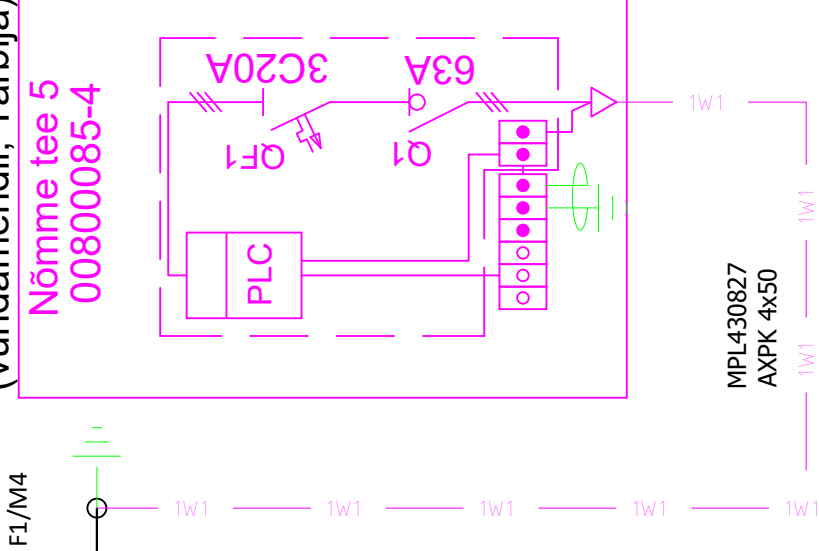

MPL430827
AXPK 4x50

L=360 m

TINGMÄRGID

- Projekteeritud seadmed
- Projekteeritud 0,4kv maakaabel
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Olemasolevad seadmed
- Olemasolevad kaablid

Projekt:

Ida-Virumaa, Lüganuse vald Aidu-Liiva küla Nõmme tee 5 kinnistu elektriliitumine

Joonis:

Elektriskeem

AS Connecto Eesti
Registrikood: 10722319
Tulsi tn 19, 11314 Tallinn
Tel. 606 3100
info@connecto.ee
www.connecto.ee



CONNECTO

Projekteeris Erki Pääro

Kontrollis Priit Mürsepp

Tellija:

Elektrilevi OÜ

Töö nr:

LC1968

Joonise nr:

LC1968-2

Möötkava:

-

Lehti

Stadium:

TP

1

1