

MÄRKUSED:

1. Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tellimusele ja lähteülesandele nr. 466840.
2. Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
3. Kaablitross puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.
4. Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnormajalise kaitsevööndis tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
5. Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetat pinnas tihendada.
6. Projekteeritud võrgu elektrilisi parameetreid ja maanduseid vaadata jooniselt LC0955-2 Elektriline skeem.

Proj. 0,4kV maakaabel kaitsetorus (MPL424099)
-AXPK 4G50, $L_{trass}=32m$, $L_{kaabel}=42m$
-Ø110mm, 750N $L_{trass}=32m$, $L_{toru}=26m$
Kaabel paigaldada 1,0m sügavusele.
Mastilt allaviik katta kaablikaitse kattega AKK40

Proj. 0,4kV Liitumiskilp LK227947
-Tarbjad:
-Kilbitüüp: 1-kohaline; -In= 63A
-Peakaitse 3x20A

Proj. Tarbjaakaabli reservtoru
-Ø75mm, 450N, $L_{trass}=2m$, $L_{toru}=2m$
-Toru paigaldada maapinnast 1,0m sügavusele
-Toru üks ots tuua maa peale ja toru mõlemale otsale paigaldada kaitsekork

Kinnine läbimine - Puurimine
Kaitsetoru D110mm, 1250N $L_{trass}=6m$
paigaldada 1,0m sügavusele


12201:001:0711
Rannasalu tee 91

12201:001:0709
Rannasalu tee 89

TINGMÄRGID:



Projekteeritud 0,4kV maakaabel
Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
Projekteeritud puurimise kaitsetoru




Olemasolevad rajatised:

0,4kv õhuliin
Aed
Sidemaakaabel

TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV	
KASVUMULD	15cm
DREENKIHT LIIVAST	$K_t=0.92$ $K_f=1m/ööp$ 20cm
TAGASITÄITE PINNAS	$K_t=0.92$ $K_f=1m/ööp$ 60cm
TIHENDATUD LIIV	$K_f=1m/ööp$ 5cm
OL. OLEV PINNAS	

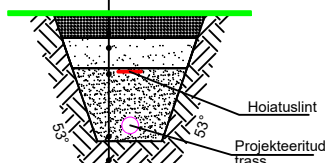

Projekt:

Ida-Virumaa, Alutaguse vald Katase küla Rannasalu tee 89 kinnistu elektriliitumine

Tellija:

Elektrilevi OÜ

Joonis:

Asendiplaan

Töö nr:

LC0955

Joonise nr:

LC0955-1



AS Connecto Eesti
Registrikood: 10722319
Tuisu tn 19, 11314 Tallinn
tel. 606 3100
info@connecto.ee
www.connecto.ee

Projekteeris

Erki Pääro

Kontrollis

Priit Mürsepp

Mõõtkava:

1:500

Leht

Lehti

Stadium:

TP

1

1