24504:008:1870
Postijaama tee 3

24504:008:1900
Muri tee 3

24501:001:0474
Muri tee

24504:008:0485
11260 Jõelähtme-Kõ

24501:001:0729
Niida

7m

4,46m

4,87m

Demonteerida Muri:(Aruküla). Paigaldada HK2234, MP taastamiseks/ühenduseks JK68213

JK68213 toideks kasutada ol.olev 240 MP kaabel, ja lisada juurde AXPK 4G240 (MPL426464)

Haljasalal paigaldada maakaabel minimaalselt 2,2m sügavusele
Paigaldussügavus: 30,29

Postijaama tee 3 ja Muri tee 3
piirnevas lõigus tuleb arvestada projekteeritavate valgustusmastidega ning maakaablid tuleb rajada 2,5m sügavusele

Sissesõiduteega ristumine teostada kinnisel meetodil, minimaalselt 2,2m sügavuselt.
L= 12m
Paigalduskõrgus 30,43
Puurimis suund vatavalt oludele!

Sissesõiduteega ristumine teostada kinnisel meetodil, minimaalselt 2,2m sügavuselt.
L= 15m
Paigalduskõrgus: 30,19
Puurimis suund vatavalt oludele!

Leitud piiripost

Tarbijakaabel (Olerex WS)

ELV liitumiskilp (Jõelähtme valla TV tarbeks)
X: 6589753.992
Y:564767.238

TV juhtimiskilp

Haljasala all

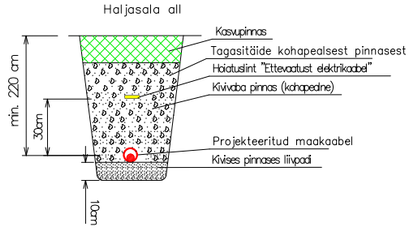

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud 24kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 24kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev Telia sidetrass
- Kaeviku ristlõige
- Selektor Projekt OÜ tööga nr P21014 projekteeritavad valgustusmastid
- Selektor Projekt OÜ tööga nr P21014 projekteeritavad kaablid

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-42
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 003 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Alusel arvestatud transpordiameti joonisega: P21014_EP_TL-4-1_v01_Asendiplaan
- Projekteeritavate TV mastide läheduses arvestada paigaldus sügavusega 2.5m

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 15.08.2025
			Töö nr: IH24-05
Töö nimetus: Kivisilla tee 1 kaitsme nimivoolu suurendamine Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond LC0777		E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001
			Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Liina Randvoo	