





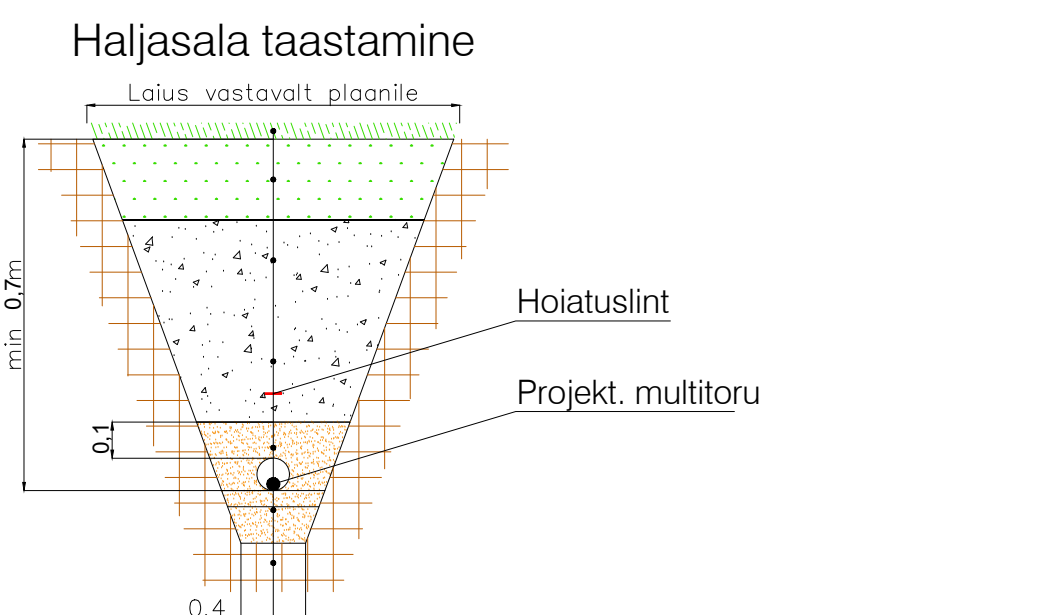

[illegible]

MURUKÜLV	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	15 cm
TAGASITÄIDE (Kl=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kl=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kl=0.95	10 cm

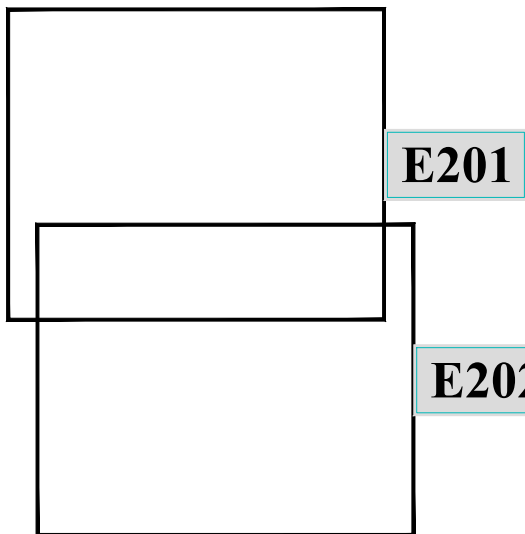

1. Kõik tööd teostada vastavalt kehaviitele normatiividele ja seadustele.
2. Koordinaadid joonistel on L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Projekti kasutatud peamised lahtni meetodid, v.a teitsiti tähistatud kohtades (jälgida viiteid).
4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee 1m ning kõnnitee alla 1m sügavusele. Kiitskohtades teostada kaevetööd käsiti, vajadusel teostada teiti tehnohvõrke.
5. Riigeteerial paigaldada mikrotoru kogu ulatuses 750N kaitselorusse 075, va. teitsiti tähistatud kohtades, sh Haljasalal paigaldada kaabel 1m sügavusele, sõidutee 2,2m ning kõnnitee alla 1m sügavusele. Kiitskohtades teostada kaevetööd käsiti, vajadusel teostada teiti tehnohvõrke.
6. Anvestada ol. olevate tehnorajajate kaabikaitsevõndidele, milles kõivõimalkund kaevae ja mullatööd ilma kaabivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine linjarajaste kaabikaitsevõndis võib toimuda kooskoostallustatul vastava rajajale valdajaja järelevalve all ükseküga.
7. Olmasolevad katted taastatakse samaväärseks kogu projekti ulatuses.

[illegible]