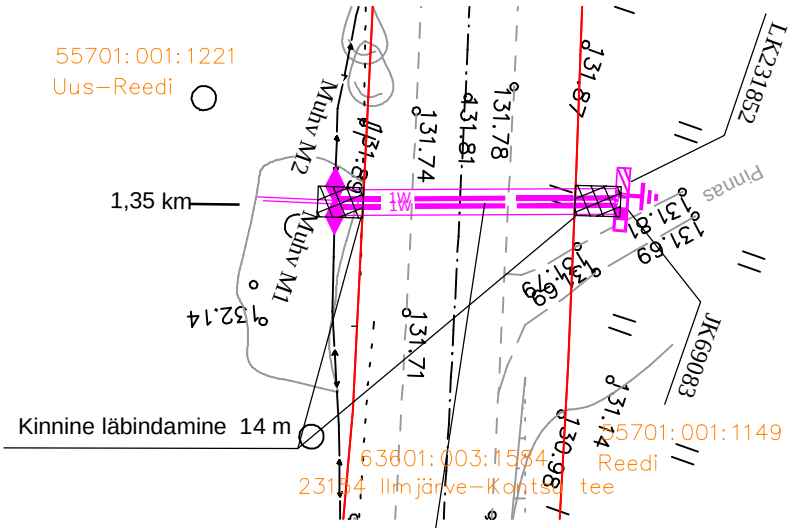


45331 Al 4G120
MPL432013 Al 4G120

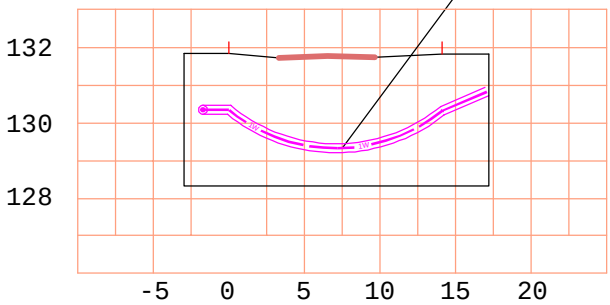


Ristmeväli RV-1 Tee 23154 1,35 km
2xØ110 14 m 1250 N Kinnine läbindamine

Kaablid peavad paiknema ristumisel teemaaga vähemalt 1,5m sügavusel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt<br>**Reedi kinnistu liitumine Tõutsi külas, Otepää vallas, Valga maakonnas** | | | | | Tellija<br>**Elektrilevi OÜ** | | |
| LEONHARD WEISS | Joonis<br>**Ristmeväli RV-1** | | | | Joonise nr<br>**LC2189-4** | | |
| | Projekteeris | **Uudo Rummel** | | 10.2024 | +372 5164549 | Mõõtkava | M 1: 500 |
| E-post estonia@leonhard-weiss.com<br>Telefon +372 601 2285<br>Registrikood 12083348<br>EL10665798-0001 | Kontrollis | **Kaupo Maaten** | | | | Staadium | Tööprojekt |
| | Projektijuht | | | | | Keel<br>EST | Leht 1 / Lehti 1 |