

From: Alar Süda
Sent: 14 February 2023 16:31:08
To: svetlana.belogurova@enefit.ee
Cc: Malle Viiburg; Ragnar Kaivapalu
Subject: Metsa raie raudteemaalt

Tere

Olete teatanud vajadusest raiuda puid raudteemaalt Vaivara – Viivikonna – Sirgala kinnistult (katastritunnus nr 85101:011:0200). Kinnistu kuulub kinnisvararegistri alusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi omandisse.

Metsaseaduse § 43 p. (2) kohaselt Keskkonnaministeeriumi, Kaitseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsetavat riigimetsa majandab ja selle majandamist finantseerib Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Seega metsateatisega tegeleb RMK ja puit kuulub RMK-le.

Teie kirjast ei selgu, kui suures osas Te raiet teostada soovite. Kas ainult ohtlikud puud, mingi laiusega riba raudtee äärest või kogu mets raudteemaalt.

Palun Teil saata RMK-le aadressil ida-virumaa@rmk.ee taotlus puude raieks nimetatud kinnistult. Taotluses täpsustage raiutava metsa ulatus, Teie esindaja kontaktid ja tööde teostamise tähtaeg. Lisdage raie piirkonna kaart.

Taotluse põhjal RMK otsustab, kas on valmis ise raiuma või annab raiumise õiguse Teile (leiate ise raiuja). Kui RMK annab raiumise õiguse Teile, annab RMK tingimused puidusortimentide pikkuste ja laoplatside asukohtade osas. Tingimuste kokkuleppimiseks edastame Teile RMK poolsed kontaktid.

Lisan piirkonna riigimetsade asukoha kaardi. Riigimets on kaardil näidatud roheliselt.

Lugupidamisega

Alar Süda
Metsaülem
506 1698

From: Svetlana Belogurova <Svetlana.Belogurova@enefit.ee>
Sent: Friday, February 10, 2023 2:28 PM
To: Margus Reimann <margus.reimann@rmk.ee>
Cc: Viktoria Valdas <Viktoria.Valdas@enefit.ee>; Irina Grintsevich <Irina.Grintsevich@enefit.ee>
Subject: Enefit Power AS


Tere, Margus!

Palun aidata mind järgmisel küsimusel:

Katastriüksusel nr 85101:011:0200 (Vaivara – Viivikonna – Sirgala, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn) asub meie raudtee (Sõtke – Vaivara jaamavahe) – märgitud punasega.

Raudtee ääres kasvavad puud, mis võivad kukkuda ja takistada raudteeveeremi liikumist.

Palun selgitada, mida on vaja teha ja kuidas alustada?

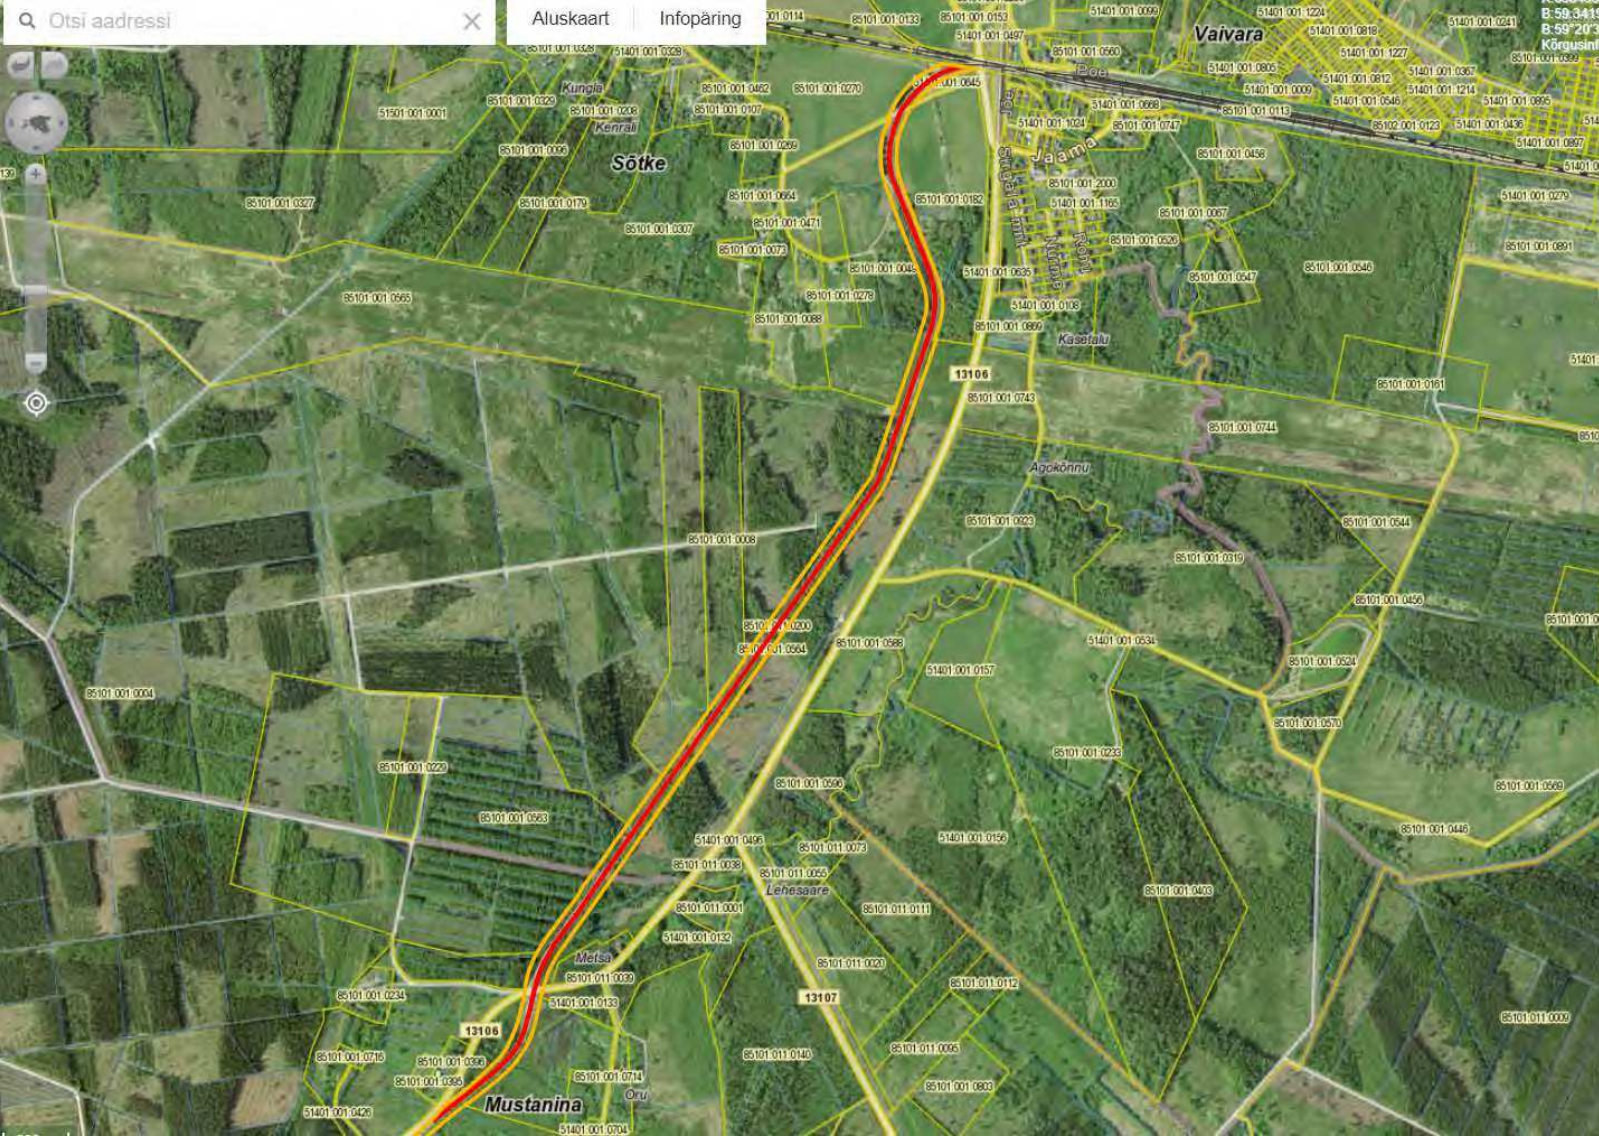

Lugupidamisega
Svetlana Belogurova
Raudteeinsener

Enefit Power AS ☐ ☐ ☐
+372 5870 4855 | +372 336 4558 | svetlana.belogurova@enefit.ee
Auvere küla, 40107 Ida-Virumaa Narva-Jõesuu | energia.ee