





TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD	
	Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal). Mõõdud ca 110x70x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m.
	Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal). Mõõdud 350x290x1000mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m.
	Projekteeritud maasise mürtoru(side) - DB-klasi (Direct Bury) märgisega, min 750N.
	Projekteeritud maasise mürtoru(side) kinnisel meetodil - puumürtoru PE D75, 1250N.
	Projekteeritud mürtoru(side) ol. olemasoleva elektriõrgu õhulini.
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliini(side) - maa sees.
	Sounduurimise lõpu- ja alguskaevik.
	Taastatav freespuru-, kruusa- või kiltuskikate - ca 90m2.

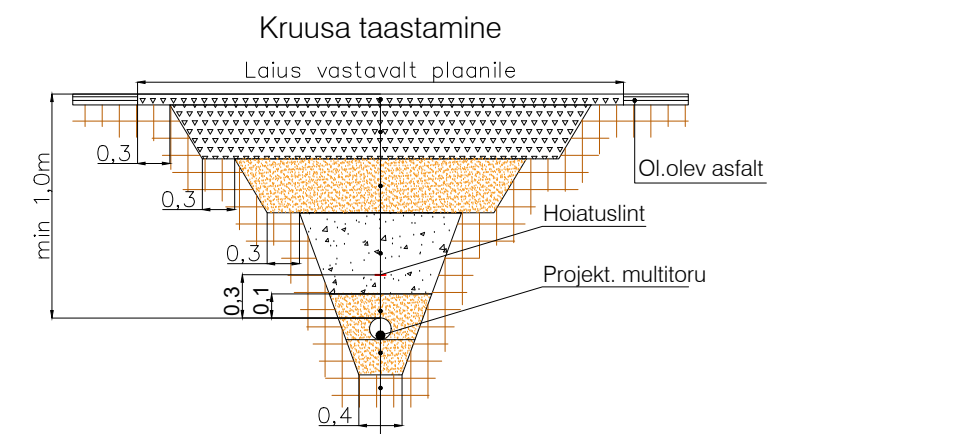

PAKKILLUSTIK	E > 170 MPa	12 cm
RAKISTON	16/32	10 cm
RAKISTON	32/63	15 cm
OLEMUSOLEV	RAKISTON 4/16 kulu 25 kg/m²	20 cm
OLEMUSOLEV	RAKISTON 4/16 kulu 25 kg/m²	20 cm
OLEMUSOLEV	RAKISTON 4/16 kulu 25 kg/m²	20 cm
OLEMUSOLEV	RAKISTON 4/16 kulu 25 kg/m²	20 cm
OLEMUSOLEV	RAKISTON 4/16 kulu 25 kg/m²	20 cm
OLEMUSOLEV	RAKISTON 4/16 kulu 25 kg/m²	20 cm
OLEMUSOLEV	RAKISTON 4/16 kulu 25 kg/m²	20 cm
OLEMUSOLEV	RAKISTON 4/16 kulu 25 kg/m²	20 cm

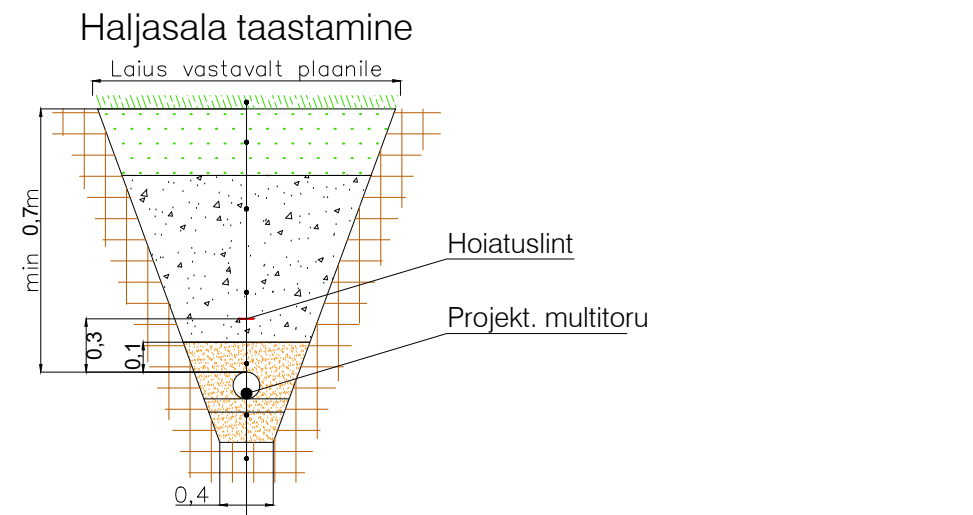

MURUKÜLV	Soeitud mineraalimuld kasvatamiseks	15 cm
OLEMUSOLEV	Soeitud mineraalimuld kasvatamiseks	15 cm
OLEMUSOLEV	Soeitud mineraalimuld kasvatamiseks	15 cm
OLEMUSOLEV	Soeitud mineraalimuld kasvatamiseks	15 cm
OLEMUSOLEV	Soeitud mineraalimuld kasvatamiseks	15 cm
OLEMUSOLEV	Soeitud mineraalimuld kasvatamiseks	15 cm
OLEMUSOLEV	Soeitud mineraalimuld kasvatamiseks	15 cm
OLEMUSOLEV	Soeitud mineraalimuld kasvatamiseks	15 cm
OLEMUSOLEV	Soeitud mineraalimuld kasvatamiseks	15 cm
OLEMUSOLEV	Soeitud mineraalimuld kasvatamiseks	15 cm

MÄRKUSED

- Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja standarditele.
- Koordinaadid joonistel on L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Projekti kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teistis tähistatud kohtades (jalgida viiteid).
- Hajjasalal paigaldada mürtoru 0,7m sügavusele, sõidutee 1m ning kõnnitee alla 1m sügavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel teostada teisi tehnoõrke.
- Ristimiseal paigaldada mürtoru sügavusele vähemalt 1,0 m, sh hajjasalal. Paigaldussügavus kõnnitee ja sõidutee all on vähemalt 1,5 m.
- Ristumisel teega peab trass olema kaitsesektoris tugevusega 1250 N.
- Arvestada ol. olevate tehnoõraste kaabikaitsevoõndidega, milles kõrvõrvaldud kaevet ja mullatööd ilma kaabivaldajata loata on keelatud. Tööde teostamine linirajaste kaitsesoonis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.
- Olemasolevad katted taastatakse samaväärselt kogu projekti ulatuses.

Projekti nimetus		SIDEVÕRGU PROJEKTEERIMINE HARJU MAAKONNAS, KOSE VALLAS, KOSE ALEVİKUS (LÕUNA)	
Asendiplaan (VT2109, Taevaskoja küla)			
Projekteerija		Hepta Group Energy OÜ	
Korraldaja		Märkus 211	
Projektsuht		1:1000	
Projekteerija		14.09.2026	
Korraldaja		26146 (VT2242)	
Projektsuht		E201	
Projekteerija		Enefit OÜ	
Korraldaja		Enefit OÜ	
Projektsuht		Enefit OÜ	
Projekteerija		Enefit OÜ	

