

500-1000



50..100

100 70 70 100


$200+(N-1)(70+d)$


$N = \text{KAABLITE ARV}$

KP KAABLI PAIGALDUS TORUS

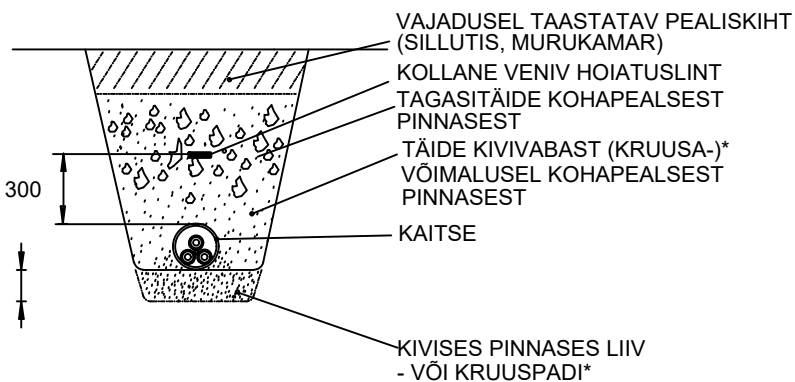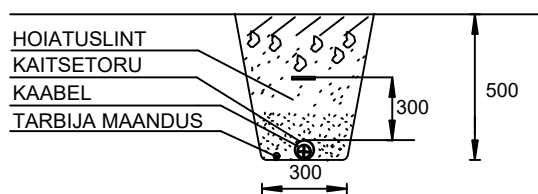

LIITUMISKILBI MAANDUS

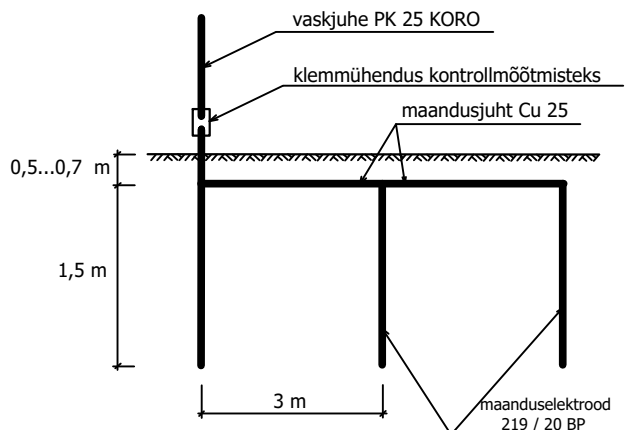

Projekt:	Võrgu ümberehitus kliendi soovil ning avariipumpla elektrivõrguga liitumine Vaivara metskond 47, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond					Tellija:			ENEFIT CONNECT OÜ							
						Töö nr:			TR0987, LR8653							
Joonis:	Kaabel pinnas, LK maandus					Joonise nr:			EL-5-04							
<div> CONNECTO</div> <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</div>						Projekteeris		Irina Massejeva		27.03.2023		Möötkava:		1:-	Leht	Lehti
						Kontrollis		Priit Mürsepp				Stadium:		Tööprojekt	1	1