

- TINGMÄRGID**
- projekteeritud FO sidekaabel mikrotorus
  - projekteeritud sidemaakaabel
  - aktiivkapp HETA-9040  
900x400x1300mm (LxSxK) (täpses mõõtkavas)
  - projekteeritud maandus
  - projekteeritud 0,4 kV elektrikaabel
  - projekteeritud markerpall
  - projekteeritud tähispost
  - piiritluspunkt
  - projekteeritud kaitsetoru 75/750N
  - taastatav haljastus

- OLEMASOLEVAD RAJATISED**
- kinnistu piir
  - olemasolev sidemaakaabel
  - olemasolev ELA SA sidetrass


**VAREM PROJEKTEERITUD RAJATISED**

LR4704 Riigitee nr 11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla liitumine madalpingel, koostaja Enersense AS, töö nr.25/22, 02.03.2022


- Projekteeritud liitumiskilp ja  
0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N

Rekonstrueerimisprojekt  
Riigitee nr 11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla km 3,0-6,6 lõigu projekt, koostaja Landverk OÜ töö nr T2109


- Projekteeritud konstruktsioon 1C
- Projekteeritud konstruktsioon 5
- Projekteeritud konstruktsioon 6
- Projekteeritud nõlv

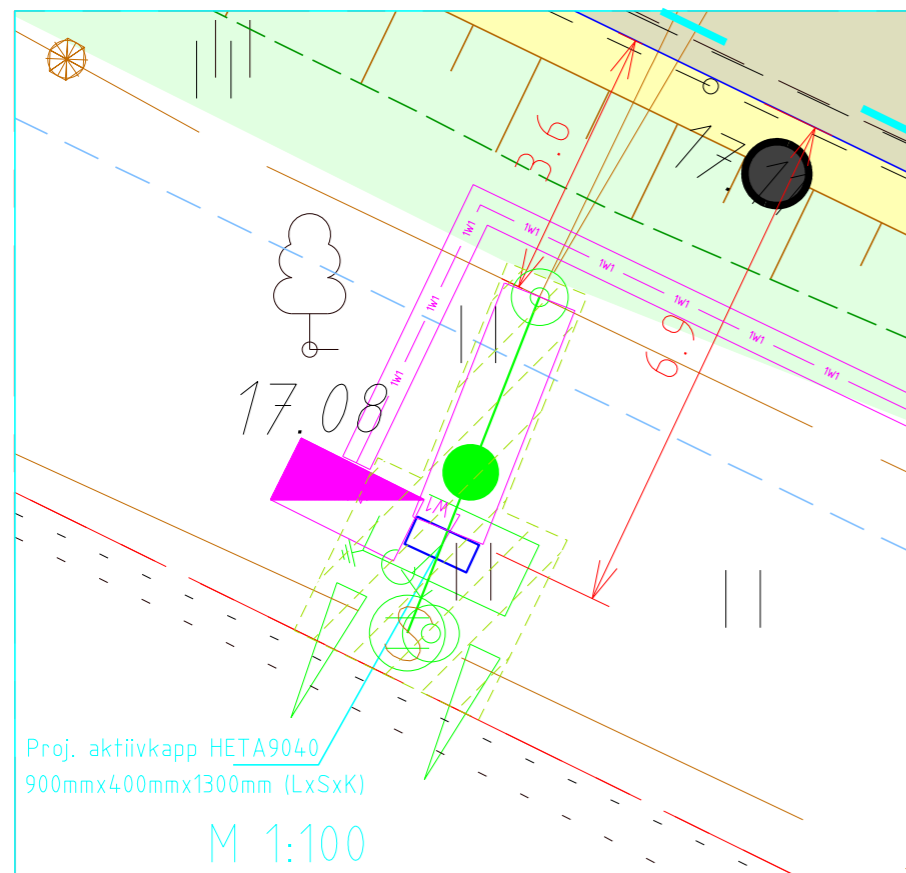

**Elektritoitekaabli paigaldamise skeem**



**HALJASTUSE TAASTAMINE**

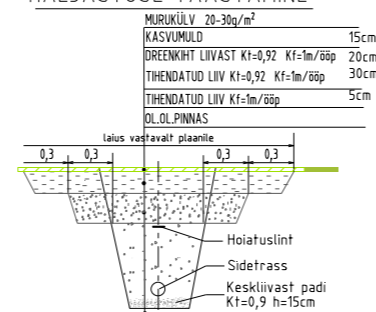

**MÄRKUSED:**

1. Lähteülesanne nr PF12369.
2. Projekti koostamisel oli aluseks AS Connecto Eesti poolt 18.05.2022.a koostatud töö nr 8453G "Maa-ala plaat tehnovõrkudega". Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemaolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
4. Kommunikatsioonitrasside kaitsevõndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
5. Projekteeritud maatrasside paigaldamissügavus peab olema min 1,0m maapinnast haljasalal.
6. Paigaldus- ja ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
7. Peale ehitustööde taastada rikutud haljasmaa.

TEHNOVÕRGUD: Kooskõlastatud / Kontrollitud / Andmed väljastatud				
Jrk.nr.	Asutus	Kuupäev	Nr	Märkused
1	Elektreilevi OÜ	17.05.22		WebMap inf
2	Telia Eesti AS	18.05.22	36468140	

Projekt: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keibu küla Harju-Risti - Riguldi - Võntküla tee, km5,16 Aktiivkapp ja sidekaabel		Tellijä: Telia Eesti AS	
Joonis: ASENDIPLAAN		Töö nr: PF12369	
AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee		Joonise nr: AS-04-01	
Projekteerija: J.Raud	Mõõtkava: 1:500	Leht: 1	Lehti: 1
Stadium: TP			