Projekteeritud 10 kV tarbija maakaabelliin
AHXAMK 3x240/35 ja gaasi- ja sidetrass Sik.-Tahula
L_{trass}/L_{varuga}=4068/4180 m kaablikaitsetorus Ø160 mm
tugevusega 750 N L=3738 m ja 1250 N 330 m

Teemaa-alas paigaldada trassid 1m sügavusele. Paeses pinnases 0,6m sügavusele.

Ristumine külavaheteega.
Trasside paigaldus kinnisel meetodil
puurimistorudes 1250N
pikkustega L=a' 36 m

1,38km

1,37km

Sepa
27003: 001: 0025

Jurna
27003: 001: 0489

Kristjani
27003: 001: 0544

Vana–Armanni
27003: 001: 0497

joon. 3

joon. 5

TINGMÄRGID

- proj. 10 kV maakaabel 750N torus
- proj. gaasitrass
- ol.olev 10 kV õhuliin
- ol.olev 0,4 kV maakaabel
- maaüksuse piir
- proj. sidetrass
- proj. puurimistoru 1250 N
- gaasitrassi hülsi tuulutustoru

ÜLDASEND – jooniste jaotus M1:25000

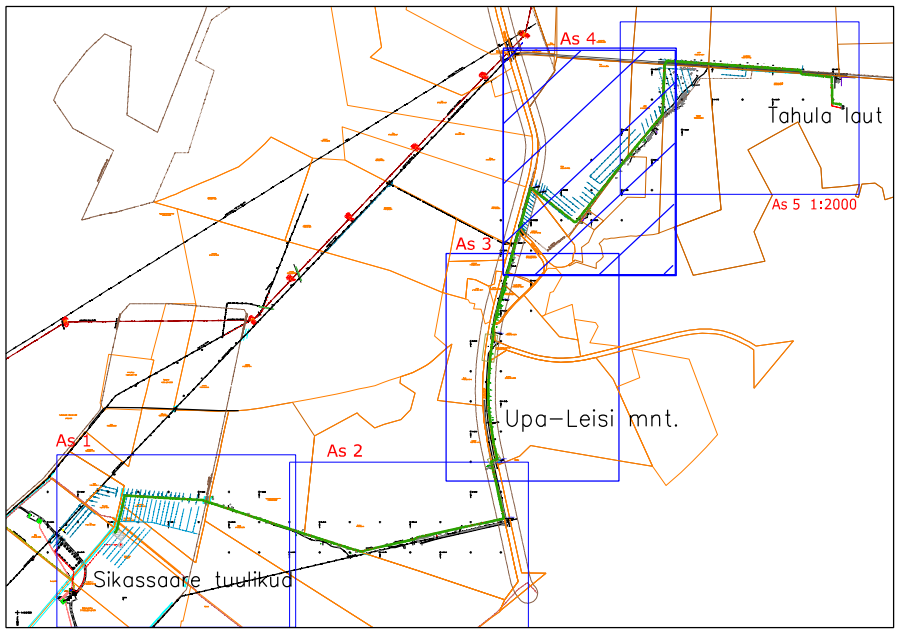

MÄRKUSED
* Alusplaanina on kasutatud J. Tahk maamõõdutööd nr. 12-5/2024 ja 1-3/2025. Koordinaadid L-EST'97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

0 20 40 60 80 100
cm/m 1:2000

Tellija: OÜ Stacey	E-Projects	Aadress:	Vallimaa 9–28 Kuressaare	Töö nr:	343/24
				Staadium:	PP
		MTR reg.nr:	TEL 001753	Kuupäev:	07.02.25
Töö nimetus:	Sikassaare energiakeskuse trassid Sikassaare ja Tahula k., Saaremaa	Reg. nr: Telefon: e–mail:	12135774 51 64 840 leho@tt.ee	Leht/Lehti:	4
				Mõõt:	A3 1:2000
Joonise nimetus:	Asendiplaan – 4	Projekteerija:	Leho Jõeäär	Allkiri:	
		Kontrollis:	Peeter Kesner	Allkiri:	