
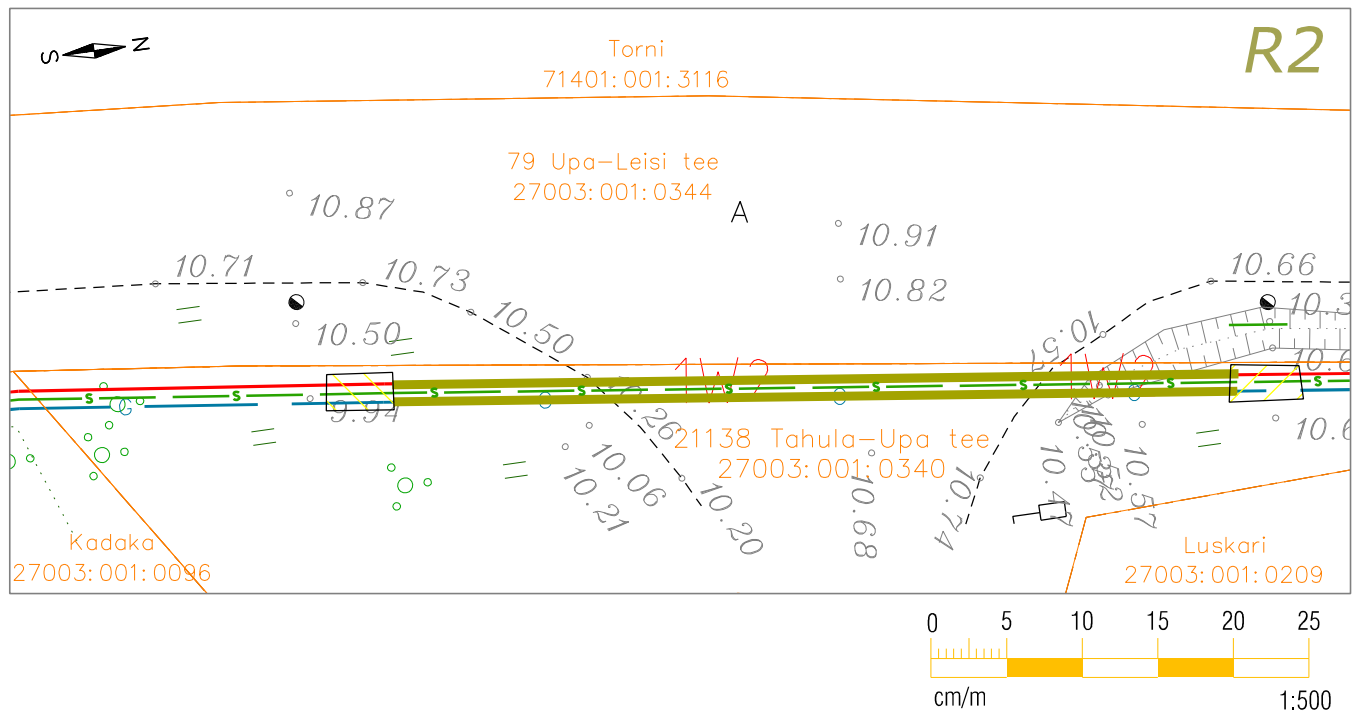



Kaabltrassi ristumine 21138 Tahula-Upa tee 1,00 km-I KINNISEL meetodil.

teemaa-alas
trassid 1 m sügavusel

21138 Tahula-Upa tee
27003:001:0340

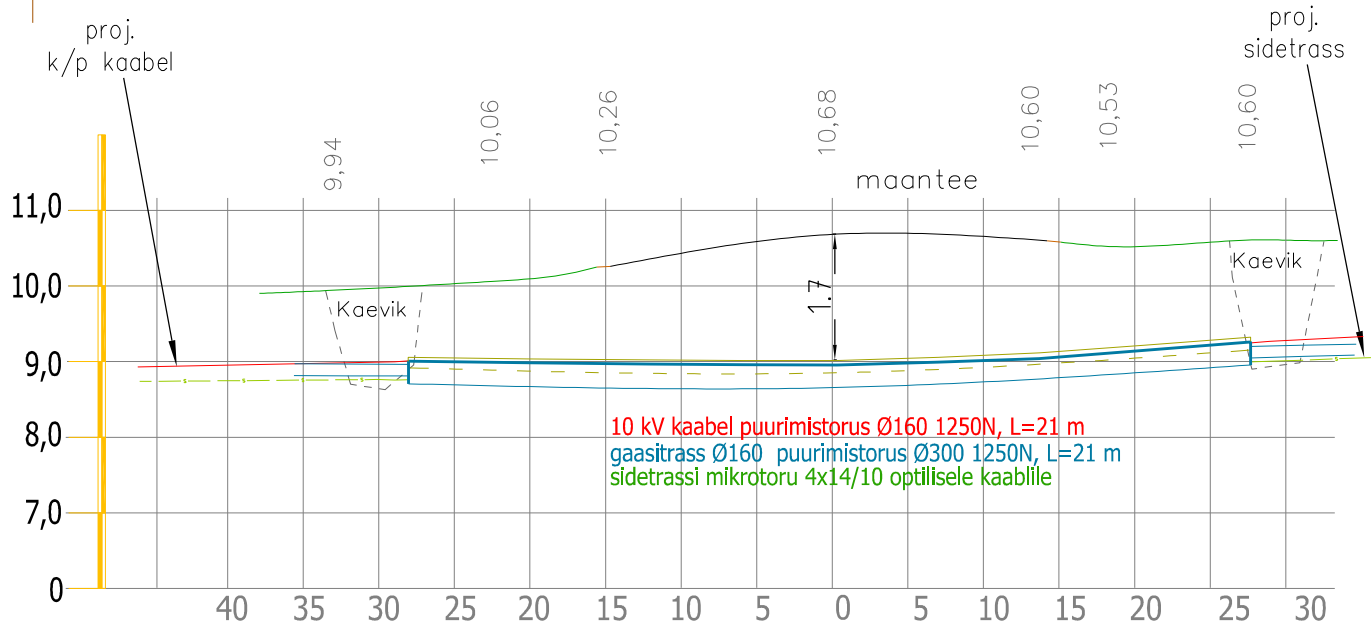

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------|-----------------------------|-------------|----------|
| Tellija: OÜ Stacey | |  | Aadress: | Vallimaa 9–28 Kuressaare | Töö nr: | 343/24 |
| | | | | | Stadium: | PP |
| | | | MTR reg.nr: | TEL 001753 | Kuupäev: | 12.02.25 |
| Töö nimetus: | Sikassaare energiakeskuse trassid Sikassaare ja Tahula k., Saaremaa | | Reg. nr: | 12135774 | Leht/Lehti: | R2 |
| | | | Telefon: | 51 64 840 | Mõõt: | A4 1:500 |
| Joonise nimetus: | 21138 Tahula–Upa tee ristumine R2 | | Projekteerija: | Leho Jõeäär | Allkiri: | |
| | | | Kontrollis: | Peeter Kesner | Allkiri: | |