




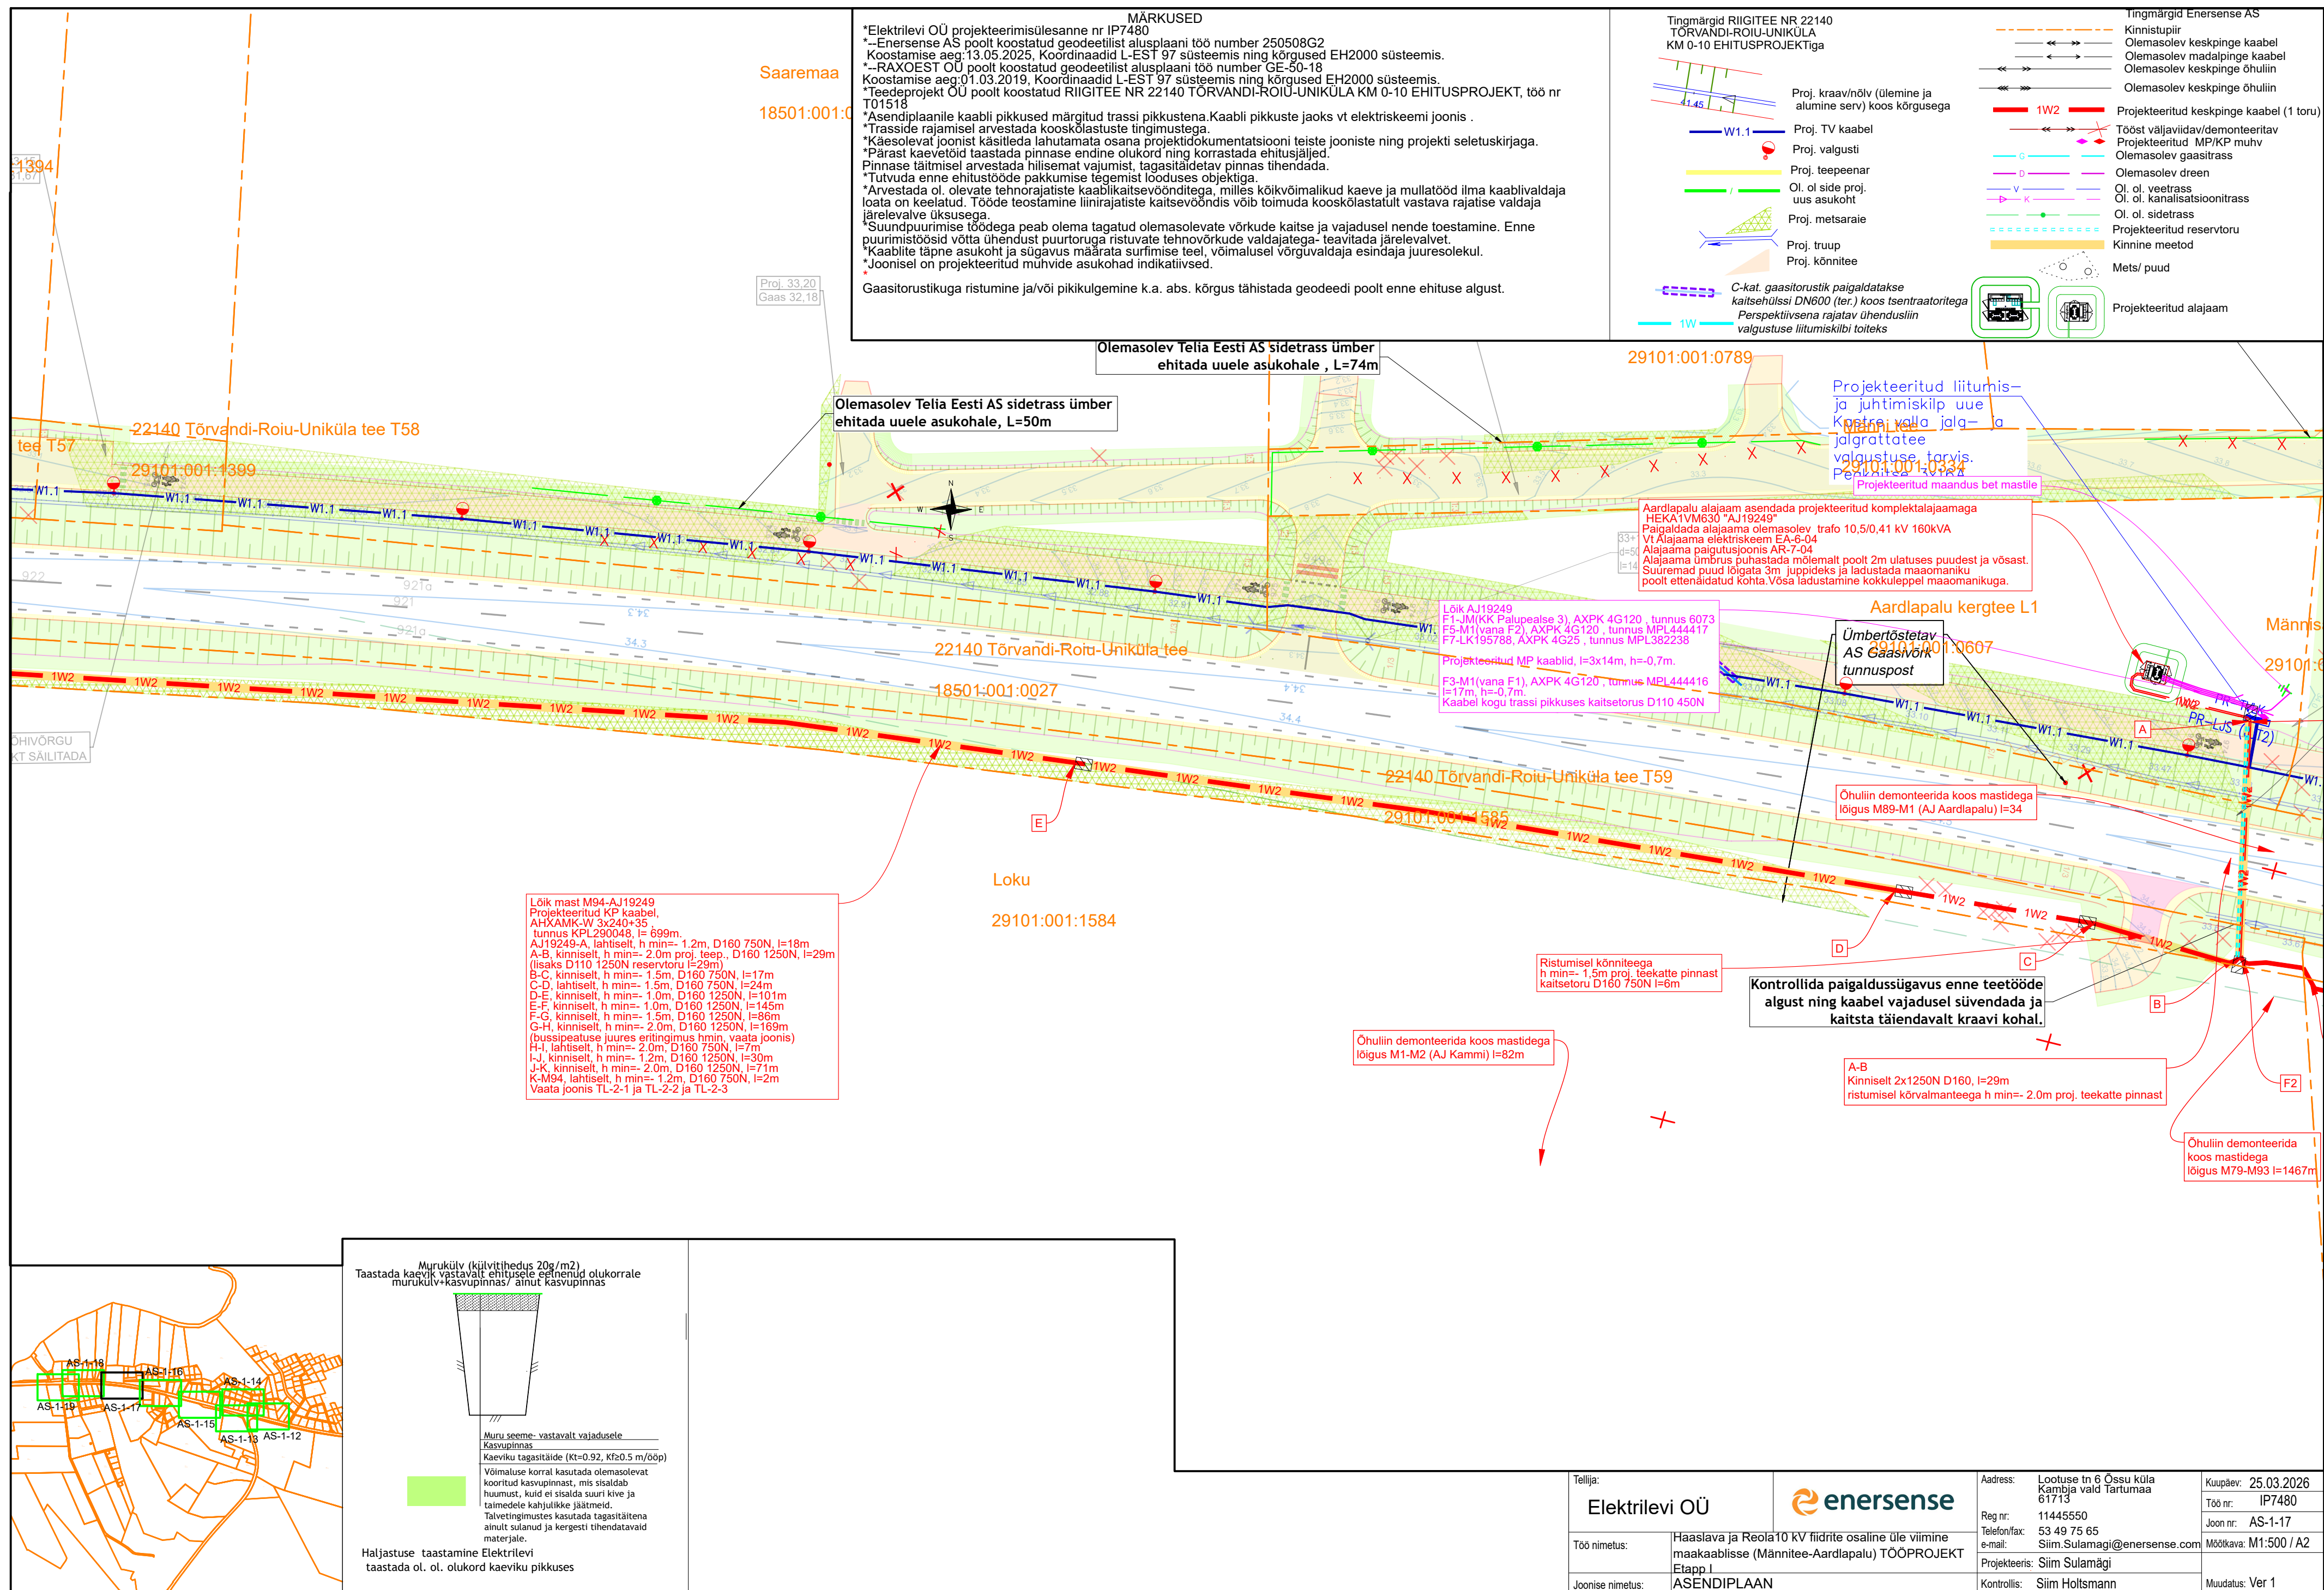





MÄRKUSED

*Elektrilevi OÜ projektierimisülesanne nr IP7480

*-Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani töö number 250508G2

Koostamise aeg:13.05.2025, Koordinaadid L-EST 97 süsteemis ning kõrgused EH2000 süsteemis.

*-RAXOEST OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani töö number GE-50-18

Koostamise aeg:01.03.2019, Koordinaadid L-EST 97 süsteemis ning kõrgused EH2000 süsteemis.

*Teedeprojekt OÜ poolt koostatud RIIGITEE NR 22140 TÕRVANDI-ROIU-UNIKÜLA KM 0-10 EHITUSPROJEKT, töö nr T01518

*Asendiplaanile kaabli pikkused märgitud trassi pikkustena.Kaabli pikkuste jaoks vt elektriskeemi joonis .

*Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.

*Käesolevat joonist käsitleda lahutamata osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

*Pärast kaevetööde taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Pinnase täitmiseel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõrjumist pinnas tihendades.

*Tutvuda enne ehitustööde pakkumise tegemist looduses objektiga.

*Arvestada ol. olevate tehnoarvaste kaablikaitsesüsteemidega, milles kõrvõimalikud kaevet ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajaste kaitsesüsteemis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.


*Suundpuurimise töödega peab olema tagatud olemasolevate võrkude kaitse ja vajadusel nende toetamine. Enne puurimistööd võtta ühendust puuritoruga ristuvate tehnovõrkude valdajatega- teavitada järelevalvet.

*Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel võrguvaldaja esindaja juuresolekul.

*Joonisel on projekteeritud muhvide asukohad indikatiivsed.

Gaasitorustikuga ristumine ja/või pikikulgumine k.a. abs. kõrgus tähistada geodeedi poolt enne ehituse algust.

Tingimärgid RIIGITEE NR 22140 TÕRVANDI-ROIU-UNIKÜLA KM 0-10 EHITUSPROJEKTiga

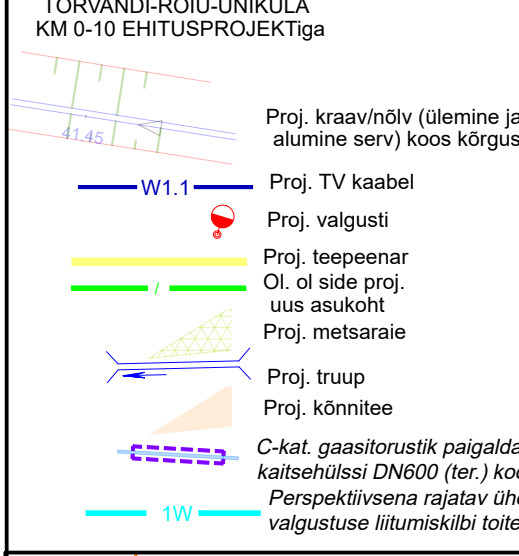

Proj. kraav/nõlv (ülemine ja alumine serv) koos kõrgusega

Proj. TV kaabel

Proj. valgusti

Proj. teepenaar

Ol. ol. side proj. uus asukoht

Proj. metsaraie

Proj. trüpp

Proj. kõnnitee

C-kat. gaasitorustik paigaldamiseks kaitseühik DN600 (ter.) koos tsentraatoritega

Perspektiivsena rajatav ühendusliin valgustuse liitumiskilbi toeteks

Tingimärgid Enersense AS

Kinnistupiir

Olemasolev keskpinge kaabel

Olemasolev madalpinge kaabel

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev keskpinge õhuliin

Projekteeritud keskpinge kaabel (1 toru)

Tööst väljaviidav/demonteeritav

Projekteeritud MP/KP muhv

Olemasolev gaasitrass

Olemasolev dreen

Ol. ol. veetrass

Ol. ol. kanalisatsioonitrass

Ol. ol. sidetrass

Projekteeritud reservtoru

Kinnine meetod

Mets/ puud

