
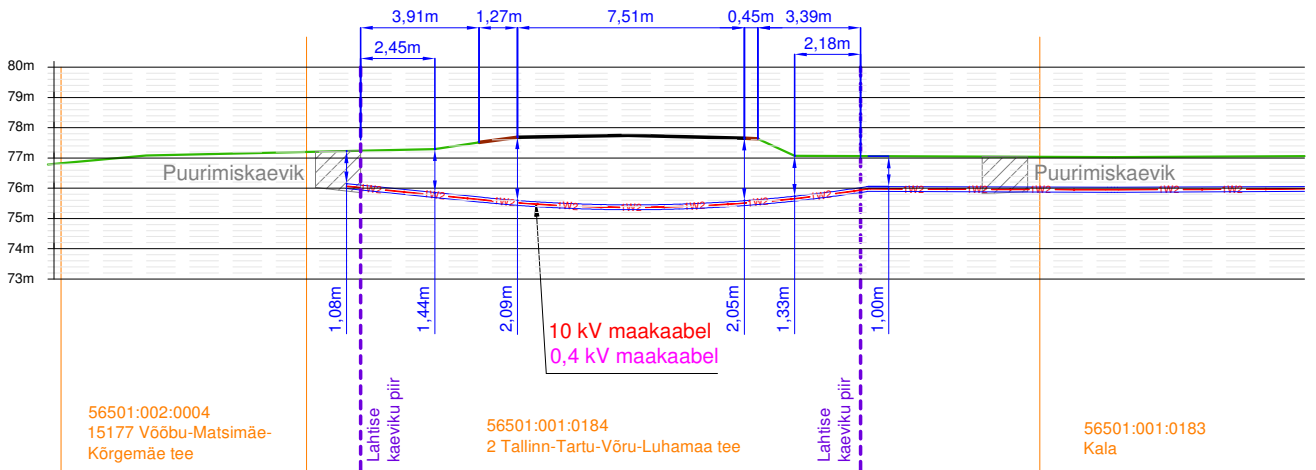


## Kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 15177 (Võõbu - Matsimäe - Kõrgemäe tee, km 0,18)

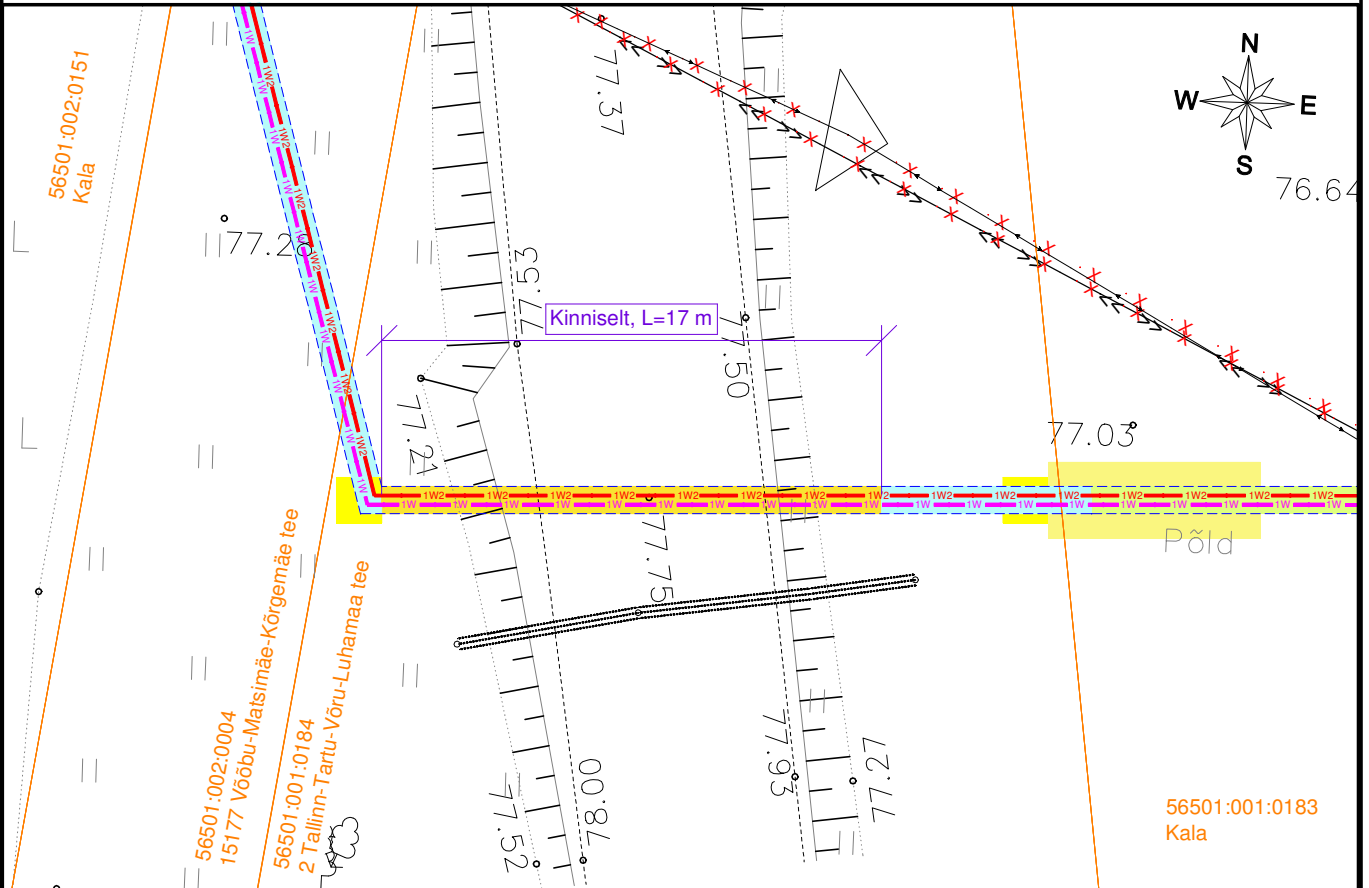

**Märkused:**

- Teega ristumine teostada kinnisel meetodil (L=17m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullelt.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.

Projekt:	<b>Elektrivõrgu ümberehitus Matsimäe mahasõidul Võõbu küla, Paide linn, Järvamaa</b>	Tellija:	<b>Enefit Connect OÜ</b>		
Joonis:	<b>Kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 15177</b>	Joonise nr:	<b>TR0917-5</b>		
<p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</p>	Projekteeris	<b>Aro Kivisild</b>	13.02.2023		
	Kontrollis	<b>Mikk Reiter</b>	13.02.2023		
	Stadium	<b>Tööprojekt</b>	Möötkava	<b>1:250</b>	Leht