


JOONISTE JAOTUS TRASSIL M1:50000

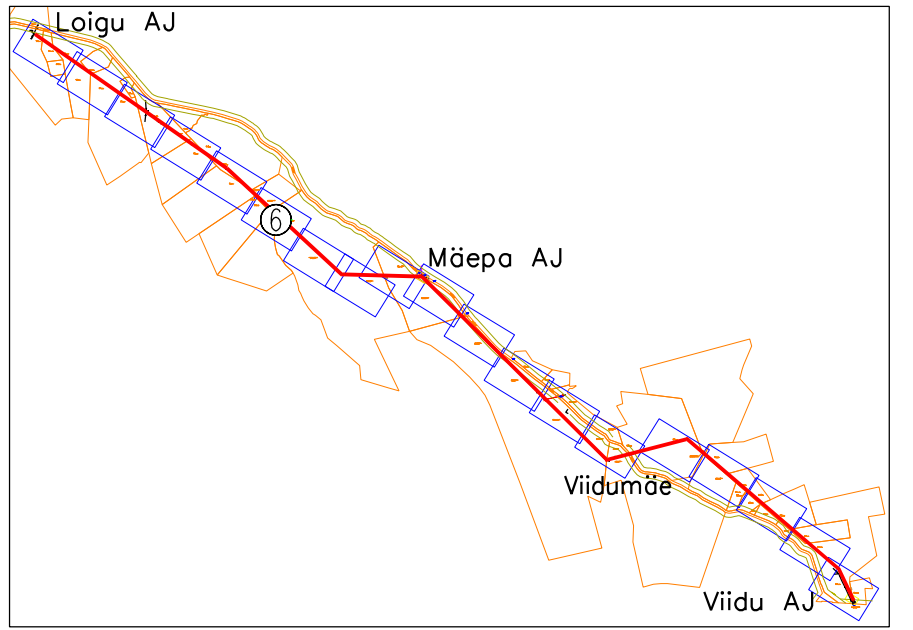

TINGMÄRGID	
	rekonstrueeritav 10 kV õhuliin BLL-62
	projekteeritav uus puitmast mastinumber 15
	projekteeritav tõmmits
	olemasolev r/b ja puitmast
	õhuliini lahklüliti
	olemasolev 10 kV õhuliin
	olemasolev 10 kV maakaabelliin
	olemasolev 0,4 kV maakaabel
	olemasolev 0,4 kV õhuliin
	maauksuse piir

MÄRKUSED

\* Alusplaanina on kasutatud OU DP Projektbüroo maamõõdutööd nr. 56-23-G.  
Koordinaadid L.EST'97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Tellija:  Enefit Connect OÜ				Aadress: Energia tn. 4 Pärnu	Töö nr: IP6273
Töö nimetus: Viidu 10 kV HL fiidri parendamine Viidu, Saaremaa IP6273		Joonise nimetus: Asendiplaan 6-19		MTR reg.nr: TEL 001753	Staadium: TP
				Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 04.10.23
				Telefon: 51 64 840	Leht/Lehti: 6/19
				e-mail: leho@tt.ee	Mõõt: A3 1:1000
				Projekteerija: Leho Jõeäär	Allkiri: