



# 18199 Viluste-Lindora tee 22,63 km

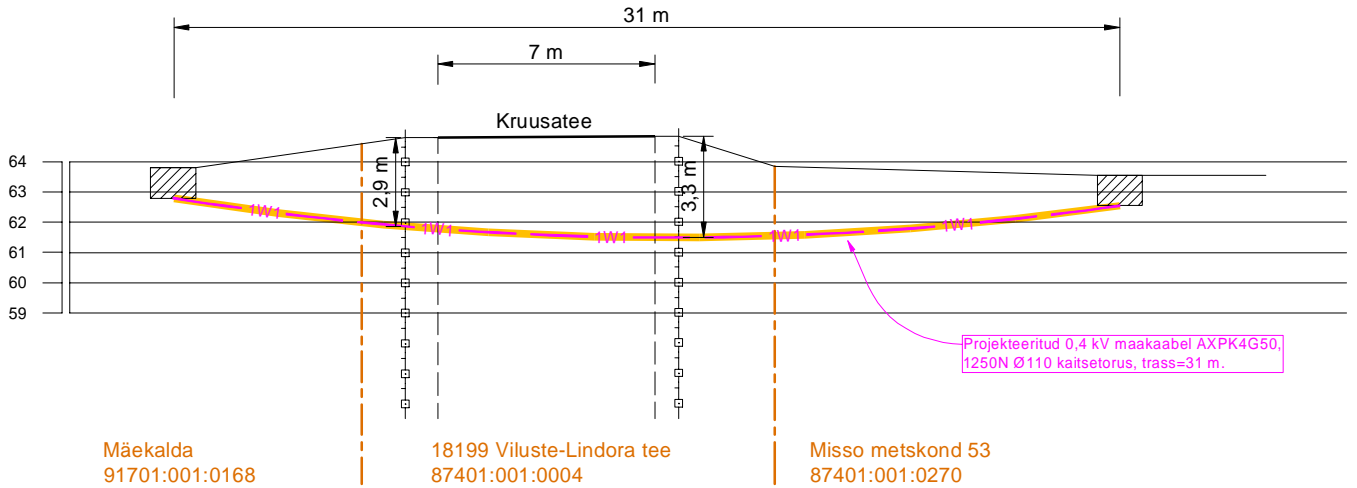

### Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised trubiiga 1 m altpoolt trubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teeäärde all min 2,5 m.

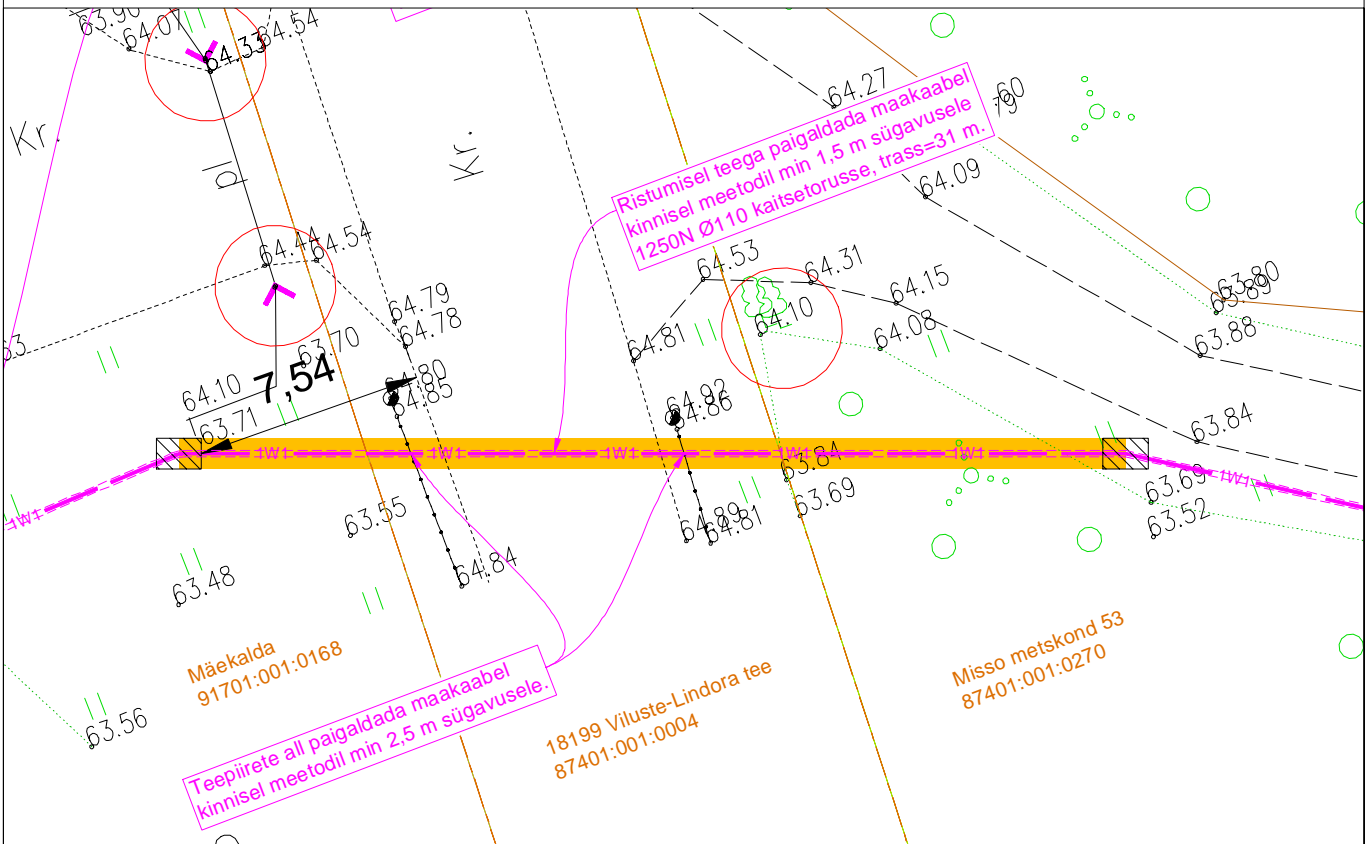

Projekt		Mäekalda kinnistu elektriliitumine. Tabina küla, Võru vald, Võru maakond				Tellija		Enefit Connect OÜ	
 LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486		Joonis		Asendiplaan				Joonise nr	
		Projekt		Raido Rebane	26.07.2023	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 250	
		Kontrollis		Andres Mee	26.07.2023	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
		Projektijuht					Keel	Leht	Lehti
					EST	1	1		