


TINGMÄRGID:

- olemasolev

- projekteeritud

- asendatav

- projekteeritud maandus

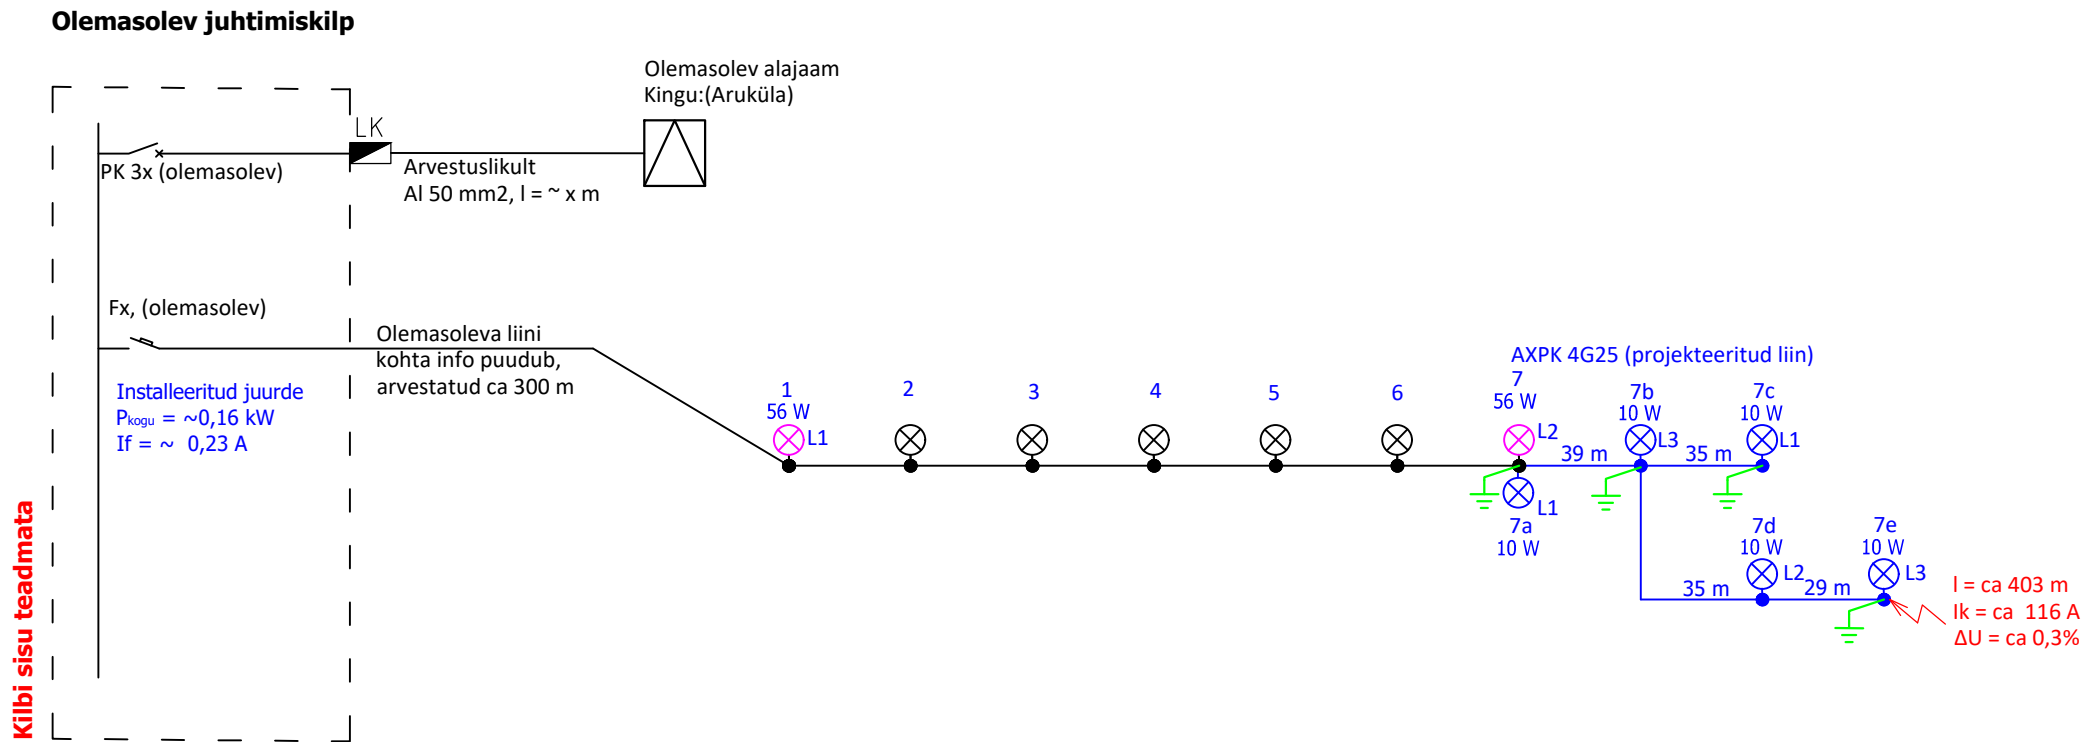

- MÄRKUSED:
1. Käesoleval joonisel ei kajastu valgustite tegelikud vahemaad looduses, vaid on toodud kaablite pikkused, milles kajastub ka vundamentidesse paigaldatavat osa (ühe lõigu kohta 2,0 + 2,0 m, projekteeritud osas).

2. Valgustuse toide ja lülitus on lahendatud olemas olevast valgustuse postist.

3. Välisvalgustuse fiidrite pingesüsteem on 3 x 400/230 V, 50 Hz ja juhistikusüsteem TN-C.

4. Koormus jagada fiidri faaside vahel maksimaalselt sümmeetriliselt. Faaside järjestus L1, L2, L3, L1, L2, L3...

5. Välisvalgustusele ehitada kordusmaandused plaanil näidatud kohtadesse.

6. Elektritehnilised andmed (lühisvool, pingekadu jt) on arvatatud olemasolevate materjalide põhjal ning ei pruugi olla täpsed!

7. Peale ehitustöid tuleb mõõta üle lühis- ja koormusvoolud ning vajadusel vahetada kaitseaparatuur.

Töö nr. 00623		Kuupäev: 19/03/2024	Objekt: Tehase tee 2 jalg- ja jalgrattatee ühenduse ehitusprojekt		
Leht: 1	Lehti: 1	Möötkava: M1:500	Joonise nimi: Elektriline skeem	Joonise nr. EL-5-01	Stadium: PP
Projekteeris:	Gerda Mändmaa		Tellija: Raasiku Vallavalitsus		
Kontrollis:	Harry Mitt				

MitiProjekt

MitiProjekt OÜ
registrikood:14515583
Aiandi 13/2, Tallinn, Harjumaa
info@mitiprojekt.ee