










TINGMÄRGID

-  **SEK** SEK-Suitsueemaldusklapp
-  **SEJK** SEJK-Suitsueemalduse juhtimiskeskus
-  **TAB** TAB-Suitsueemalduse infotabloo
-  **ATS** ATS-Automaatne Tulekahjusignalisatsioonikeskseade
-  **TOAK** TOAK-Tuleohutuseautomaatikakeskseade
-  **SEV** SEV-Suitsueemaldusmootor
- 

SEJK-TAB
FE180 PH90 4x2x0.8+S



Kaabli alg-lõpp punkt ja mark

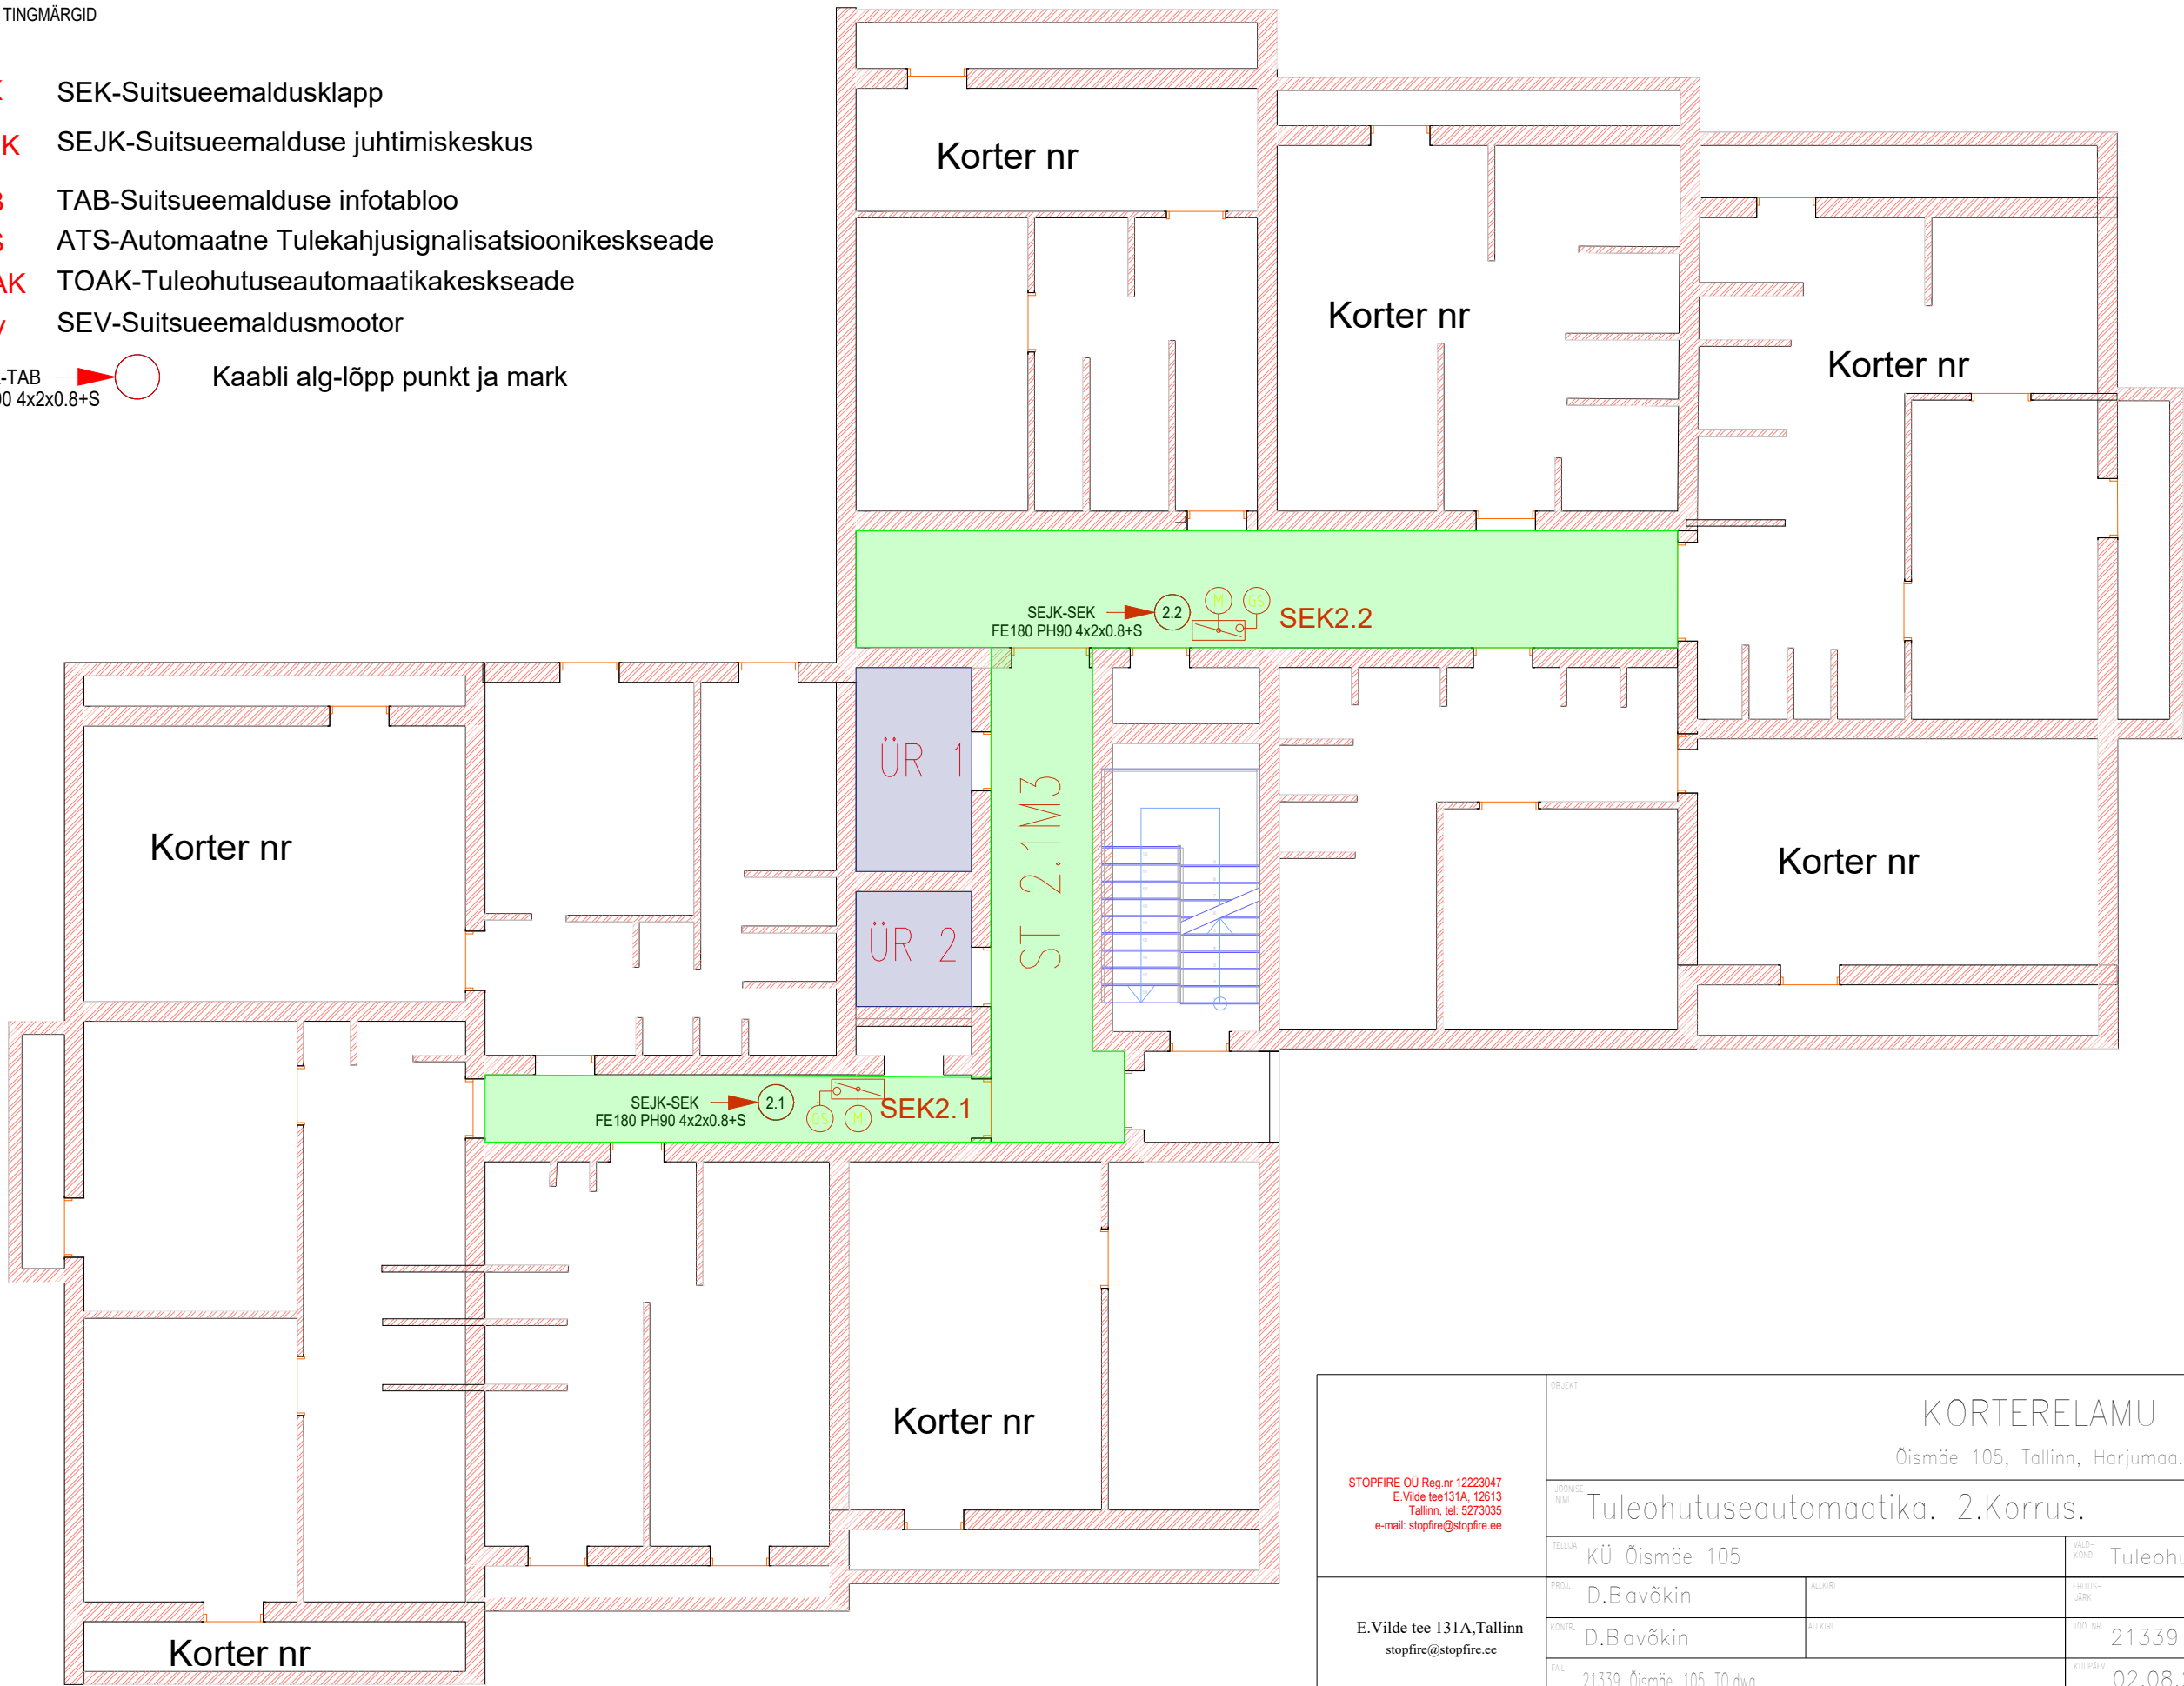

<div>STOPFIRE OÜ Reg.nr 12223047 E.Vilde tee131A, 12613 Tallinn, tel: 5273035 e-mail: stopfire@stopfire.ee</div> <div>E.Vilde tee 131A,Tallinn stopfire@stopfire.ee</div>	OBJEKT KORTERELAMU Õismäe 105, Tallinn, Harjumaa.			
	JÕONISE NUM Tuleohutuseautomaatika. 2.Korrus.			MASTAAP A3 1:1
	TELLUA KÜ Õismäe 105		VALD- KOND Tuleohutuseautomaatika.	
	PROJ. D.Bavõkin	ALKJRI	SAHTUS- JÄRK	PROJEKT STADIUM Teostus
E.Vilde tee 131A,Tallinn stopfire@stopfire.ee	KONTR. D.Bavõkin	ALKJRI	TÖÖ NR 21339	JÕONISE NR T0-12
	FAIL 21339_Õismäe_105_T0.dwg	KUIPRAEV 02.08.2022	MUNDATUS 01	