






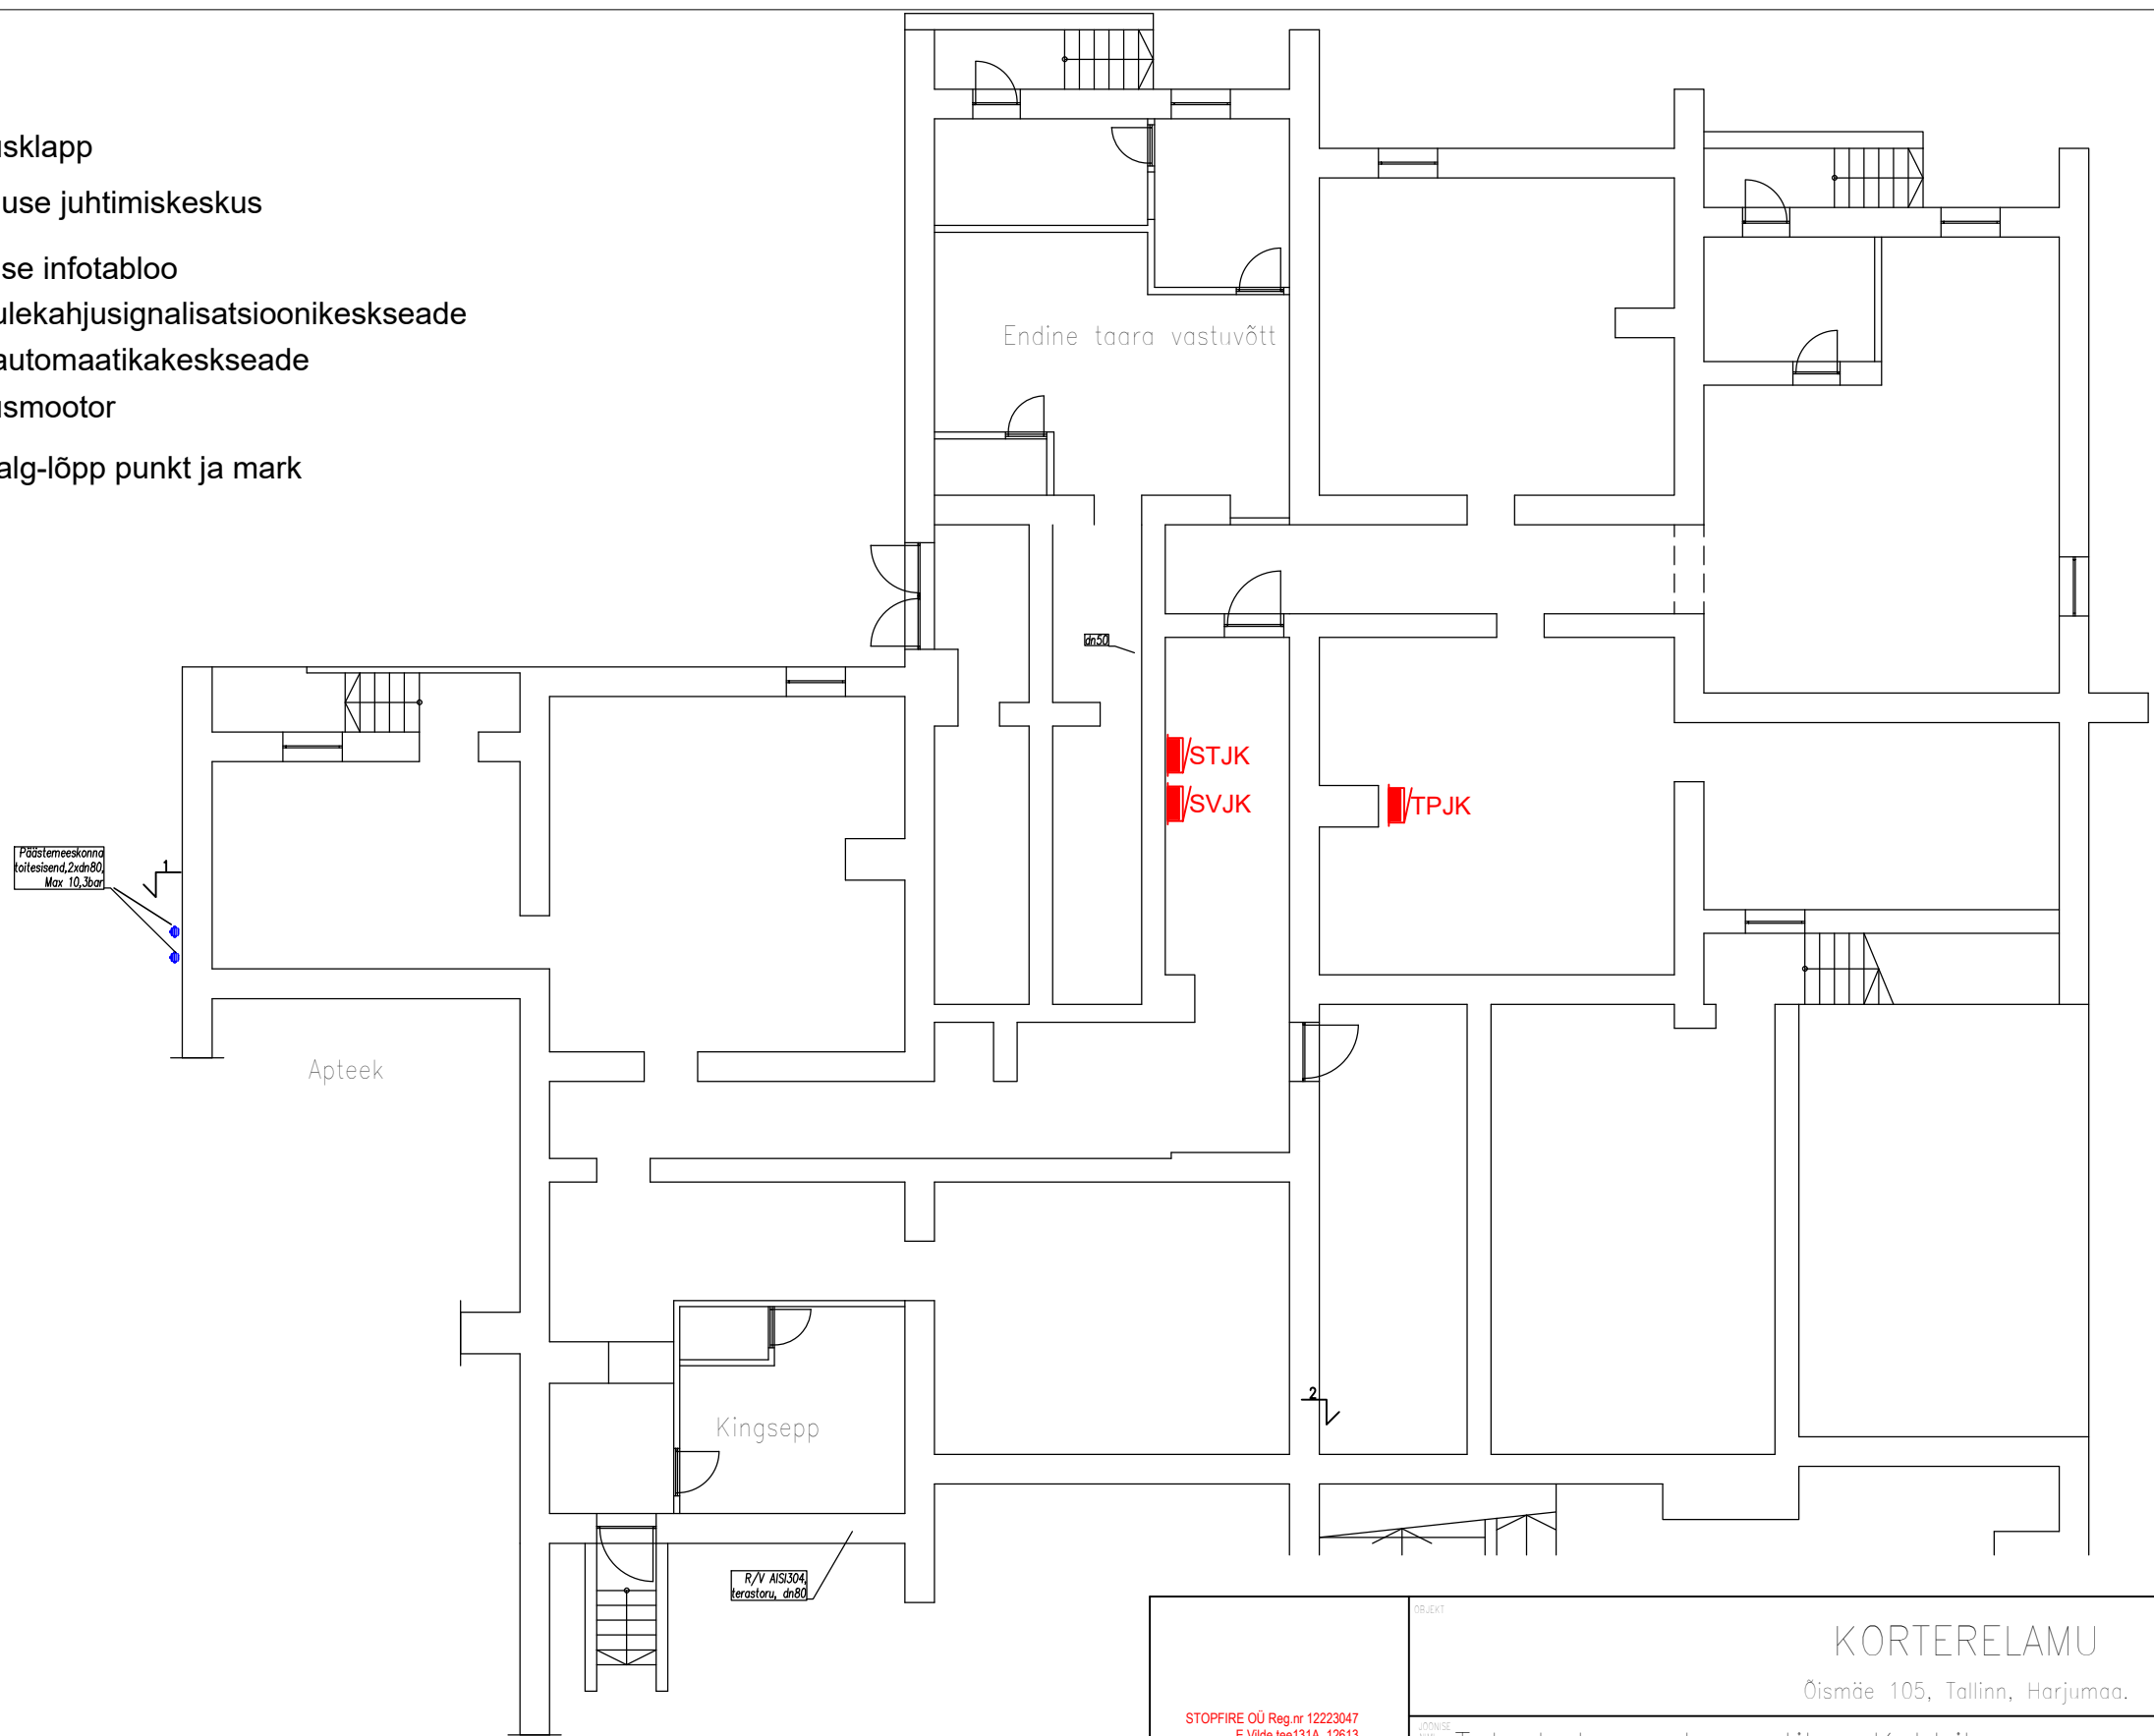
	<b>SEK</b>	SEK-Suitsueemaldusklapp
	<b>SEJK</b>	SEJK-Suitsueemalduse juhtimiskeskus
	<b>TAB</b>	TAB-Suitsueemalduse infotabloo
	<b>ATS</b>	ATS-Automaatne Tulekahjusignalisatsioonikeskseade
	<b>TOAK</b>	TOAK-Tuleohutuseautomaatikakeskseade
	<b>SEV</b>	SEV-Suitsueemaldusmootor

SEJK-TAB			Kaabli alg-lõpp punkt ja mark
FE180 PH90 4x2x0.8+S			



<div>STOPFIRE OÜ Reg.nr 12223047 E.Vilde tee131A, 12613 Tallinn, tel: 5273035 e-mail: stopfire@stopfire.ee</div>	OBJEKT				
	KORTERELAMU Õismäe 105, Tallinn, Harjumaa.				
	JÕONISE NIM			KASTAAR	
	Tuleohutuseautomaatika. Keldrikorrus			A3 1:1	
	TELLUJA KÜ Õismäe 105		TULE- KOND Tuleohutuseautomaatika.		
<div>E.Vilde tee 131A,Tallinn stopfire@stopfire.ee</div>	PROJL	D.Bavõkin	ALUKIRI	ENTISE- JÄRK	PROJEKTI STAADIUM
	KONTR.	D.Bavõkin	ALLKIRI	TOO NR	JÕONISE NR
	FAIL	21339_Õismäe_105_T0.dwg		KUIPÄEV	MUNDATUS
			02.08.2022		01