STROMTEC TÖÖ NR 25-110 TINGMÄRGID

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reaalset suurust tähistava tingmärgiga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. keskpinge õhuliini mast
- Proj. madalpinge õhuliini mast
- Proj. õhuliini mastitugi
- Proj. mastalajaam
- Proj. tõmmits õhuliini mastile
- Proj. alajaam maanduspaigaldisega
- Puurimise lähtekaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

87001:001:0087
24215 Metsküla-Kildu tee

87001:001:0060
Kallaste

87001:001:1002
Vahemetsa

87001:001:1012
Oobiku

87001:001:0322
Kõlgusaare

Mast 10

Mast 11

Mast 12

Mast 11 asendada: TAN, 13m, klass 4 + tugi 14m, klass 4
Toe kaugus mastist 6m
Paigaldada riiglid

Ristumine riigitee nr 24215 Metsküla-Kildu tee km 9,78
tagada õhuliini nõuetekohane kõrgus min 7,0m
Arvutuslik kõrgus 7,3m. (Vt. õhuliini rippe joonis 4)

90.93

97.00

114.22

Õhuliini rippe joonis 4

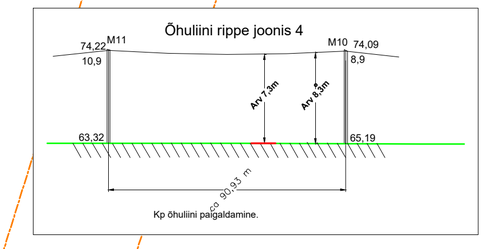

Kp õhuliini paigaldamine.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 04.02.2026
		MTR:	TEL002388	Töö nr: 25-110
		Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 039
		Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
Töö nimetus:	Viljandi-VASTEMÕISA. IP8579. Tööprojekt.	E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 039	Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	