



Ristumine maanteega "75 Tumala–Orissaare–Väikese väina tee L1", km 4,41
(joonis "Orissaare_Asendiplaan")

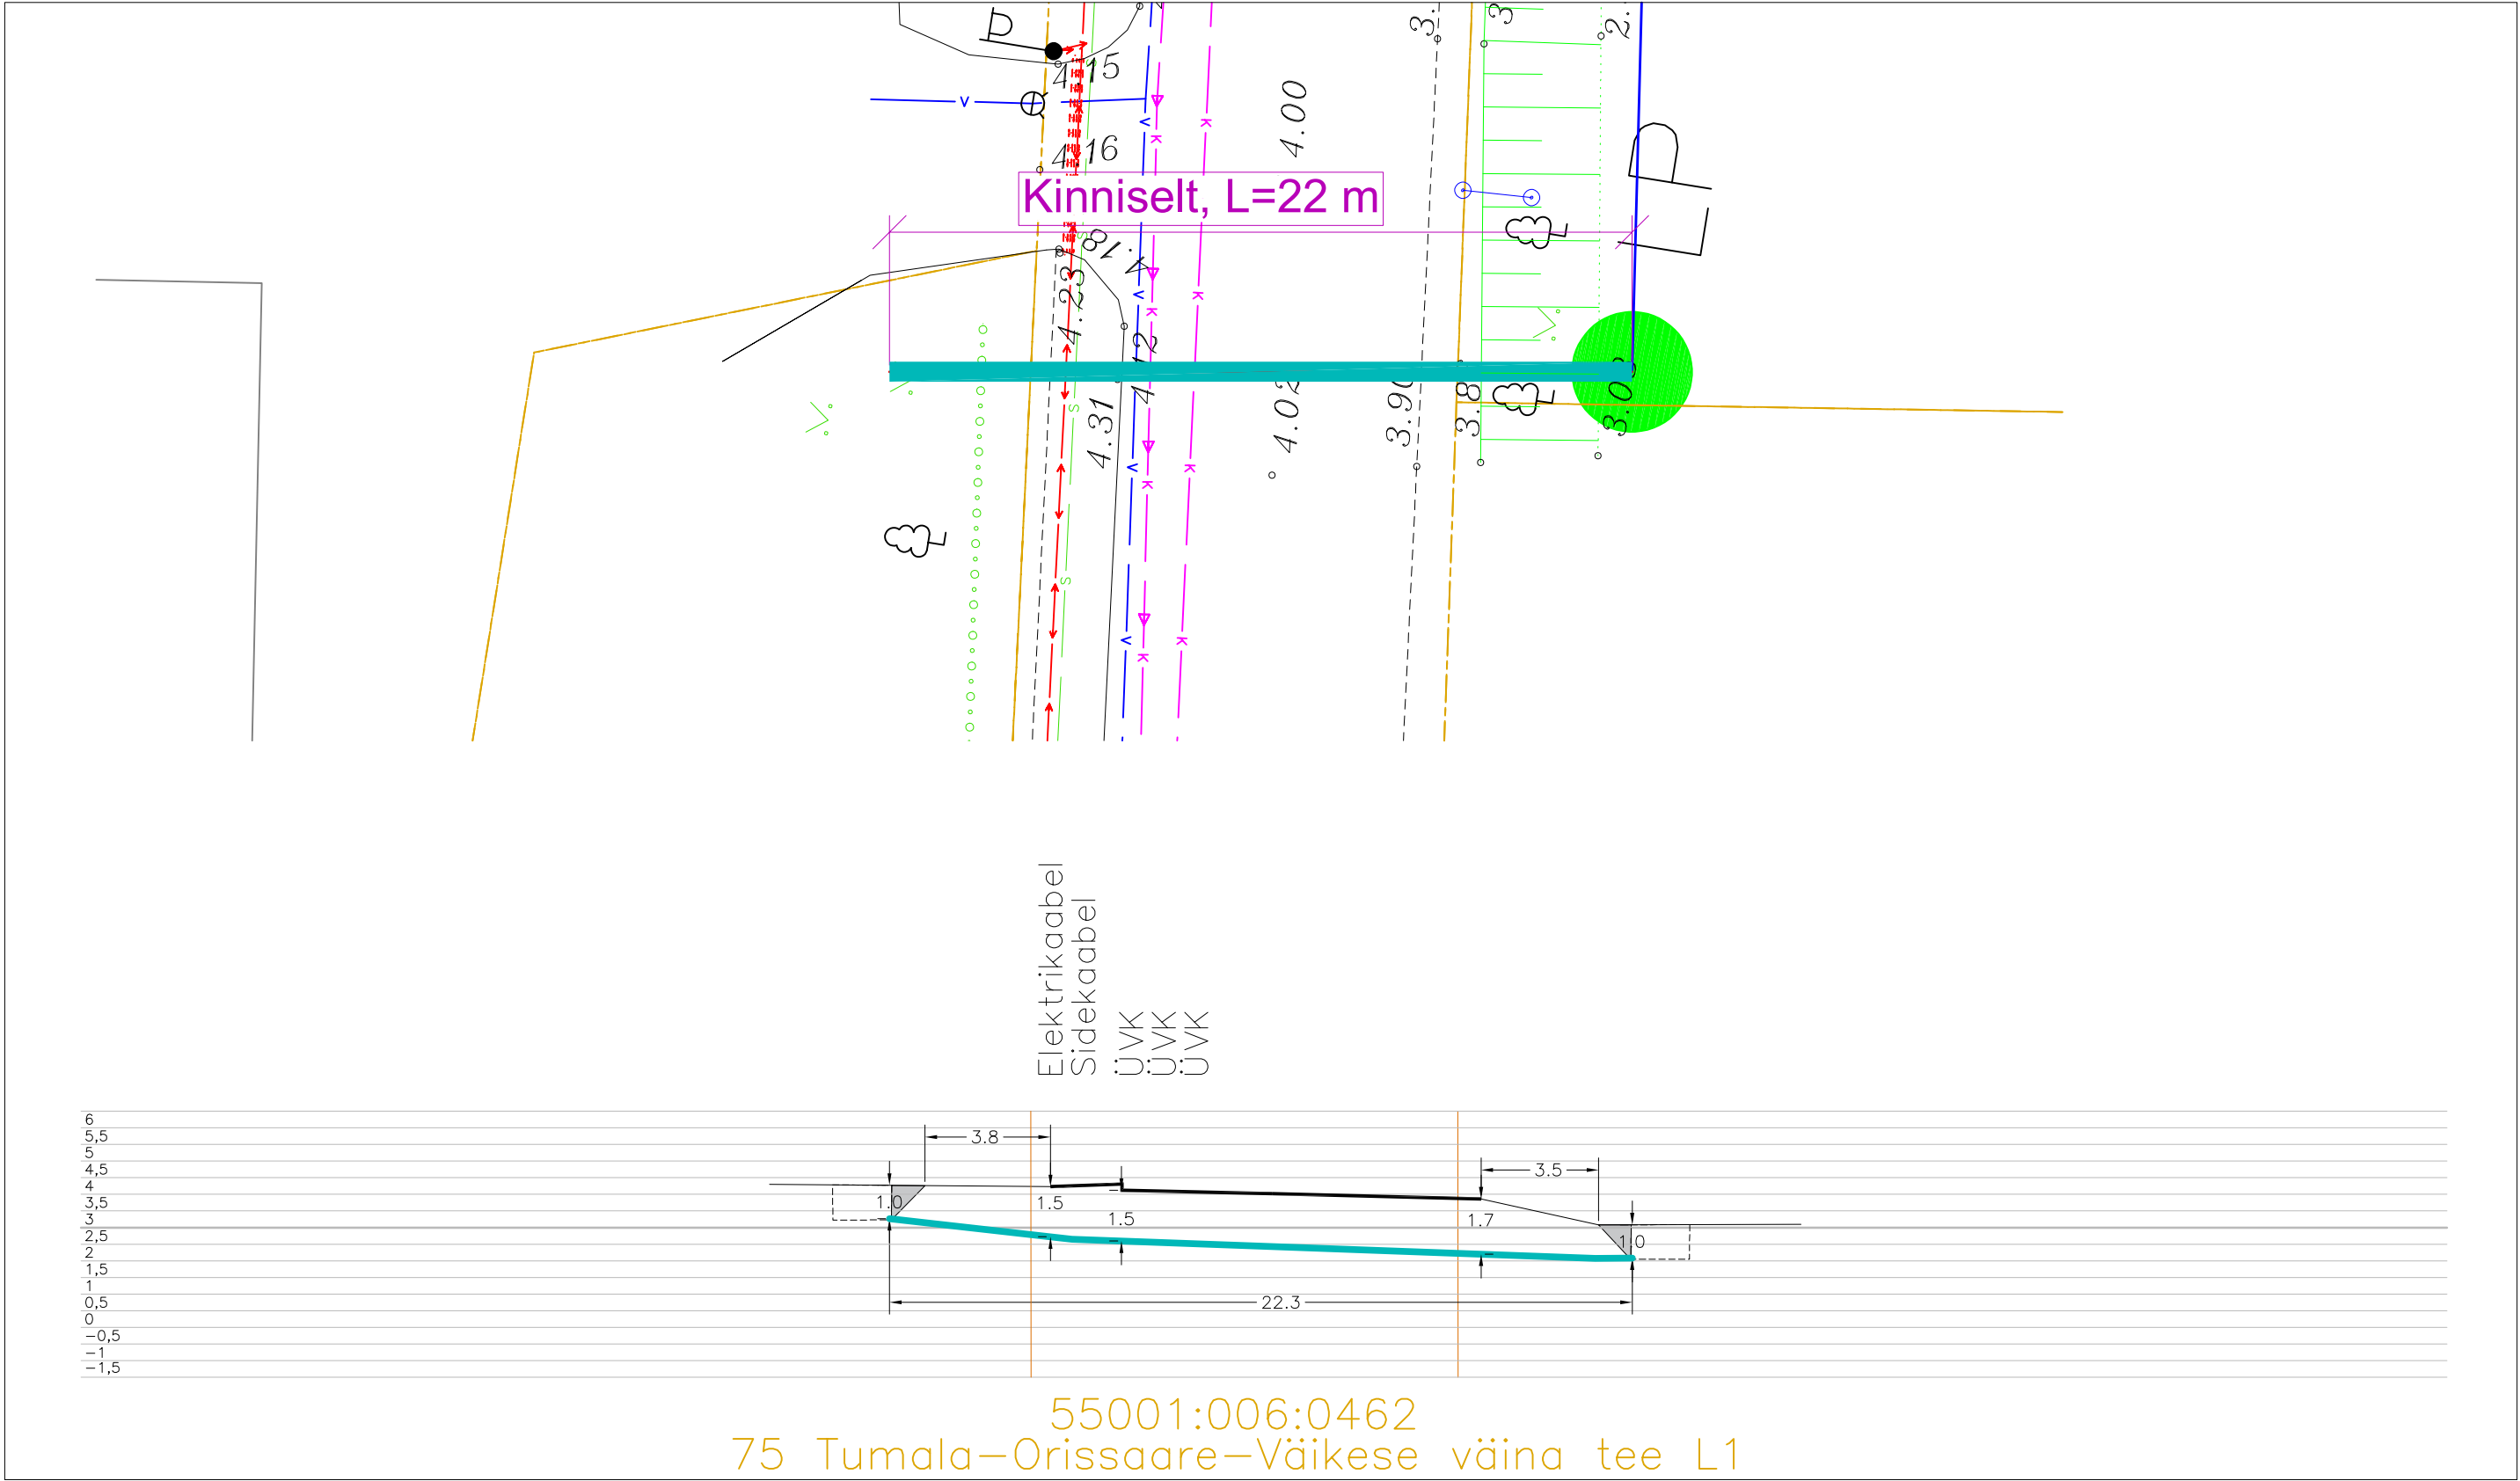


55001:006:0462
75 Tumala–Orissaare–Väikese väina tee L1

Tingmärgid alusplaani	
	Projekteeritud kaitsetoru kinnisel meetodil
	Projekteeritud kaitsetoru lahtisel meetodil
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiirid
	Kinnise läbiminekuga kaevik
	Varisemisnurk 1:1

ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE KÕRGUSED!!!

 <small>Sidestööd & elektritööd</small>		OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
		Uustalu 2,Kose 75101	*		1	13
Telefon 6069300		www.corle.ee	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine		Mõõtkava 1:
Faks 6069308						
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Saare maakond, Saaremaa vald Orissaare alevik			07.04.2025
Kontrollis	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/					
Tellijal	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt Ristlõiked			

Ristumine maanteega "75 Tumala–Orissaare–Väikese väina tee L1", km 4,63
(joonis "Orissaare_Asendiplaan")

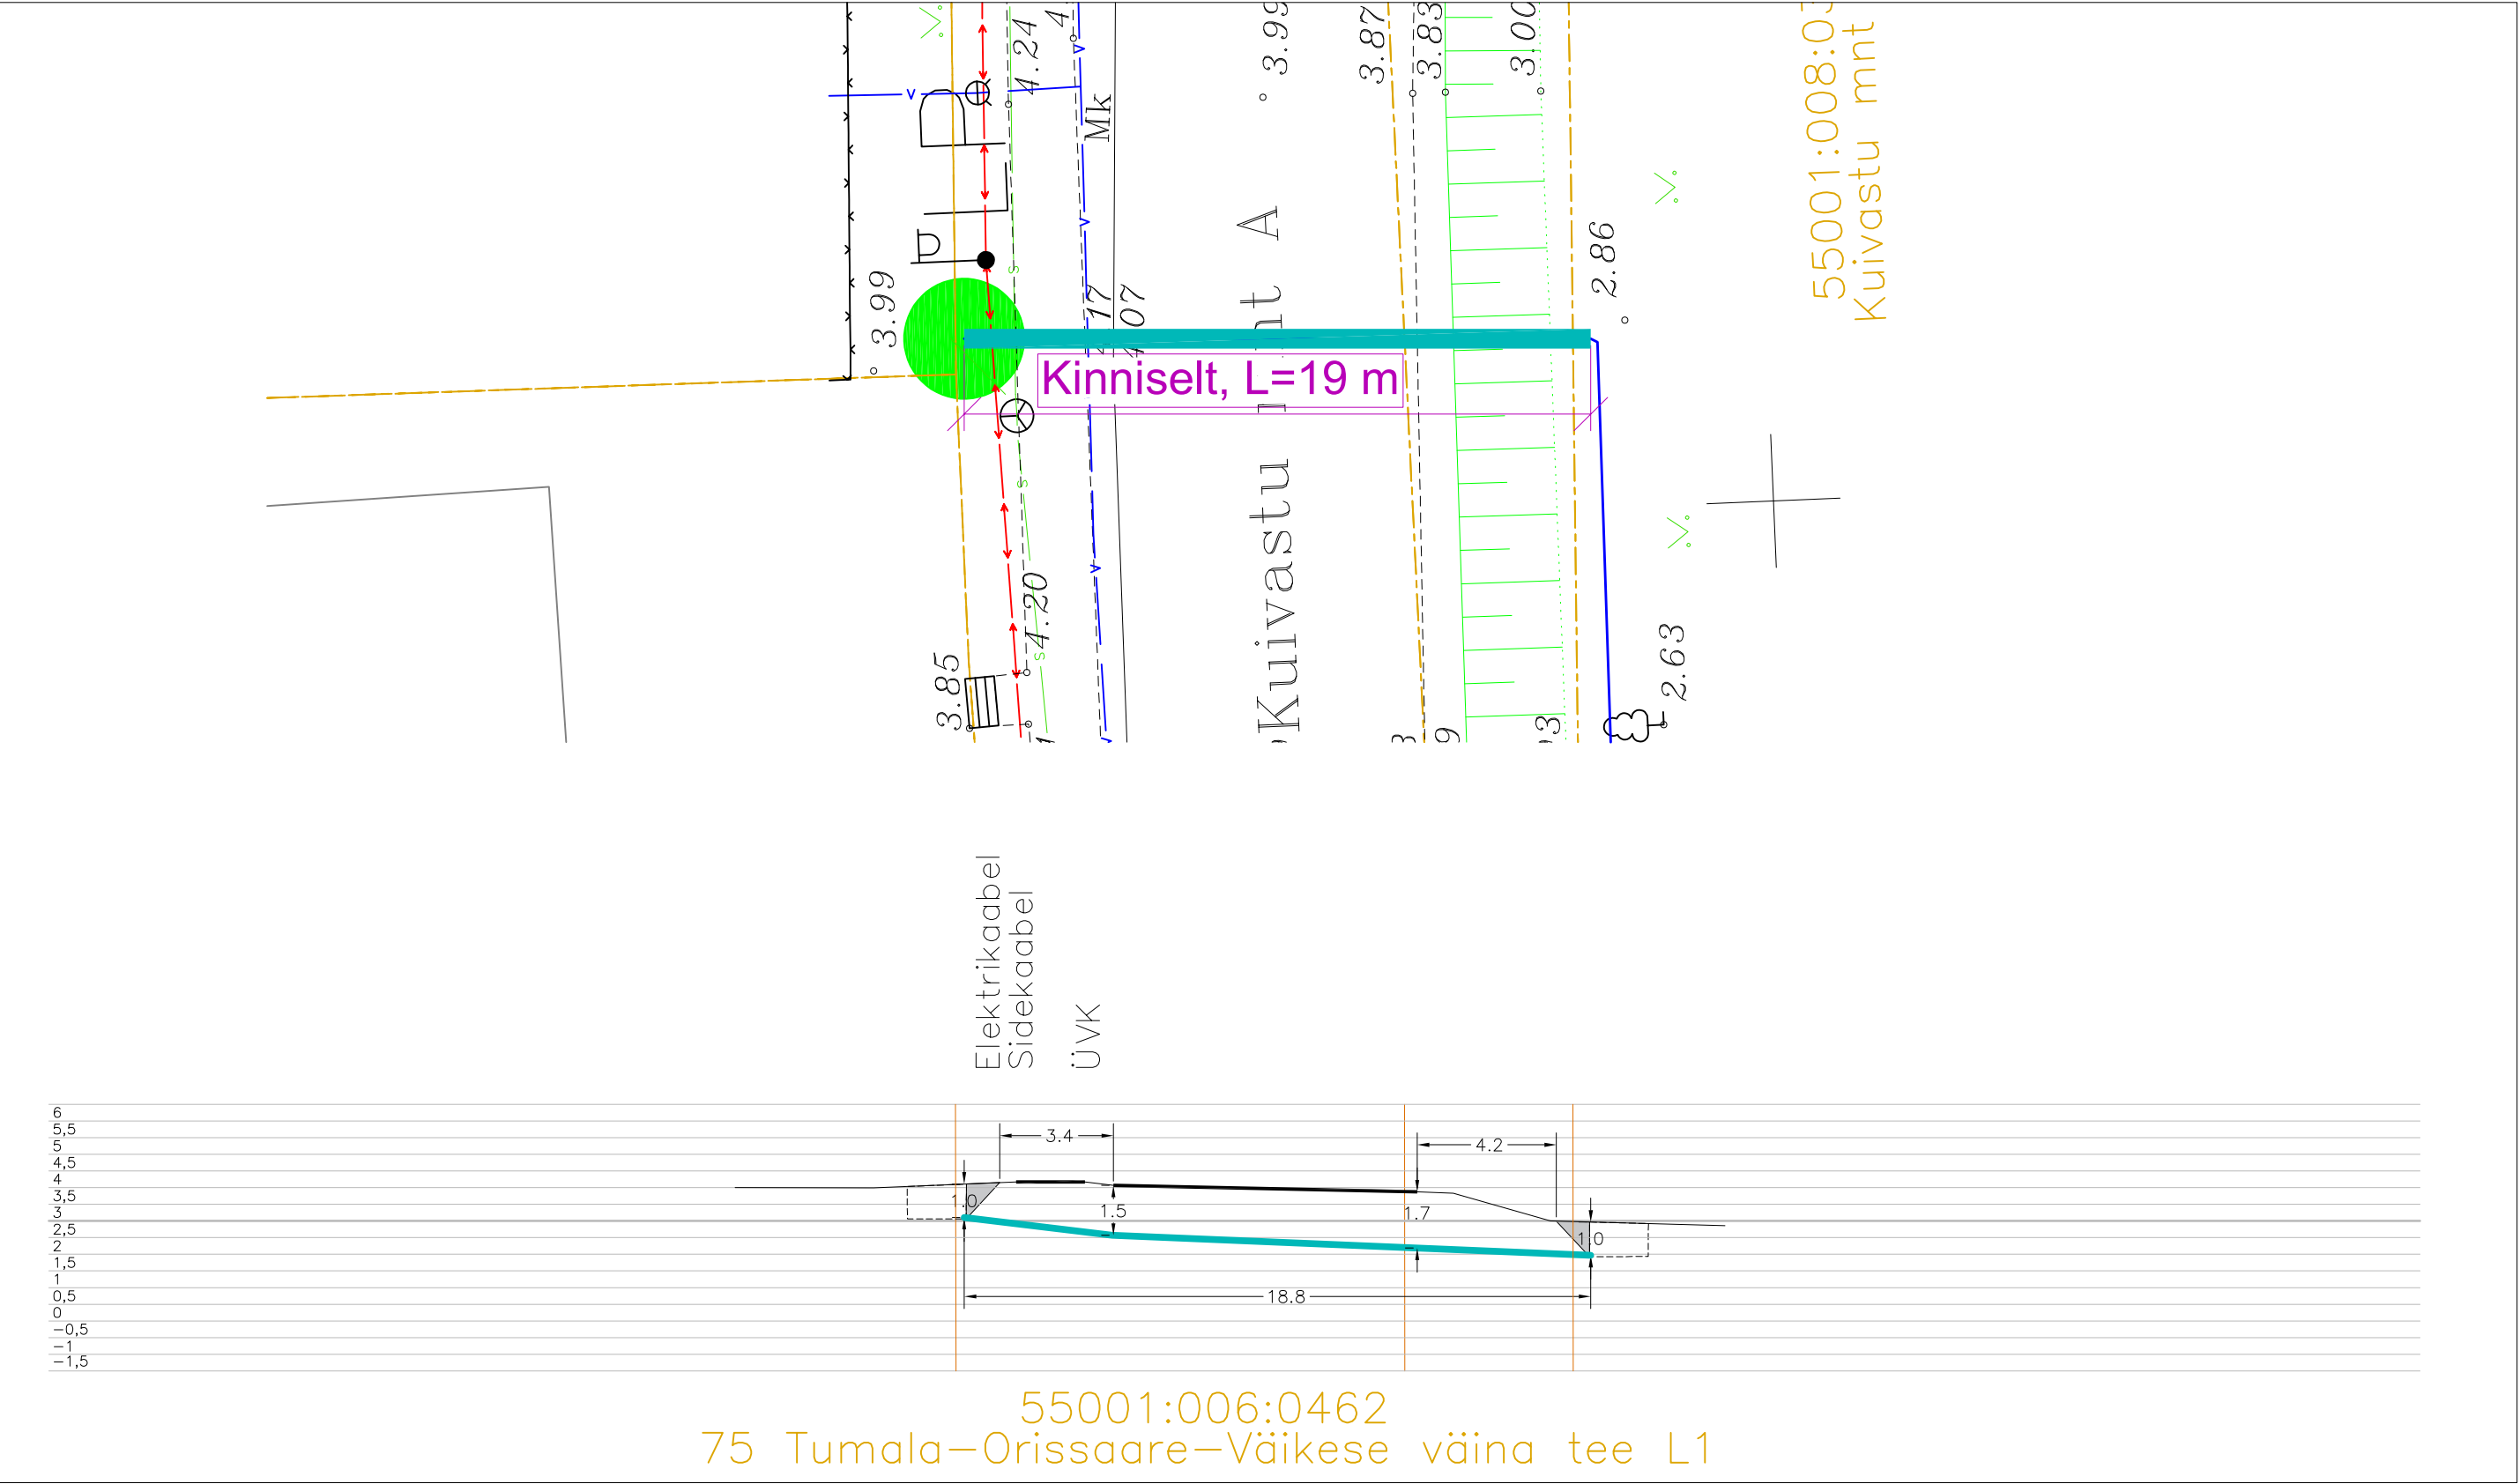


Tingmärgid alusplaani	
	Projekteeritud kaitsetoru kinnisel meetodil
	Projekteeritud kaitsetoru lahtisel meetodil
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiirid
	Kinnise läbiminekuga kaevik
	Varisemisnurk 1:1


ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE KÕRGUSED!!!

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2, Kose 75101			2	13
Telefon 6069300	Faks 6069308	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine		Mõõtkava 1:
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Saare maakond, Saaremaa vald		07.04.2025
Kontrollis	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/		Orissaare alevik		
Tellijä	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt		
			Ristlõiked		

Ristumine maanteega "75 Tumala–Orissaare–Väikese väina tee L1", km 4,95
(joonis "Orissaare_Asendiplaan")

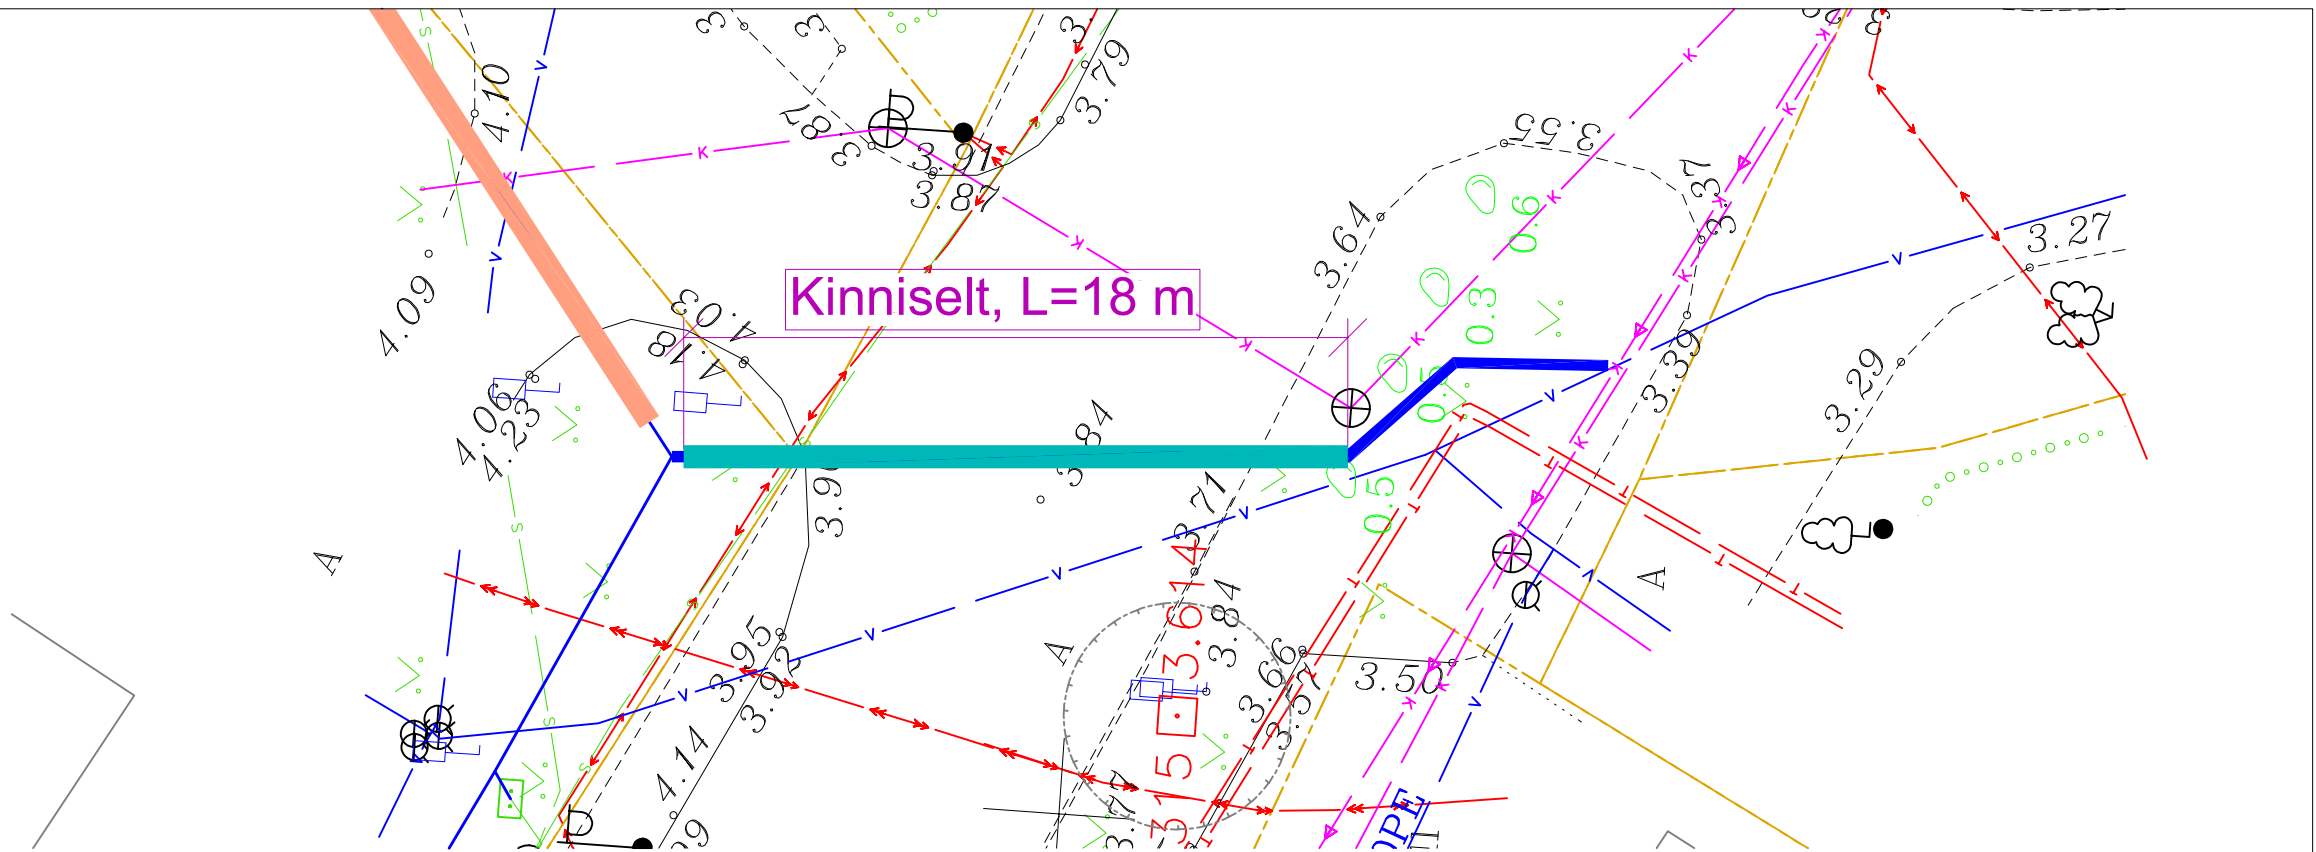

Elektrikaabel
Sidekaabel

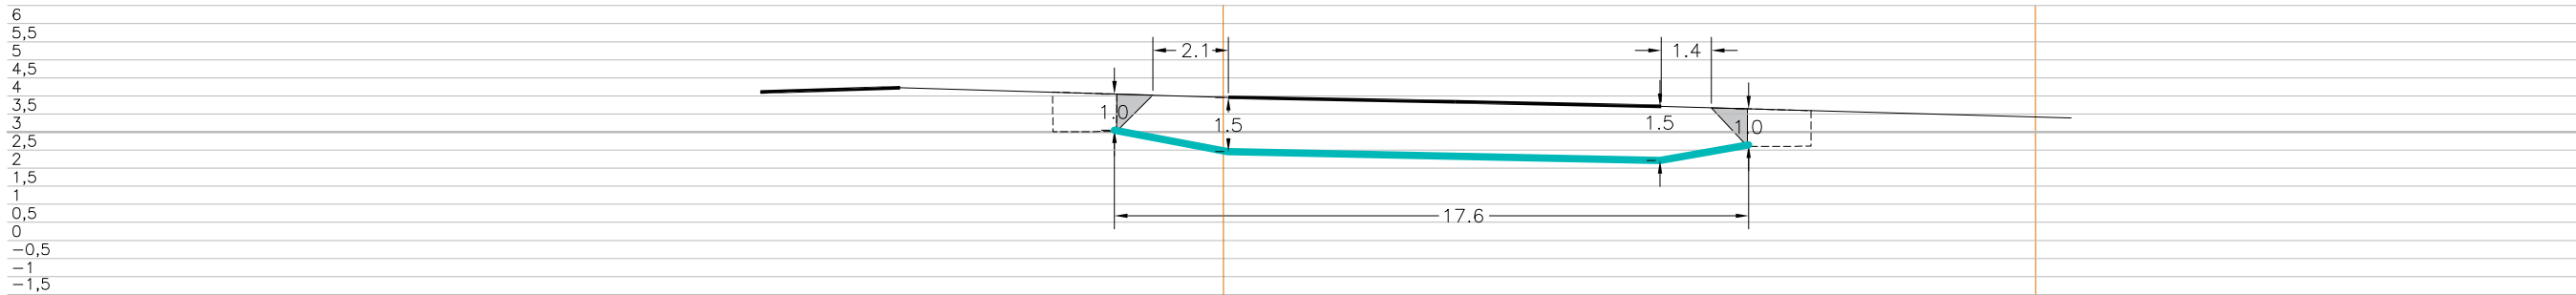


55001:006:0462
75 Tumala–Orissaare–Väikese väina tee L1

Tingmärgid alusplaani	
	Projekteeritud kaitsetoru
	Projekteeritud kaitsetoru
	Projekteeritud kaitsetoru
	Projekteeritud kaitsetoru
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiirid
	Kinnise läbimineku kaevik
	Varisemisnurk 1:1


ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE
KÕRGUSED!!!

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2,Kose 75101			3	13
Telefon 6069300	Faks 6069308	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side		Mõõtkava
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Saare maakond, Saaremaa vald		1:
Kontrollis	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/		Orissaare alevik		07.04.2025
Tellij	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt		
			Ristlõiked		

Ristumine tänavaga "Sadama tänav L1"
(joonis "Orissaare_Asendiplaan")

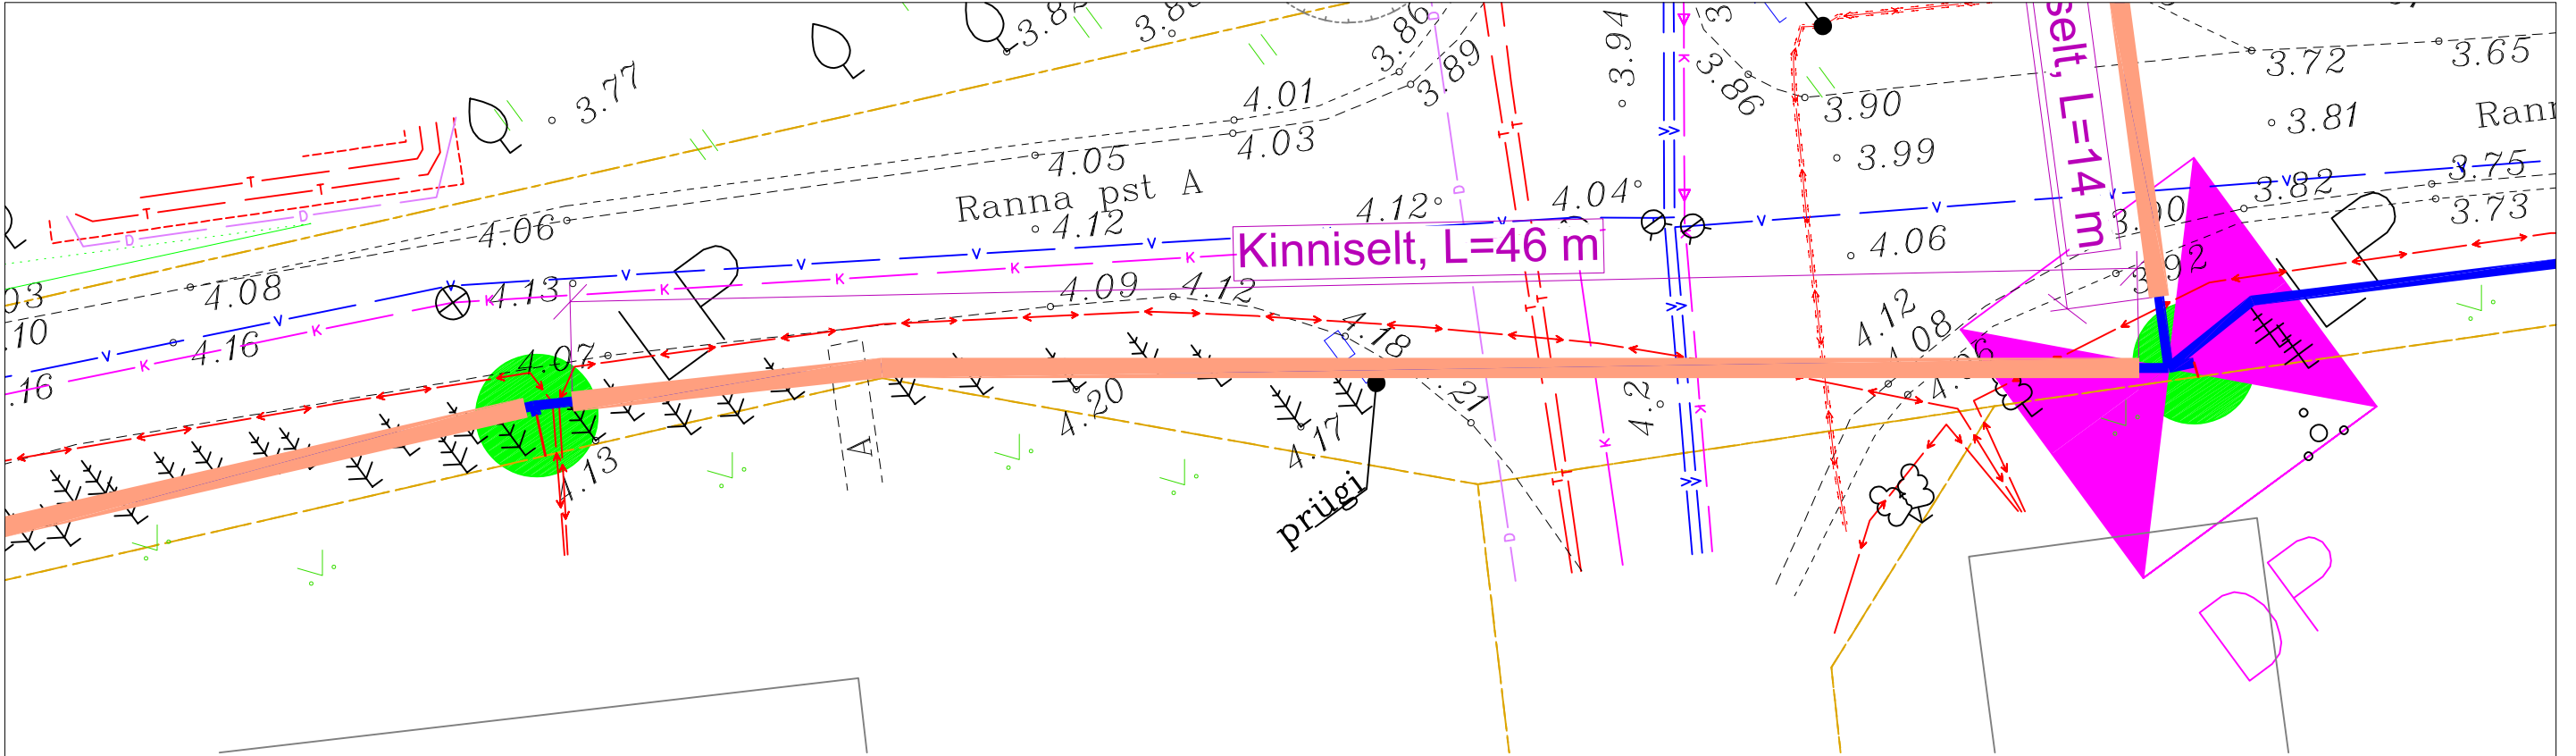

Soojatrass
ÜVK
Elektrikaabel
Elektrikaabel

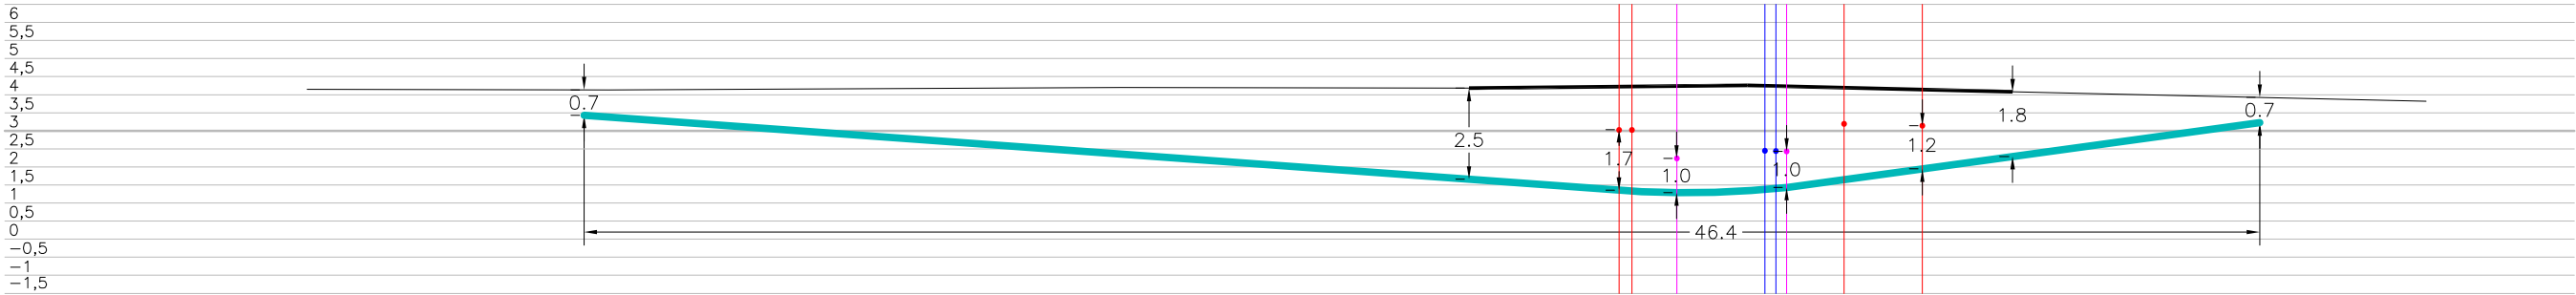



71401:001:0253
Ranna puistee

Tingmärgid alusplaani	
	Projekteeritud kaitsetoru kinnisel meetodil
	Projekteeritud kaitsetoru lahtisel meetodil
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiirid
	Kinnise läbimineku kaevik
	Varisemisnurk 1:1

ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE KÕRGUSED!!!

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2, Kose 75101			4	13
Telefon 6069300	Faks 6069308	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine		Möötkava 1:
Teostas	Anti Salura/alkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Saare maakond, Saaremaa vald		07.04.2025
Kontrollis	Kaupo Kallak/alkirjastatud digitaalselt/		Orissaare alevik		
Tellijä	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt		
			Ristlõiked		

Ristumine soojatrassiga Kuivastu mnt 37 kinnistul
(joonis "Orissaare_Asendiplaan Leht30")

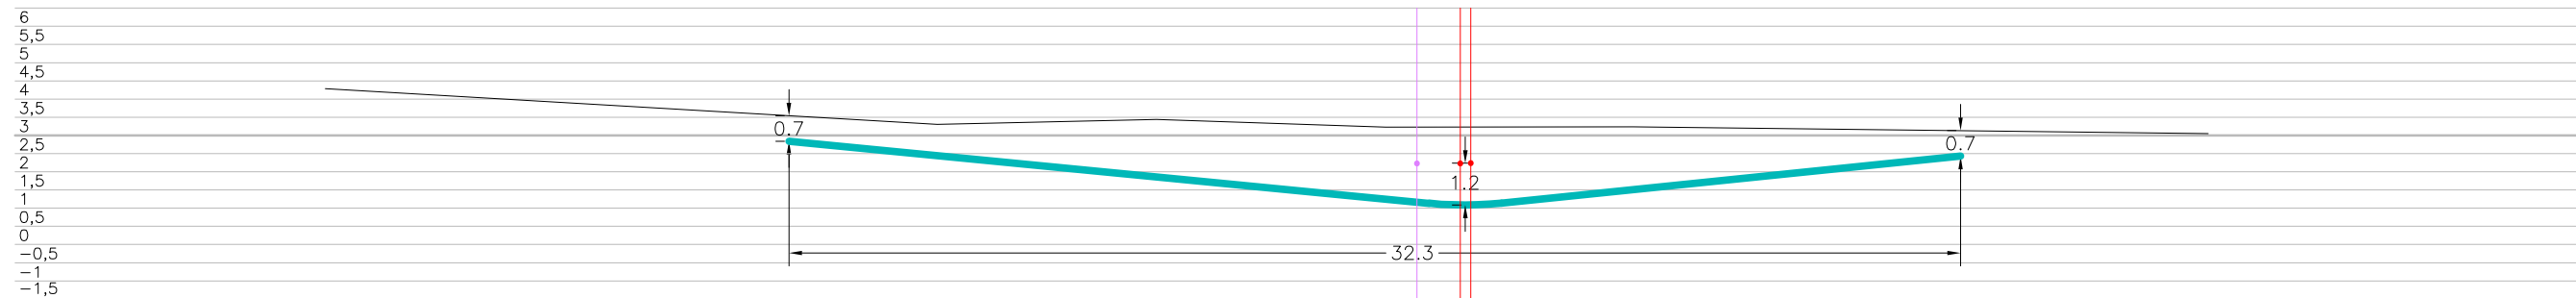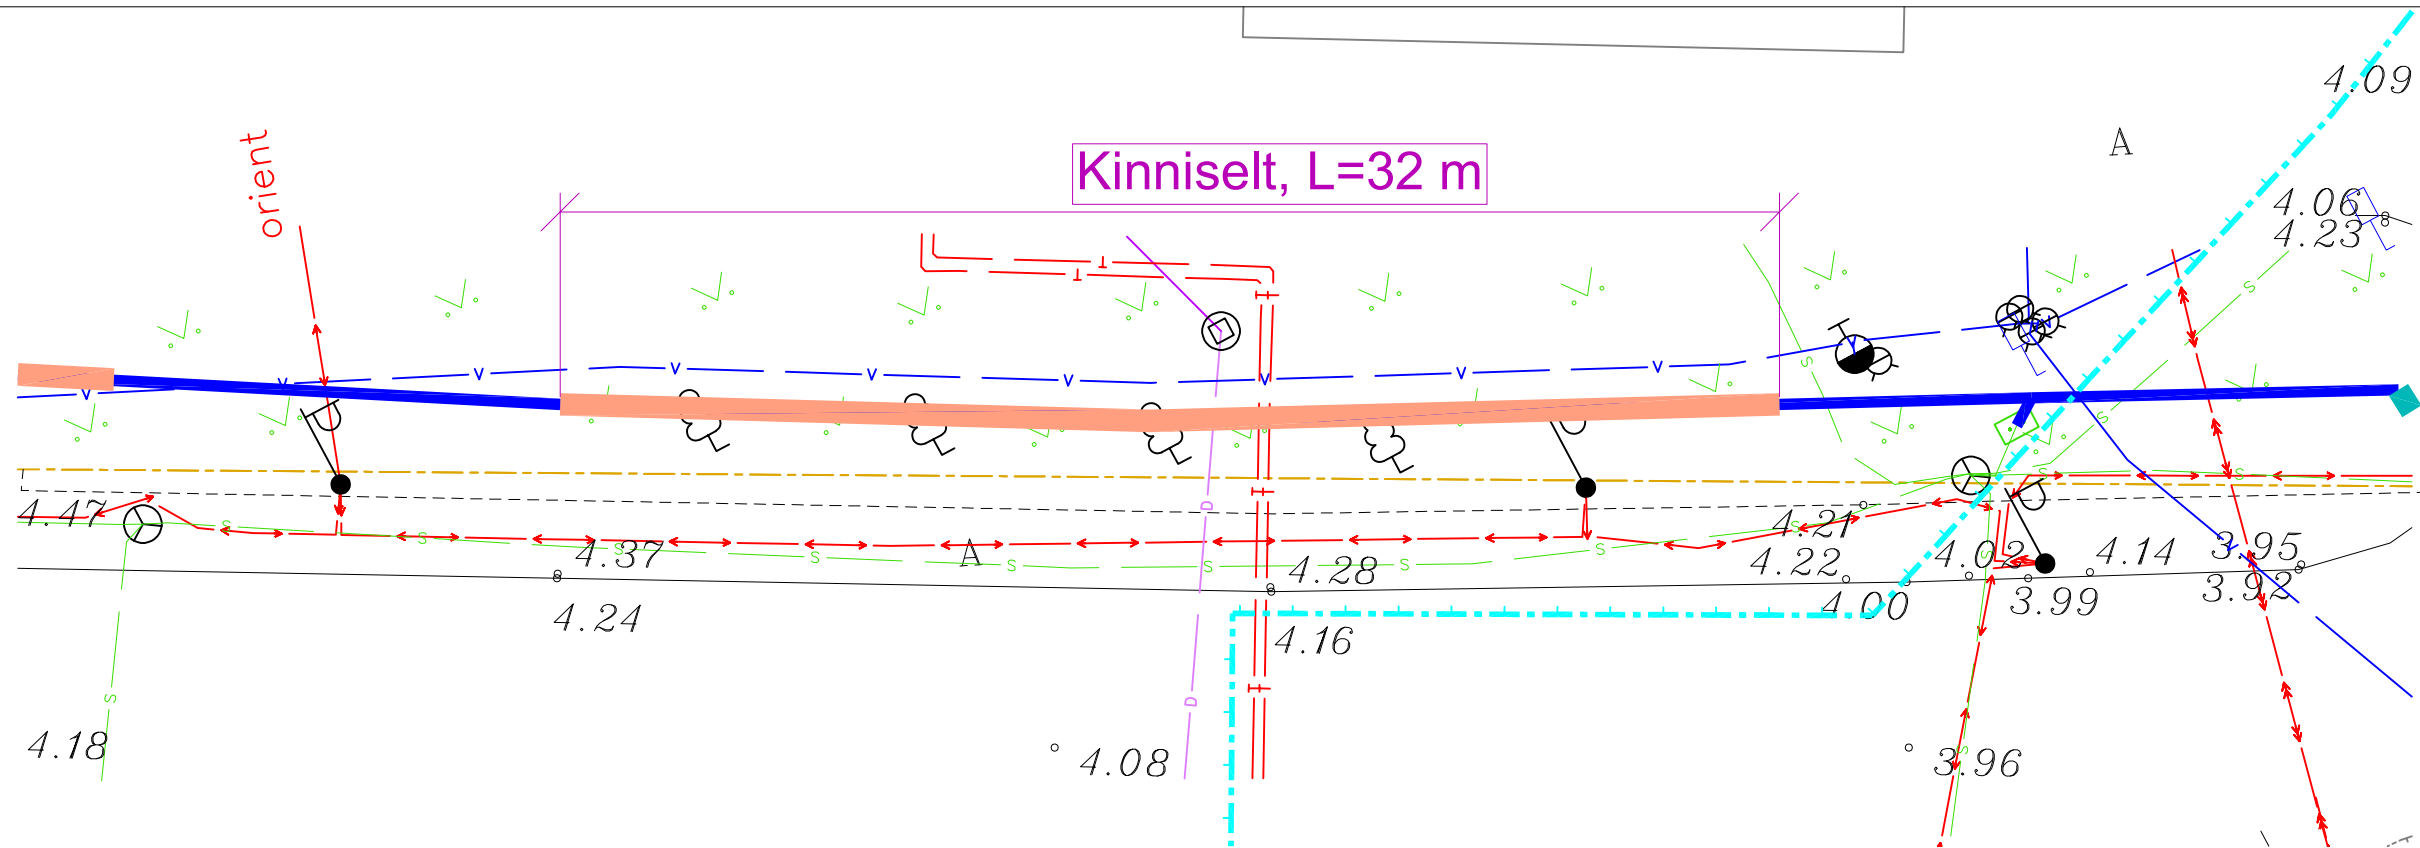


55001:006:0462
75 Tumala–Orissaare–Väikese väina tee L1

Tingmärgid alusplaani	
	Projekteeritud kaitsetoru
	Kinnisel meetodil
	Projekteeritud kaitsetoru
	lahtisel meetodil
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiirid
	Kinnise läbimineku kaevik
	Varisemisnurk 1:1

ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE
KÕRGUSED!!!

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2, Kose 75101			5	13
Telefon 6069300	Faks 6069308	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side		Mõõtkava
Teostas	Antti Salura/alkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Saare maakond, Saaremaa vald		1:
Kontrollis	Kaupo Kallak/alkirjastatud digitaalselt/		Orissaare alevik		07.04.2025
Tellijä	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt		
			Ristlõiked		

Ristumine 110kV liiniga Koidu tänaval
(joonis "Orissaare_Asendiplaan Leht5")

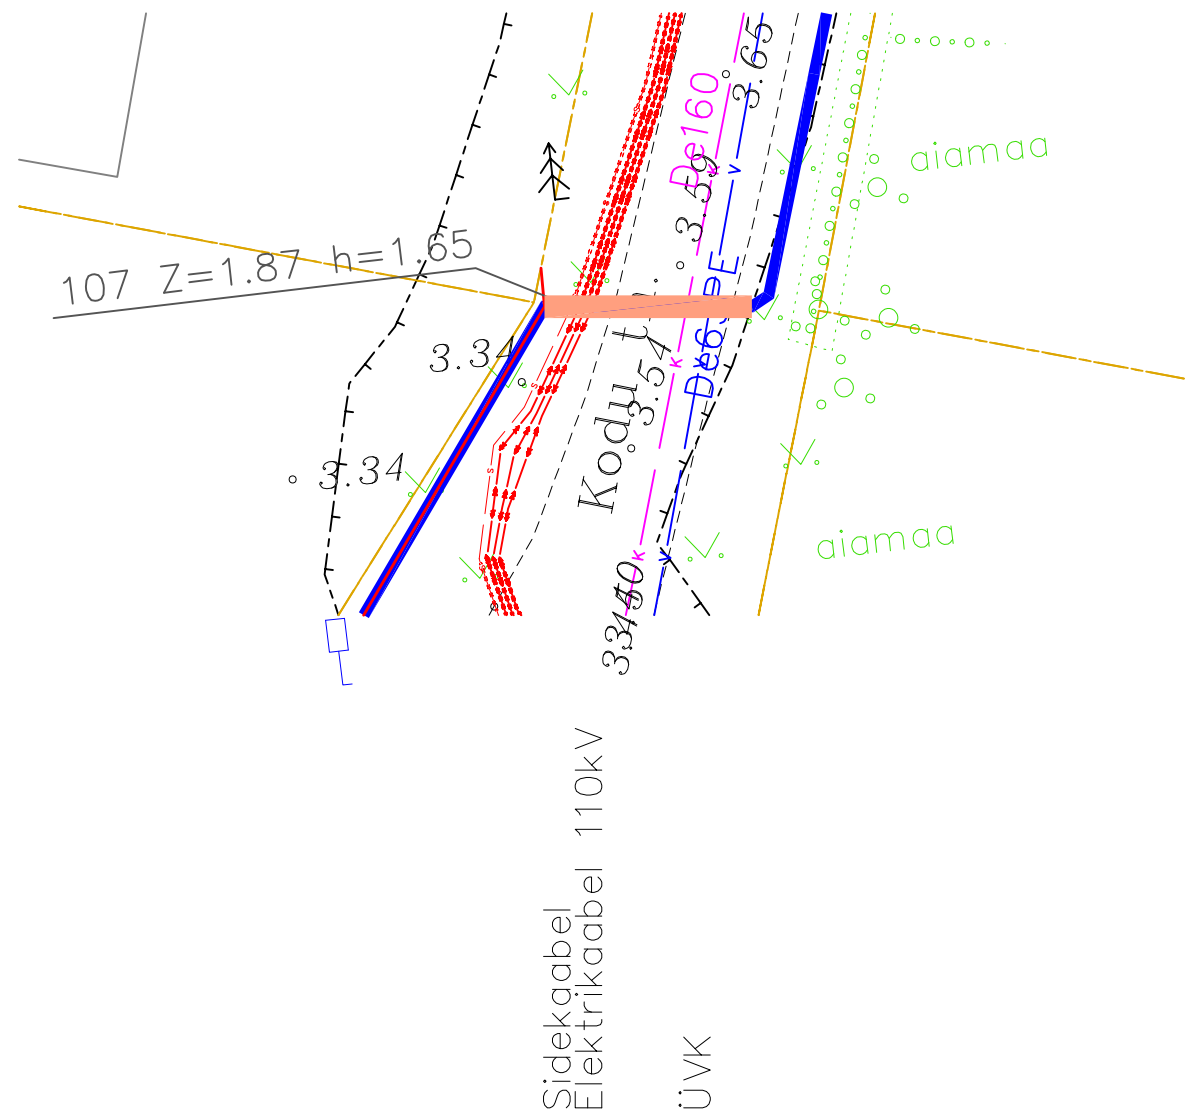


55001:008:0382
Koidu tänav L2

Tingmärgid alusplaani	
	Projekteeritud kaitsetoru kinnisel meetodil
	Projekteeritud kaitsetoru lahtisel meetodil
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiirid
	Kinnise läbimineku kaevik
	Varisemisnurk 1:1

ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE KÕRGUSED!!!
Ristumised teostada pealtpoolt 110 kV kaabelliine, puhasvahaga vähemalt 0,5 m kaablist, kaevetööd ristumiskohas teostada lahtisel meetodil!!!

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2,Kose 75101			6	13
Telefon 6069300	Faks 6069308	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine	Mõõtkava 1:	
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht		Saare maakond, Saaremaa vald	
Kontrollis	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/		Orissaare alevik		07.04.2025
Tellij	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt		
			Ristlõiked		


Ristumine 110kV liiniga Koidu tänaval
(joonis "Orissaare_Asendiplaan Leht5")

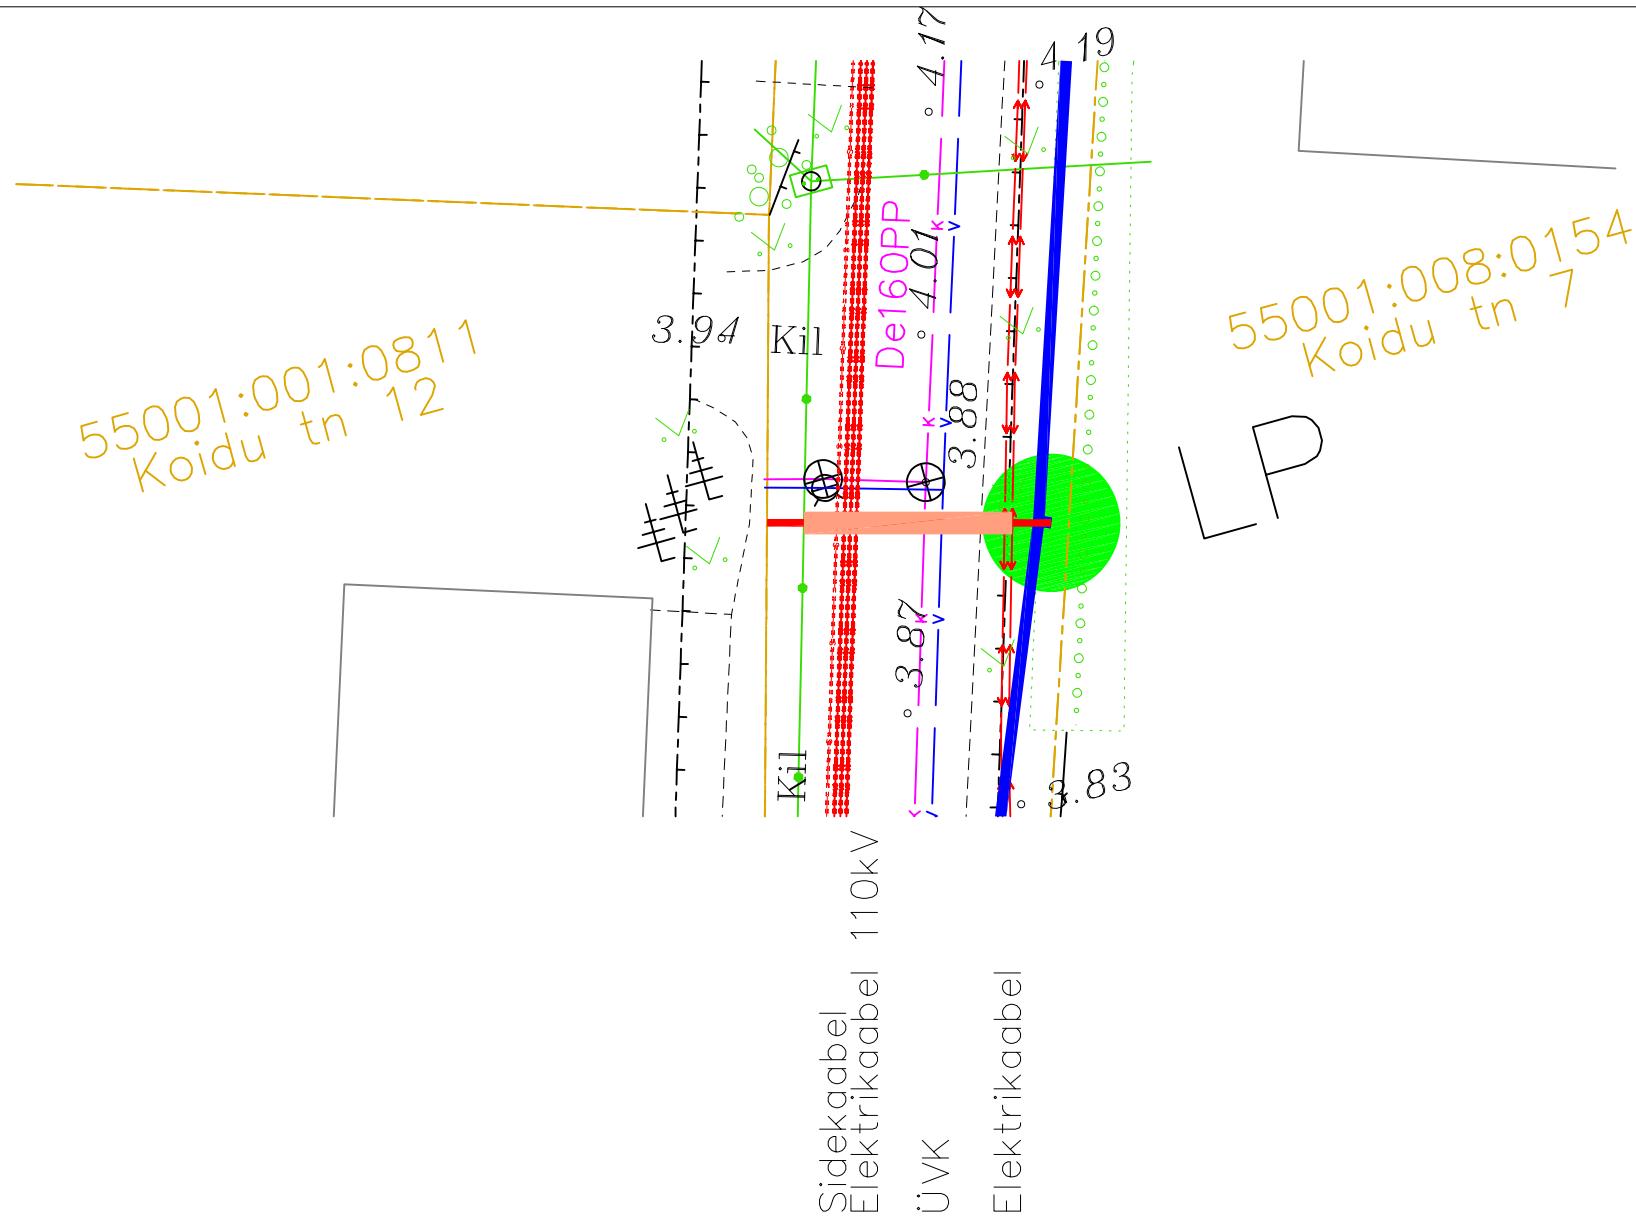


55001:008:0382
Koidu tänav L2

Tingmärgid alusplaani	
	Projekteeritud kaitseseadise kinnisel meetodil
	Projekteeritud kaitseseadise lahtisel meetodil
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiirid
	Kinnise läbimise kaevik
	Varisemisnurk 1:1


ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE KÕRGUSED!!!
Ristumised teostada pealtpoolt 110 kV kaabelliine, puhasvahaga vähemalt 0,5 m kaablist, kaevetööd ristumiskohas teostada lahtisel meetodil!!!

 <small>Siderühid & elektritööd</small>	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2,Kose 75101			7	13
Telefon 6069300	Faks 6069308	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine		Mõõtkava 1:
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Saare maakond, Saaremaa vald		07.04.2025
Kontrollis	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/		Orissaare alevik		
Tellij	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt		
			Ristlõiked		

Ristumine 110kV liiniga Koidu tänaval
(joonis "Orissaare_Asendiplaan Leht7")

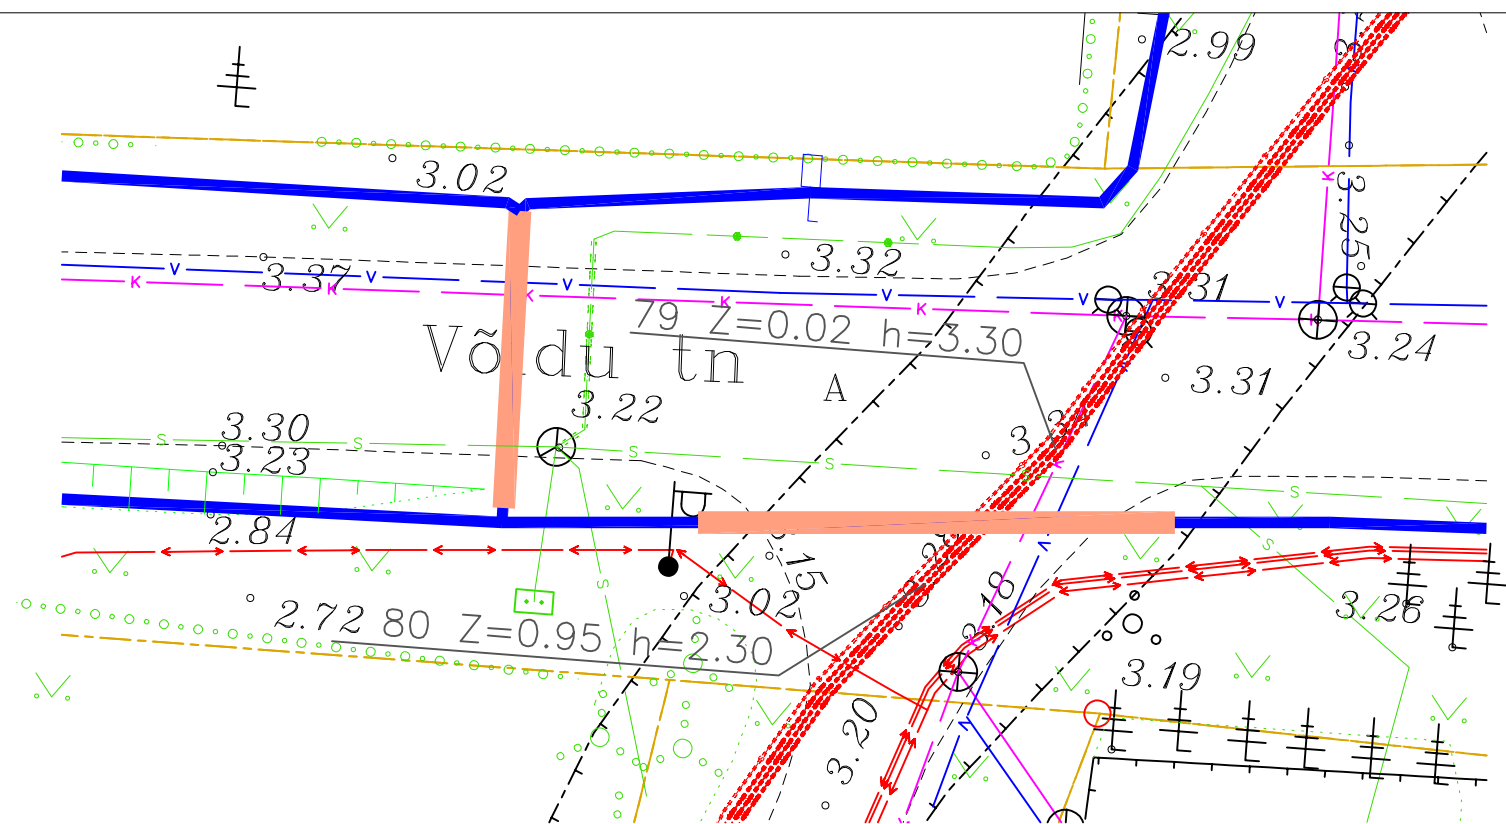

Sidekaabel
Elektrikaabel 110kV
ÜVK
Sidekaabel

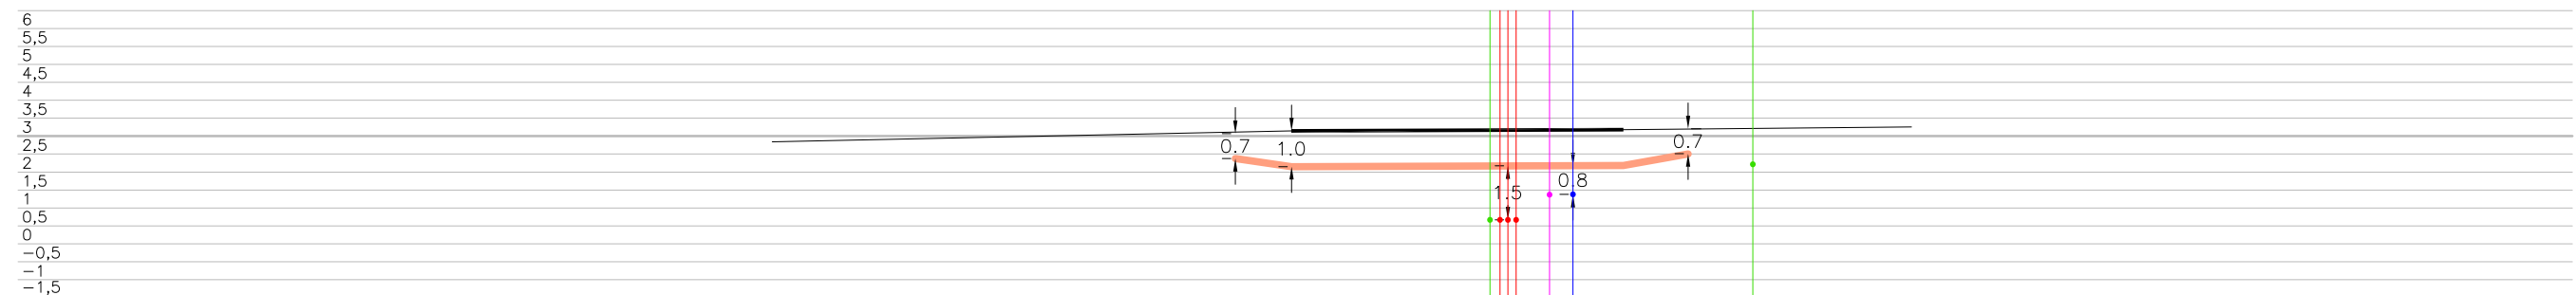


55001:008:0372
Võidu tänav

Tingmärgid alusplaani	
	Projekteeritud kaitsetoru
	Kinnisel meetodil
	Projekteeritud kaitsetoru
	lahtisel meetodil
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiirid
	Kinnise läbimineku kaevik
	Varisemisnurk 1:1


ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE
KÕRGUSED!!!
Ristumised teostada pealtpoolt 110 kV kaabelliine, puhasvahaga
vähemalt 0,5 m kaablist, kaevetööd ristumiskohas teostada
lahtisel meetodil!!!

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2, Kose 75101			8	13
Telefon 6069300	Faks 6069308	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine	Mõõtkava 1:	07.04.2025
Teostas	Anti Salura/alkirjastatud digitaalselt/	Asukoht			
Kontrollis	Kaupo Kallak/alkirjastatud digitaalselt/		Saare maakond, Saaremaa vald Orissaare alevik	Eelprojekt Ristlõiked	
Tellijal	Corle OÜ	Joonis			

Ristumine 110kV liiniga Koidu tänaval
(joonis "Orissaare_Asendiplaan Leht9")

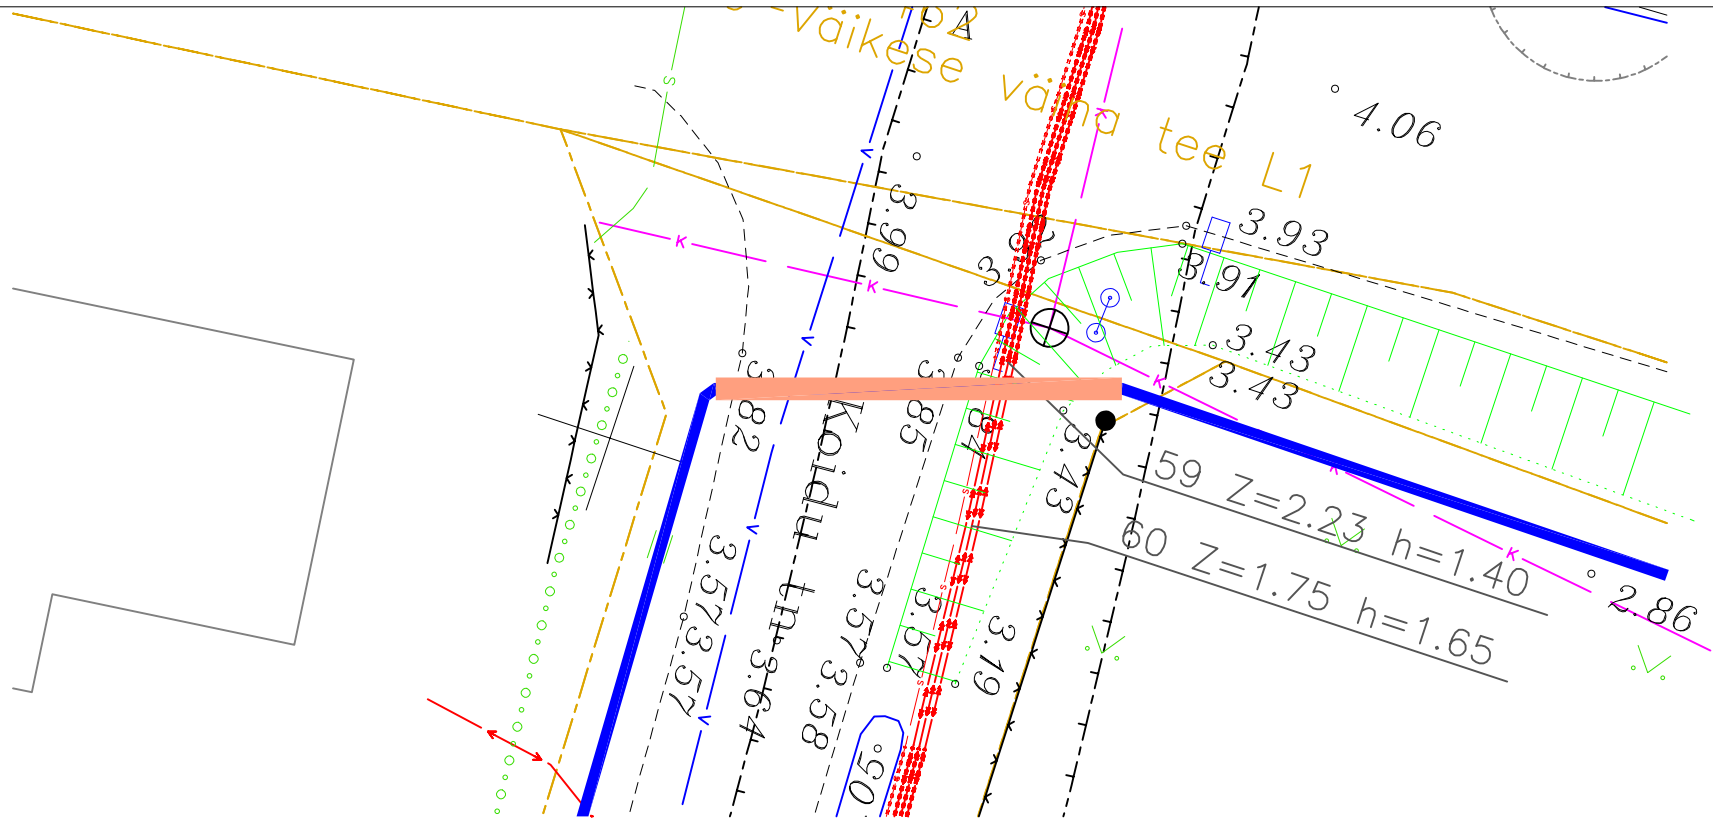

ÜVK
Sidekaabel
Elektri kaabel 110kV

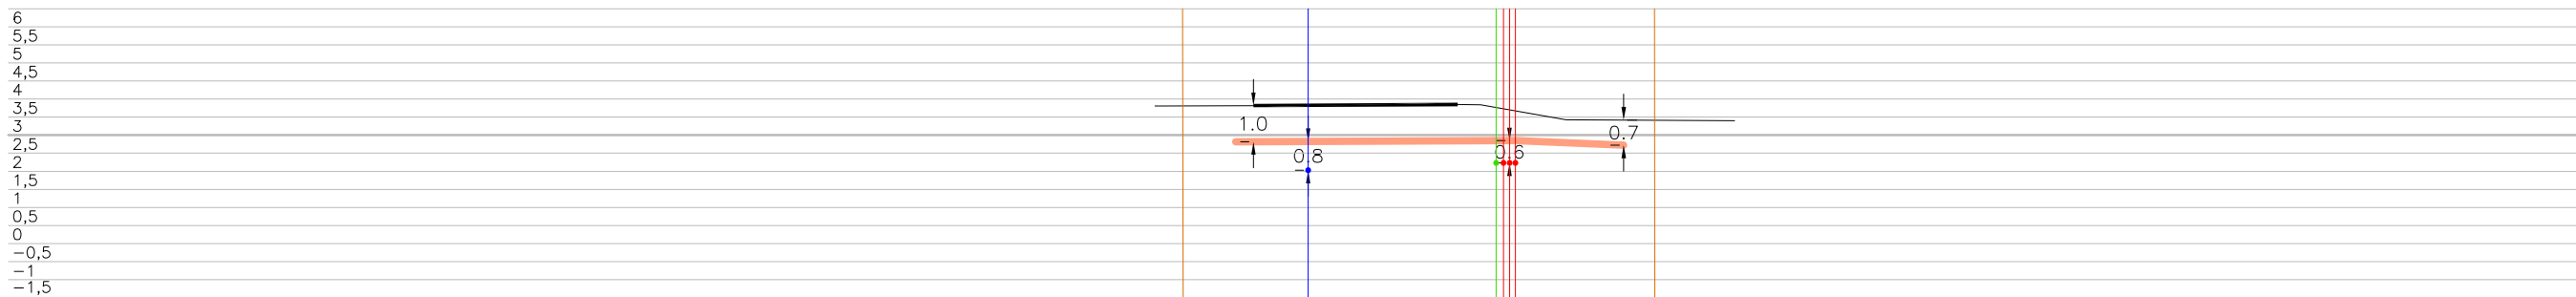



55001:008:0381
Koidu tänav L1

Tingmärgid alusplaani	
	Projekteeritud kaitsetoru
	Projekteeritud kaitsetoru
	Projekteeritud kaitsetoru
	Projekteeritud kaitsetoru
	Projekteeritud kaitsetoru
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiirid
	Kinnise läbiminek kaevik
	Varisemisnurk 1:1

ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE
KÕRGUSED!!!
Ristumised teostada pealtpoolt 110 kV kaabelliine, puhasvahaga
vähemalt 0,5 m kaablist, kaevetööd ristumiskohas teostada
lahtisel meetodil!!!!

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2, Kose 75101			9	13
Telefon 6069300	Faks 6069308	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine	Mõõtkava 1:	
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Saare maakond, Saaremaa vald	07.04.2025	
Kontrollis	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/		Orissaare alevik		
Tellijä	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt	Ristlõiked	

Ristumine 110kV liiniga Koidu tänaval
(joonis "Orissaare_Asendiplaan Leht10")

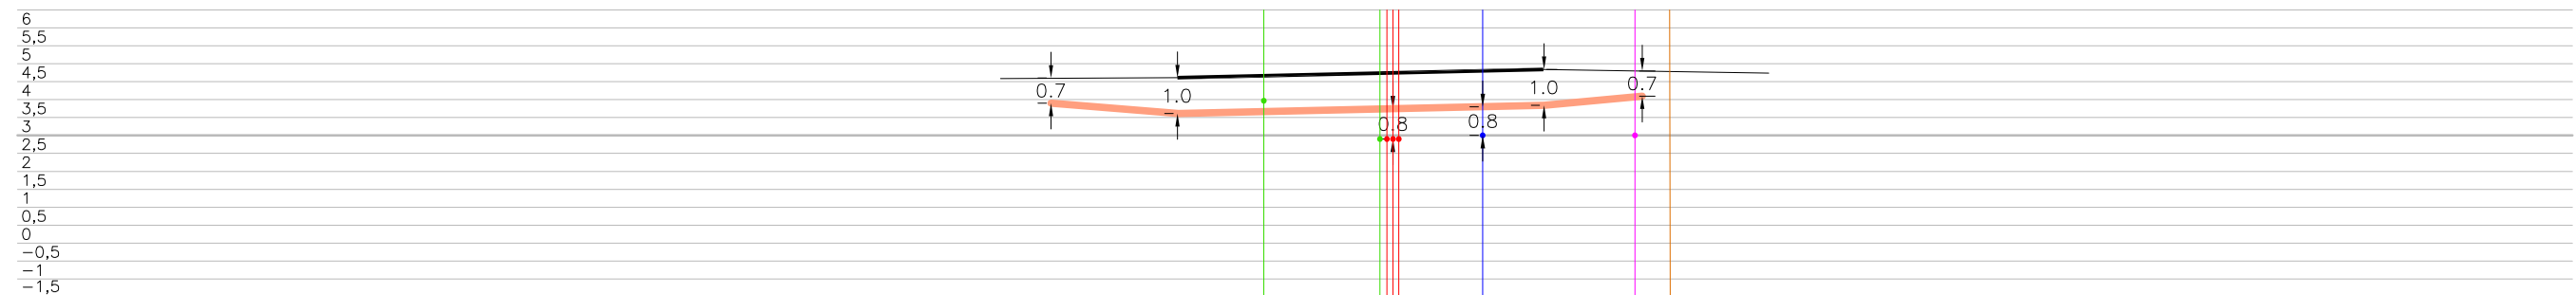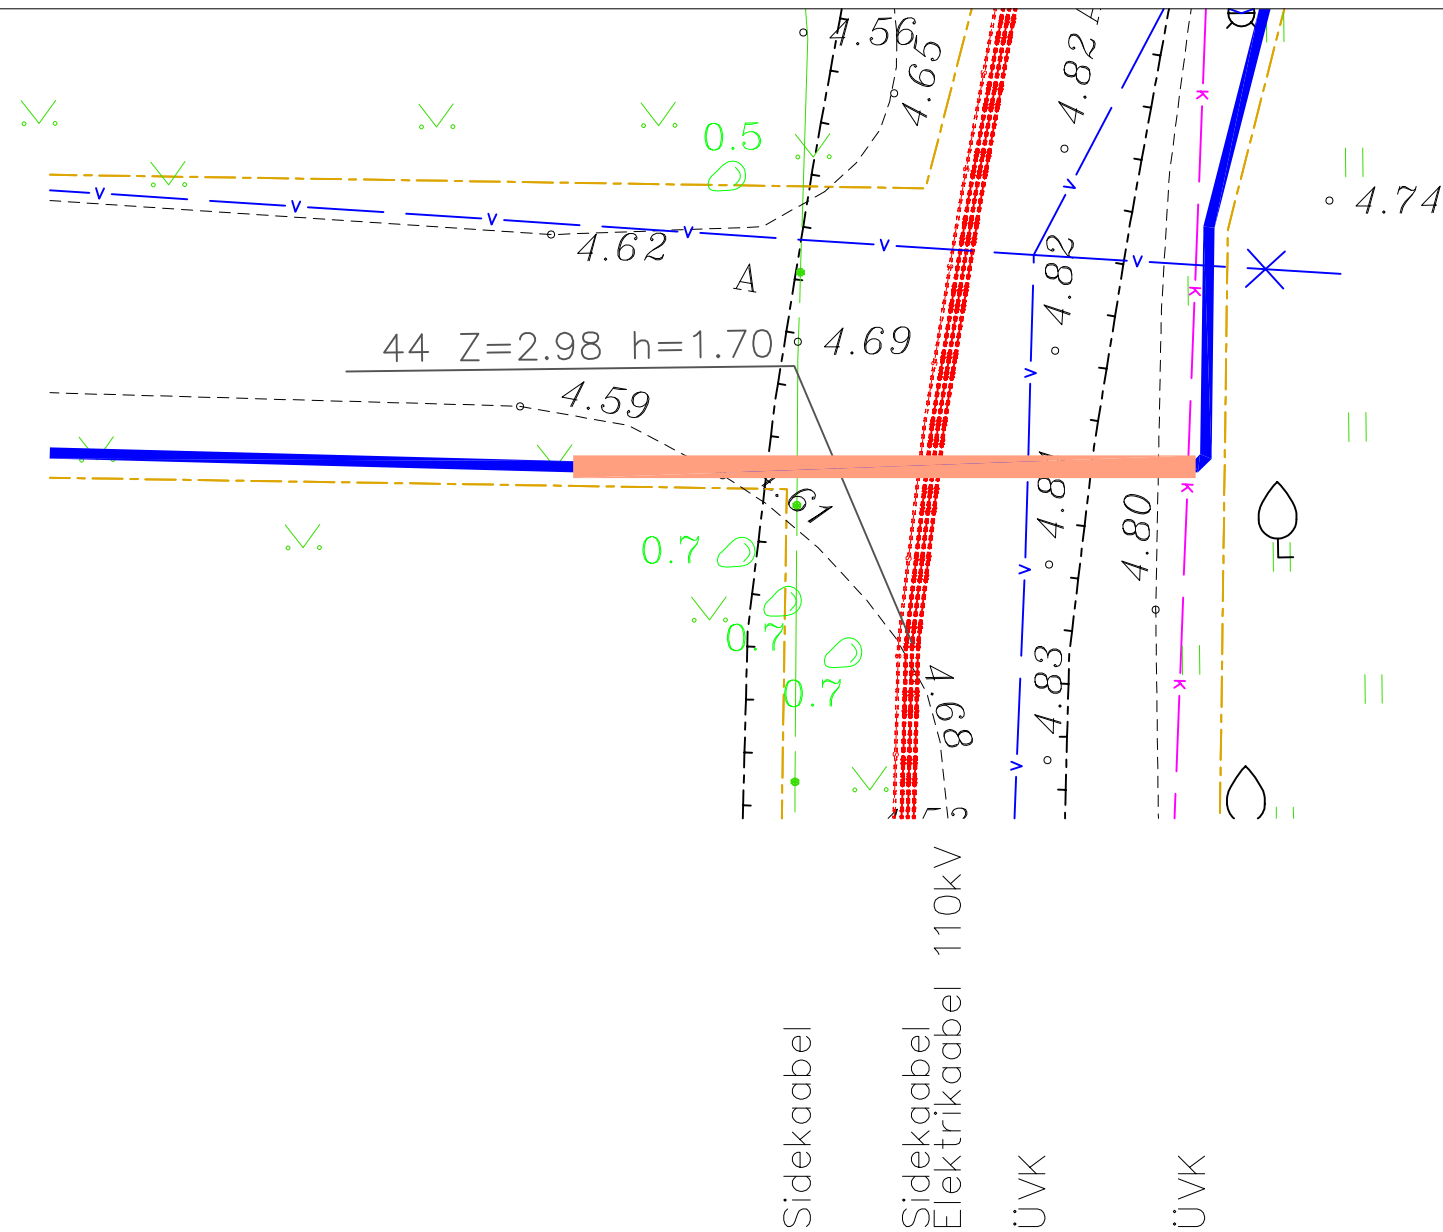


71401:001:0253
Ranna puistee



Tingmargid alusplaanil

	Projekteeritud kaitsetoru
	kinnisel meetodil
	Projekteeritud kaitsetoru
	lahtisel meetodil
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiir
	Kinnise läbimineku kaevik
	Varisemisnurk 1:1

ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE KÕRGUSED!!!
Ristumised teostada pealtpoolt 110 kV kaabelliine, puhasvahega vähemalt 0,5 m kaablist, kaevetööd ristumiskohas teostada lahtisel meetodil!!!

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2, Kose 75101	.		10	13
	www.corle.ee	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine		Mõõtkava
Telefon 6069300	Faks 6069308				1:
Teostas	Anti Salura/alkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Saare maakond, Saaremaa vald Orissaare alevik		07.04.2025
Kontrollis	Kaupo Kallak/alkirjastatud digitaalselt/				
Tellija	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt		
			Ristlõiked		

Ristumine 110kV liiniga Laulu tänaval
(joonis "Orissaare_Asendiplaan Leht19")

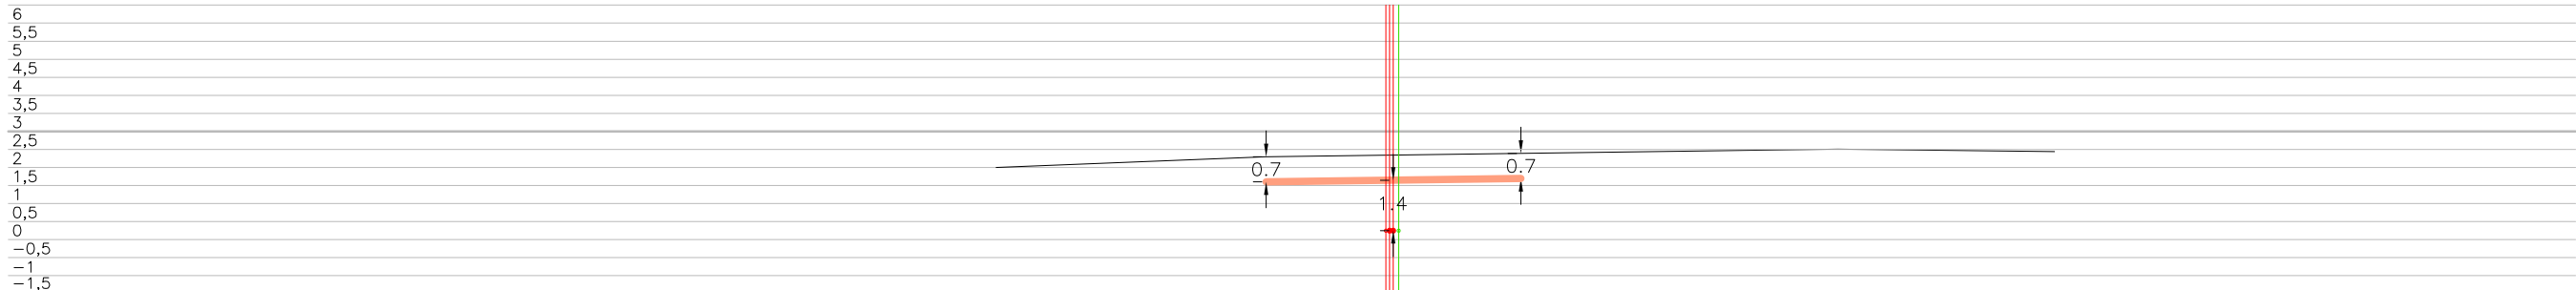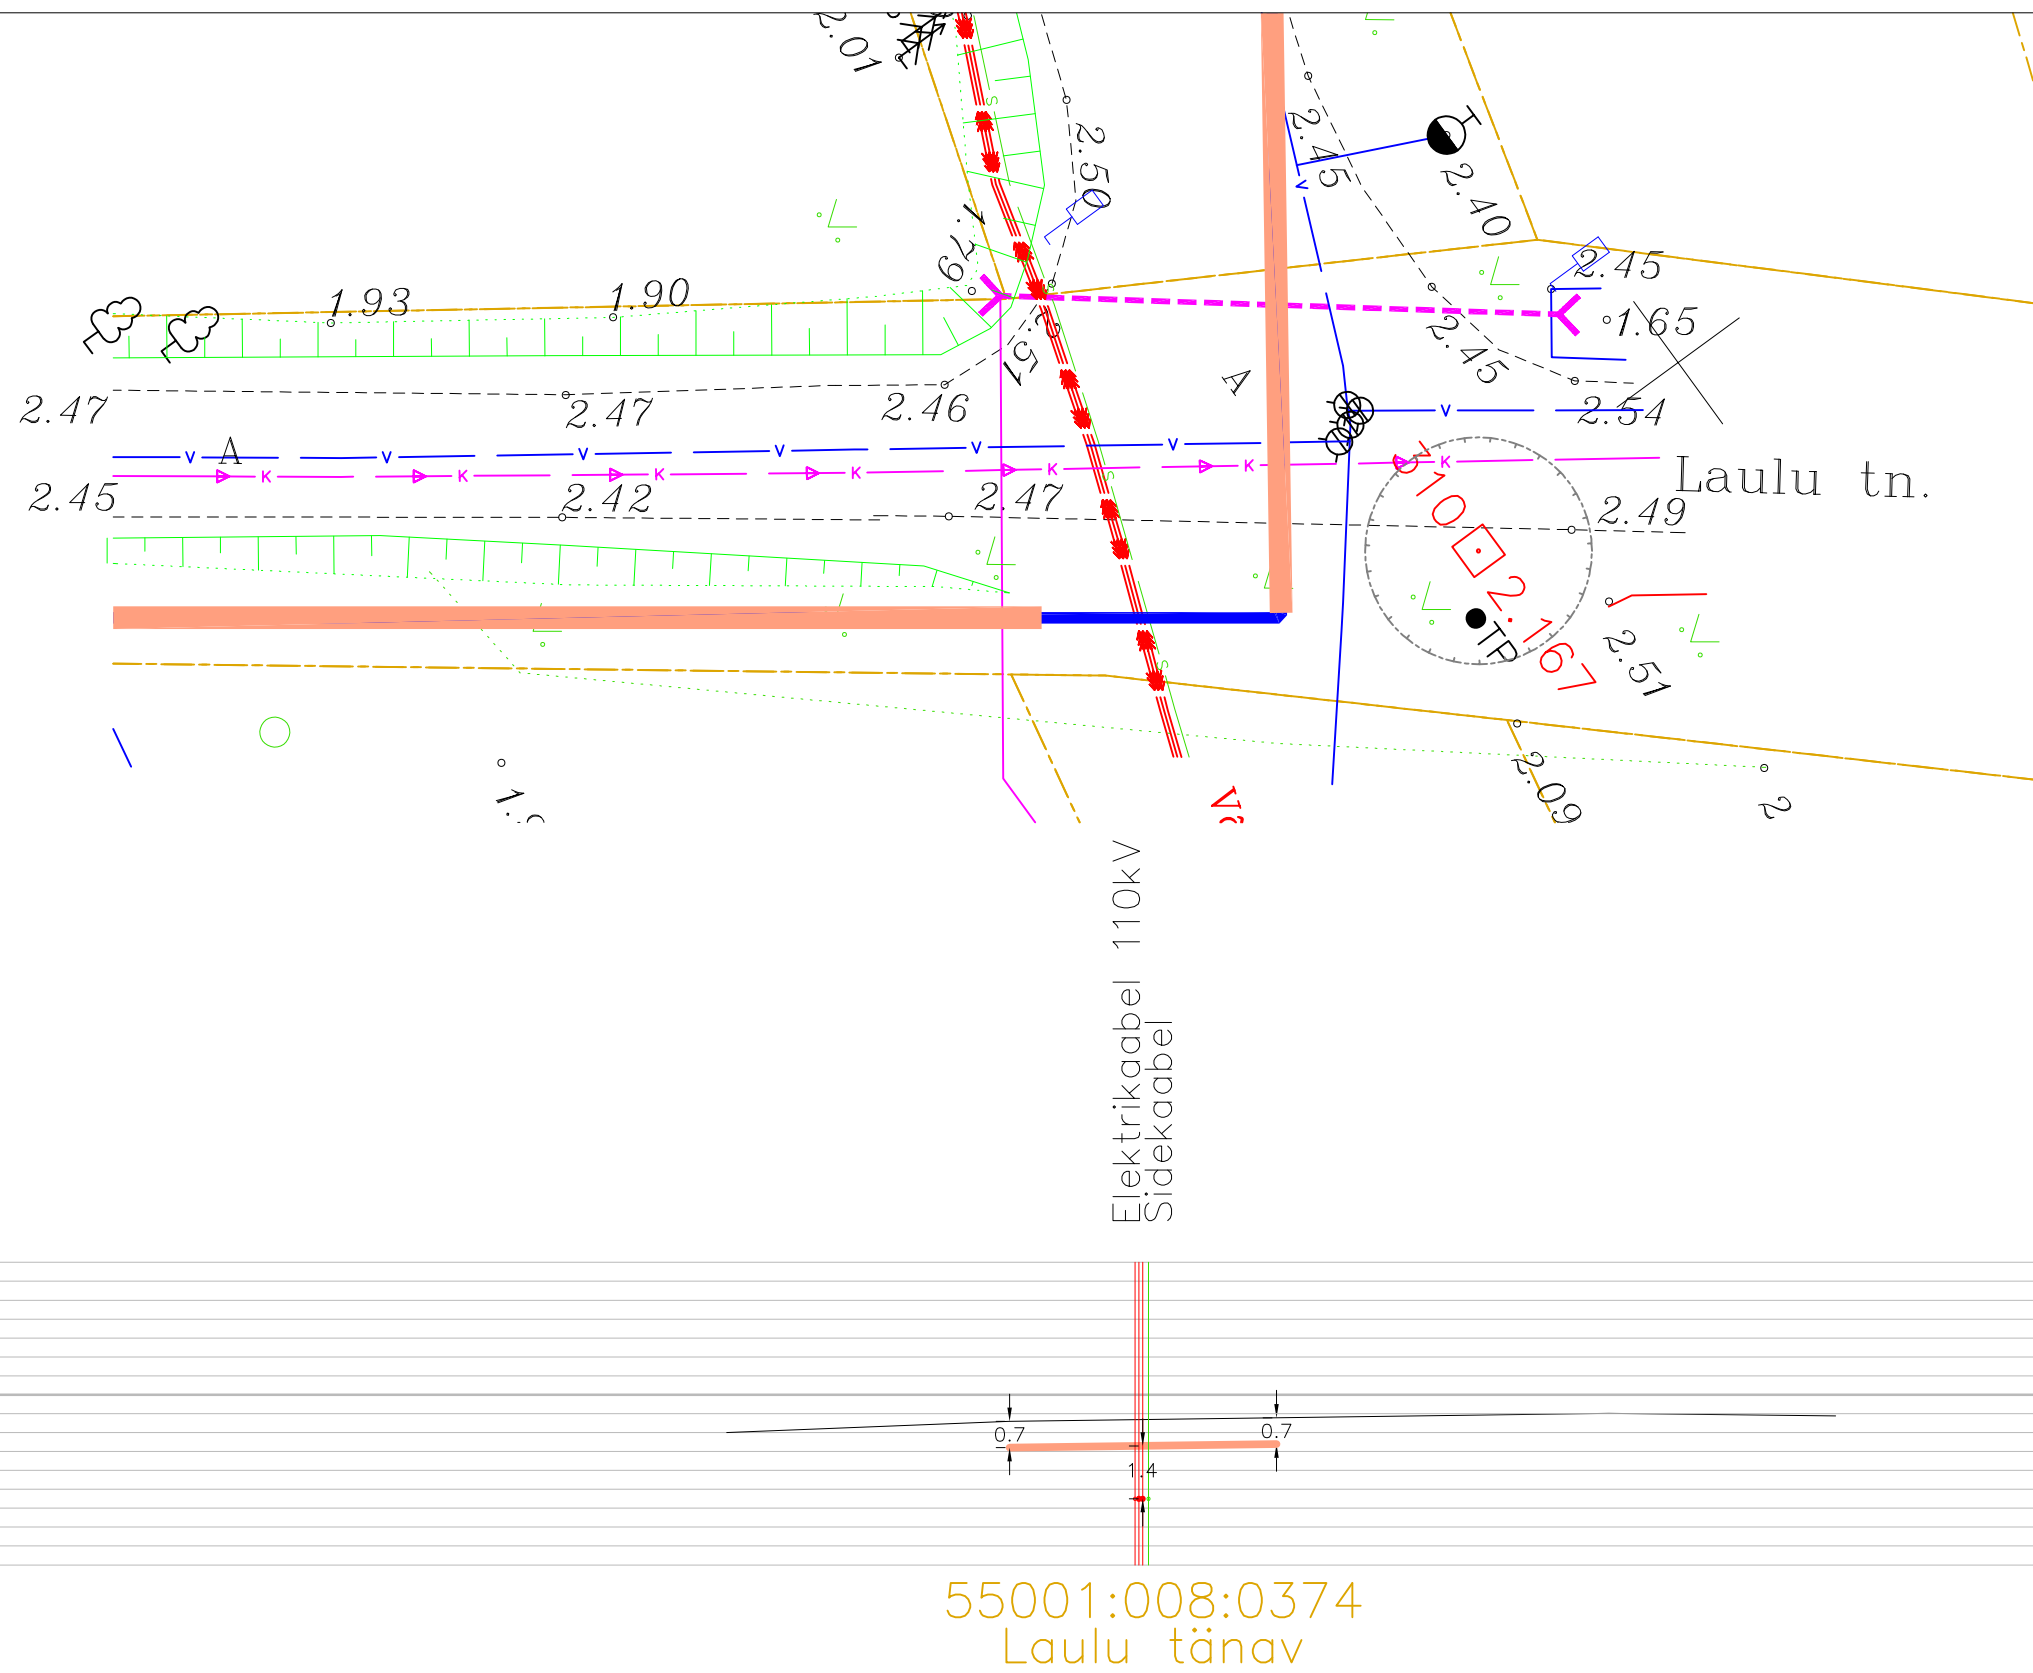



55001:008:0374
Laulu tänav

Tingmärgid alusplaani	
	Projekteeritud kaitsetoru kinnisel meetodil
	Projekteeritud kaitsetoru lahtisel meetodil
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiirid
	Kinnise läbimineku kaevik
	Varisemisnurk 1:1

ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE KÕRGUSED!!!
Ristumised teostada pealtpoolt 110 kV kaabelliine, puhasvahaga vähemalt 0,5 m kaablist, kaevetööd ristumiskohas teostada lahtisel meetodil!!!

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2, Kose 75101			11	13
Telefon 6069300	Faks 6069308	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine	Mõõtkava 1:	
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht		Saare maakond, Saaremaa vald	
Kontrollis	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/		Orissaare alevik		07.04.2025
Tellij	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt		
			Ristlõiked		

Ristumine 110kV liiniga Pargi tänaval
(joonis "Orissaare_Asendiplaan Leht25")

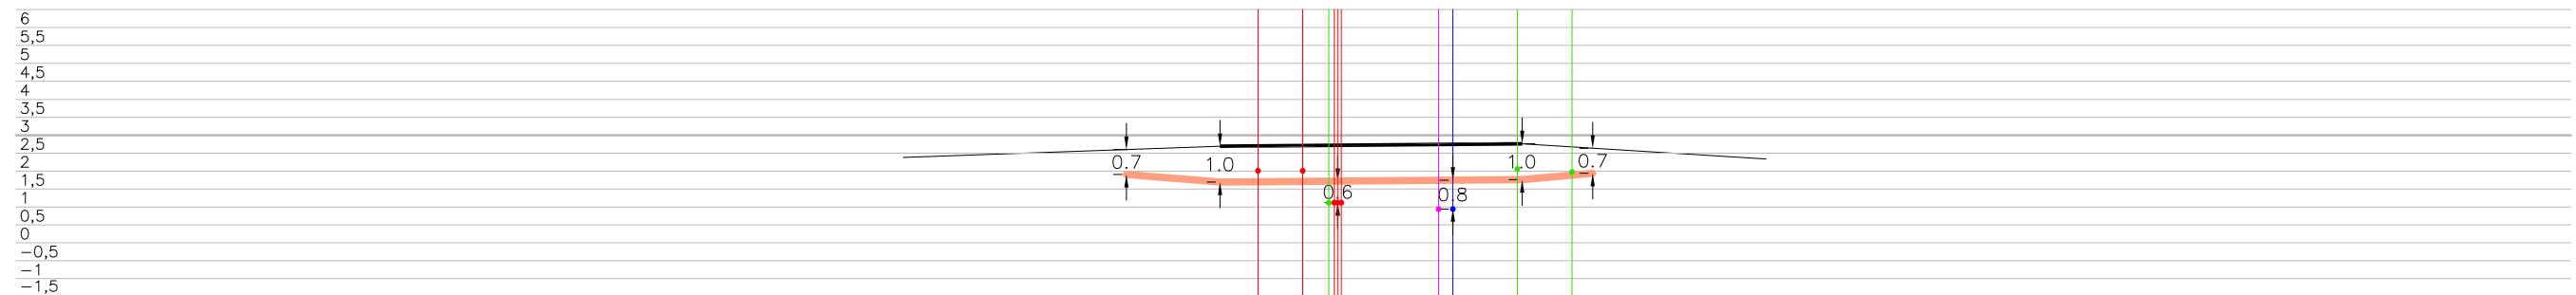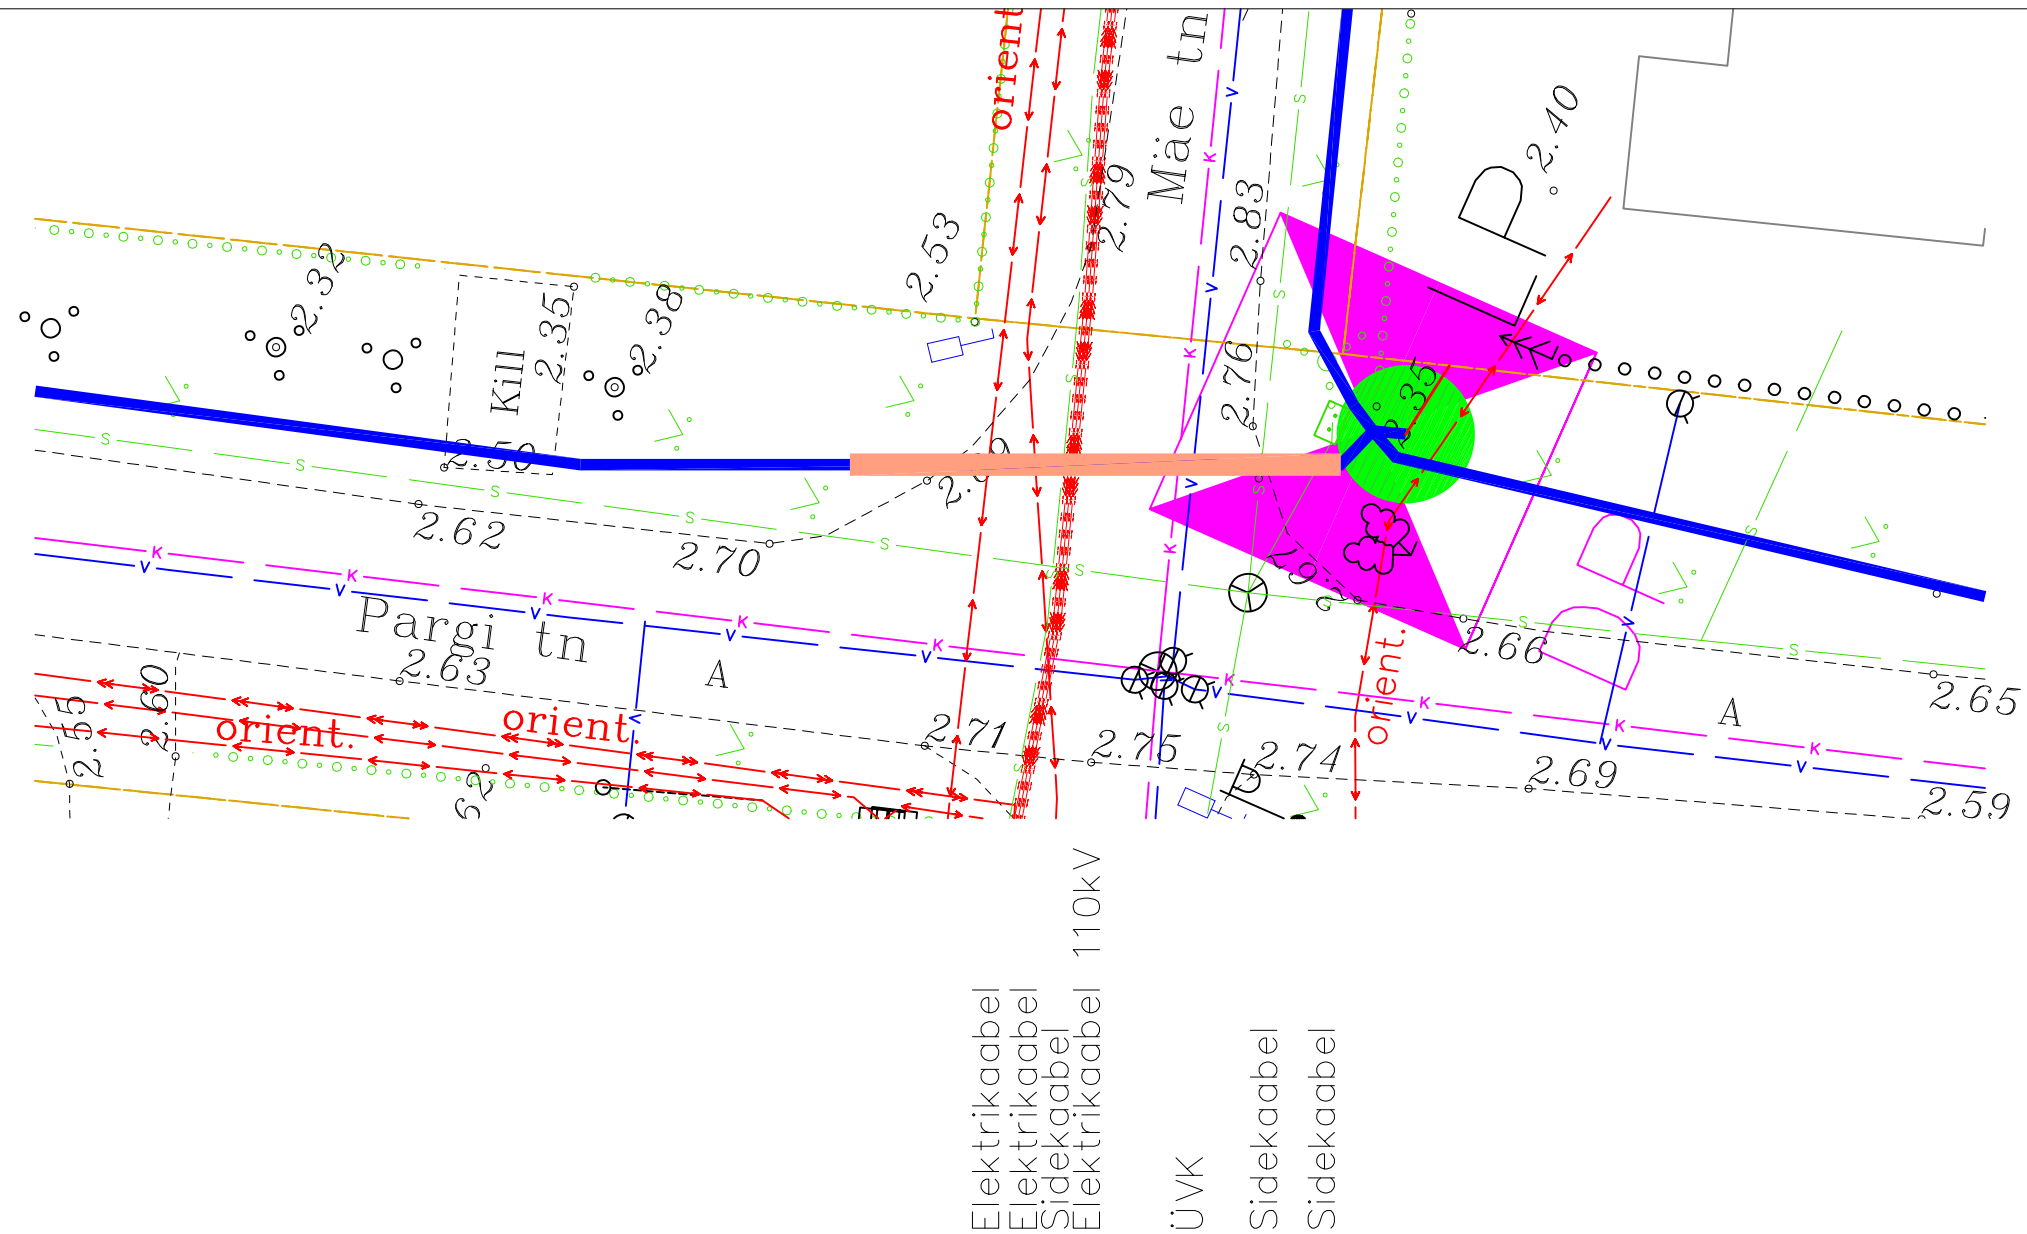

55001:001:0805
Mäe tänav L1


Tingmärgid alusplaanil

	Projekteeritud kaitsetoru
	kinnisel meetodil
	Projekteeritud kaitsetoru
	lahtisel meetodil
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiirid
	Kinnise läbimineku kaevik
	Varisemisnurk 1:1

ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE KÕRGUSED!!!
Ristumised teostada pealtpoolt 110 kV kaabelliine, puhasvahega vähemalt 0,5 m kaablist, kaevetööd ristumiskohas teostada lahtisel meetodil!!!

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2,Kose 75101	.		12	13
	www.corle.ee	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine		Mõõtkava
Telefon 6069300	Faks 6069308				1:
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Saare maakond, Saaremaa vald Orissaare alevik		07.04.2025
Kontrollis	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/				
Tellijä	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt Ristlõiked		

Ristumine 110kV liiniga Mäe tänaval
(joonis "Orissaare_Asendiplaan Leht26")

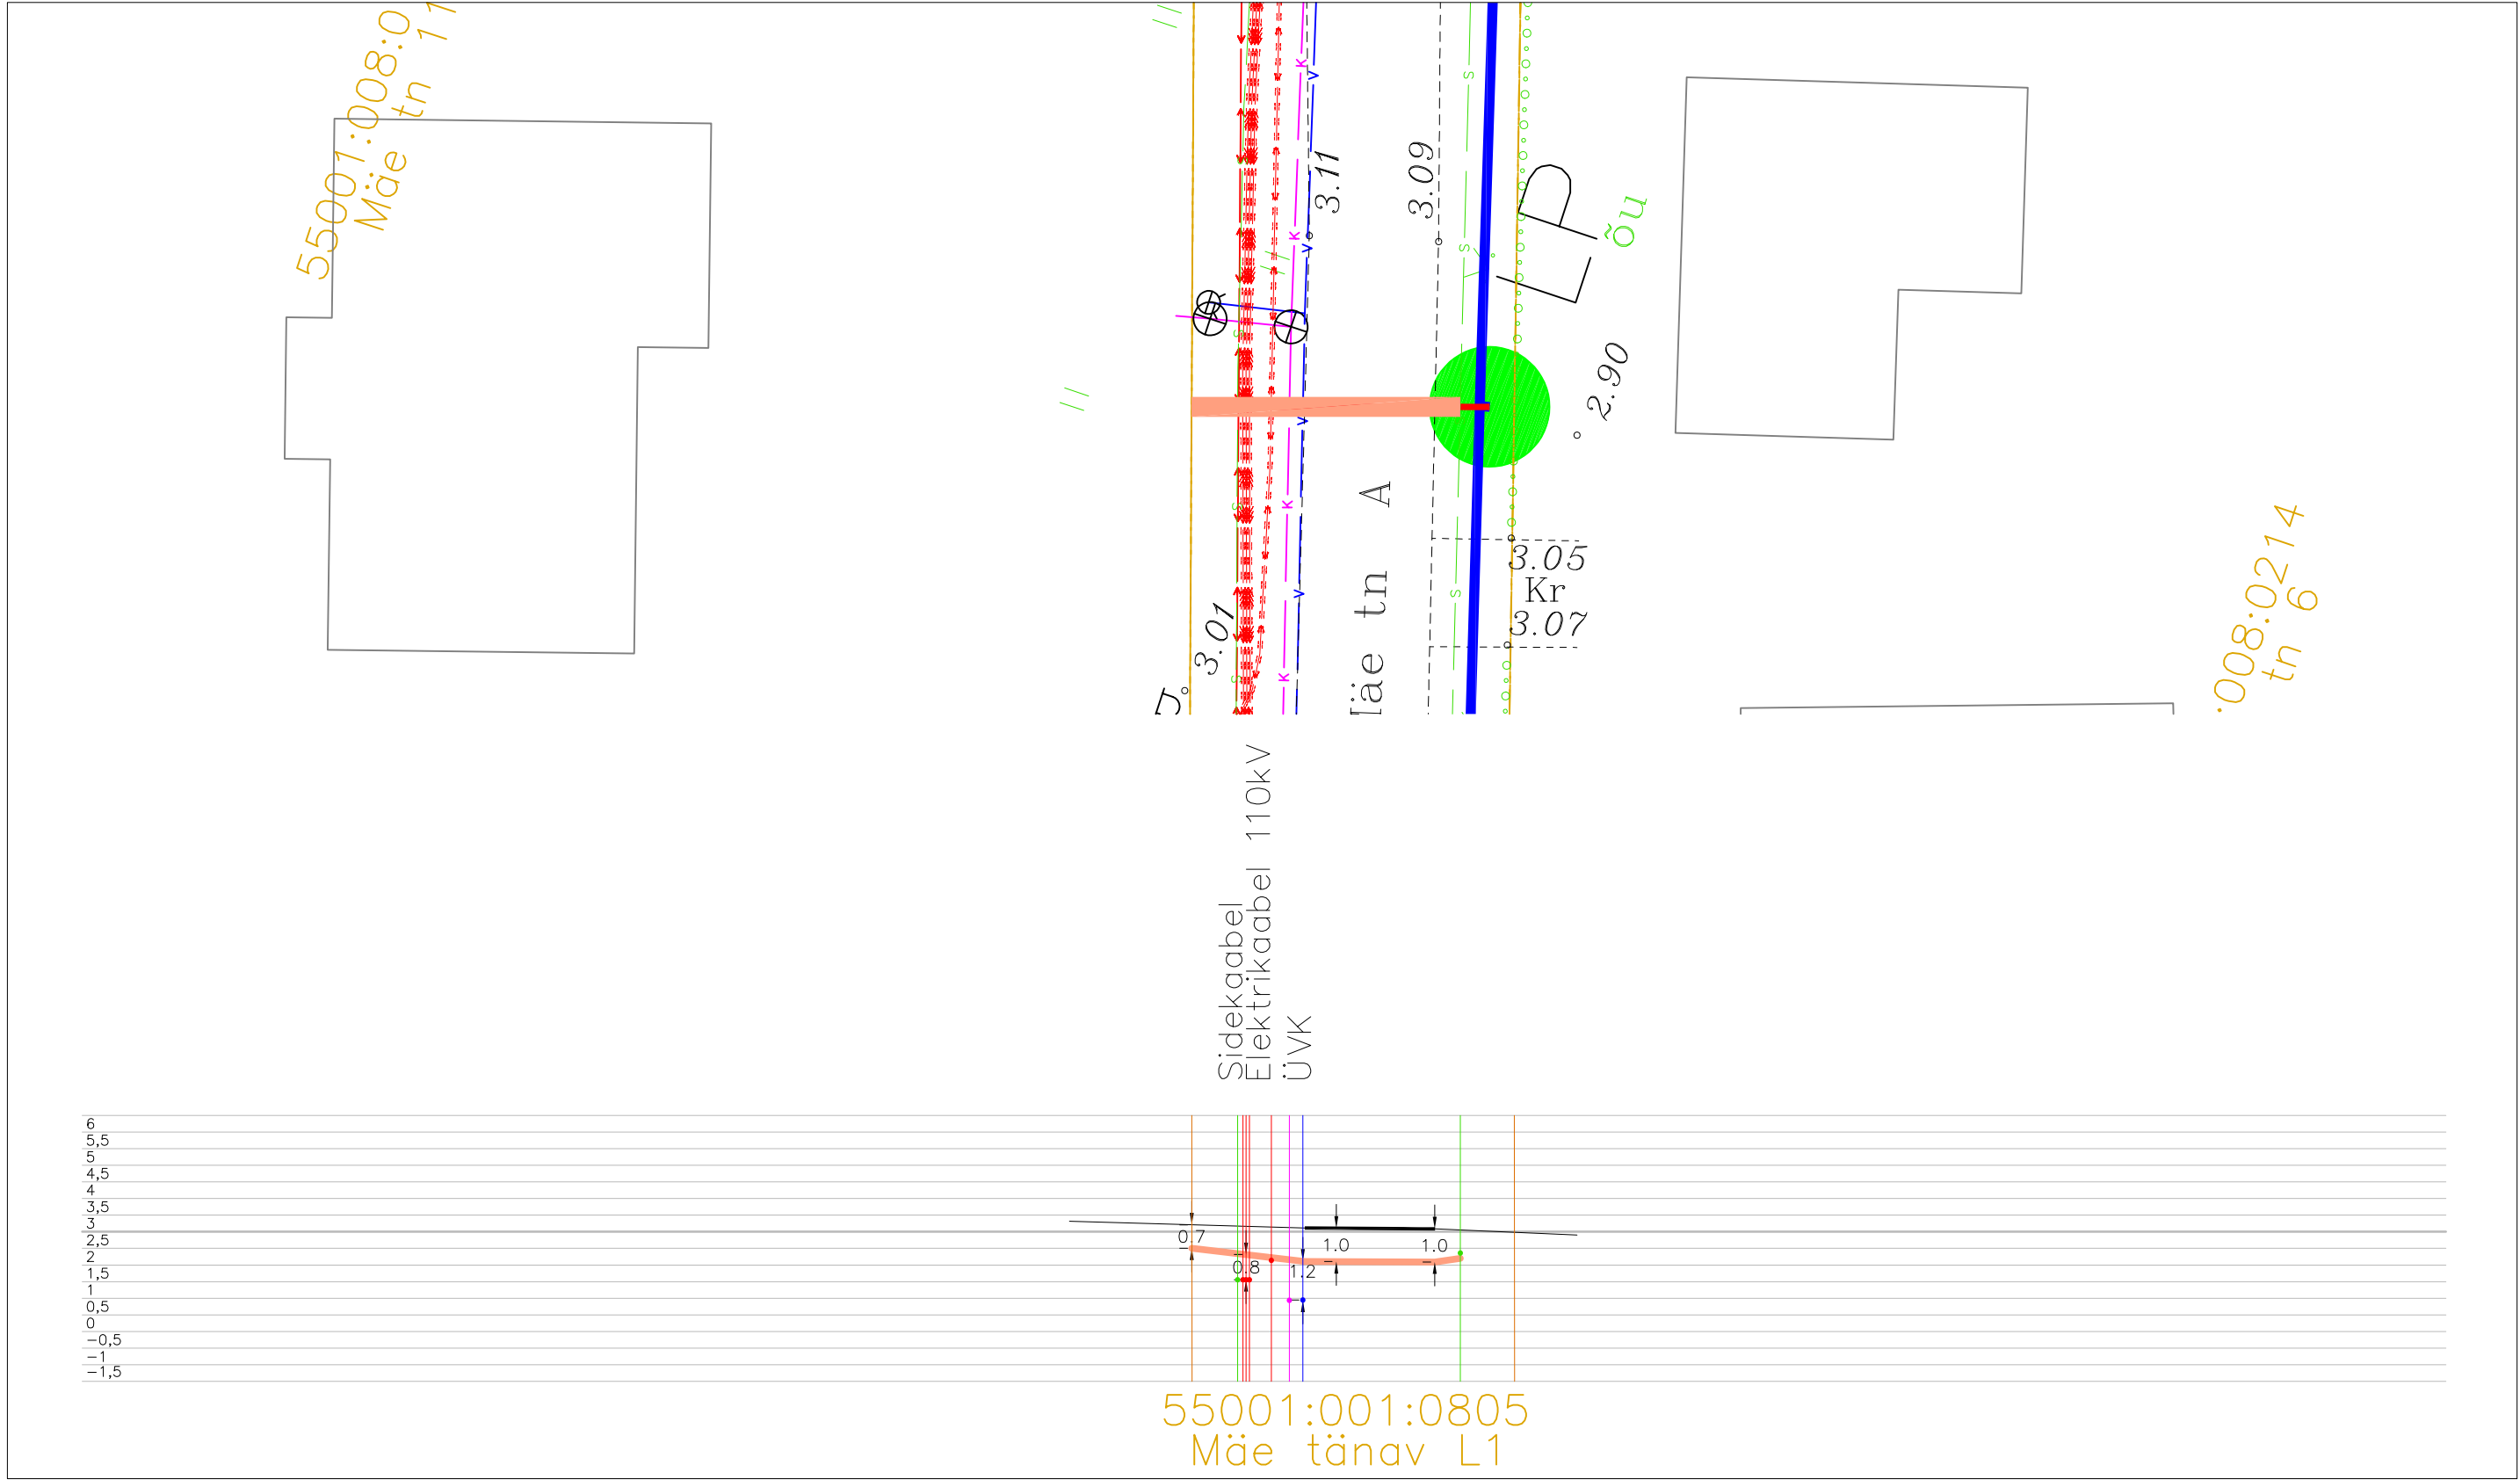

Tingmärgid alusplaani	
	Projekteeritud kaitsetoru kinnisel meetodil
	Projekteeritud kaitsetoru lahtisel meetodil
	Olemasolev maapind
	Kinnistupiirid
	Kinnise läbimise kaevik
Varisemisnurk 1:1	

ENNE TÖÖDE ALGUST SELGITADA VÄLJA KÕIKIDE TRASSIDE KÕRGUSED!!!
Ristumised teostada pealtpoolt 110 kV kaabelliine, puhasvahaga vähemalt 0,5 m kaablist, kaevetööd ristumiskohas teostada lahtisel meetodil!!!

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2, Kose 75101			13	13
Telefon 6069300	Faks 6069308	Projekt	Orissaare passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine	Mõõtkava 1:	
Teostas	Anti Salura/alkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Saare maakond, Saaremaa vald	07.04.2025	
Kontrollis	Kaupo Kallak/alkirjastatud digitaalselt/		Orissaare alevik		
Tellij	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt	Ristlõiked	