

Paigaldada kaks SZ-tüüpi masti kaitselülilit
Esimeselt F1 taastada ol.oleva kilbi toide
ol.oleva AXPk 4x95 kaabliga.
Teiselt lülilit F2 paigaldada uus 0,4 kV
kaabel Raba teeilmajaama liitumiskilbile

55001:006:0454
Juhani

Proj. 0,4 kV maakaabel AXPk 4x120 L=17/29m
Kaitsetorus PVC110/750N/L=17m
Kaeviku alas maapind tihendada ja siluda
Kaabli paigaldus 1,2 m sügavusele


Ol. olev 0,4 kV JS ümber nimetada
LK225796, taastada kilbi ühendus

55001:006:0525
Nõmme


Proj. LK225795 (3x6A) sokliga pinnases
Uksega tee poole, kilbile paigaldada märketulp.
Tarbijakaablile reservtoru PVC50/450N/L=4m

55001:006:0456
10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee

KILBI PAIGALDUS



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

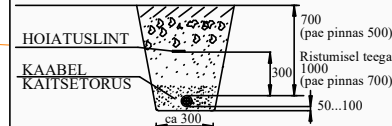

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr. 11188G
Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID
— 1W1 — 1W1 — Proj. 0,4 kV maakaabel
— — — Ol.olev 0,4 kV maakaabel
— — — Ol.olev 10 kV õhuliin
— — — Ol.olev alajaam
— — — Proj. liitumiskilp

Tellijä:	Elektrolevi OÜ	Töövõtja:	enersense	Tolli 27 Kuressaare 93813 Reg nr: 11445550 Telefon/fax: 56608103 e-mail: taavi.tuuling@enersense.com	Kuupäev: 03.2024 Töö nr: LC0269 Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:500
Töö nimetus:	10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare Mehama küla, Saaremaa vald, Saare maakond. LC0269, 461225, EPP-887582-1	Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Taavi Tuuling	