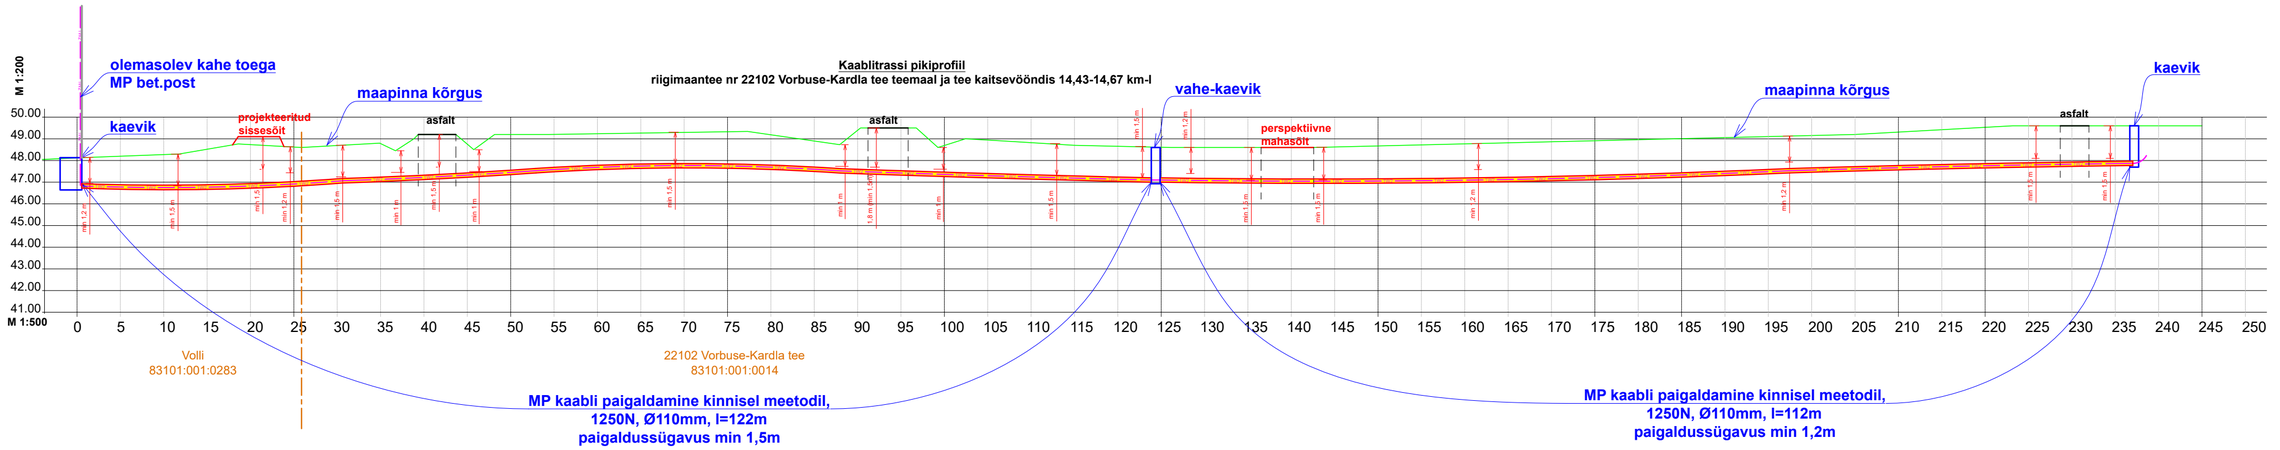

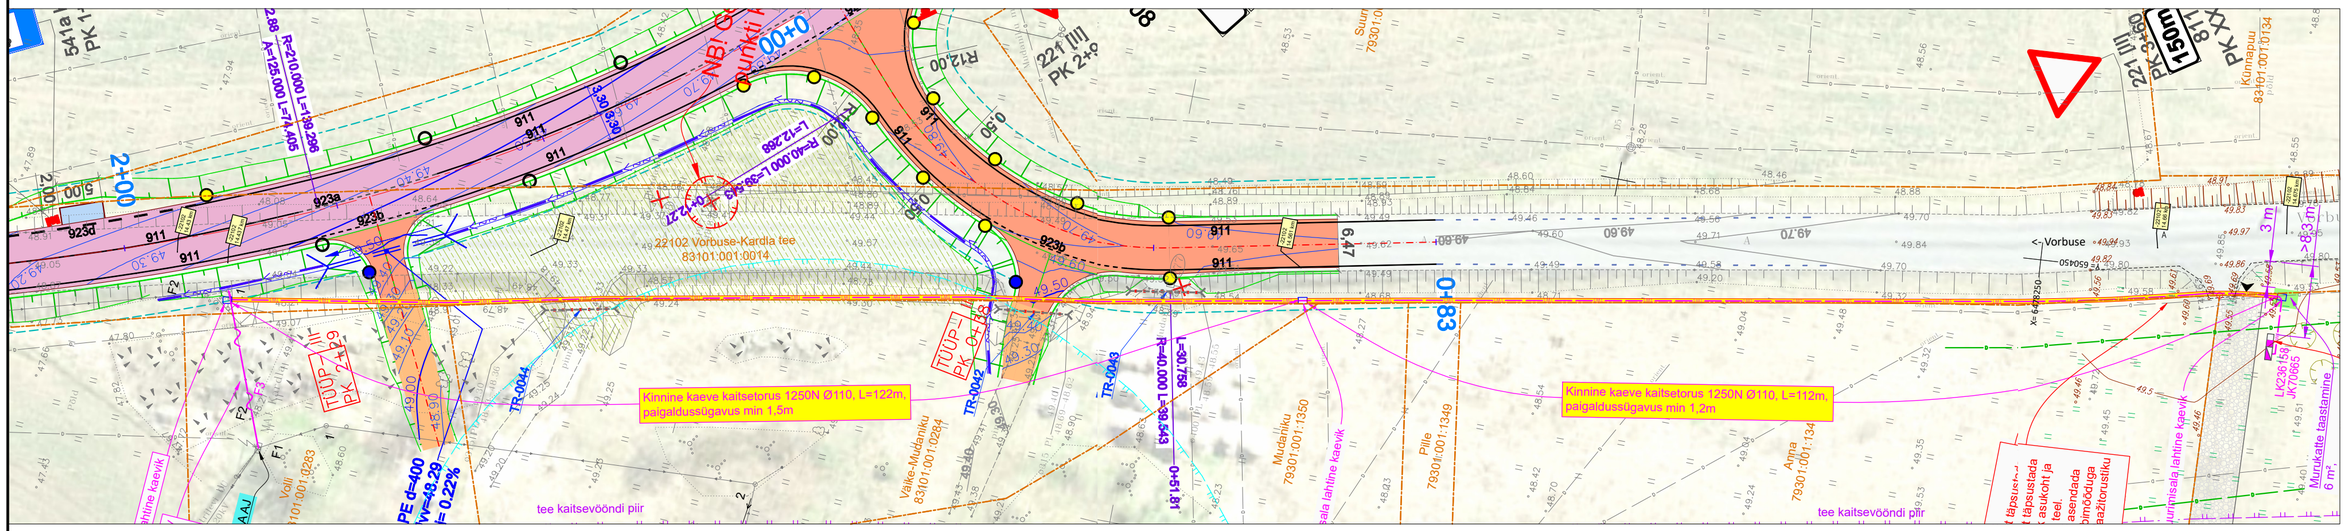

Märkused:

- **Kaabelliin paigaldada kinnisel meetodil kaablitoru läbipuurimise teel. Kinnisel meetodil paigaldatava lõigu pikkus on 127m + 107m (joonisel tähistatud kollasega).**
- **Transpordiameti nõuded: paigaldussügavus peab olema teemulde all olemasolevates ja projekteeritud mahasõitude alas min 1,5 m teekatte pinnast, kraavidega ja truupidega ristumisel ja rööpkulgemisel min 1m kraavi ja truubitoru põhjast ning mujal transpordimaal min 1,2 m maapinnast.**

Tingmärgid

- projekteeritud 0,4 kV õhuliiniahel
- projekteeritud 0,4 kV maakaabel (1W1)
- projekteeritud kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
- projekteeritud kinnine kaeve
- suundpuurimise algus- ja lõpukaevik
- projekteeritud liitumiskilp / jaotuskilp
- demonteeritav objekt või seade (X X X)
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir
- puurkaevu kaitsevööndi piir

Geoalus, töö nr 8137-23 on koostatud Geodeesia24 OÜ poolt 2023.a.
Teeprojekt nr MA18478 "Riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 168,36-176,84 Kardla–Tartu lõik ",
koostatud Skepast&Puhkim OÜ poolt 26.03.2025.a

Projekt	**Pärnasalu maaüksuse liitumine elektrivõrguga. Kardla küla Tartu linn Tartu maakond.**					Tellija	**Elektrilevi OÜ**
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaan Kaablitrassi pikiprofiil**				Töö nr	**LC3690**
						Joonise nr	**EL-4-02**
	Projekteeris	**A. Mee**		16.07.2025	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500 / 1:200
	Kontrollis	**A. Mee**		16.07.2025	511 9005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	**-**			-	Keel EST	Leht 1 / Lehti 1

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348