

Muudatus.
Sidekaabli paigaldus tee
maal
67 Võru-Mõniste-Valga tee
43,812 - 44,032 km

L1

LEHTEDE JAOTUS

Diagram illustrating the structure of the L4-1 layer, showing four overlapping boxes labeled L1, L2, L3, and L4, and a separate box labeled L4-1.

TINGMÄRC


31 Projekti muudatus, sidefrass



Kinnine meetod puurimisakaevikuteg
(A-klassi toru, min Ø63mm)

Projekteeritud sidekapp (punane ko-
kapi tegelikke mõõtmeid)

Märkusel:

1. Tehniseid tingimusi nr TT3594 (30.08.2004, ELASA)
2. Geodeetilise mõõdistus: Kirjanurk OÜ, loo nr 128616 (14.26 nov 2004).
3. Tase tarbijakäsitluse tase nr 1 on ühenduspunkti teptakse kilendi kokku enne ehituse algust.
4. Torude min. pöörguajad 0,05 m, k. pöörguajad kiirustel 0,7 m.
5. Torude min. pöörguajad ühele alale 0,1 m.
6. Torude pöörguajad ühele Transpordimale maal min. 1,2m, teekale min 1,5 m ning kraavidega ristumisel min 1,0m.
7. Paani kujutatud tingimustel viitavad objektile asukohtade, kuid mitte nende tegelikele asukohtadele lootele.
8. Paigaldus- ja ehitusdokumendid (projektiid, loo projektid, teadmisel normid) ja eeskirjad ning alajamaste organisatsioonide koostööd ja ehitustööd esitatakse nõuetele.

| | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------|-------------|
| Projekt | EST-MILL-415 (Rõuge) | Taotleja | Kagu Elektrik OÜ | Töö nr | KWM240709 |
|  | Juht | Asendiplaan, Leht 1 | | | Projekti nr |
| | Adress | Saru küla Rõuge valla, Võru maakond | | | ET-44-01 |
| | reg. nr. 1219460 kaewermois@gmail.com tel. 03306 9272 aadress: Kõrre, 202, AINASTA | Projektsuhtaja | T. Dreinhan | 16.09.2025 | 03306927 |
| | Kõrre | EST | Leht | 1 | |

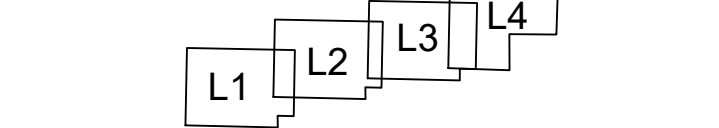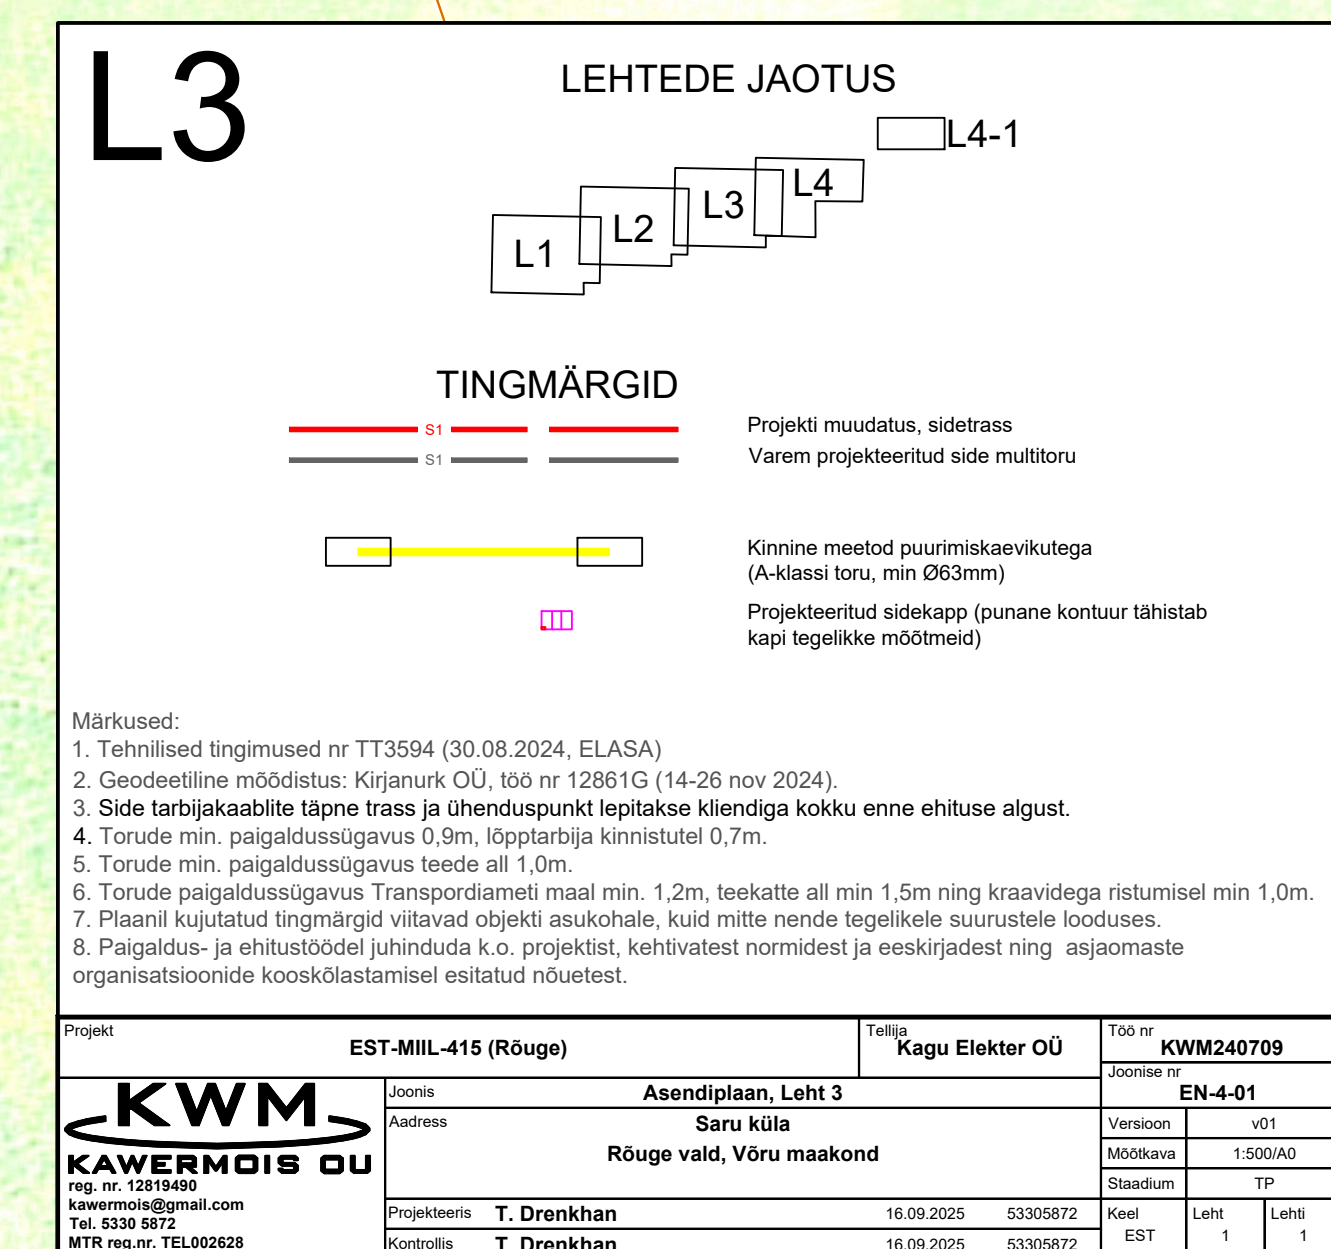

1. Tehniseid tingimusi nr T13594 (30.08.2024, ELASA)

2. Geodeetiline moodustus: Kirjapuru OK, 505 nr 128612 (14-26.06.2024).

3. Sida tekkivateksite, tippe nurga ja ühenduspunkti lepitakse kinnitades kokku enne ehituse algust.


4. Torude min. paigaldussügavus 0,8m. Ühispitaja kinnistult 0,7m.

5. Torude min. paigaldussügavus teede all 1,0m.

6. Torude paigaldussügavus Transporditee maal min. 1,2m, teekatte all min. 1,5m ning kraavidega ristumisel min. 1,5m.

7. Sõidutee ja teekatte all paigaldatud objektide asukohta, küid mitte nendele tegelikele suunistele looduse.

8. Paigaldaja- ja ehitustöödeldajate juhinduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning seajamaste organisatsioonide koostööalastest eelistatud nõuetest.

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------|--|----------------------|--|
|  | | EST-MIL-415 (R15) | | Tellis Kagu Elekter OÜ | | Tootmis KWM240709 | |
| Jäsenid | | Asendiplaan, Leht 3 | | Jäsenite arv | | EN-41 | |
| Address | | Saru Küla Rõuge vald, Võru maakond | | Uhispaik 1500A03 | | Määrus TP | |
| Projektdirektor T. Drenkan Kõrvaltoimetaja T. Drenkan | | 16.09.2024 5309672 16.09.2024 5309672 | | Kest 1 | | Lehti 1 1 | |

